

BRANDTAK-  
DETALJER

TYP

EPK-01-SE

FÄSTENING TILL STÅLBJALK, VERTIKAL SNITT

EPK-02-SE

FÄSTENING TILL BETONGVÄGG, VERTIKAL SNITT

EPK-03-SE

FÄSTENING AV KONTINUERLIG ELEMENT TILL STÅLBJALK

EPK-04-SE

HÄNGANDE TAK, VERTIKAL SNITT

EPK-05-SE

FÄSTENING AV ELEMENT FOG, VERTIKAL SNITT

EPK-06-SE


ELEMENT SOM EN SERVICE VÄG, VERTIKAL SNITT

TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET



TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

TPE BRANDTAKDETALJER  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

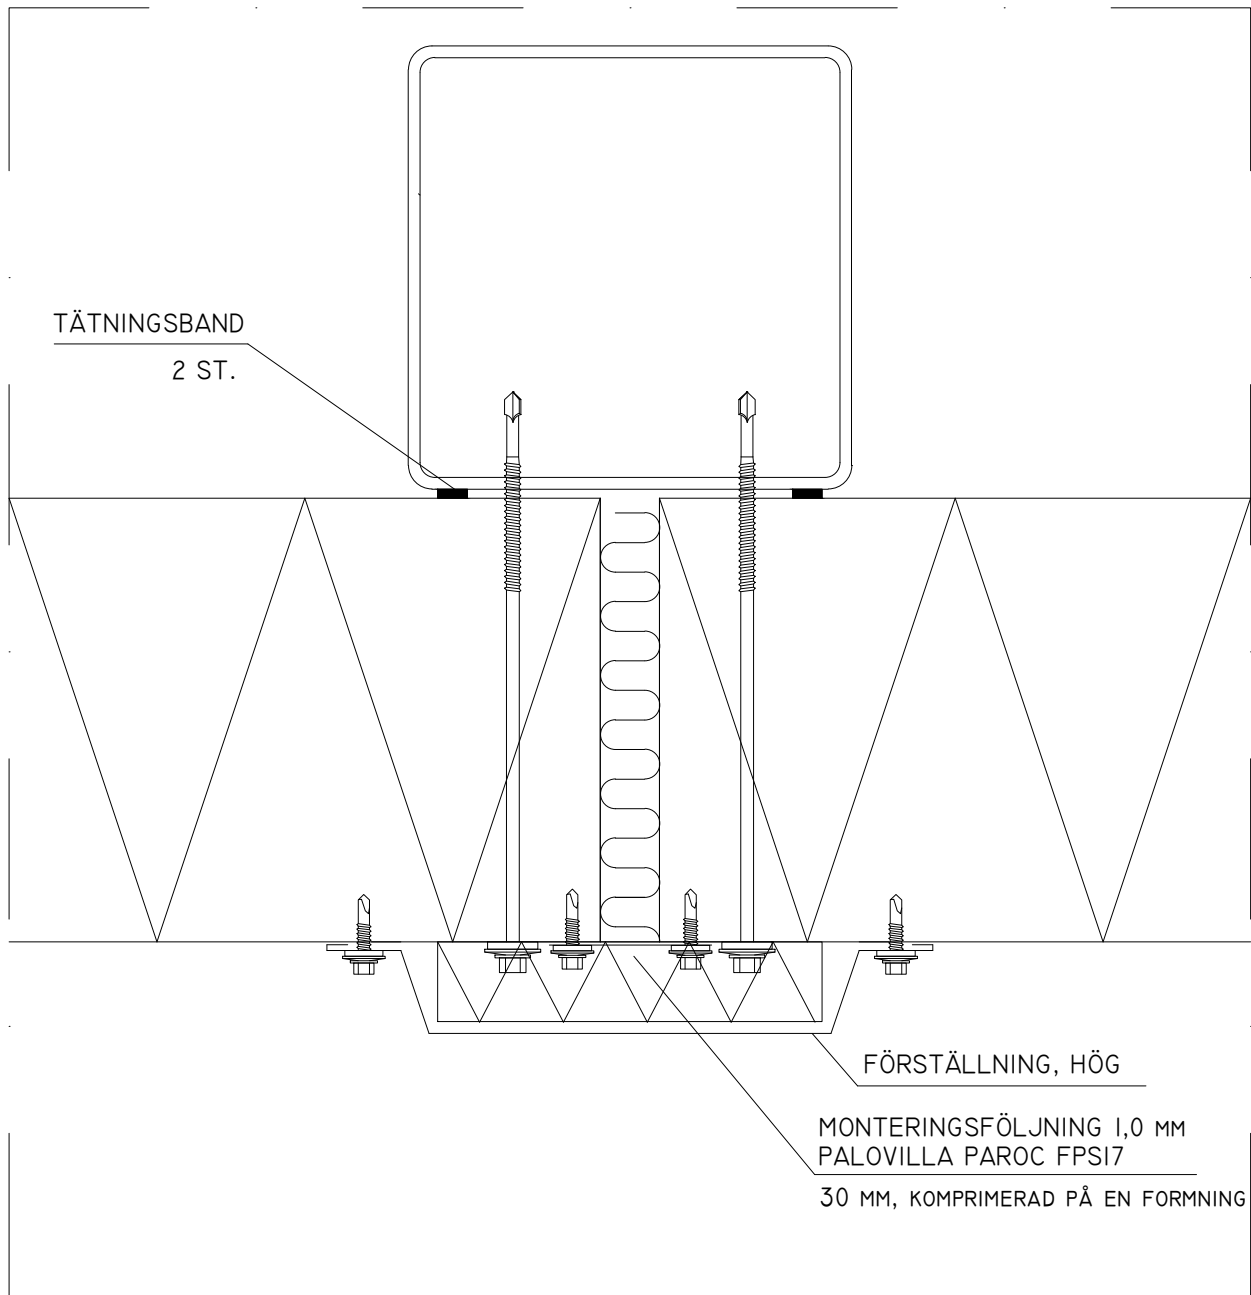

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

ELEMENTAVSTÅND ~ 20 MM, STÄNGT MED TÄT ULLTÄTNING. KONSOLENS MINSTA KANTAVSTÅND ÄR 30 MM FRÅN PANELEN. MINSTA STÖDYTA FÖR PANELEN 50 MM. I EN BRANDKLASSAD ANLÄGGNING TÄCKS STÖDREMSAN OCH KONSOLERNA MED LIMMAD ELDULL (PAROC FPSI7), SOM PRESSAS PÅ PLATS MED EN PLÅTLIST. EN TÄTNING ANVÄNDS PÅ STÖDYTAN OM ÅNGA MÅSTE FÖRHINDRAS ATT KOMMA UT.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
06.2020

FÄSTENING TILL STÅLBJALK, VERTIKAL SNITT  
BRANDTAKDETALJ

EPK-01-SE

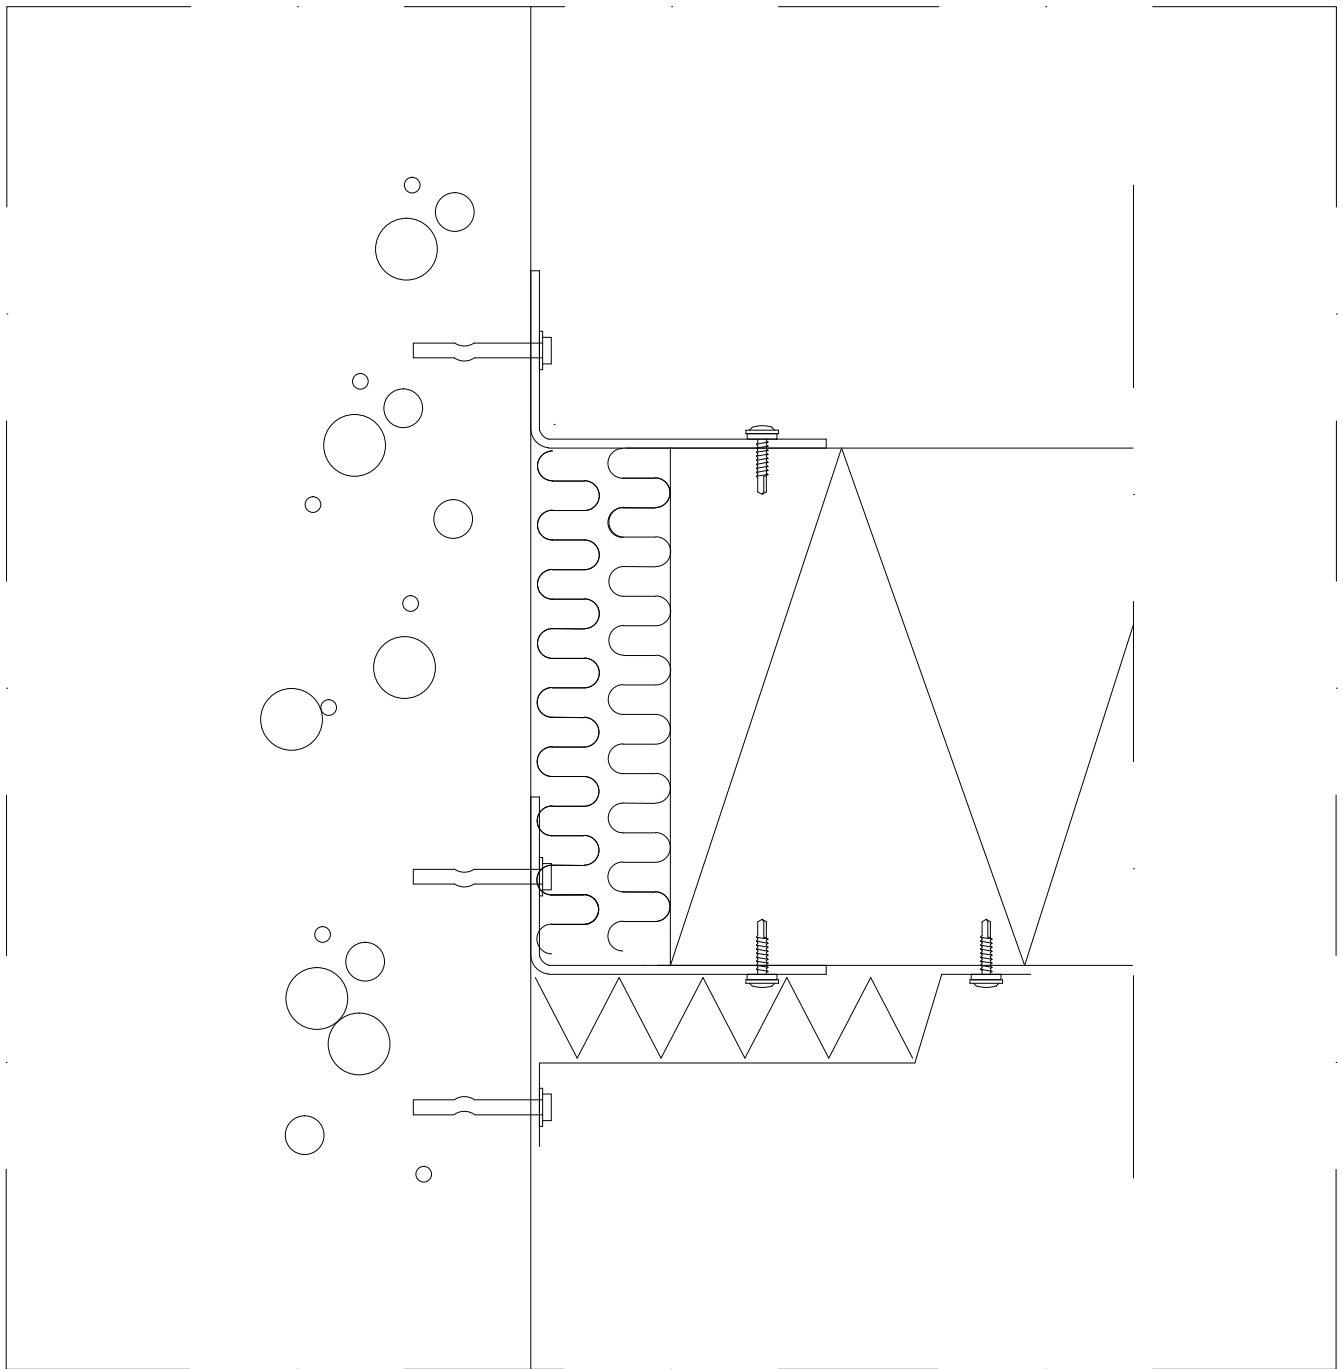

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

ELEMENTAVSTÅND I BETONG ~ 20 MM, STÄNGD MED TÄT ULLTÄTNING. KONSOLENS MINSTA KANTAVSTÅND ÄR 30 MM FRÅN PANEELEN. MINSTA STÖDYTA FÖR PANEELEN 50 MM. I EN BRANDKLASSAD ANLÄGGNING TÄCKS STÖDREMSAN OCH KONSOLERNA MED LIMMAD ELDULL (PAROC FPSI7), SOM PRESSAS PÅ PLATS MED EN PLÅTLIST. EN TÄTNING ANVÄNDS PÅ STÖDYTAN OM ÅNGA MÅSTE FÖRHINDRAS ATT KOMMA UT.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
06.2020

FÄSTENING TILL BETONGVÄGG, VERTIKAL SNITT  
BRANDTAKDETALJ

EPK-02-SE

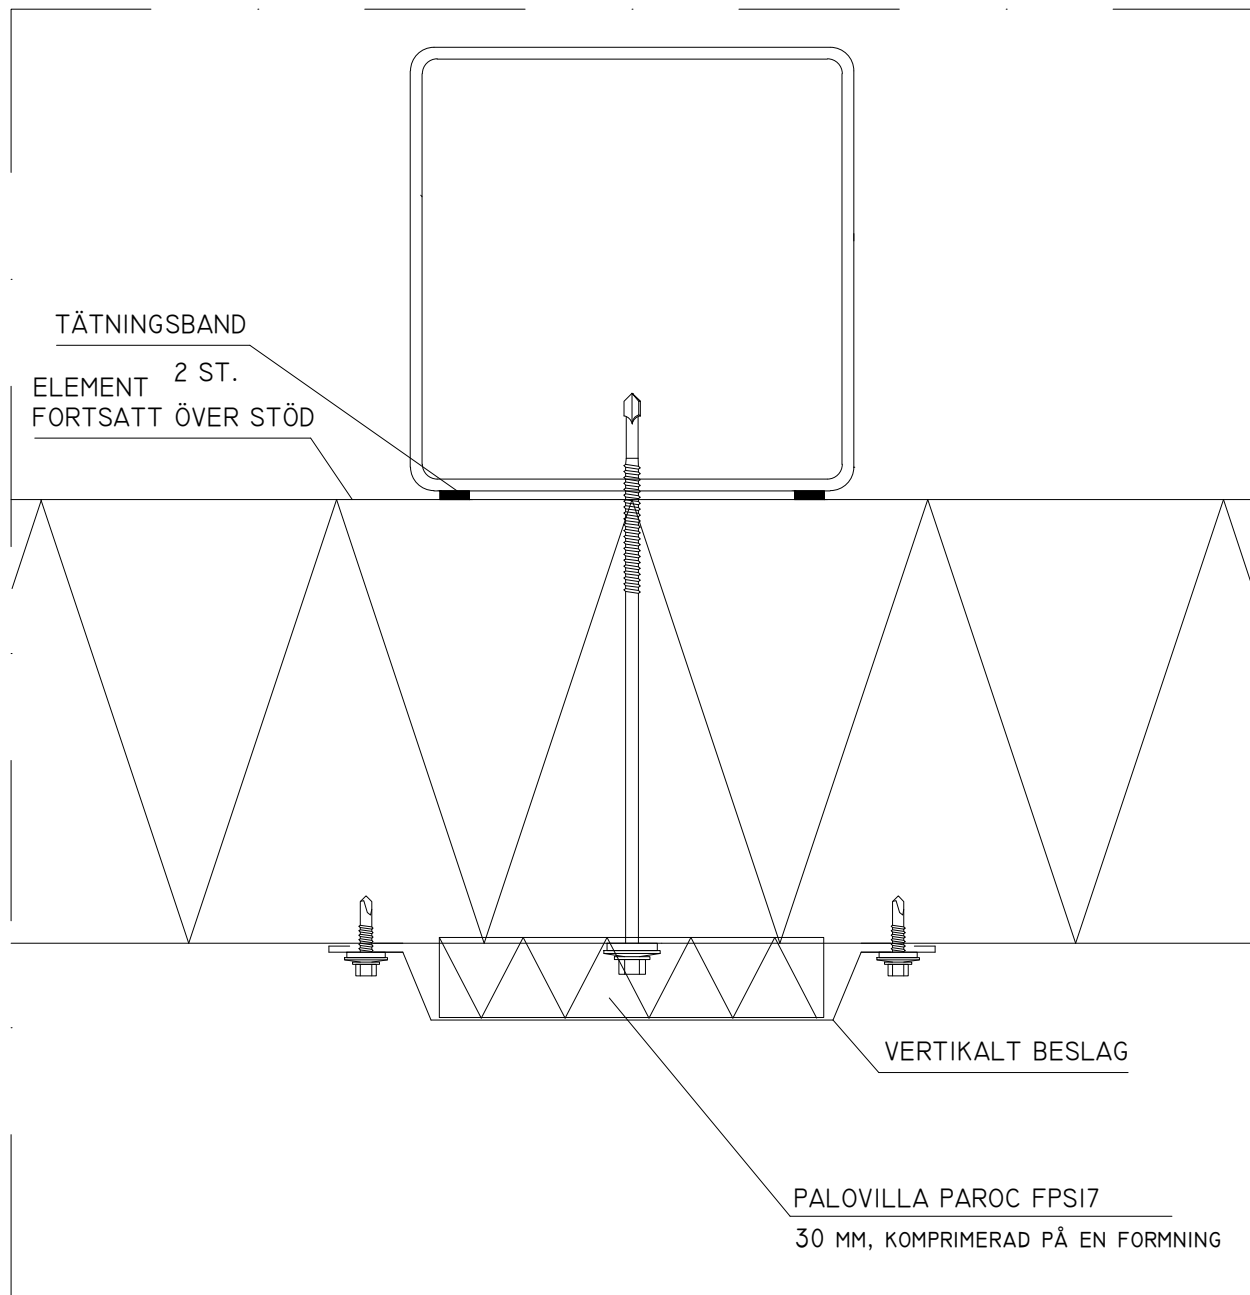

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

DETALJEN FUNGERADE ELD KLASSIFICERAD FRAM TILL EI60 INSTALLATION. MINSTA STÖDYTA 50 MM. EN TÄTNING ANVÄNDS PÅ STÖDYTAN OM ÅNGA MÅSTE FÖRHINDRAS ATT KOMMA UT.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
06.2020

FÄSTNING AV KONTINUERLIG ELEMENT TILL STÅLBJALK  
BRANDTAKDETALJ

EPK-03-SE

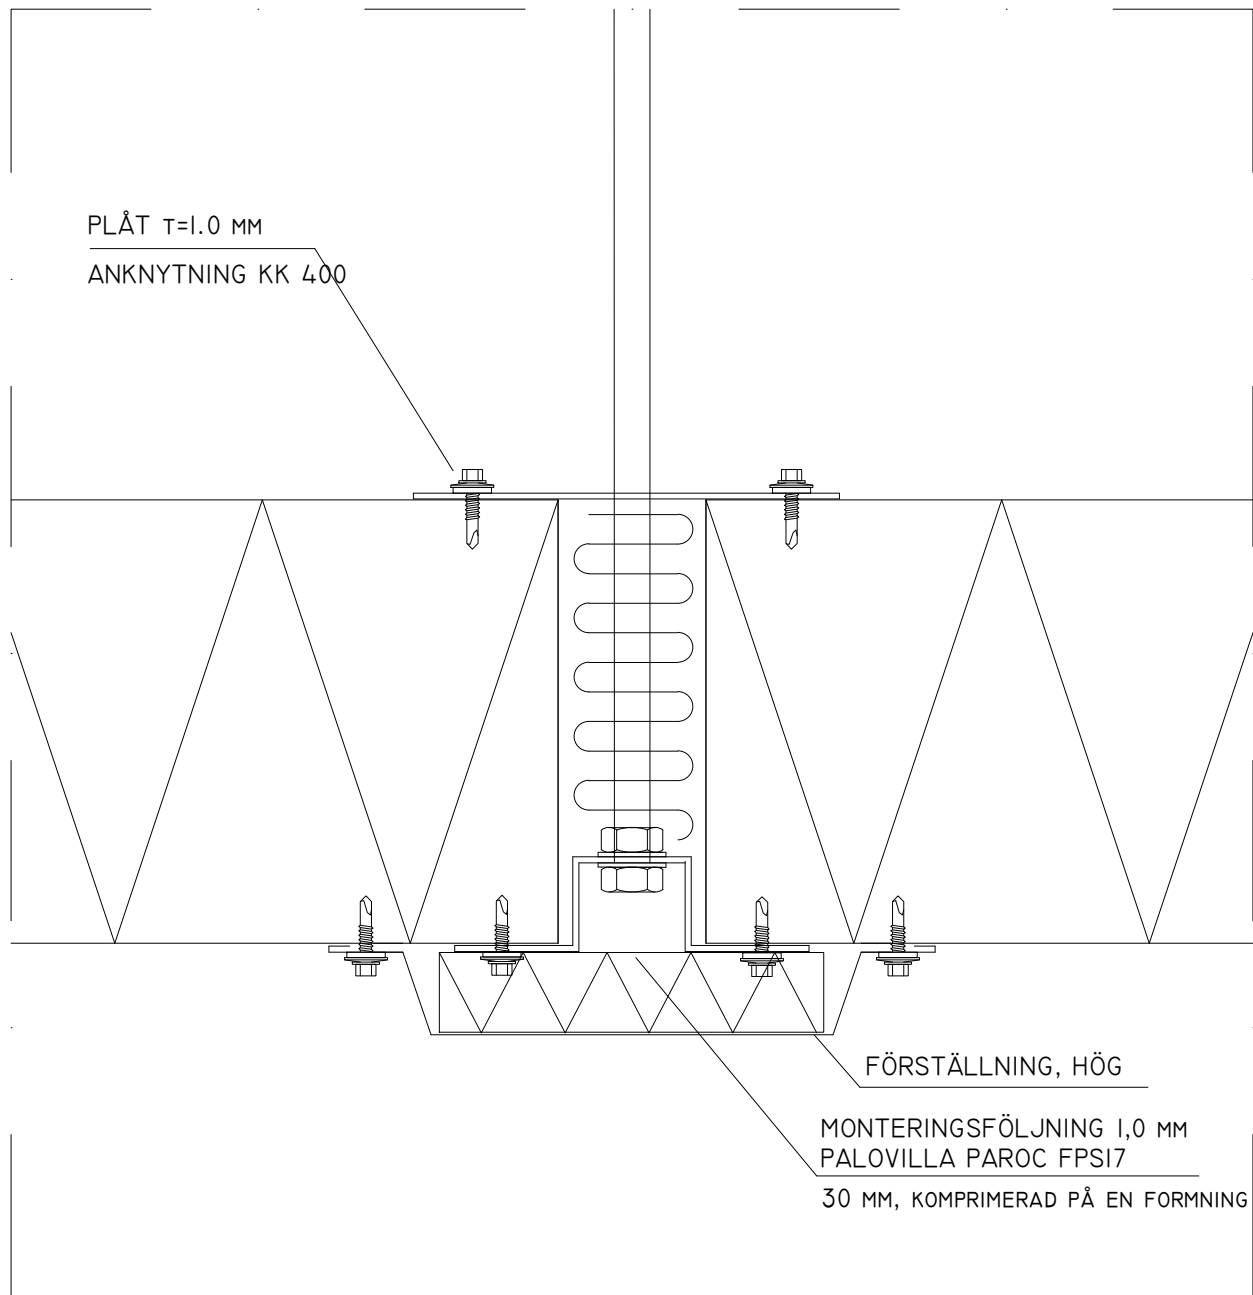

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

ELEMENTAVSTÅND ~ 60 MM, STÄNGT MED TÄT ULLTÄTNING. KONSOLENS MINSTA KANTAVSTÅND ÄR 30 MM FRÅN PANELEN. MINSTA STÖDYTA FÖR PANELEN 50 MM. I EN BRANDKLASSAD ANLÄGGNING TÄCKS STÖDREMSAN OCH KONSOLERNA MED LIMMAD ELDULL (PAROC FPS17), SOM PRESSAS PÅ PLATS MED EN PLÅTLIST. EN TÄTNING ANVÄNDS PÅ STÖDYTAN OM ÅNGA MÅSTE FÖRHINDRAS ATT KOMMA UT.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
06.2020

HÄNGANDE TAK, VERTIKAL SNITT  
BRANDTAKDETALJ

EPK-04-SE

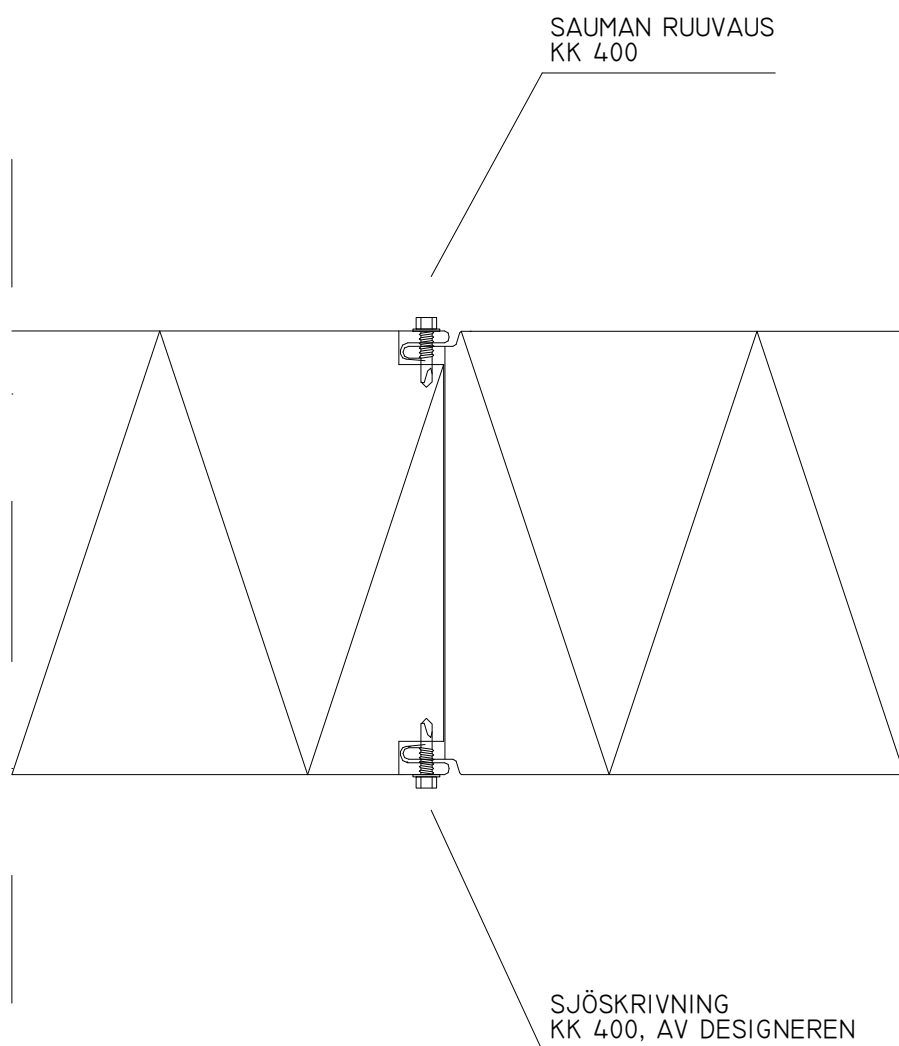

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

SÖMSKRUV ANVÄNDS I BRANDKLASSADE TAKINSTALLATIONER SAMT I SITUATIONER DÄR MAN GÅR OVPÅ ETT ELEMENT. SKRUVAVSTÅNDET PÅ SÖMMEN OCH BEHOVET ENLIGT DESIGNERN. INTERVALLET K / K 400 ANVÄNDS OM INTE ANNAT ANGES.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


DATUM  
06.2020

FÄSTENING AV ELEMENT FOG, VERTIKAL SNITT  
BRANDTAKDETALJ

EPK-05-SE

SJÖSKRIVNING  
KK 400 + LADDA DISTRIBUTION PLATE

PLYWOOD 12 MM

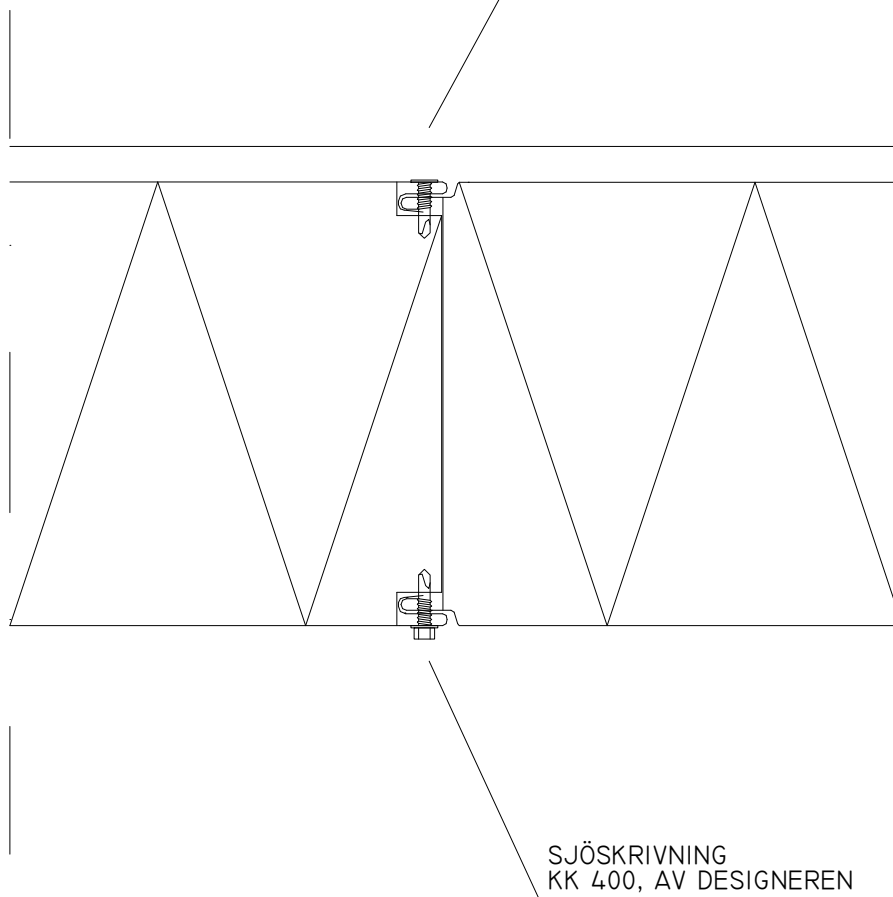

SJÖSKRIVNING  
KK 400, AV DESIGNEREN

### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

LASTMÖNSTERSKYLTEN ANVÄNDS NÄR MAN GÅR PÅ ELEMENTET UPPREPADE GÅNGER (T.EX. ÅRLIG UNDERHÅLLSVÄG ETC.). ELEMENTFOGARNÄR ÄR SKRUVADE IHOP. SÖMANS SKRUVAVSTÅND BESTÄMS AV ELEMENTDESIGNERN. INTERVALLET K / K 400 ANVÄNDS OM INTE ANNAT ANGES.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBJUDET

**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
06.2020

ELEMENT SOM EN SERVICE VÄG, VERTIKAL SNITT  
BRANDTAKDETALJ

EPK-06-SE