


RAKENNE- DETALJIT		TYYPPI	
D-10		SOKKELI	
D-11		SOKKELI, VAKIOLISTALLA	
D-12		SOKKELI, JÄLKIASENNETTAVILLA LISTOILLA	
D-13		SOKKELI, HALKAISTU ELEMENTTI	
D-20		KIINNITTYMINEN PUTKIPILARIIN	
D-21		KIINNITTYMINEN BETONIPILARIIN	
D-22		KIINNITTYMINEN PUUPILARIIN	
D-23		KIINNITTYMINEN H-PILARIIN, VEMO	
D-24		KIINNITT. PUTKIPILARIIN, PINNOITETTU SEINÄ	
D-25		KIINNITTYMINEN BETONIPILARIIN, VEMO	
D-30		ULKONURKKA, PUTKIPILARI	
D-31		ULKONURKKA, PUTKIPILARI, TYYPPI 2	
D-32		ULKONURKKA, BETONIPILARI	
D-33		ULKONURKKA, BETONIPILARI, TYYPPI 2	
D-34		ULKONURKKA, H-PILARI	
D-35		ULKONURKKA, H-PILARI, TYYPPI 2	
D-36		ULKONURKKA, PAKSUSEINÄINEN PILARI, VEMOKIINN.	
D-37		ULKONURKKA, PAKSUSEINÄINEN PILARI, VEMOKIINN. T2	
D-38		ULKONURKKA, BETONIPILARI, VEMOKIINNITYS	
D-39		SISÄNURKKA, PUTKIPILARI	
		TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI KIELLETTY	
		TURUN PELTI JA ERISTYS OY VARESPELLONTIE 10 21500 PIIKKIÖ	PVM. 04.2020
		TPE PERIAATEDETALJIT SISÄLLYSLUETTELO 1/2	

RAKENNE- DETALJIT		TYYPPI	
D-40		SISÄNURKKA, PUTKIPILARI, TYYPPI 2	
D-41		RÄYSTASLEIKKAUS, YLÖSNOSTETTU	
D-42		SEINÄN JA KATOKSENLIITTYMÄ	
D-50		RÄYSTÄS, TUULETTUVA	
D-51		VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ, VAAKA-ASENNUS, PYSTYLEIKKAUS	
D-52		VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ, VAAKA-ASENNUS, PYSTYLEIKKAUS, EI60	
D-53		VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ, PYSTYASENNUS, PYSTYLEIKKAUS	
D-54		VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ, PYSTYASENNUS, PYSTYLEIKKAUS, EI60	
D-60		LASIJULKISIVU JA -IKKUNA, PYSTYLEIKKAUS	
D-61		LASIJULKISIVU JA -IKKUNA, VAAKALEIKKAUS	
D-62		ULOSAUKEAVA IKKUNA, PYSTYLEIKKAUS	
D-63		ULOSAUKEAVA IKKUNA, VAAKALEIKKAUS	
D-64		SISÄÄNAUKEAVA IKKUNA, PYSTYLEIKKAUS	
D-65		SISÄÄNAUKEAVA IKKUNA, VAAKALEIKKAUS	
D-70		ULOSAUKEAVA ULKO-OVI, PYSTYLEIKKAUS	
D-71		ULOSAUKEAVA ULKO-OVI, VAAKALEIKKAUS	
D-100		ELEMENTTILIITOS, PYSTYLEIKKAUS	
D-101		ERI PAKSUISTEN ELEMENTTIEN LIITOS, PYSTYLEIKKAUS	
D-102		VEMOLIITOS	
D-103		TALOTIKKAAN KIINNITYS	
		TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI KIELLETTY	
		TURUN PELTI JA ERISTYS OY VARESPELLONTIE 10 21500 PIIKKIÖ	PVM. 04.2020
		TPE PERIAATEDETALJIT SISÄLLYSLUETTELO 2/2	

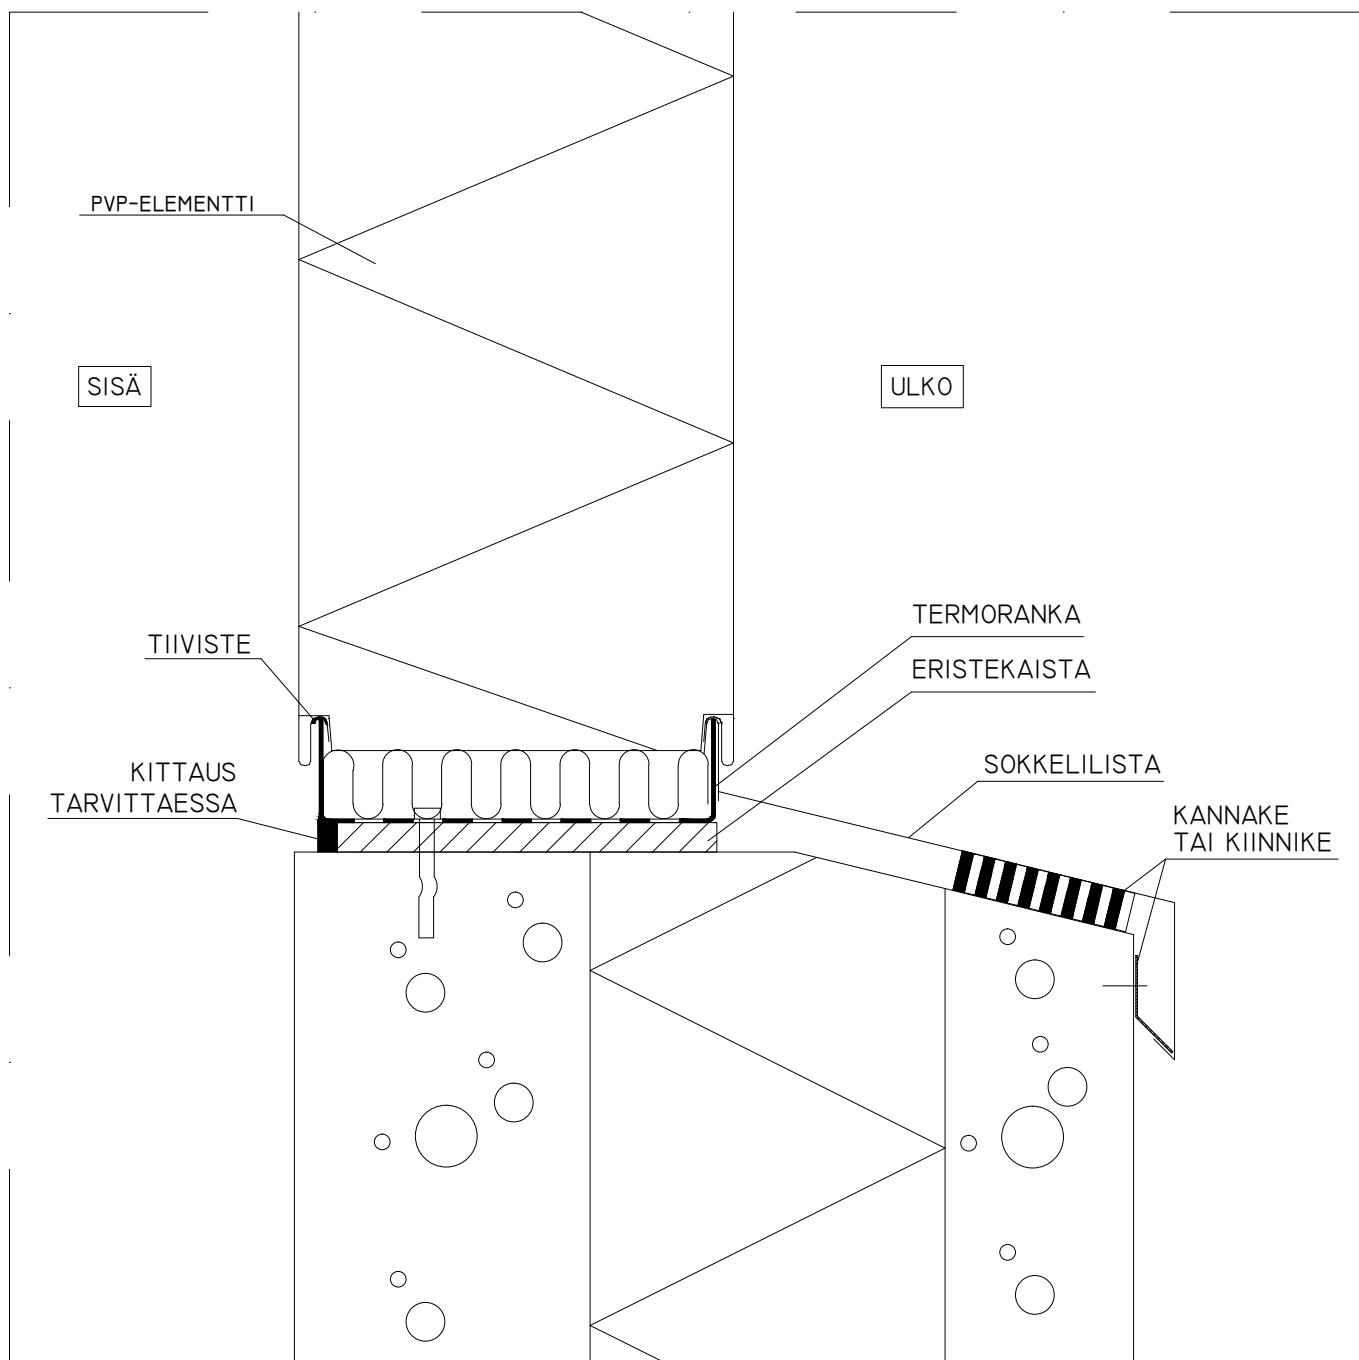

YLEISET OHJEET

TERMORANGAN/SOKKELIKISKON JA PANELIN VÄLI TIIVISTETÄÄN VILLALLA. PANELIN ETÄISYYS SOKKELIBETONIIN ~15 MM. RAKENNEYSITYISKOHDAT JA KAADOT RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SOKKELI
PYSTYLEIKKAUS

D-10

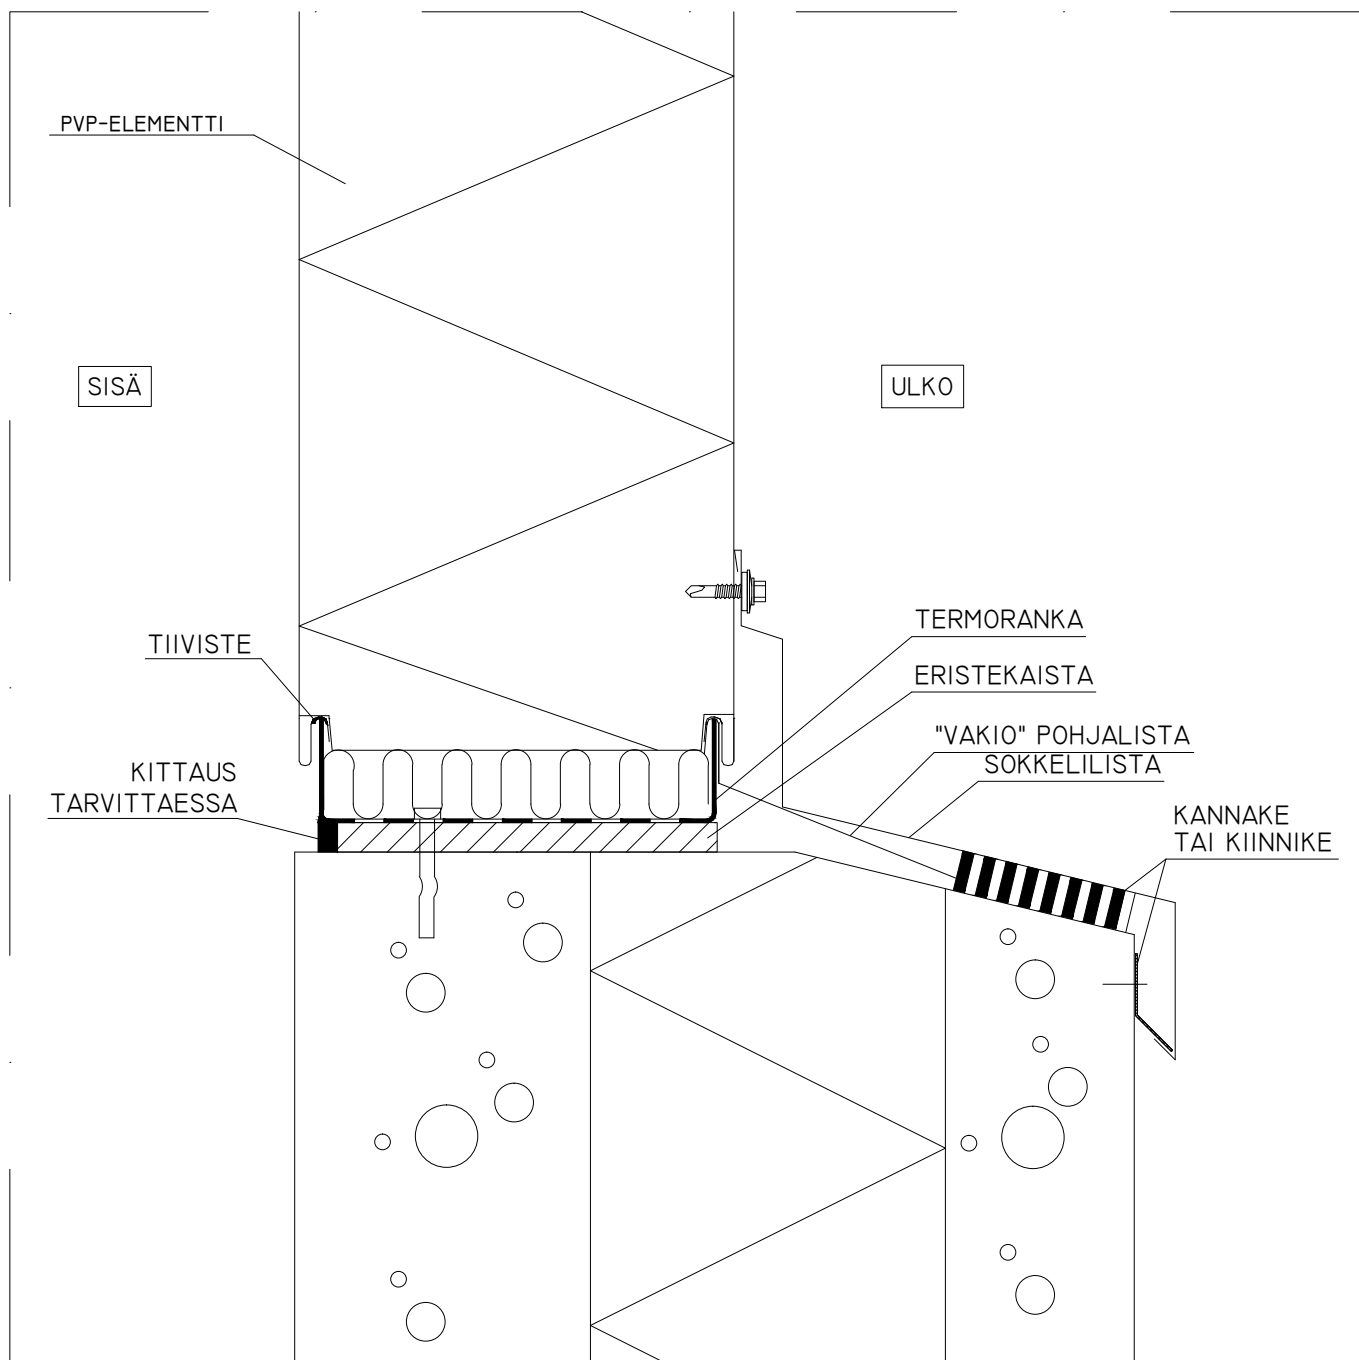

YLEISET OHJEET

TERMORANGAN JA PANELIN VÄLI TIIVISTETÄÄN VILLALLA. PANELIN ETÄISYYS SOKKELIBETONIIN ~15 MM. RAKENNEYKSITYISKOHDAT JA KAADOT RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SOKKELI, VAKIOLISTALLA
PYSYLEIKKAUS

D-II

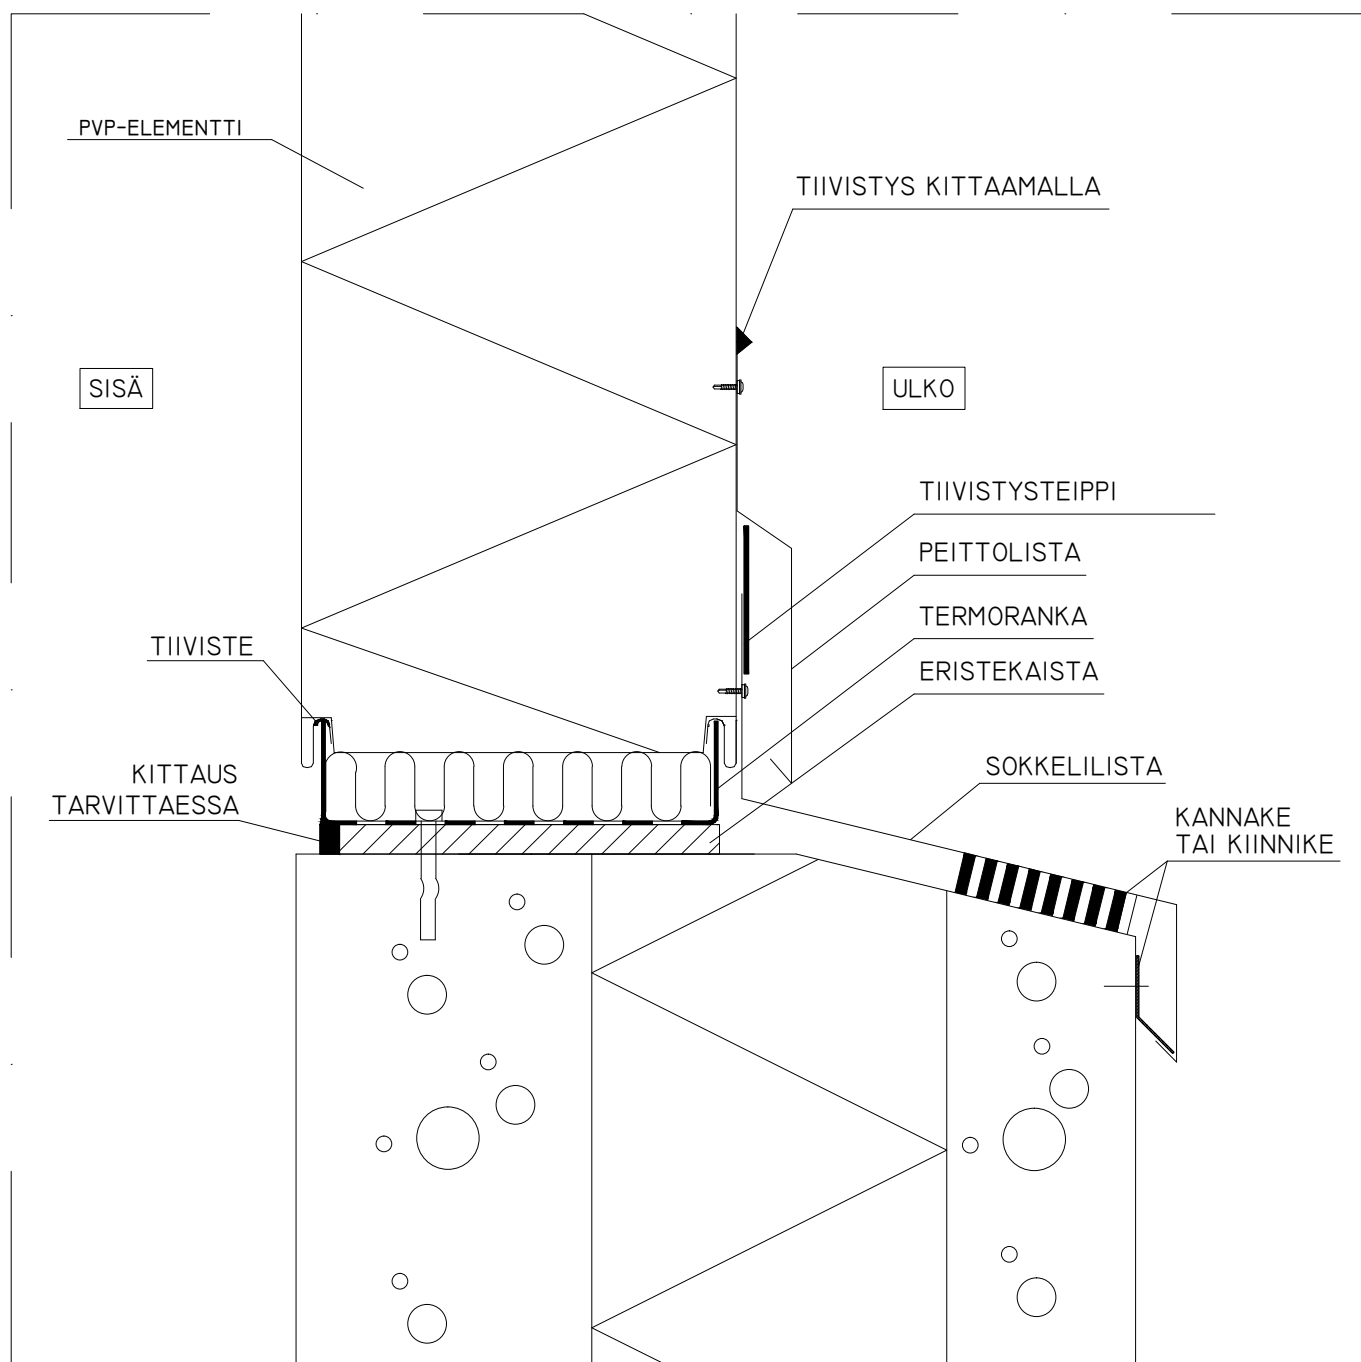

YLEISET OHJEET

TERMORANGAN JA PANELIN VÄLI TIIVISTETÄÄN VILLALLA. PANELIN ETÄISYYS SOKKELIBETONIIN ~15 MM. RAKENNEYKSITYISKOHDAT JA KAADOT RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SOKKELI, JÄLKIASENNETTAVA LISTOITUS
PYSTYLEIKKAUS

D-I2

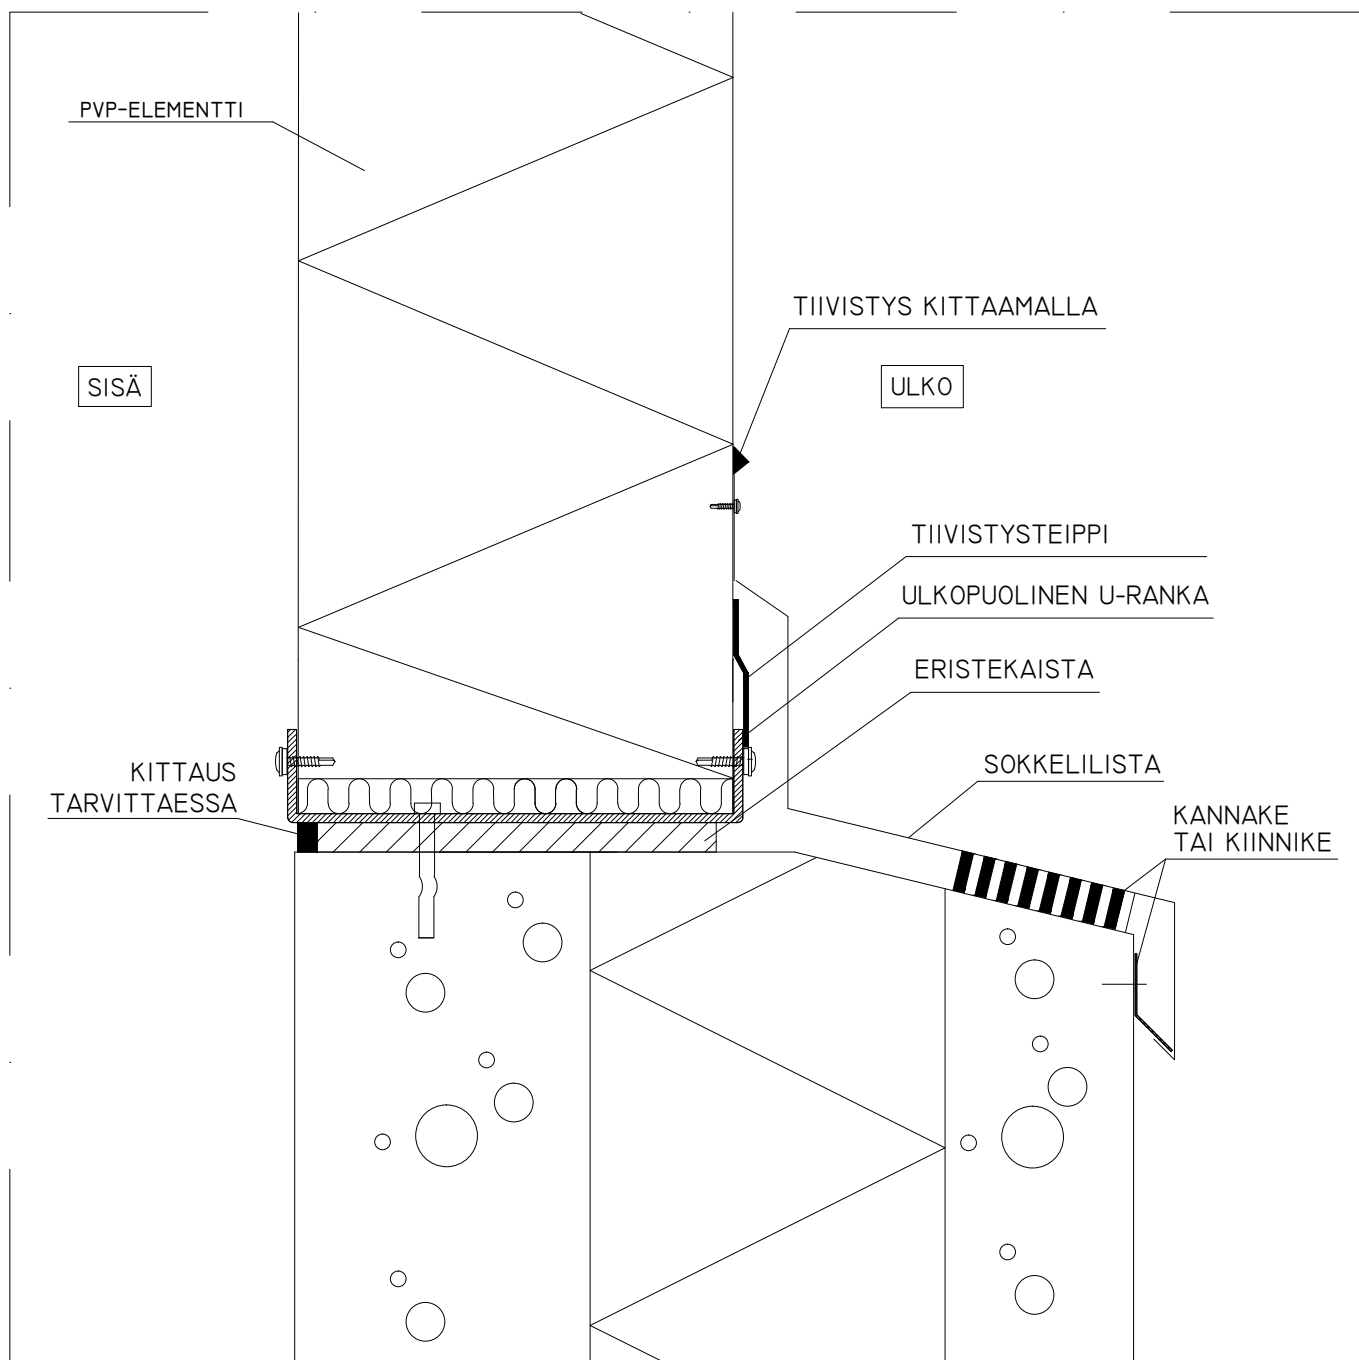

YLEISET OHJEET

U-RANGAN JA PANELIN VÄLI TIIVISTETÄÄN VILLALLA. RAKENNEYSITYISKOHDAT JA KAADOT RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SOKKELI, HALKAISTU ELEMENTTI
PYSTYLEIKKAUS

D-I3

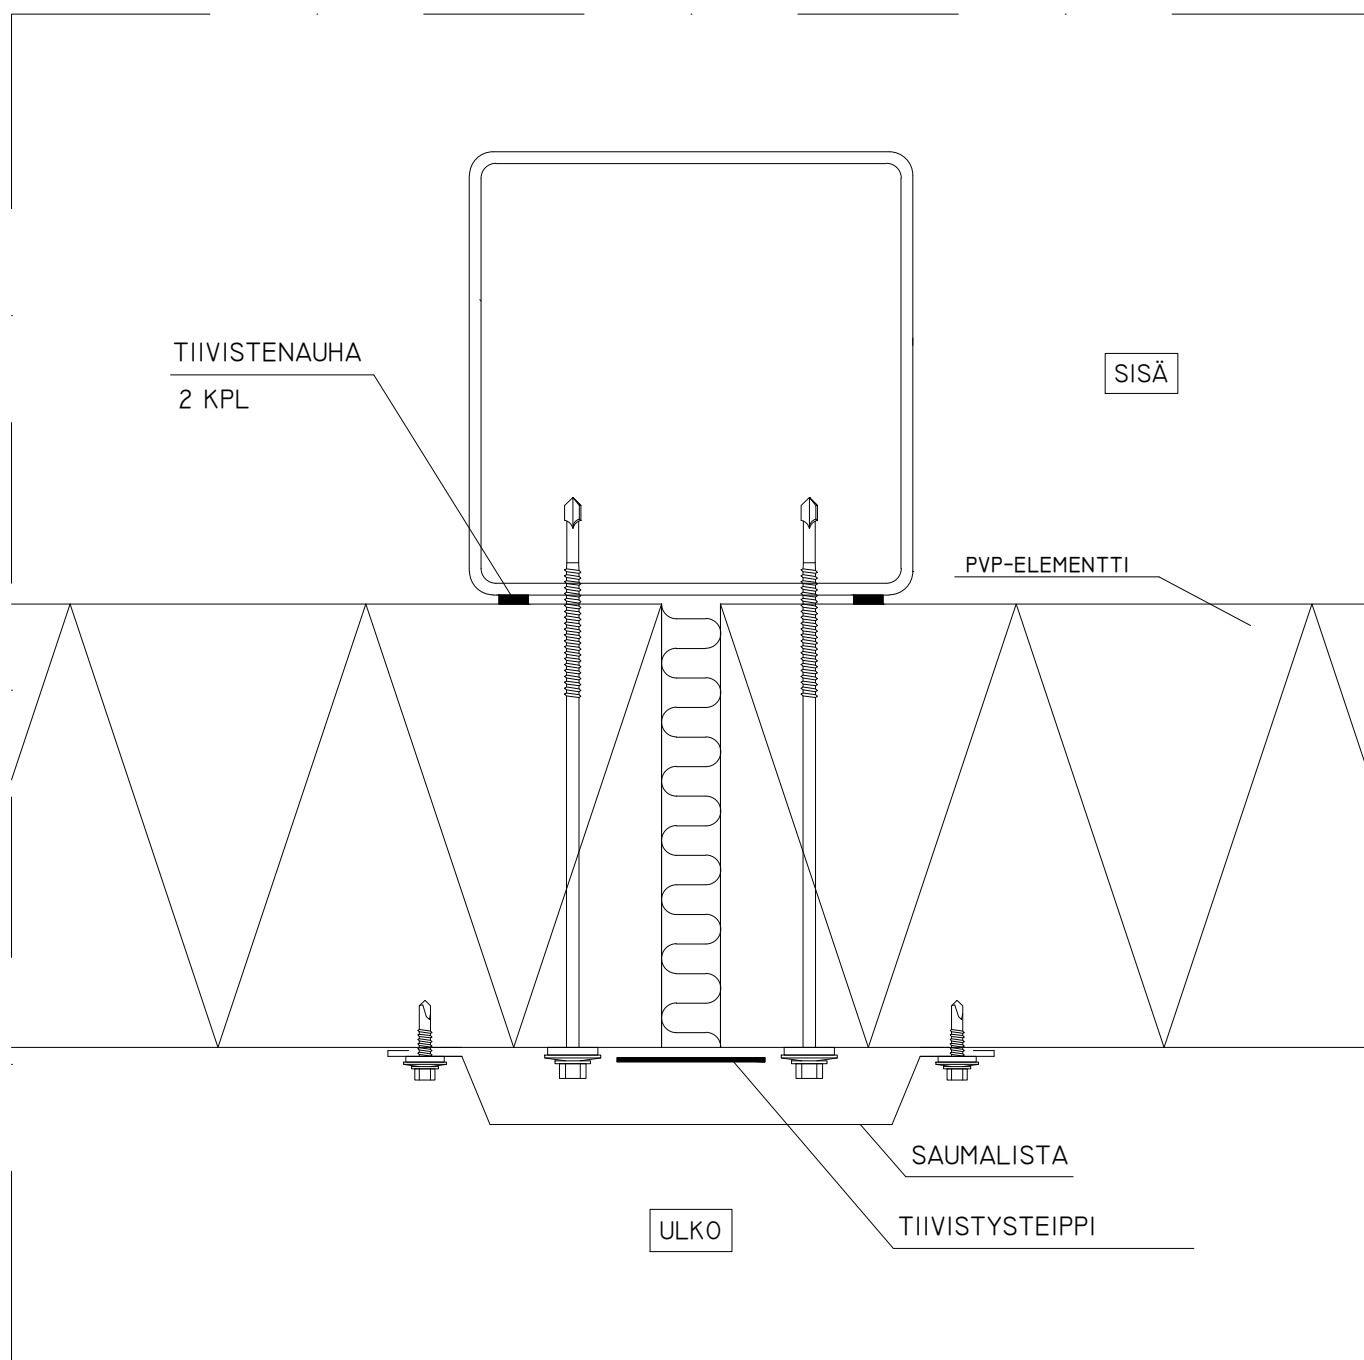

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

KIINNITTYMINEN PUTKIPILARIIN
VAAKALEIKKAUS

D-20

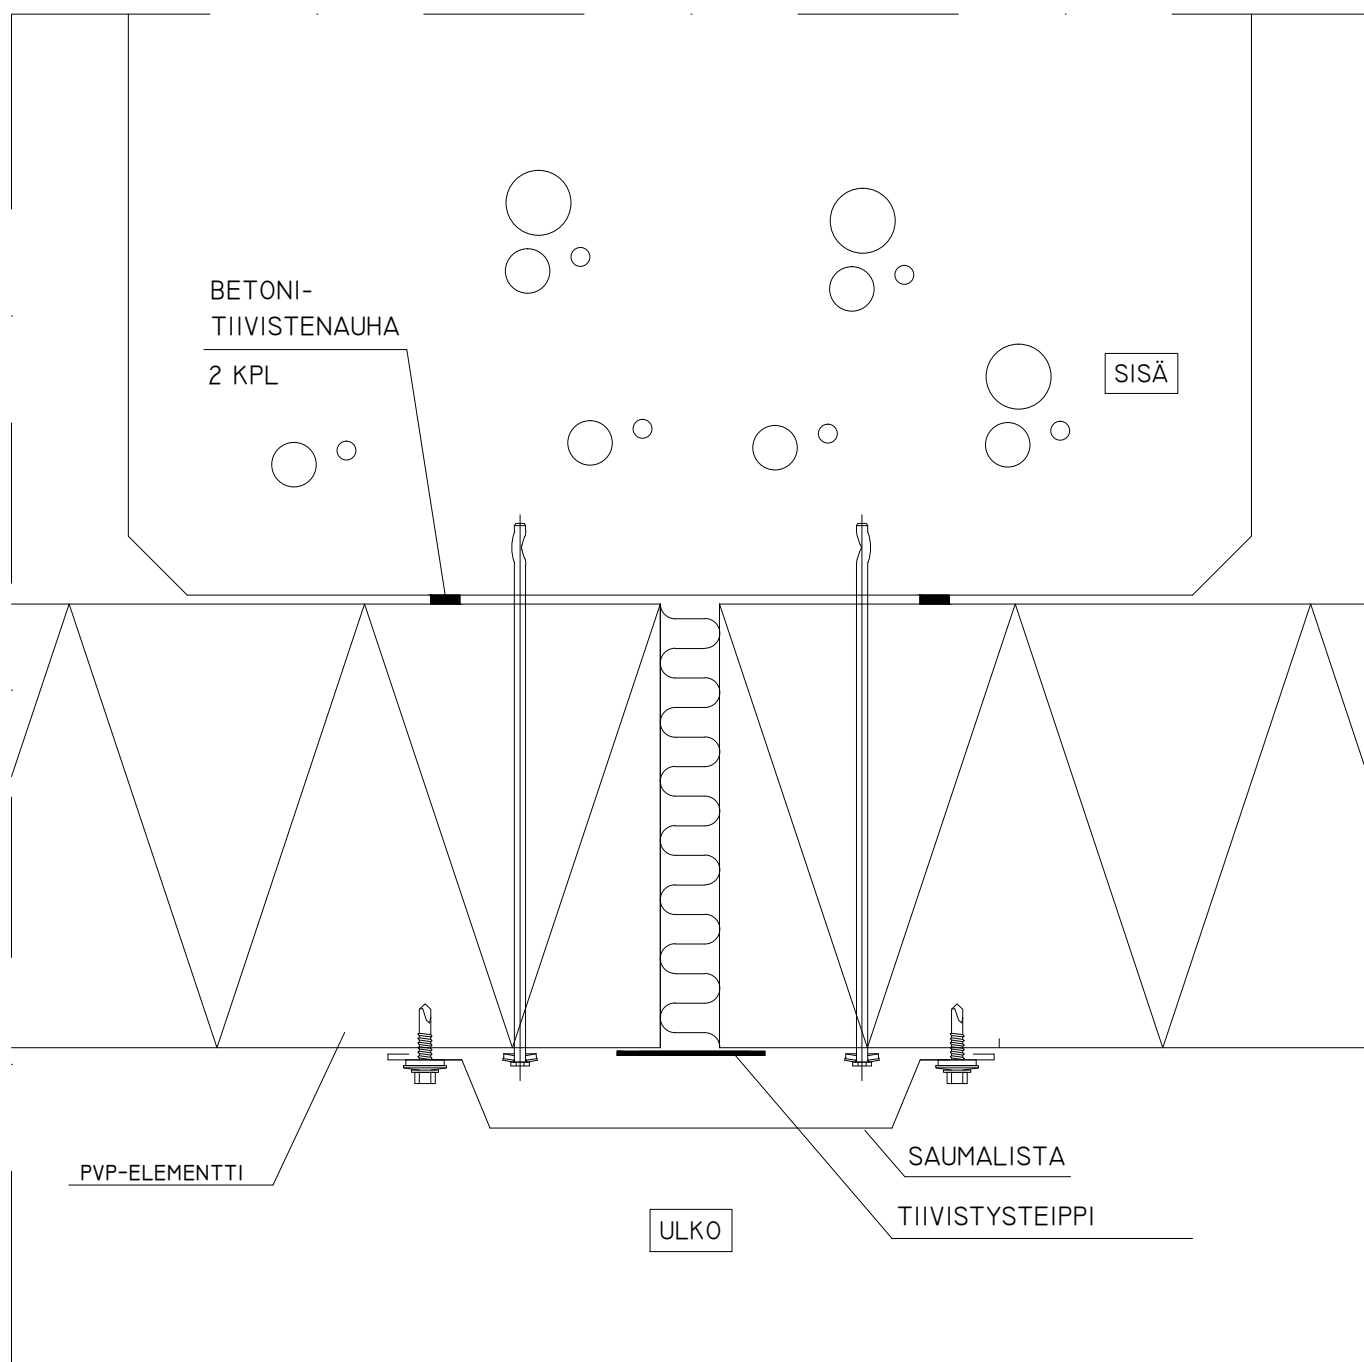

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

KIINNITTYMINEN BETONIPILARIIN
VAAKALEIKKAUS


D-21

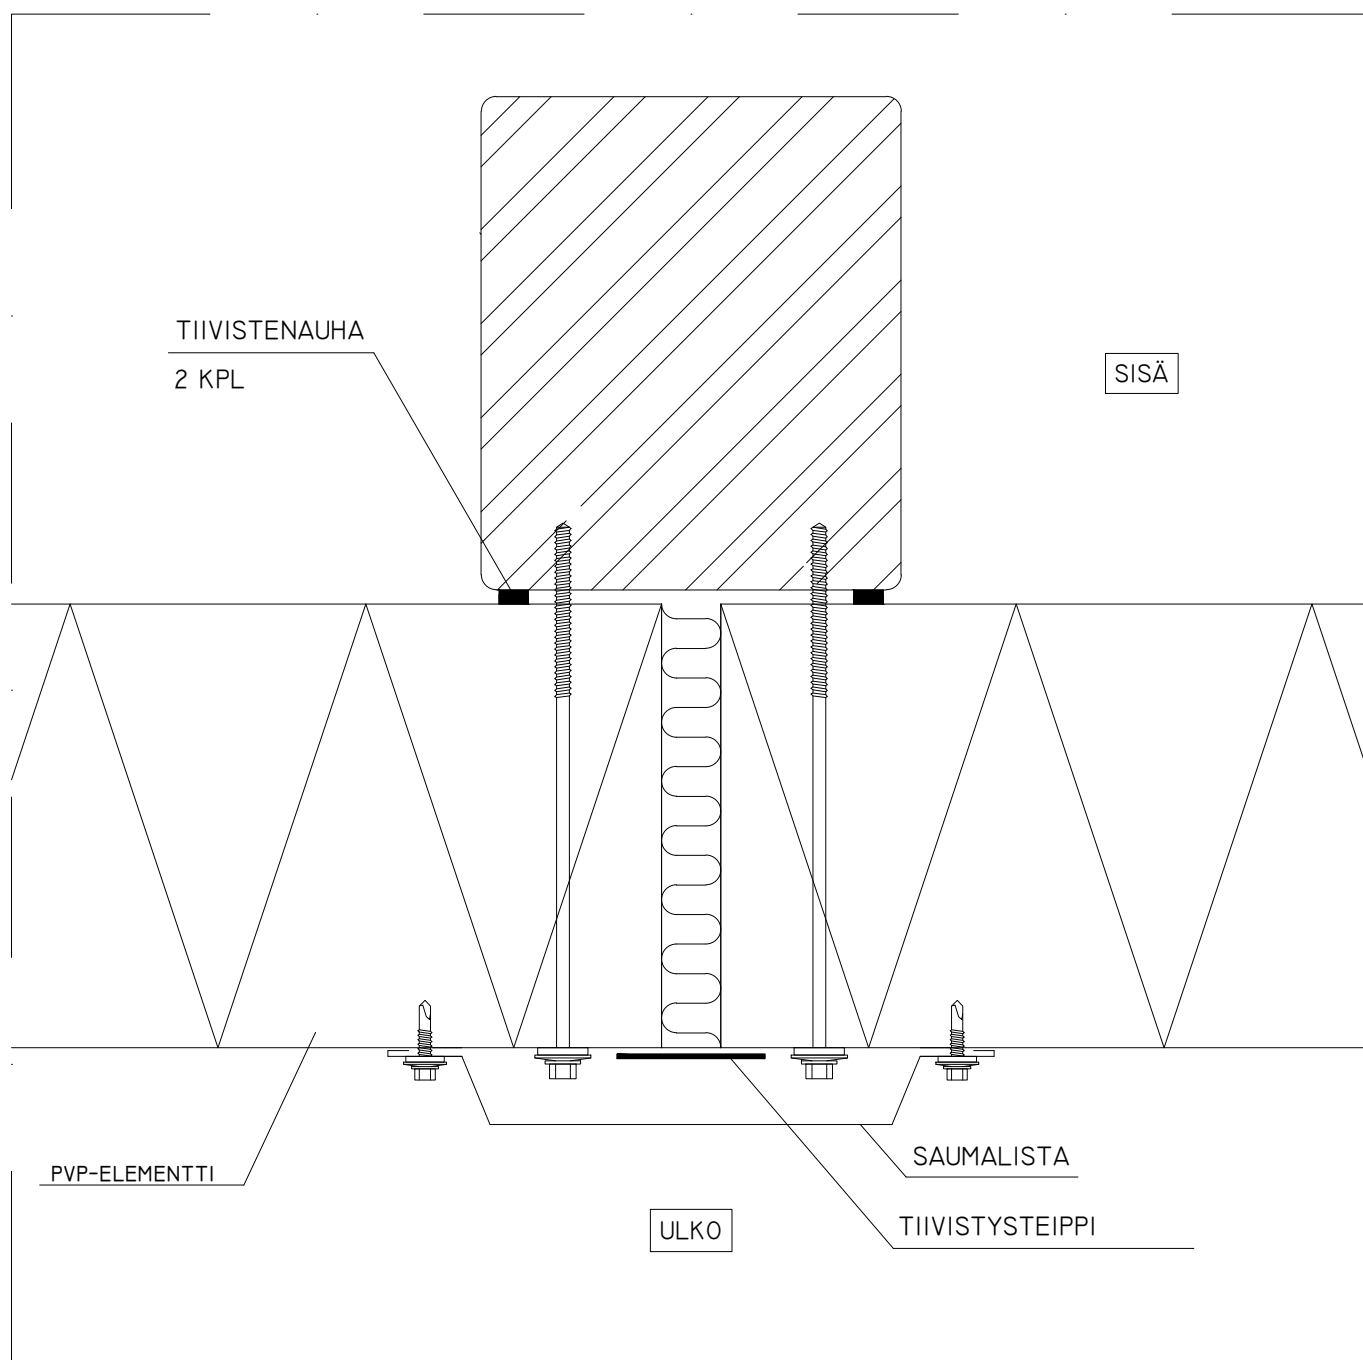

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKEPINTA PANELILLE 50 MM. TUKEPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

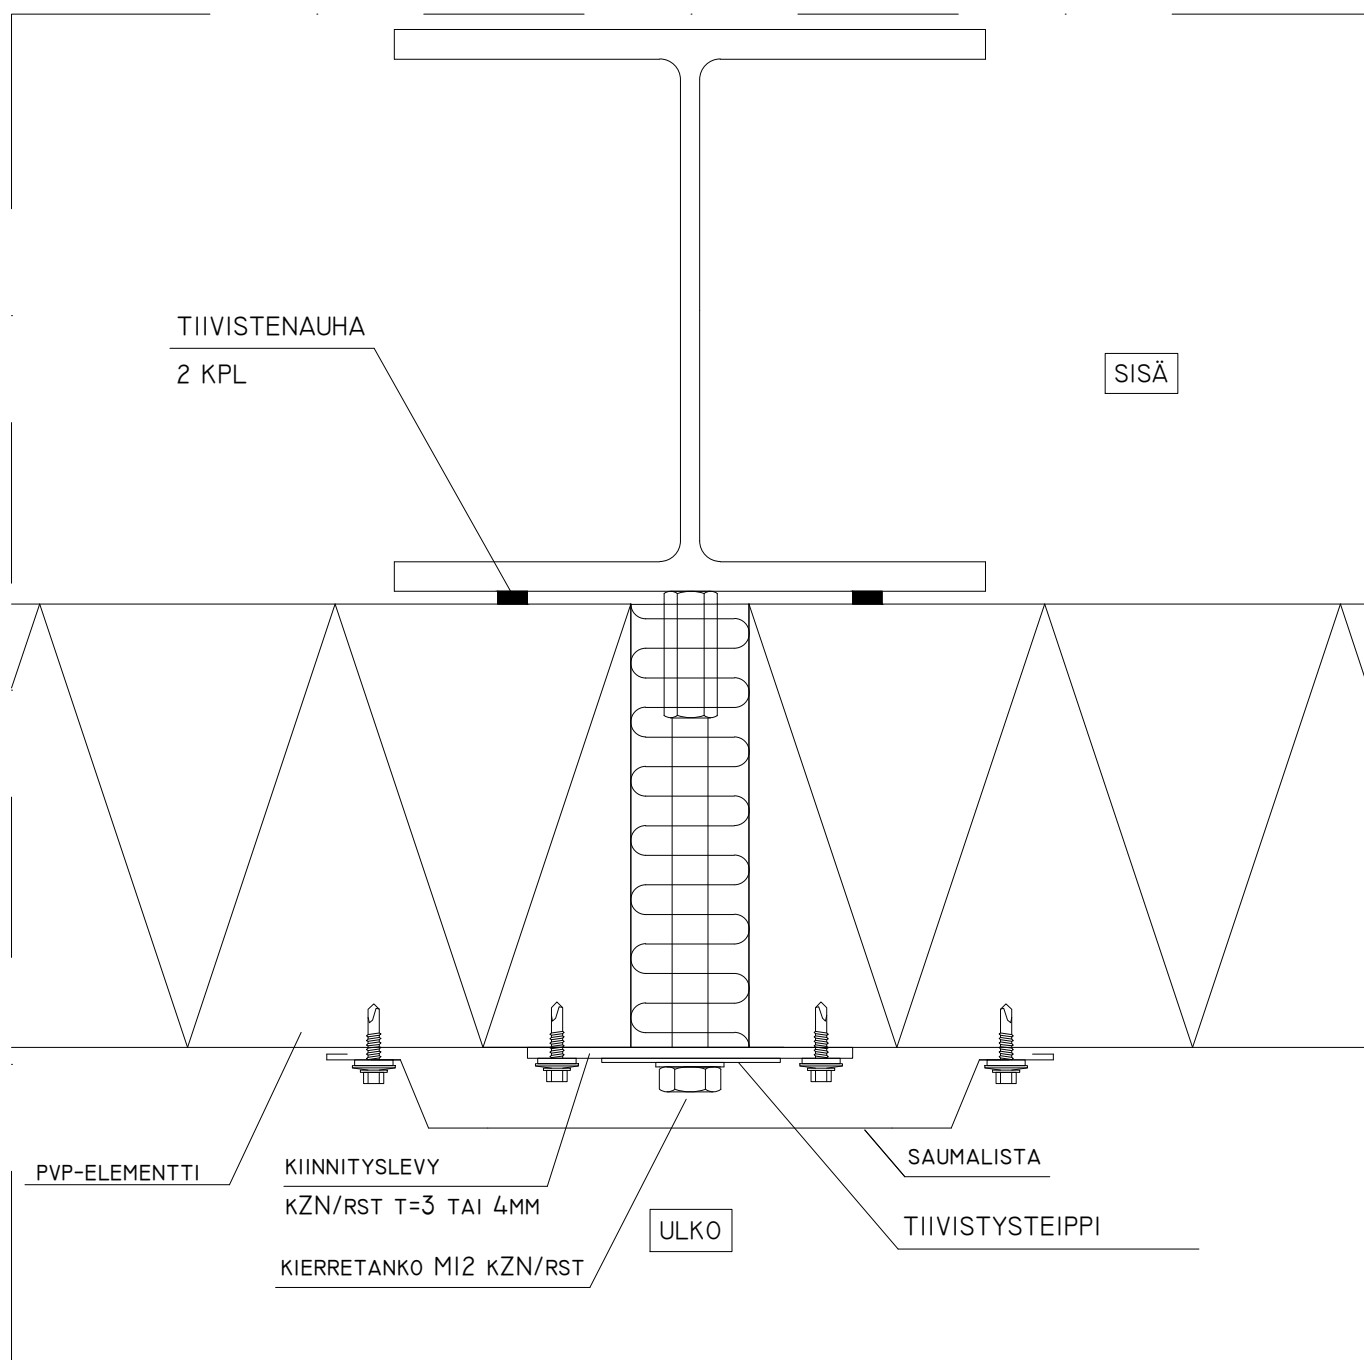

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI MIN. 40MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKEPINTA PANELILLE 50 MM. TUKEPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >80 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

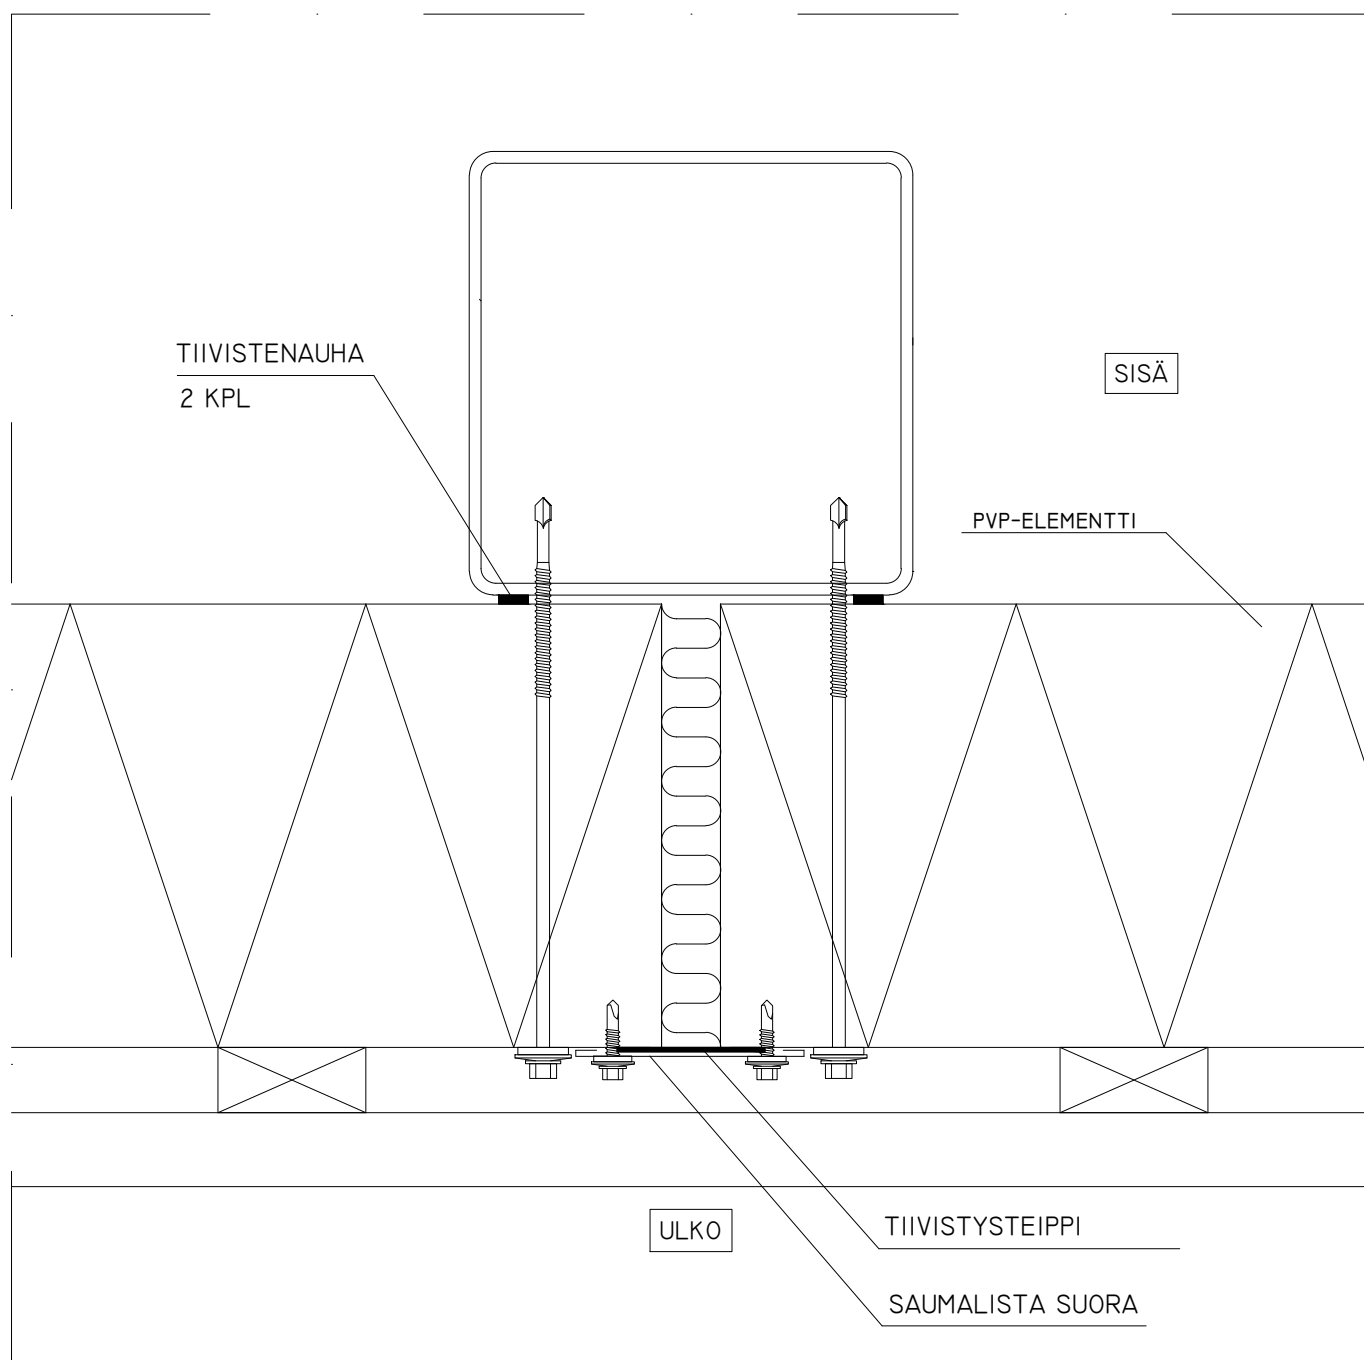

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

KIINNITTYMINEN PUTKIPILARIIN
VAAKALEIKKAUS
PINNOITETTU SEINÄ

D-24

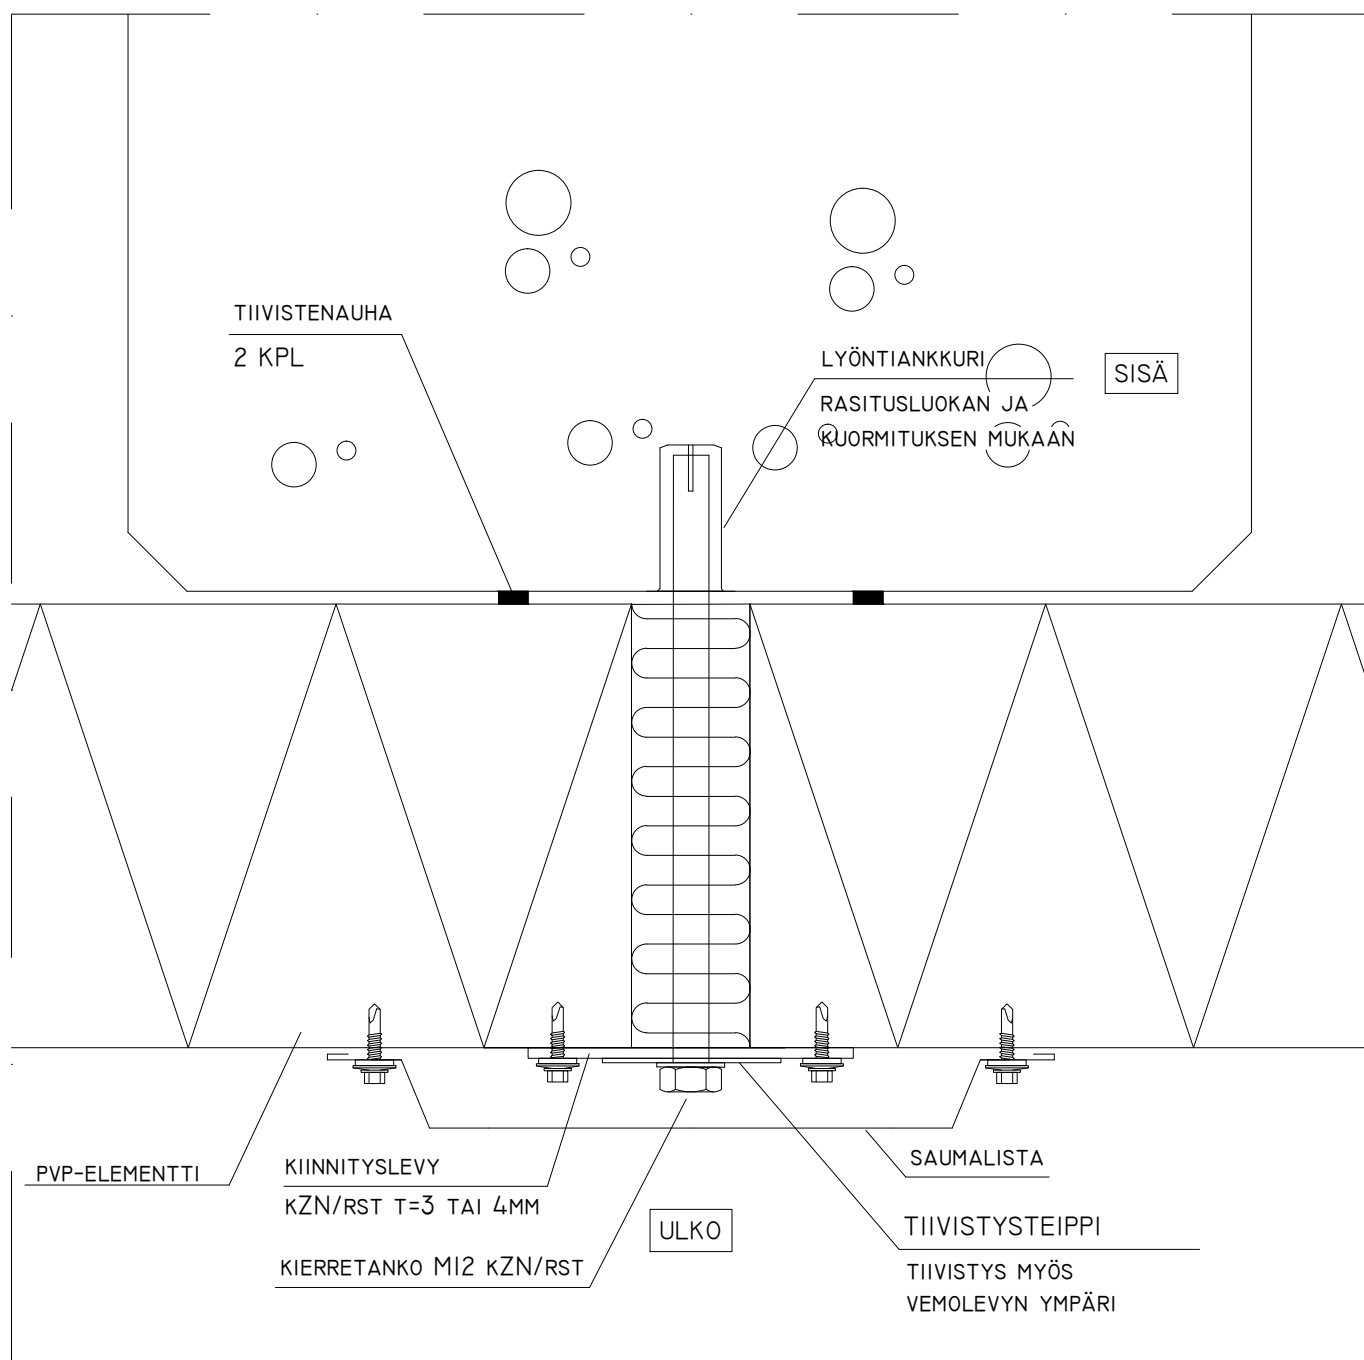

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI MIN. 40MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKEPINTA PANELILLE 50 MM. TUKEPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >80 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

KIINNITTYMINEN BETONIPILARIIN
VEMO-KIINNITYS
VAAKALEIKKAUS


D-25

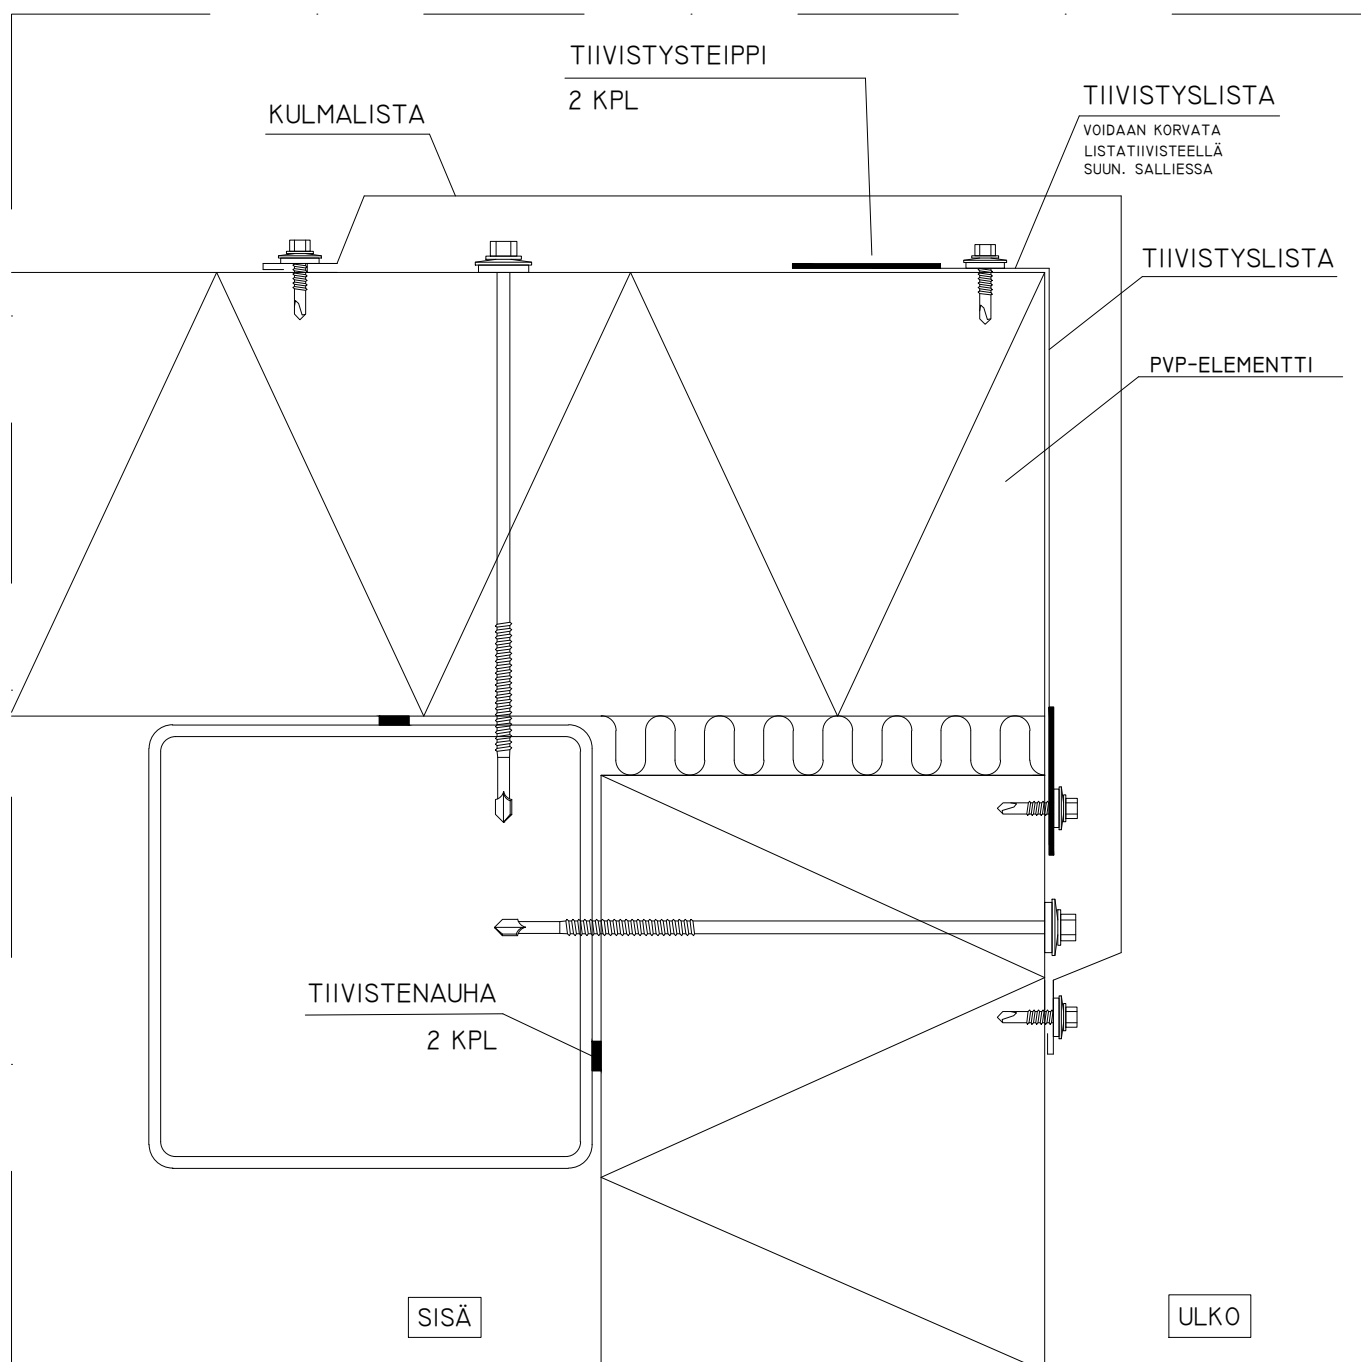

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

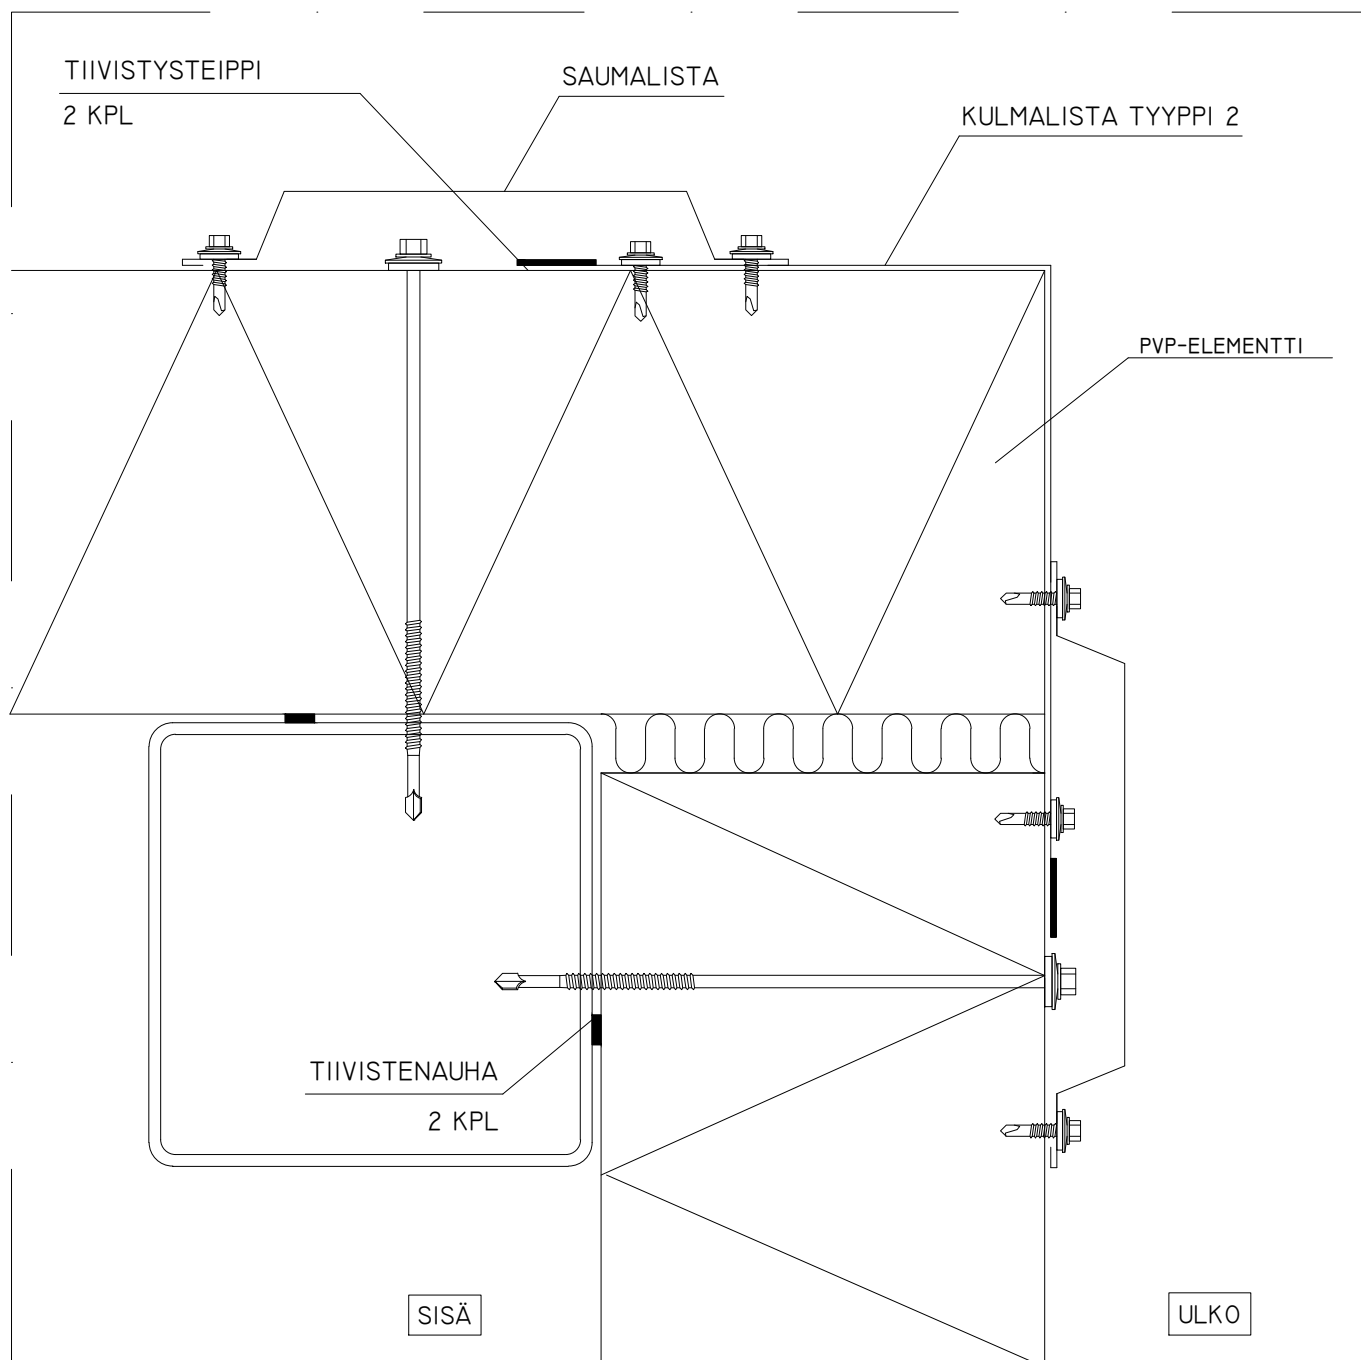

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. SUOSITELTAVA LISTOITUS ELEMENTIN PAKSUUDEN OLLESSA 175-300MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

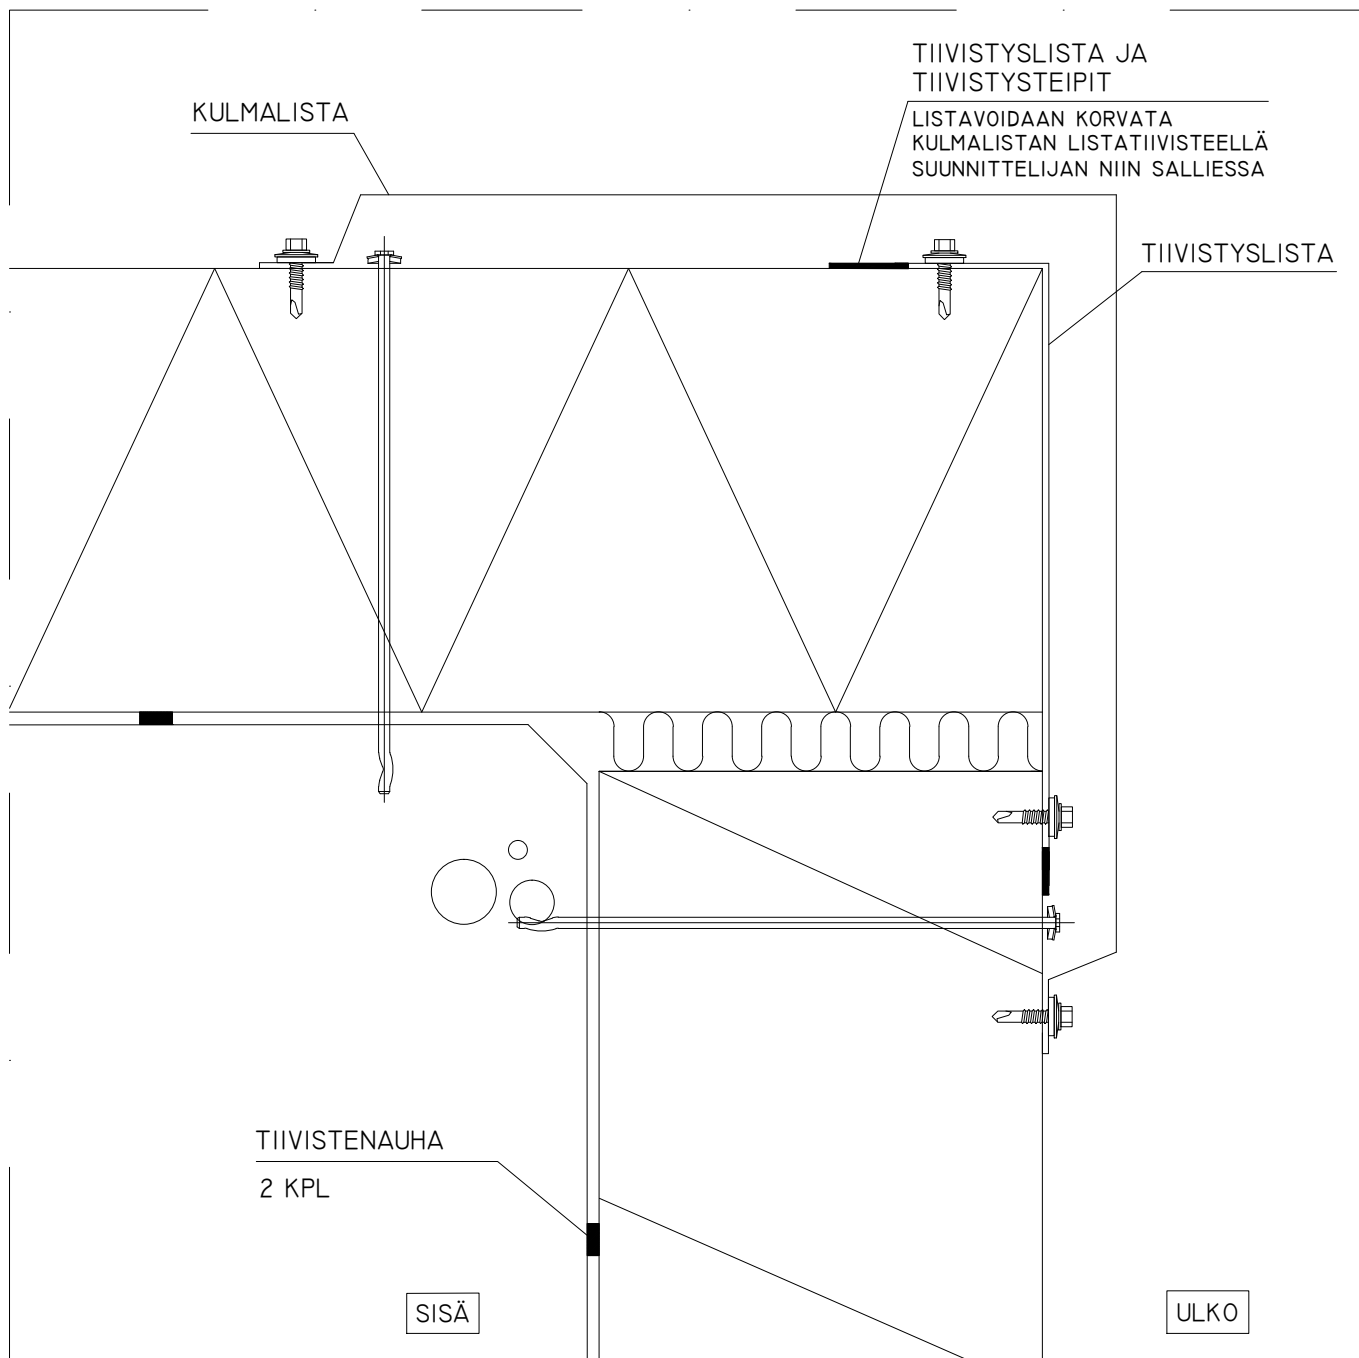

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

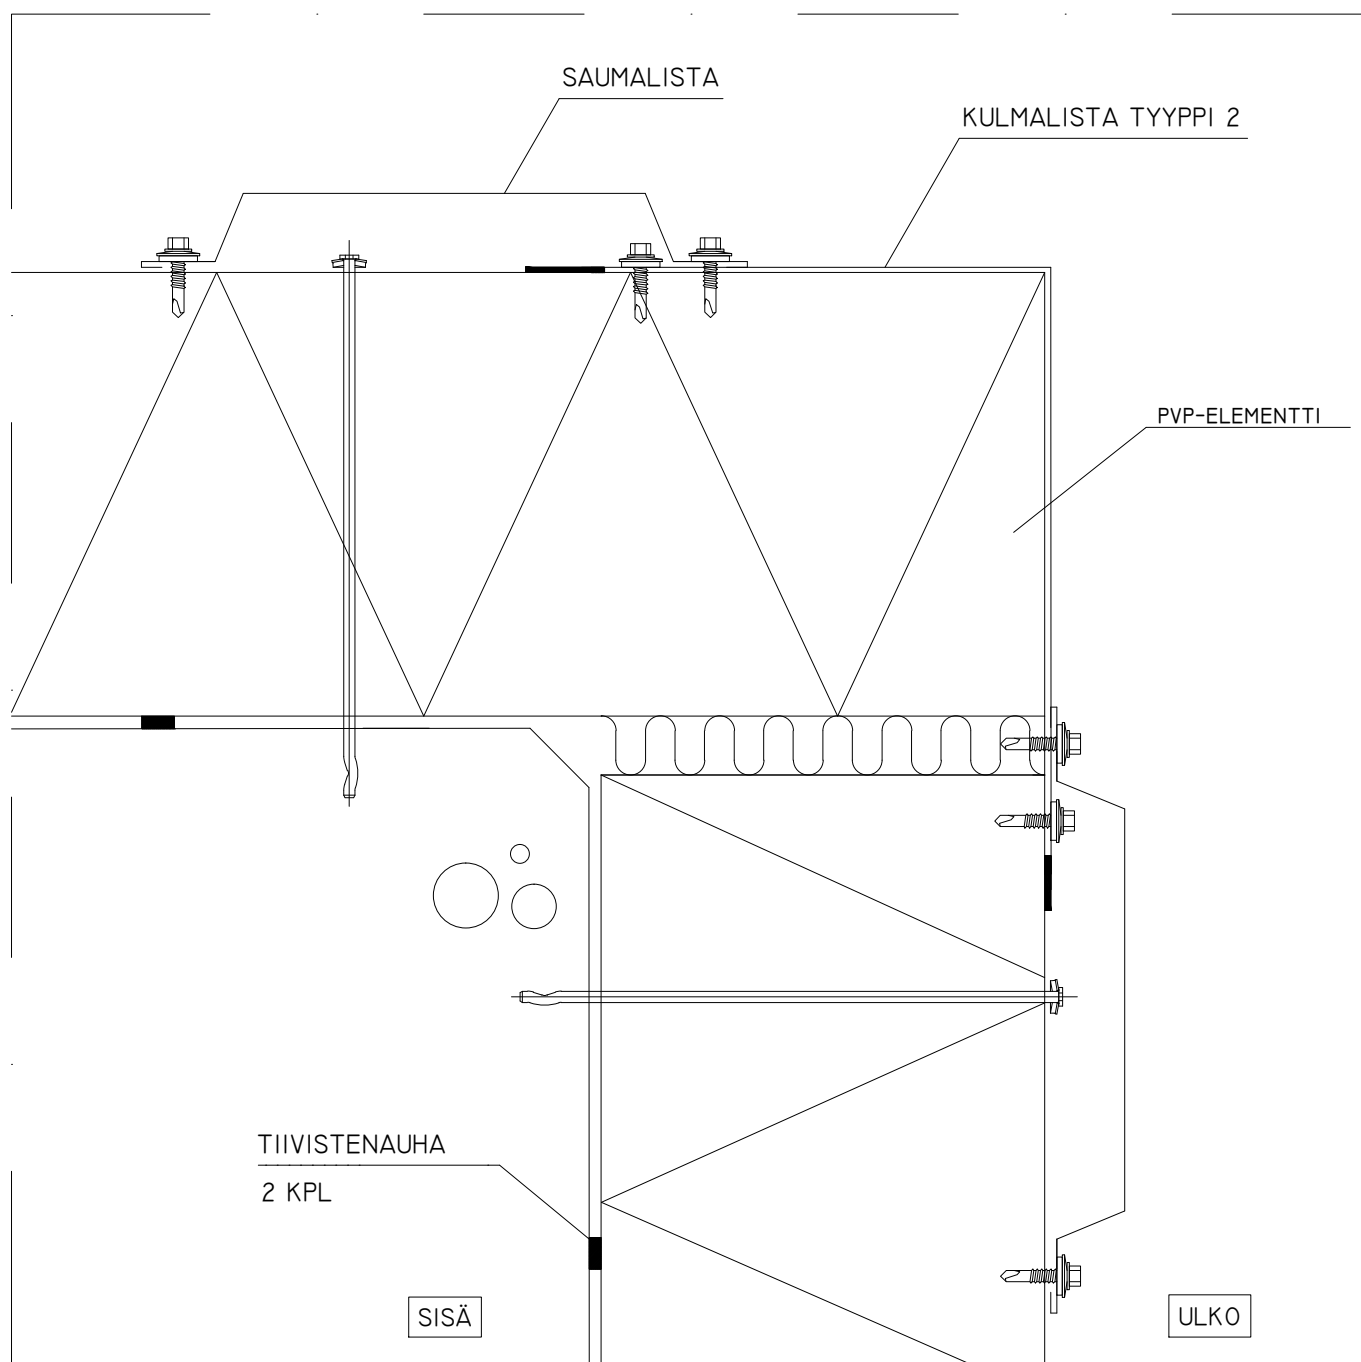

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKEPINTA PANELILLE 50 MM. TUKEPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULKONURKKA, BETONIPILARI
TYYPPI 2, VAAKALEIKKAUS


D-33

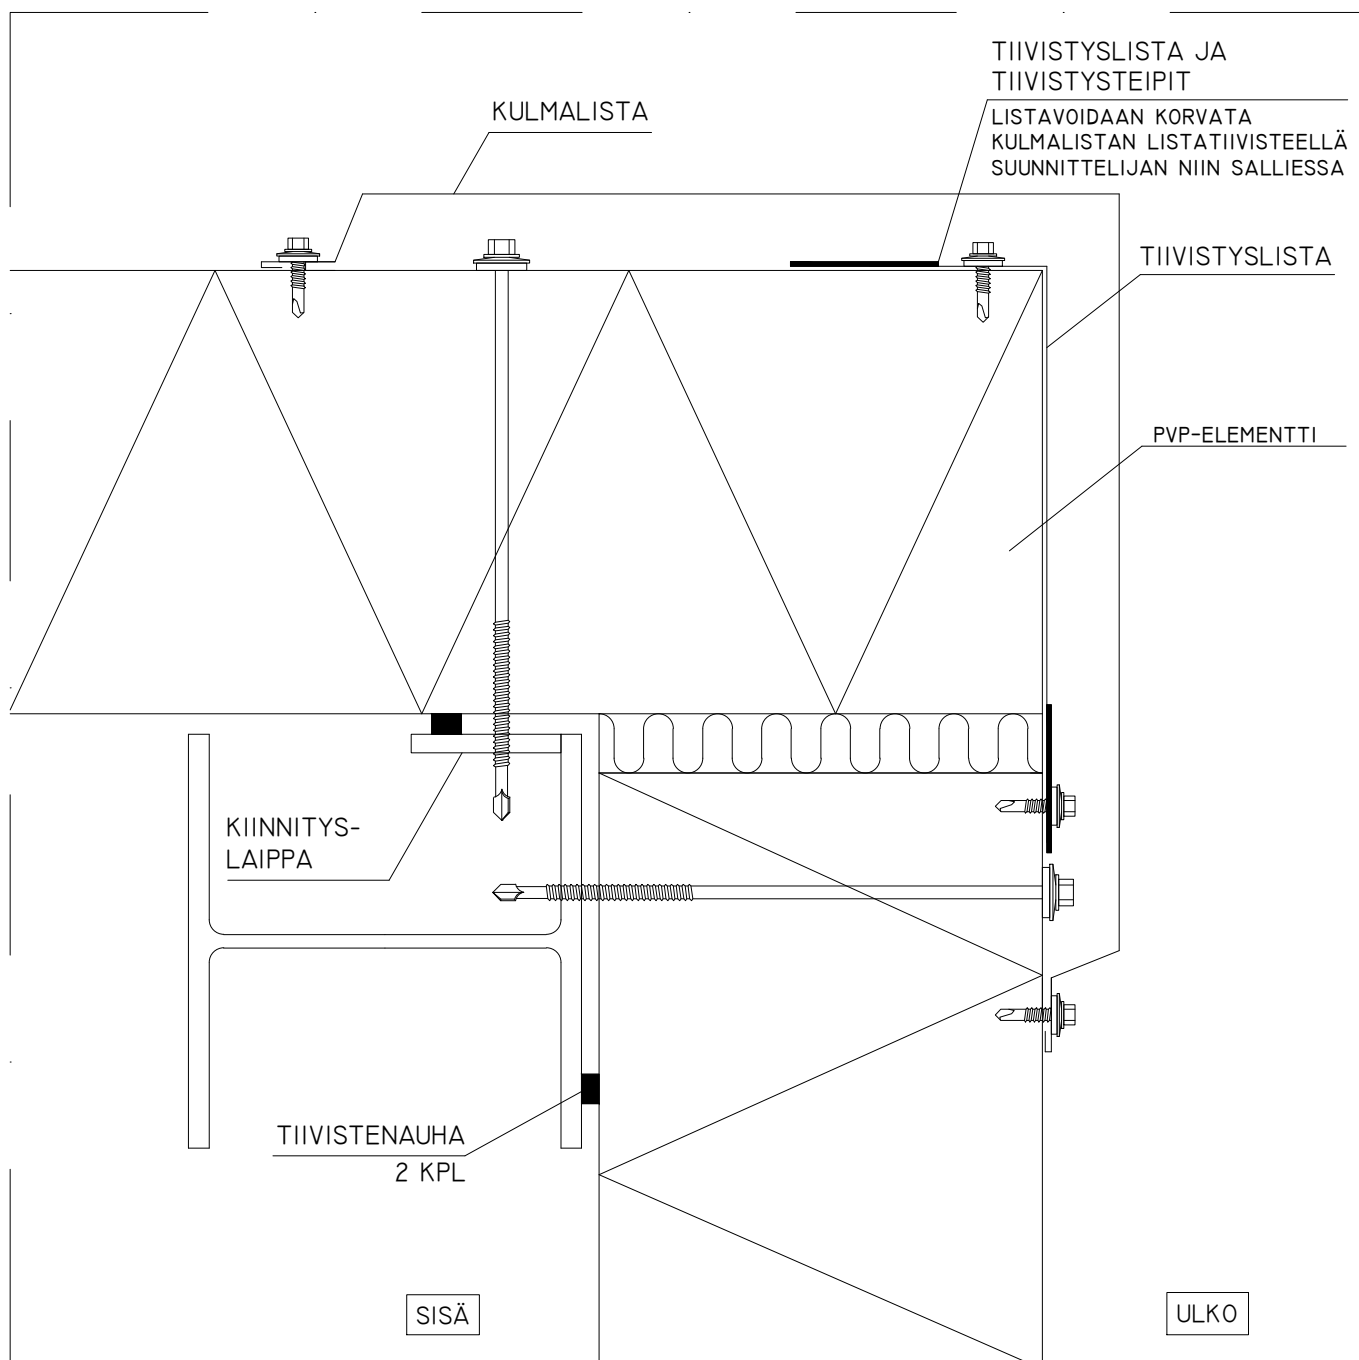

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

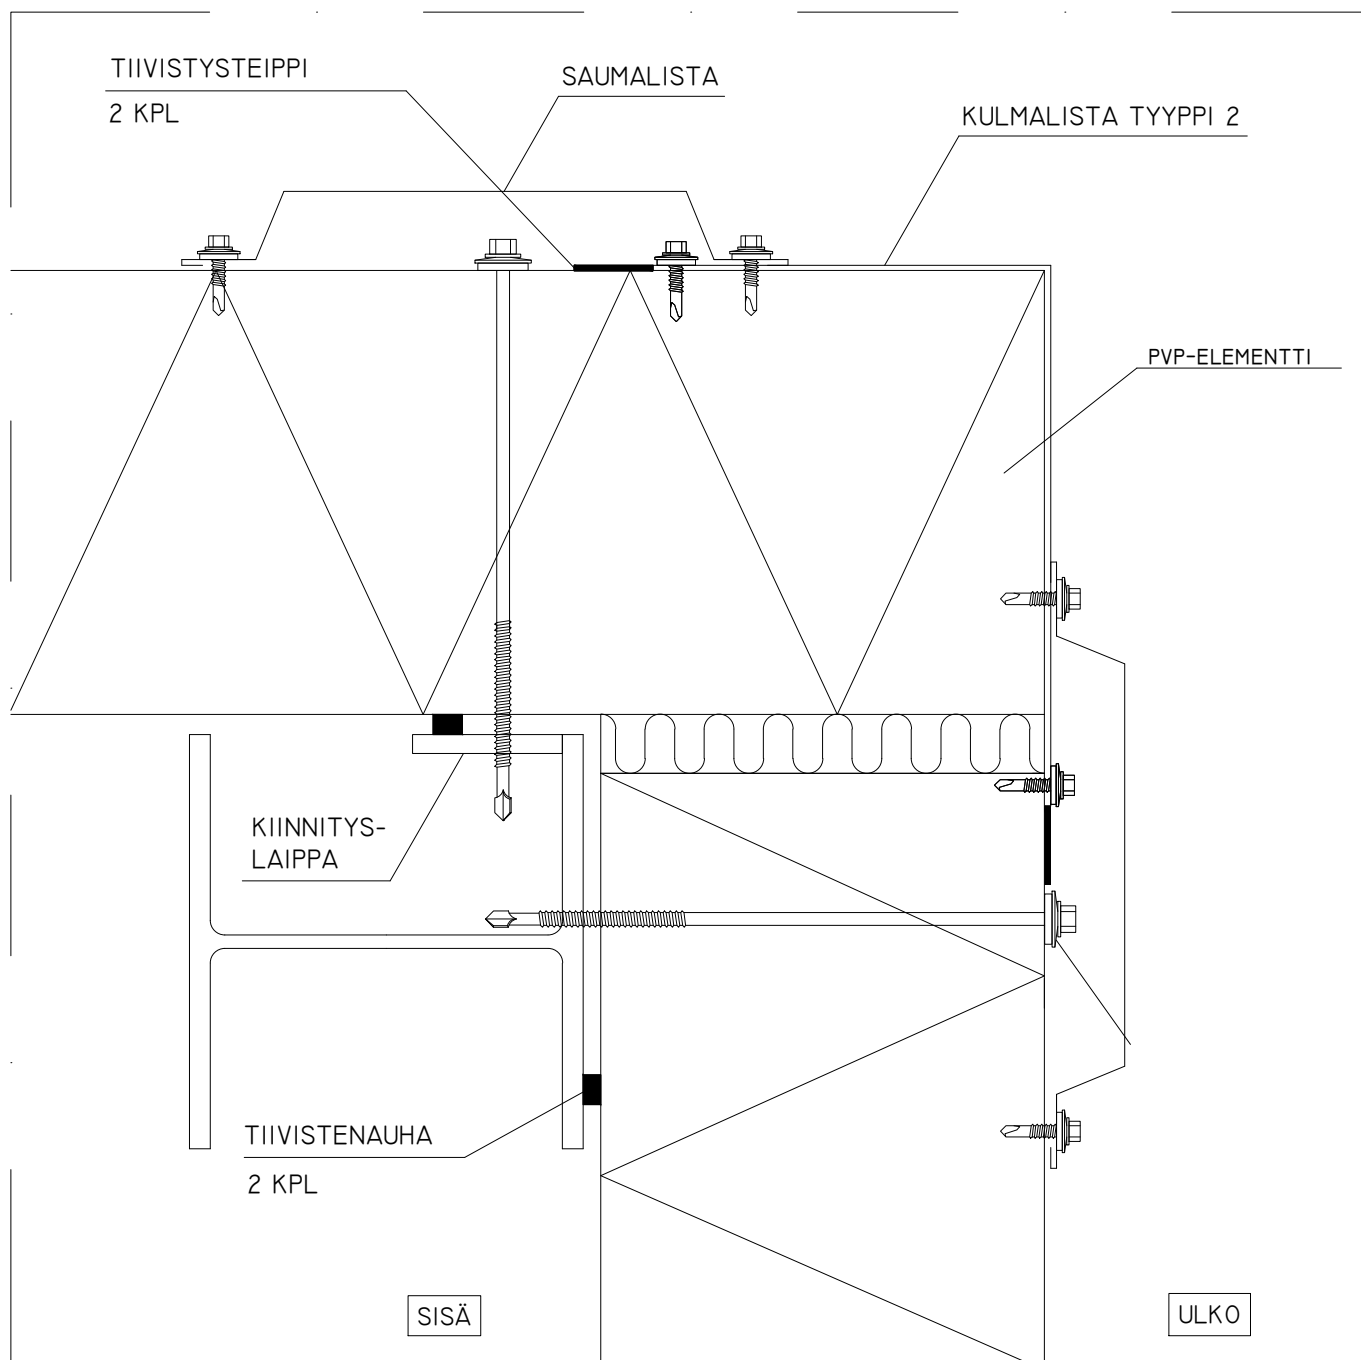

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ >60 MM. SUOSITELTAVA LISTOITUS ELEMENTIN PAKSUUDEN OLLESSA 175-300MM DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

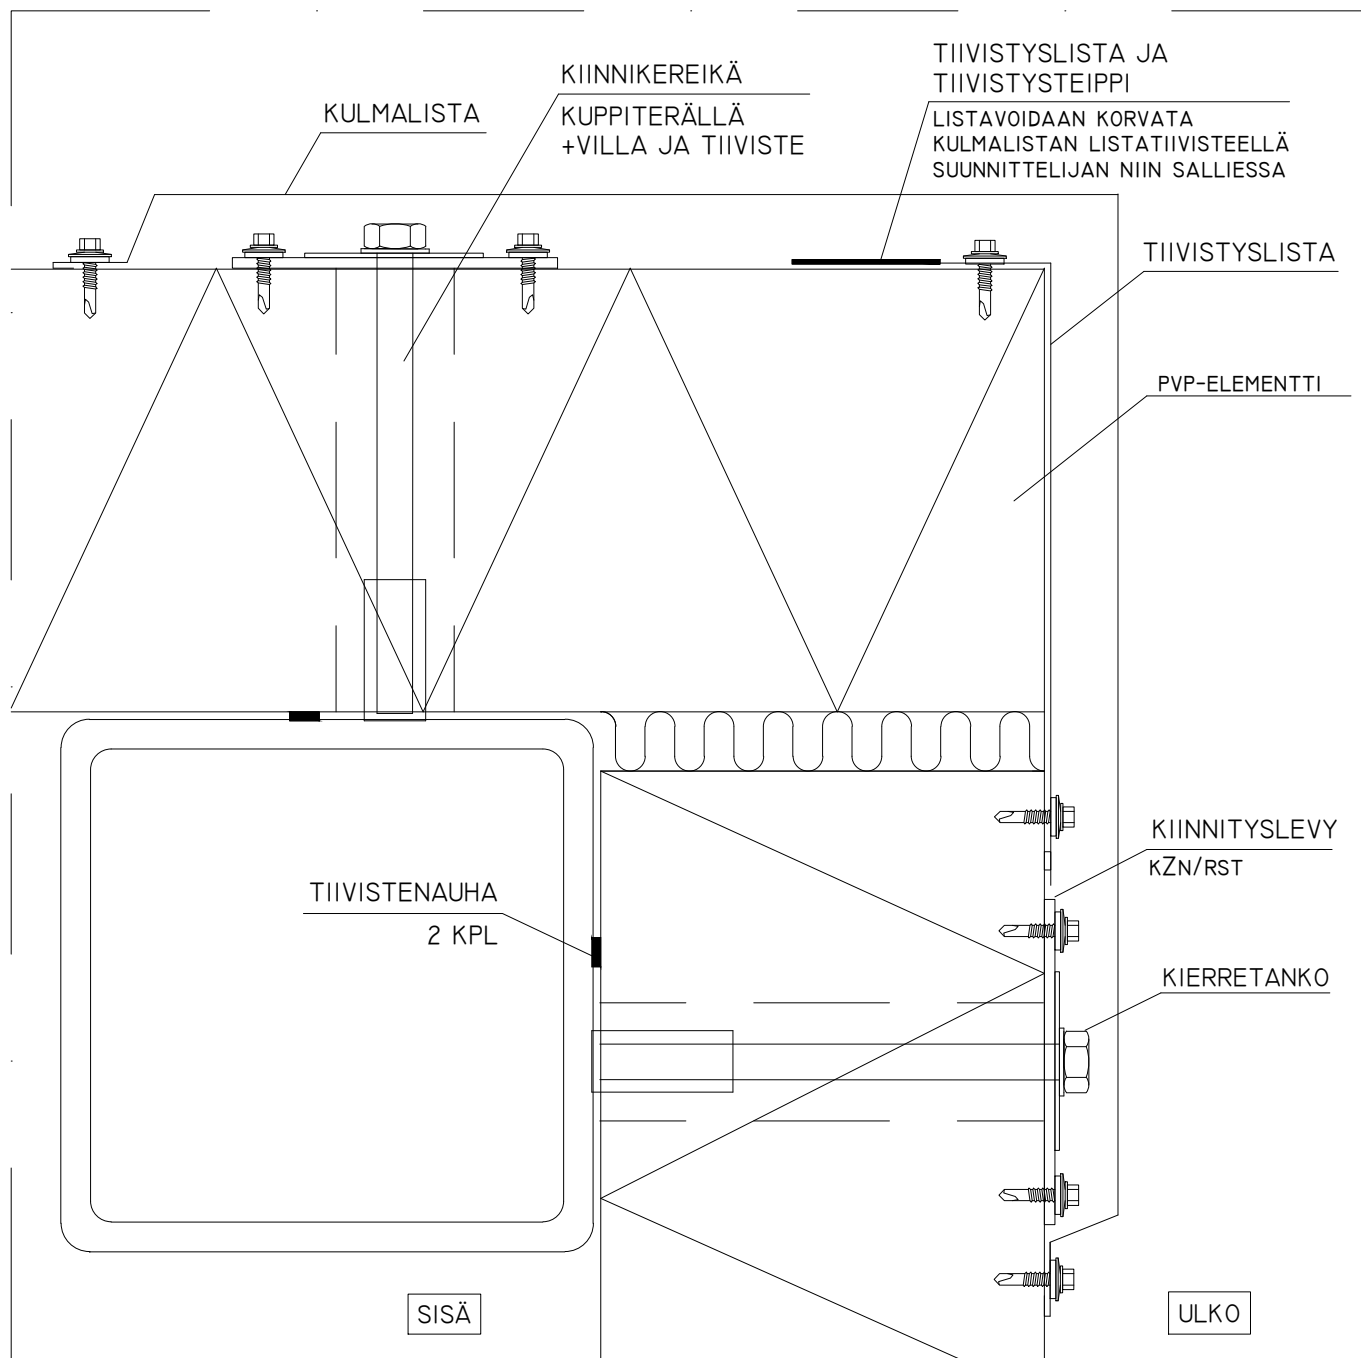


YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN.

DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

- SISÄKIERREMUTTERI 35-50 MM, HITSATTUNA RUNKOON
- KIERRETANKO M12-M16, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN
- KIINNITYSLEVY 3 TAI 4 MM, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

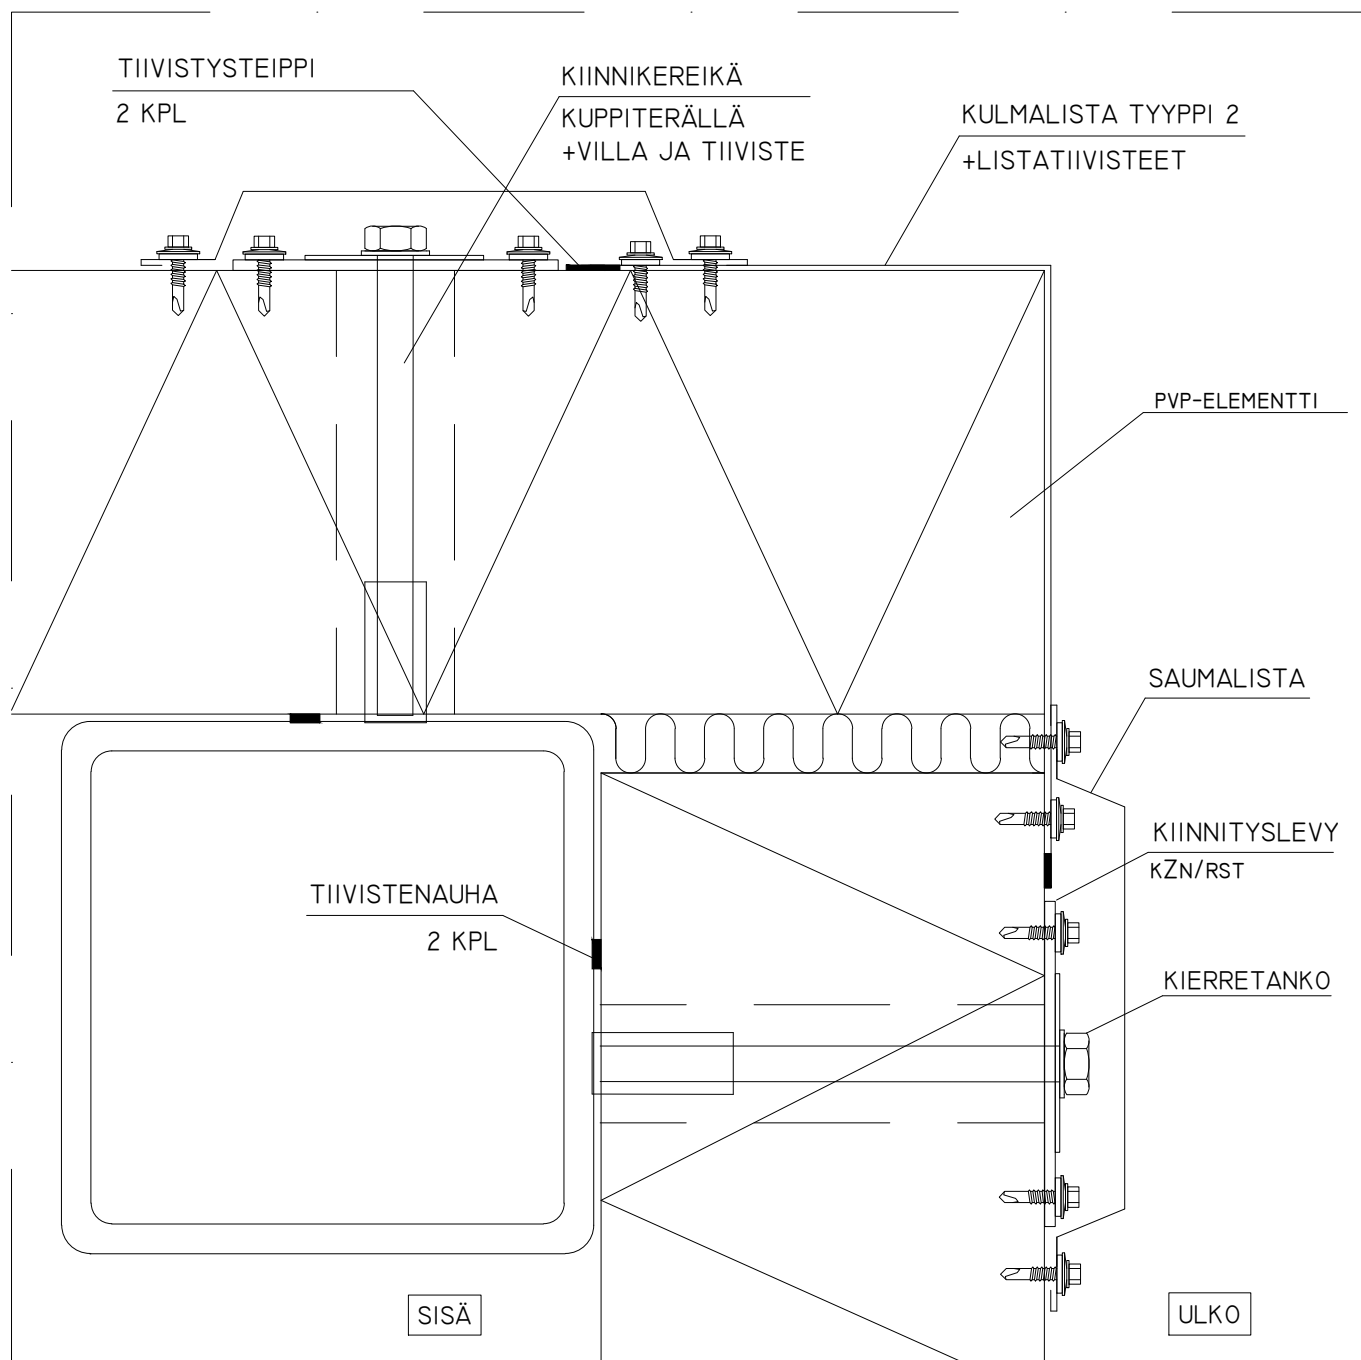


YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN.

DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

- SISÄKIERREMUTTERI 35-50 MM, HITSATTUNA RUNKOON
- KIERRETANKO M12-M16, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN
- KIINNITYSLEVY 3 TAI 4 MM, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

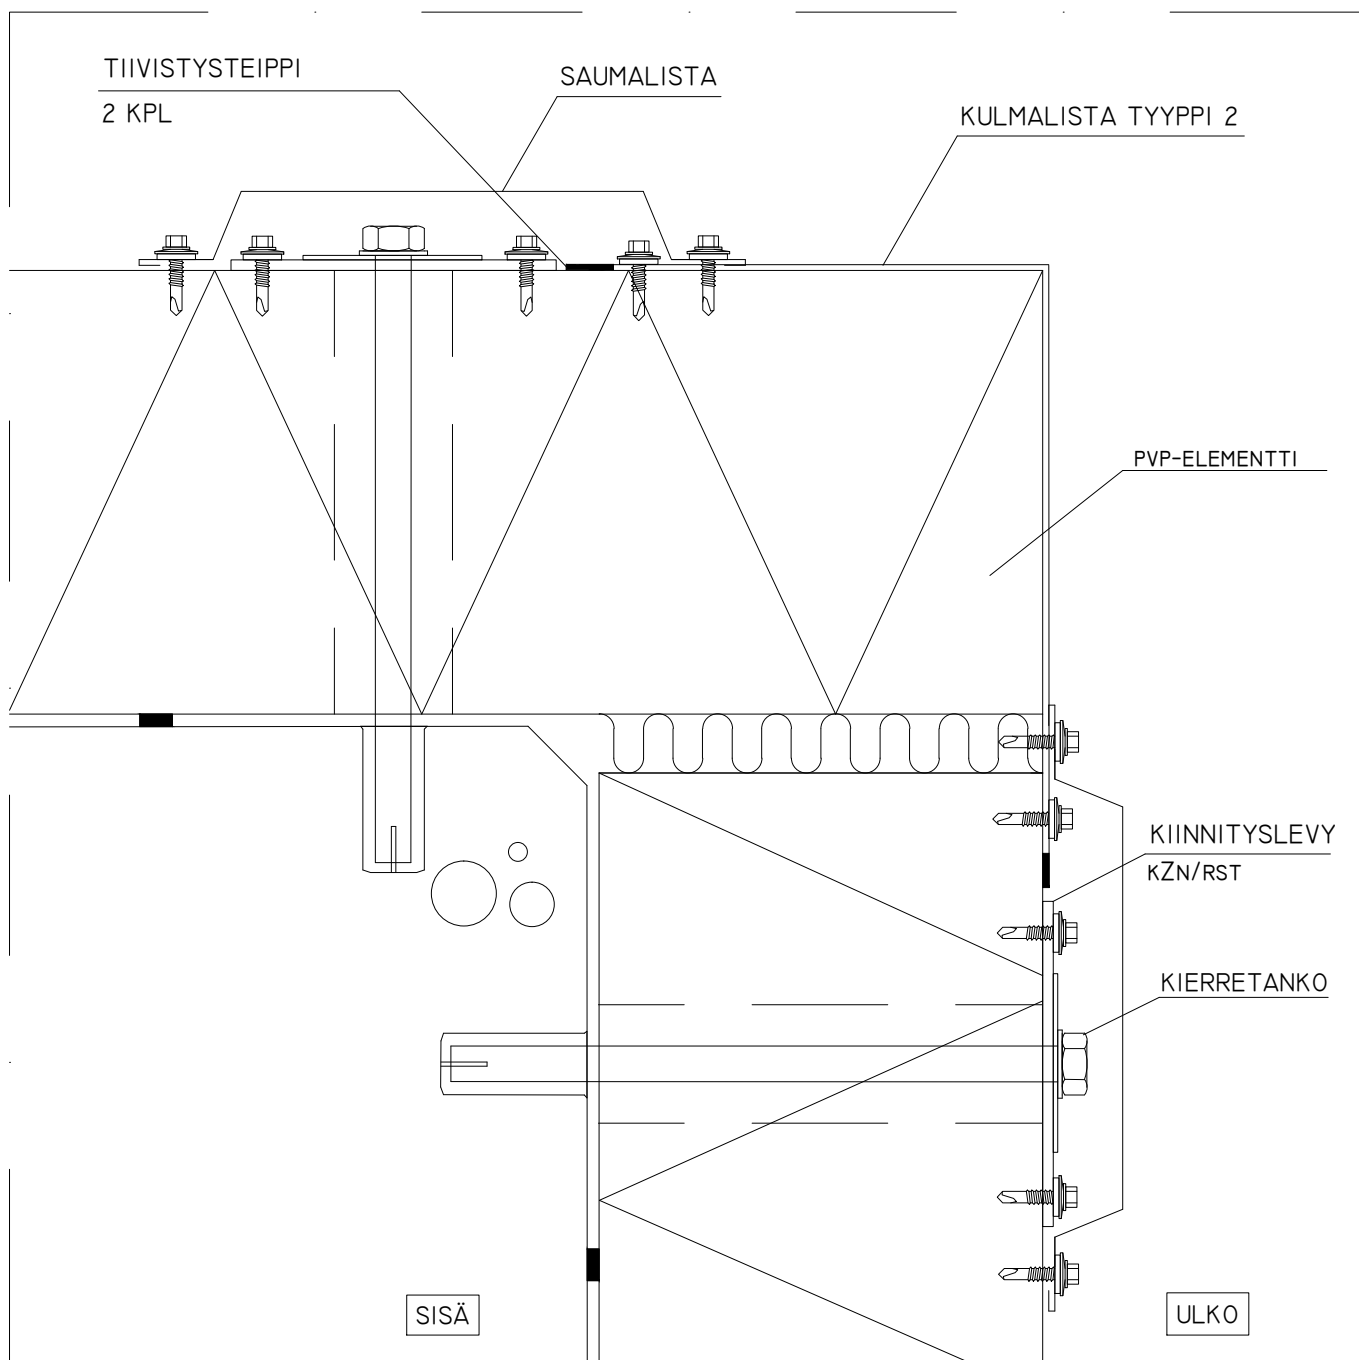


YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN.

DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

- LYÖNTIANKKURI ILMASTORASITUSLUOKAN JA KUORMITUKSEN MUKAAN
- KIERRETANKO MI2-MI6, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN
- KIINNITYSLEVY 3 TAI 4 MM, MATERIAALI ILMASTORASITUSLUOKAN MUKAAN

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

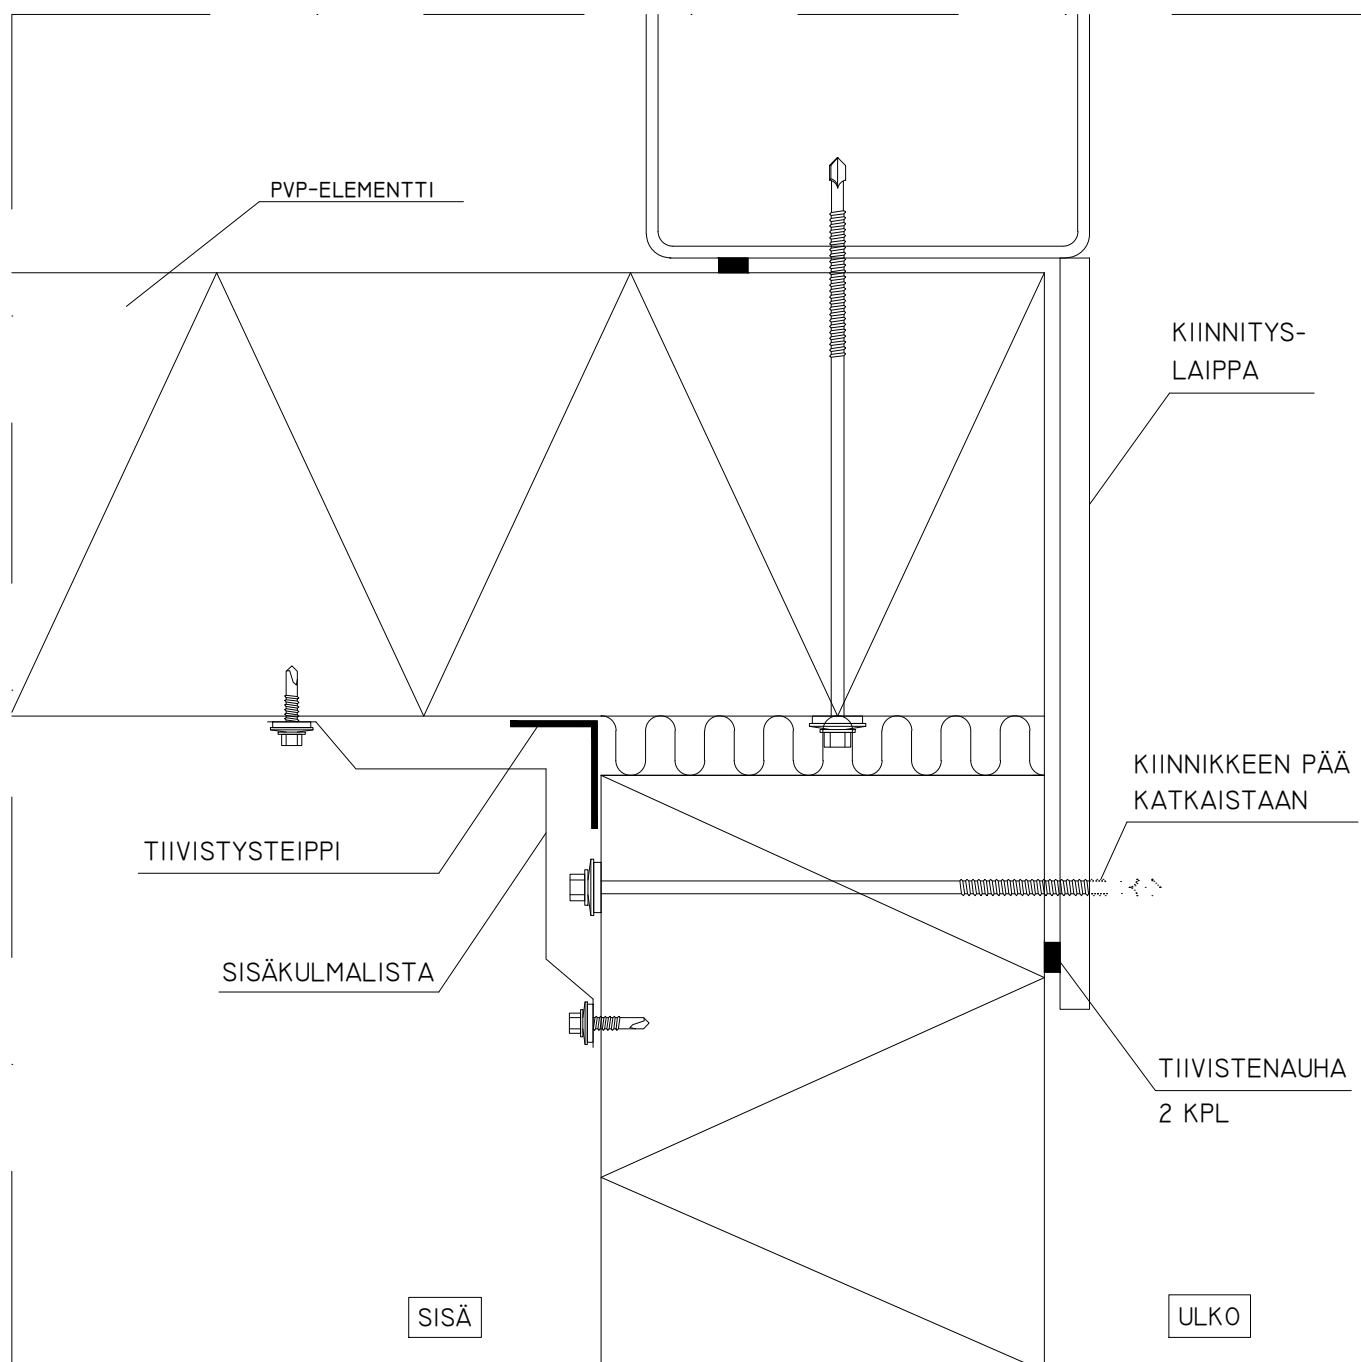

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ>60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SISÄNURKKA, PUTKIPILARI
VAAKALEIKKAUS

D-39

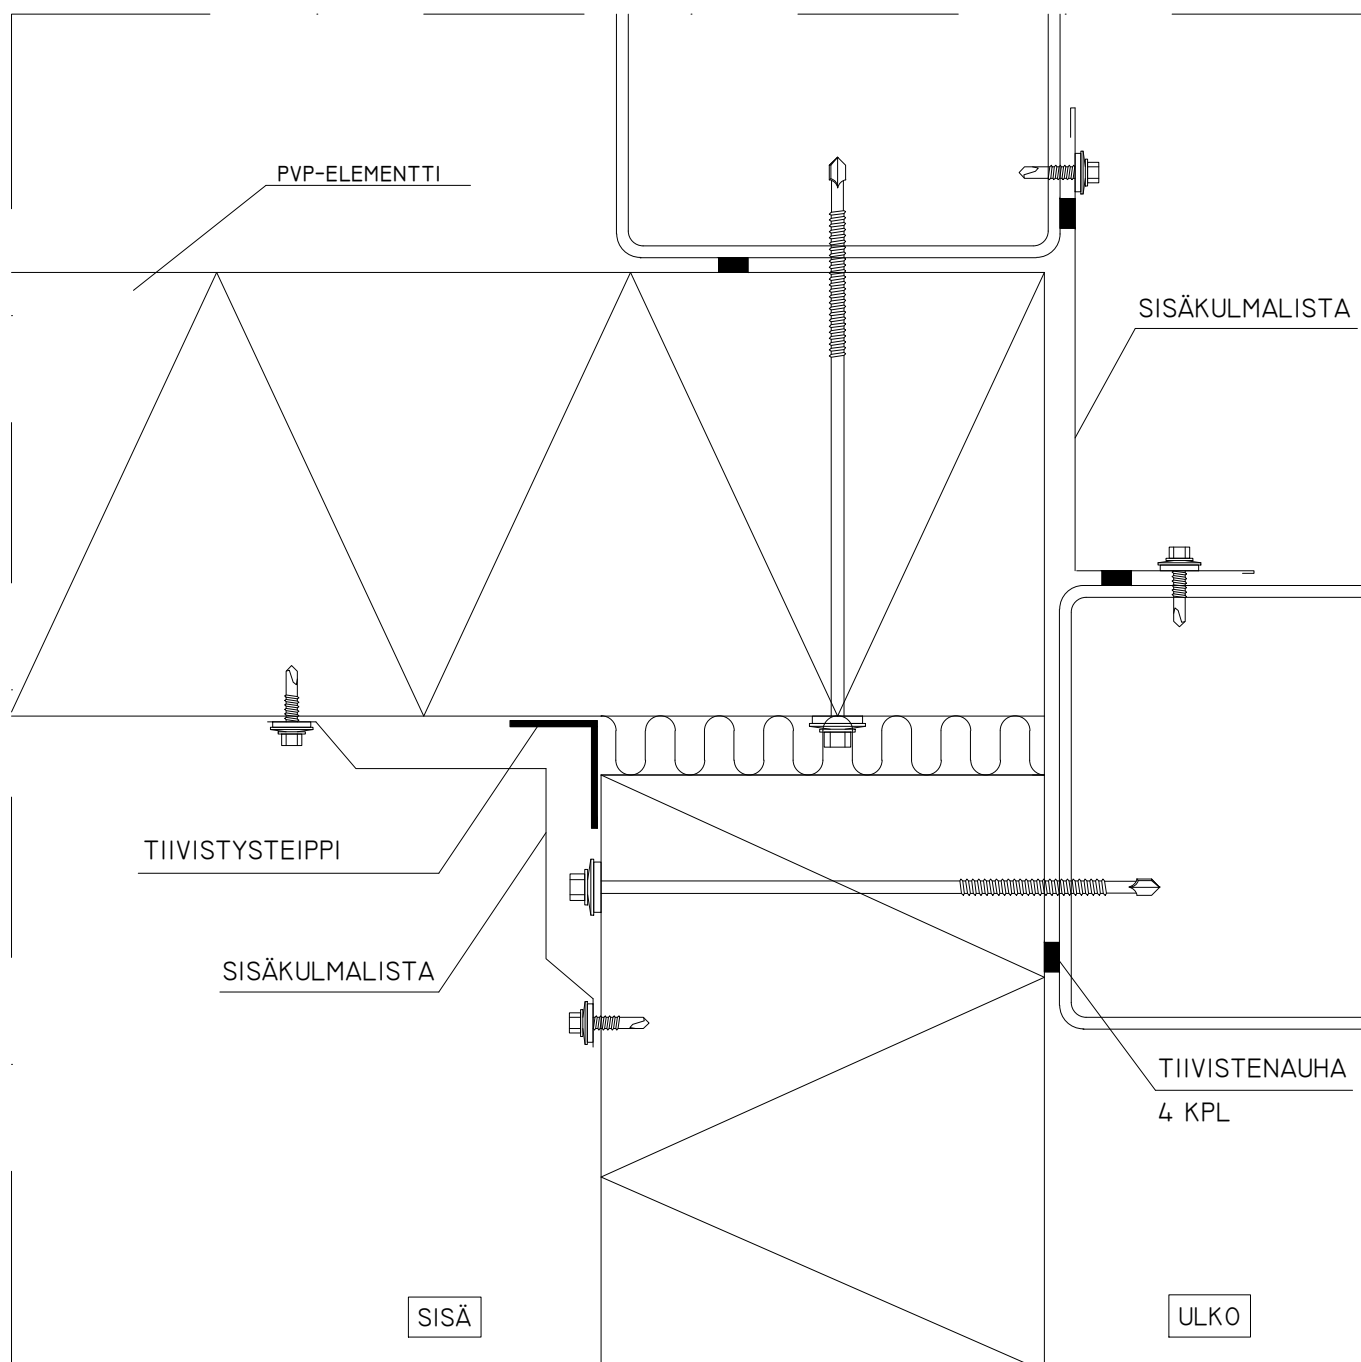

YLEISET OHJEET

ELEMENTTIEN VÄLI ~20MM, SULJETAAN VILLAKAISTALEELLA. KIINNIKKEEN MINIMI REUNAETÄISYYS 30 MM PANELIN REUNASTA. MINIMI TUKIPINTA PANELILLE 50 MM. TUKIPINTA TIIVISTETÄÄN. VILLAVÄLI PEITETÄÄN ULKOPUOLELTA TIIVISTYSTEIPILLÄ>60 MM. DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SISÄNURKKA, PUTKIPILARI
TYYPPI 2, VAAKALEIKKAUS

D-40

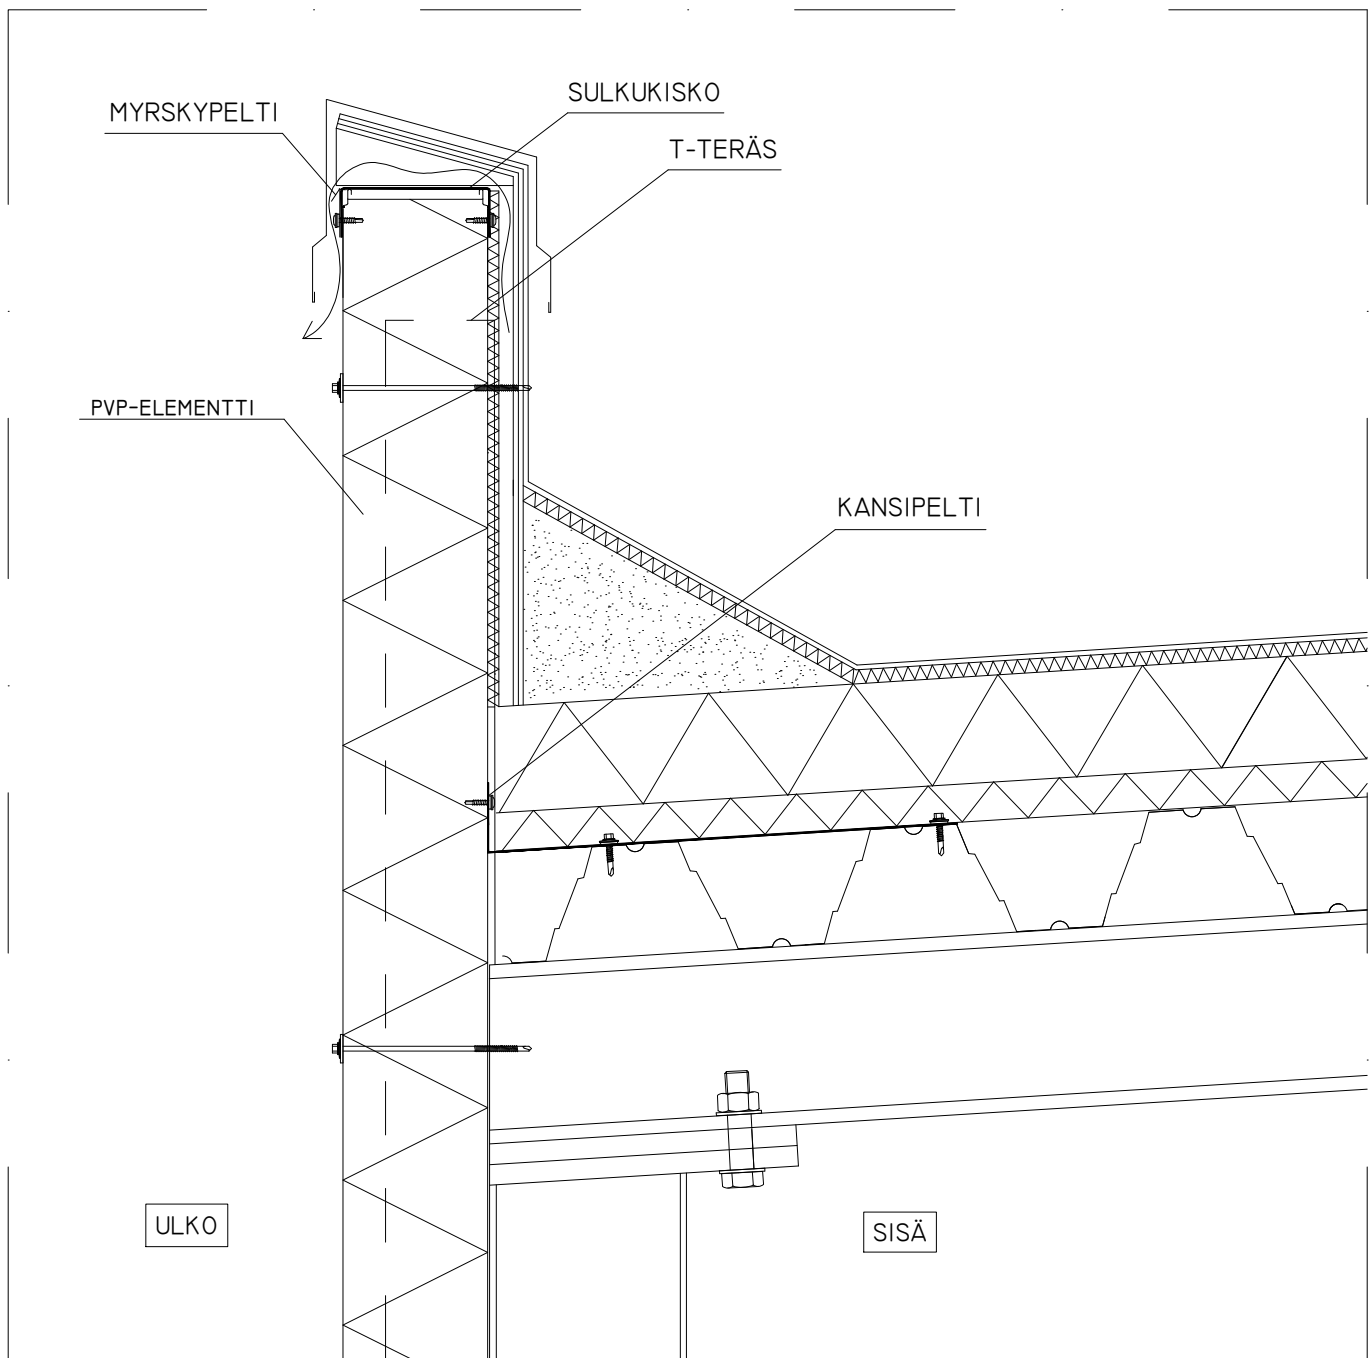

YLEISET OHJEET

RAKENNEYKSITYISKOHDAT JA ERISTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

RÄYSTÄSLEIKKAUS, YLÖSNOSTETTU

D-4I

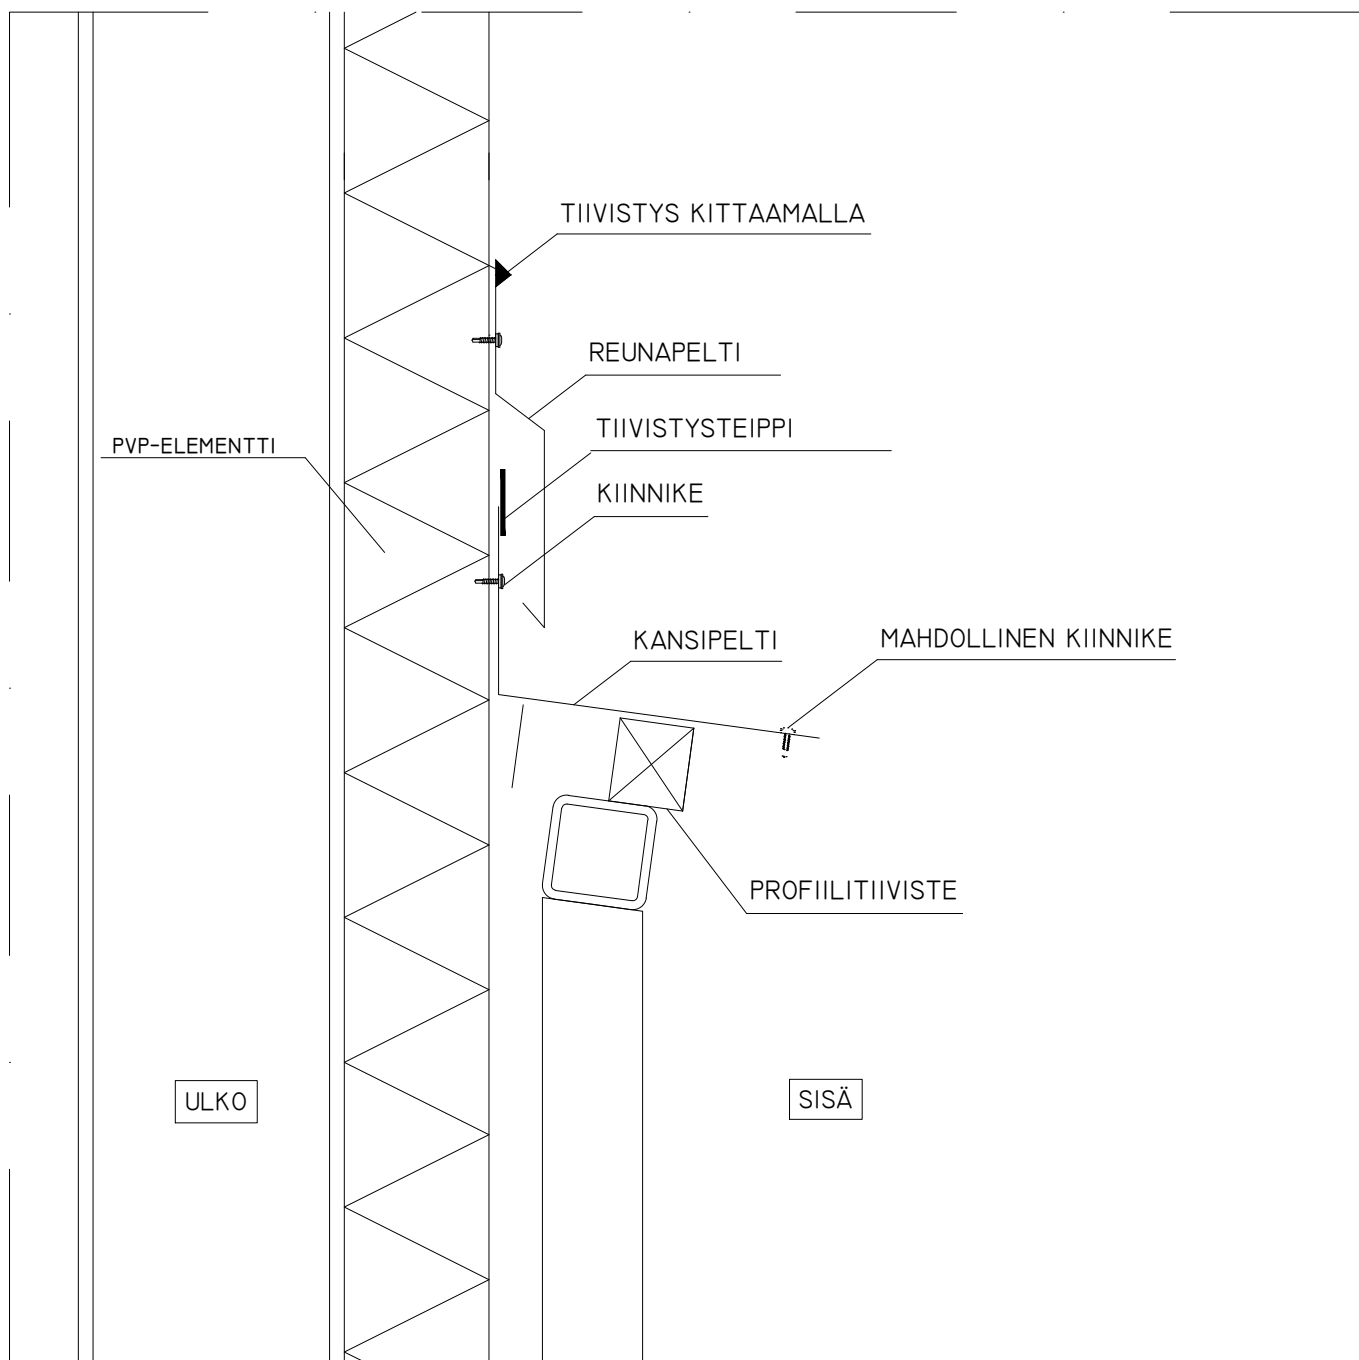

YLEISET OHJEET

KANSIPELLIN LEIKKUU 625 MM. KANSIPELTI KIINNITETÄÄN AINOASTAAN YLÄPÄÄSTÄÄN JOS KATOKSEN JA SEINÄN VÄLILLÄ TARVITAAN LIIKEVARAA. RAKENNEYSITYSKOHDAT, KAADOT JA ERISTEET RAKENNESUUNNITTELIJAN MUKAAN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SEINÄN JA KATOKSEN LIITTYMÄ

D-42

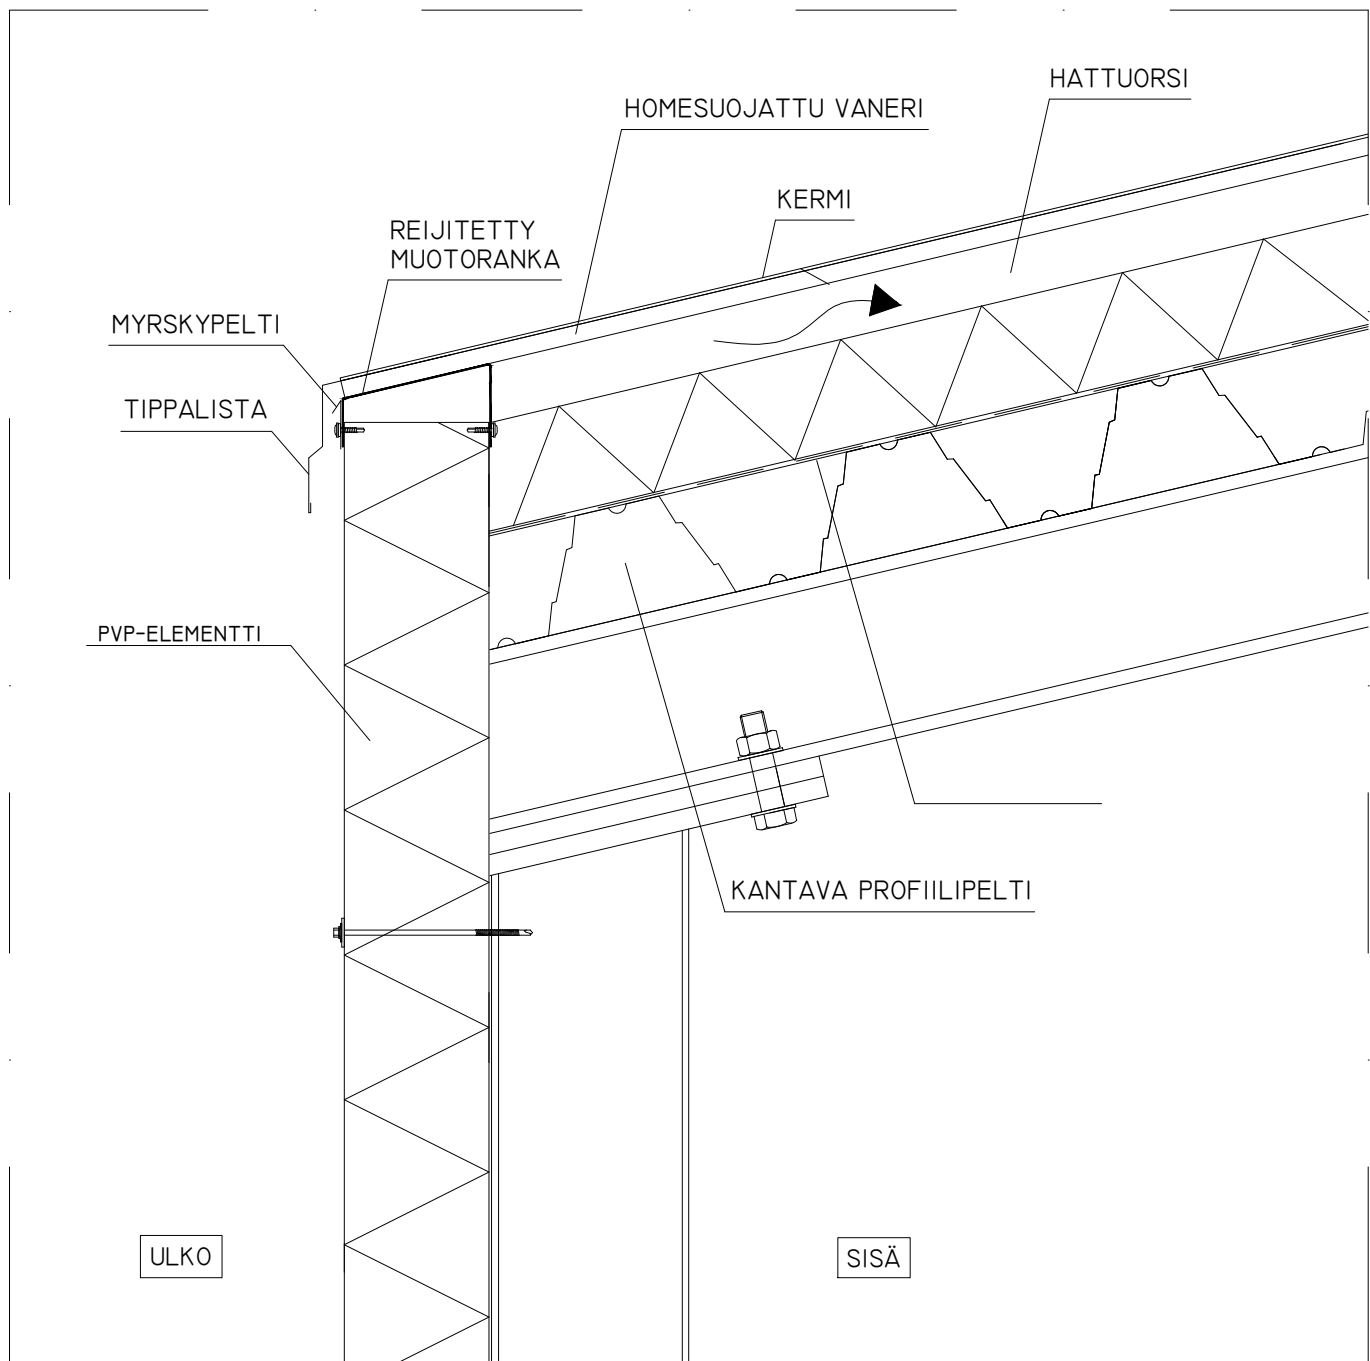

YLEISET OHJEET

SULKUKISKO REI'ITETTY TUULETUksen VUOKSI. RAKENTEESSA OLTAVA MYRSKYPELTI.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

RÄYSTÄS, TUULETTUVA
PYSTYLEIKKAUS

D-50

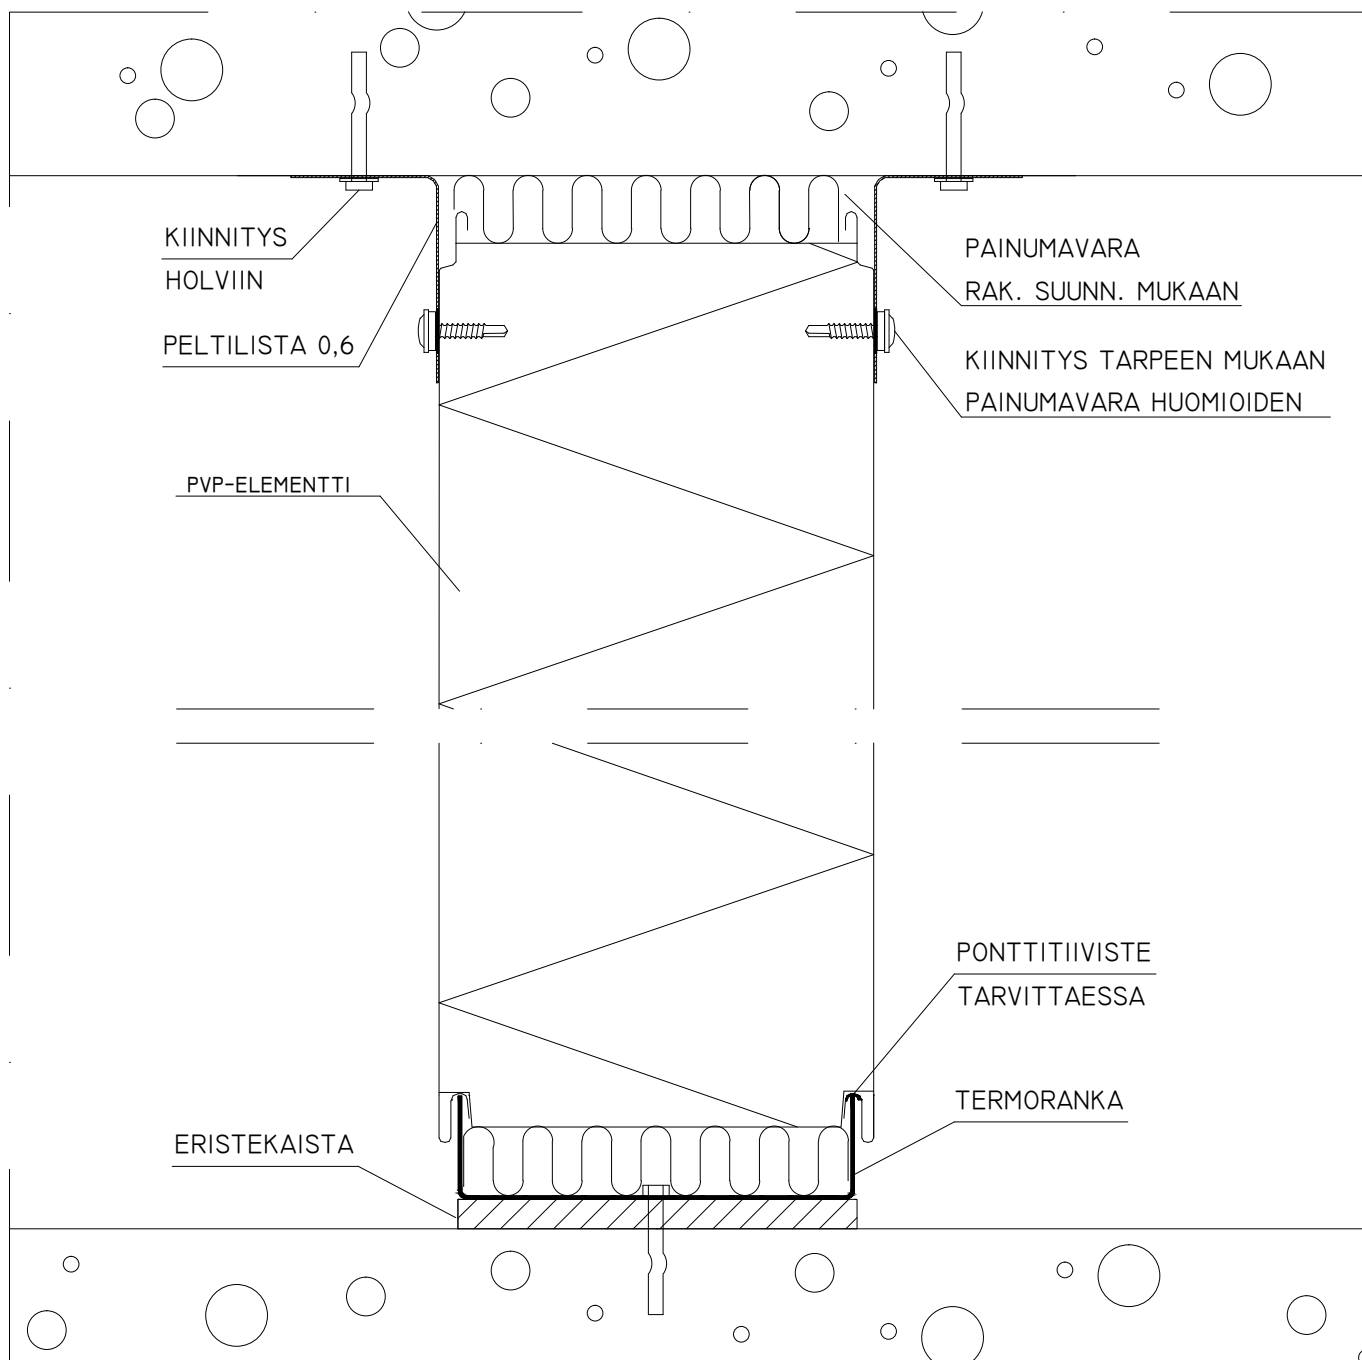

YLEISET OHJEET

VAAKA-ASENNUS, ELEMENTIN KINNITYS PÄISTÄ KANTAVAAN RUNKOON.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ
VAAKA-ASENNUS
PYSTYLEIKKAUS

D-5I

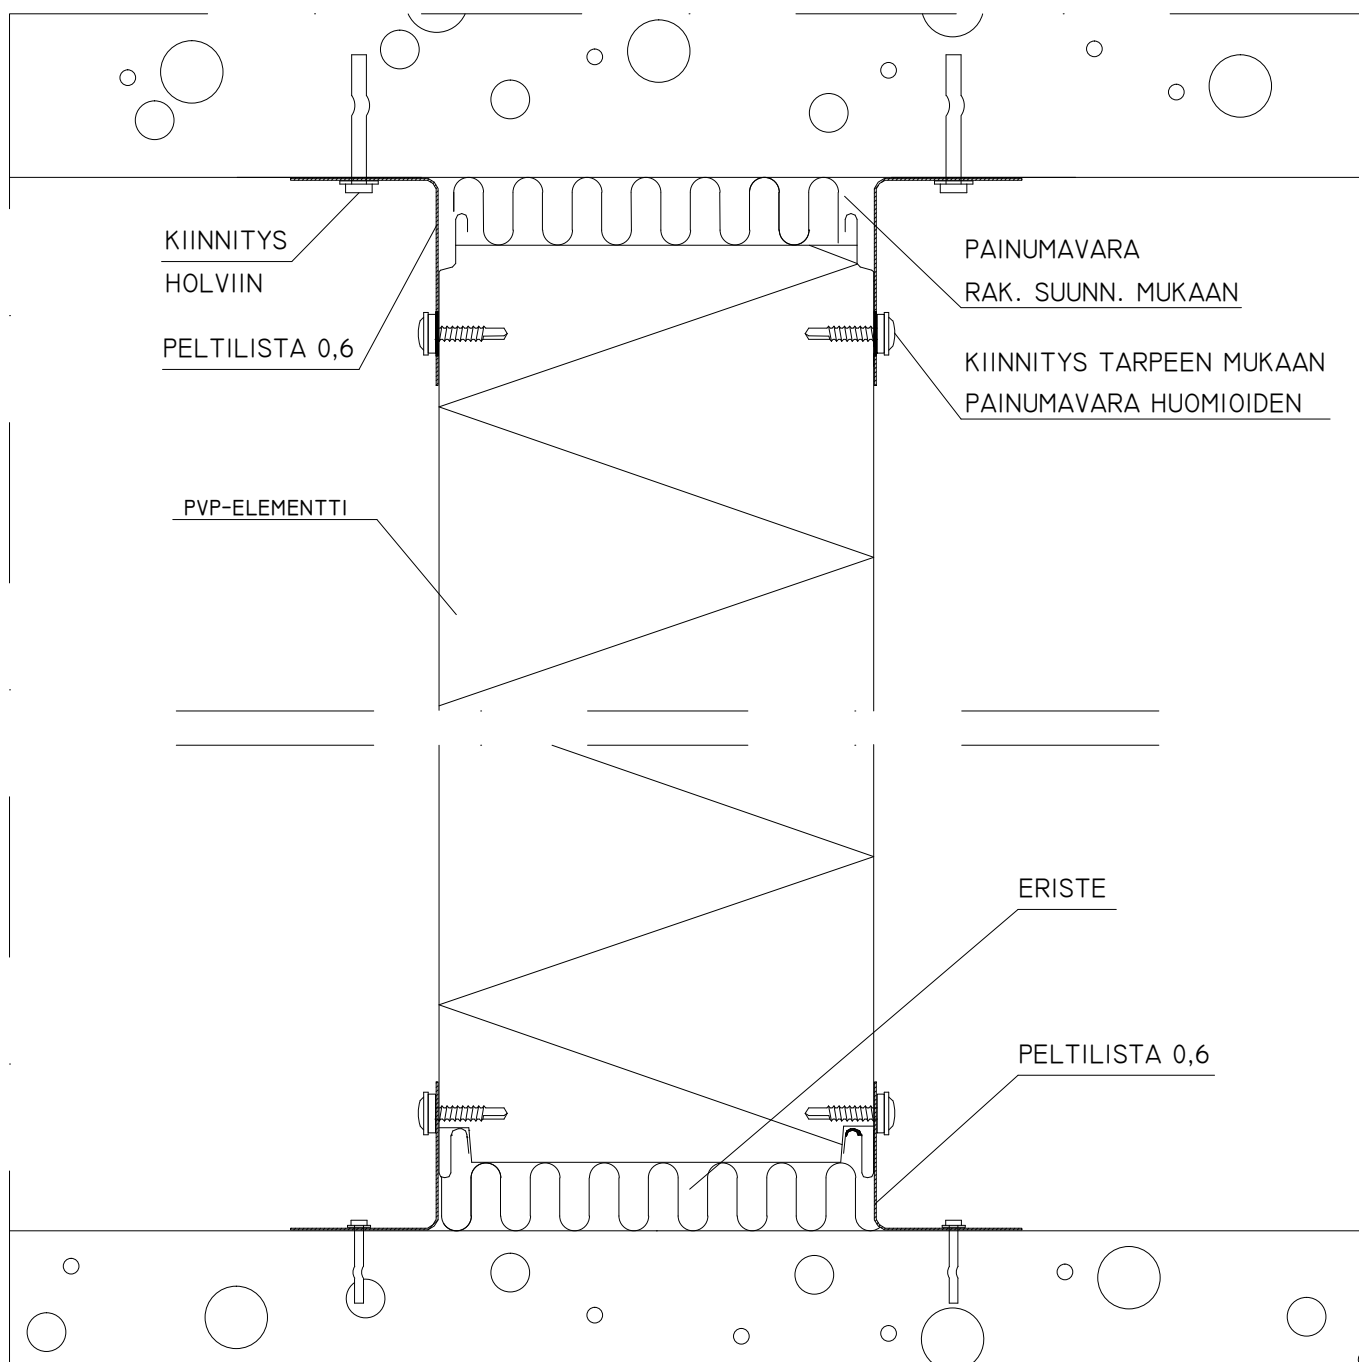

YLEISET OHJEET

VAAKA-ASENNUS, ELEMENTIN KIINNITYS PÄISTÄ KANTAVAAN RUNKOON.
 DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
 TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
 KIELLETTY

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
 VARESPPELLONTIE 10
 21500 PIIKKIÖ

PVM.
 04.2020

VÄLISEINÄ, YLÄ- JA ALAPÄÄ
 VAAKA-ASENNUS
 PYSTYLEIKKAUS
 D-52

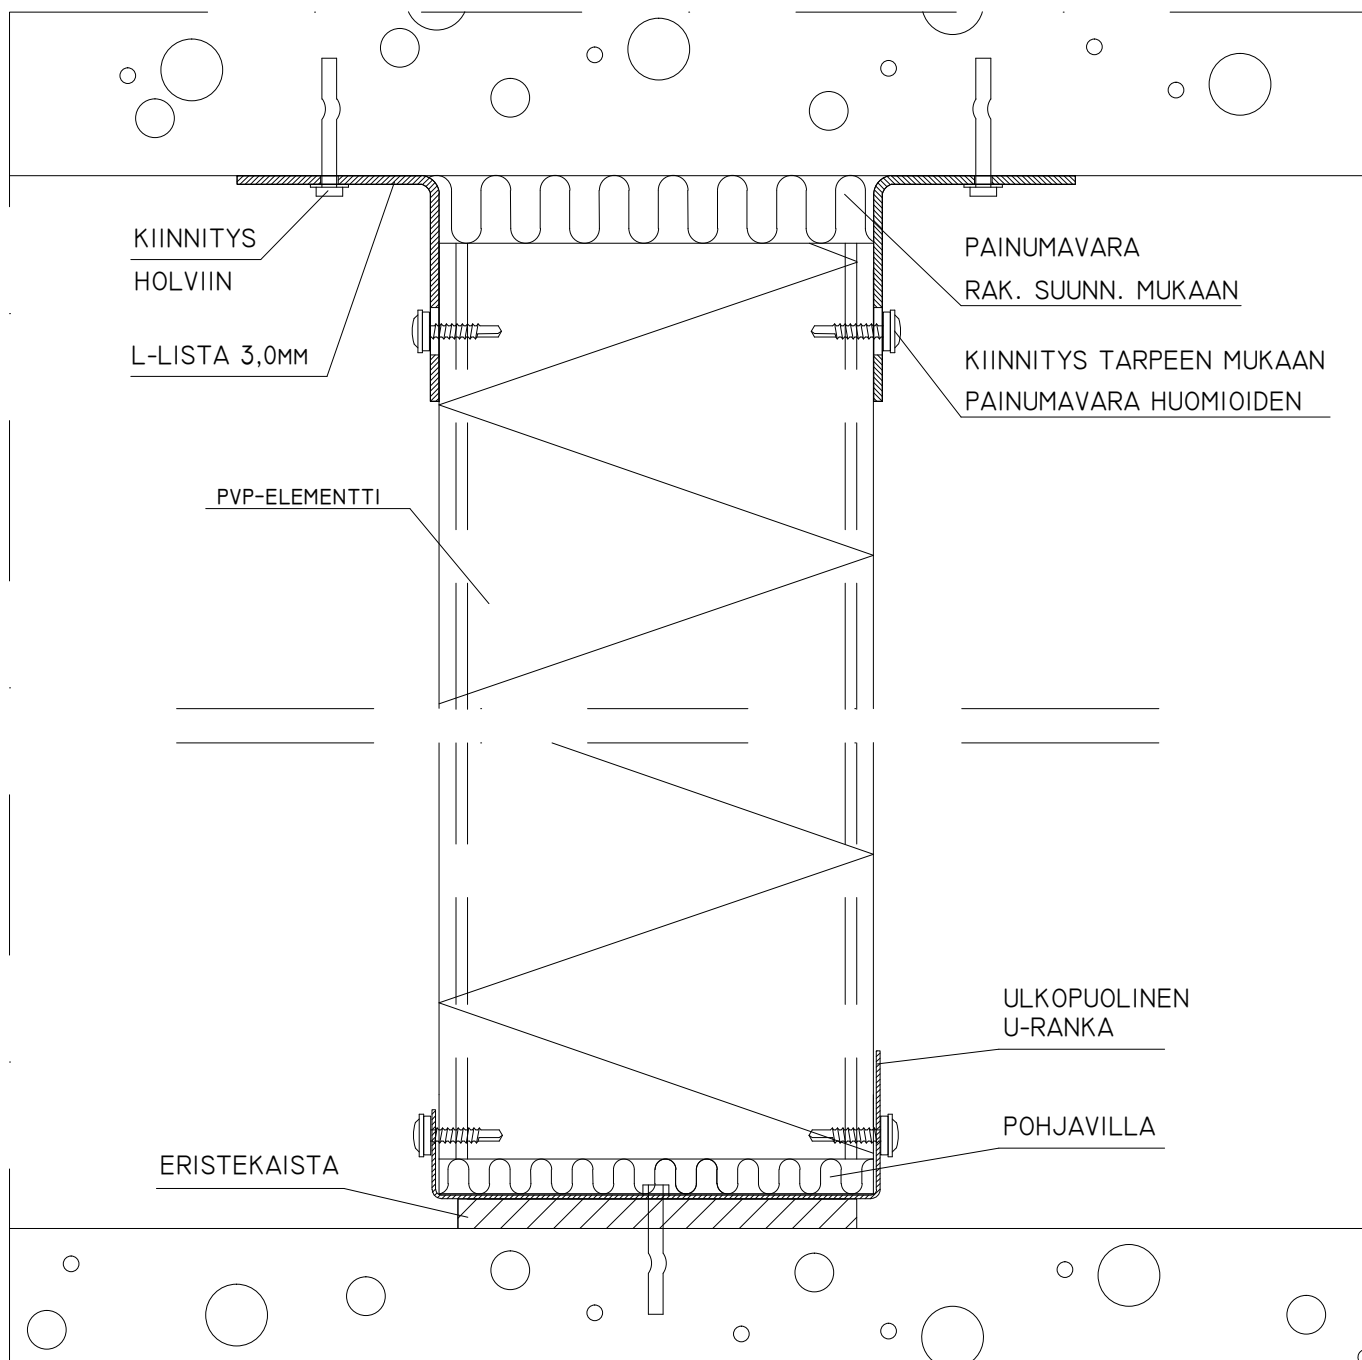

YLEISET OHJEET

PYSTYASENNUS, ELEMENTIN KIINNITYS KATTOON JA LATTIAAN


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

VÄLISEINÄ, YLÄ JA ALAPÄÄ
PYSTYASENNUS
PYSTYLEIKKAUS
D-53

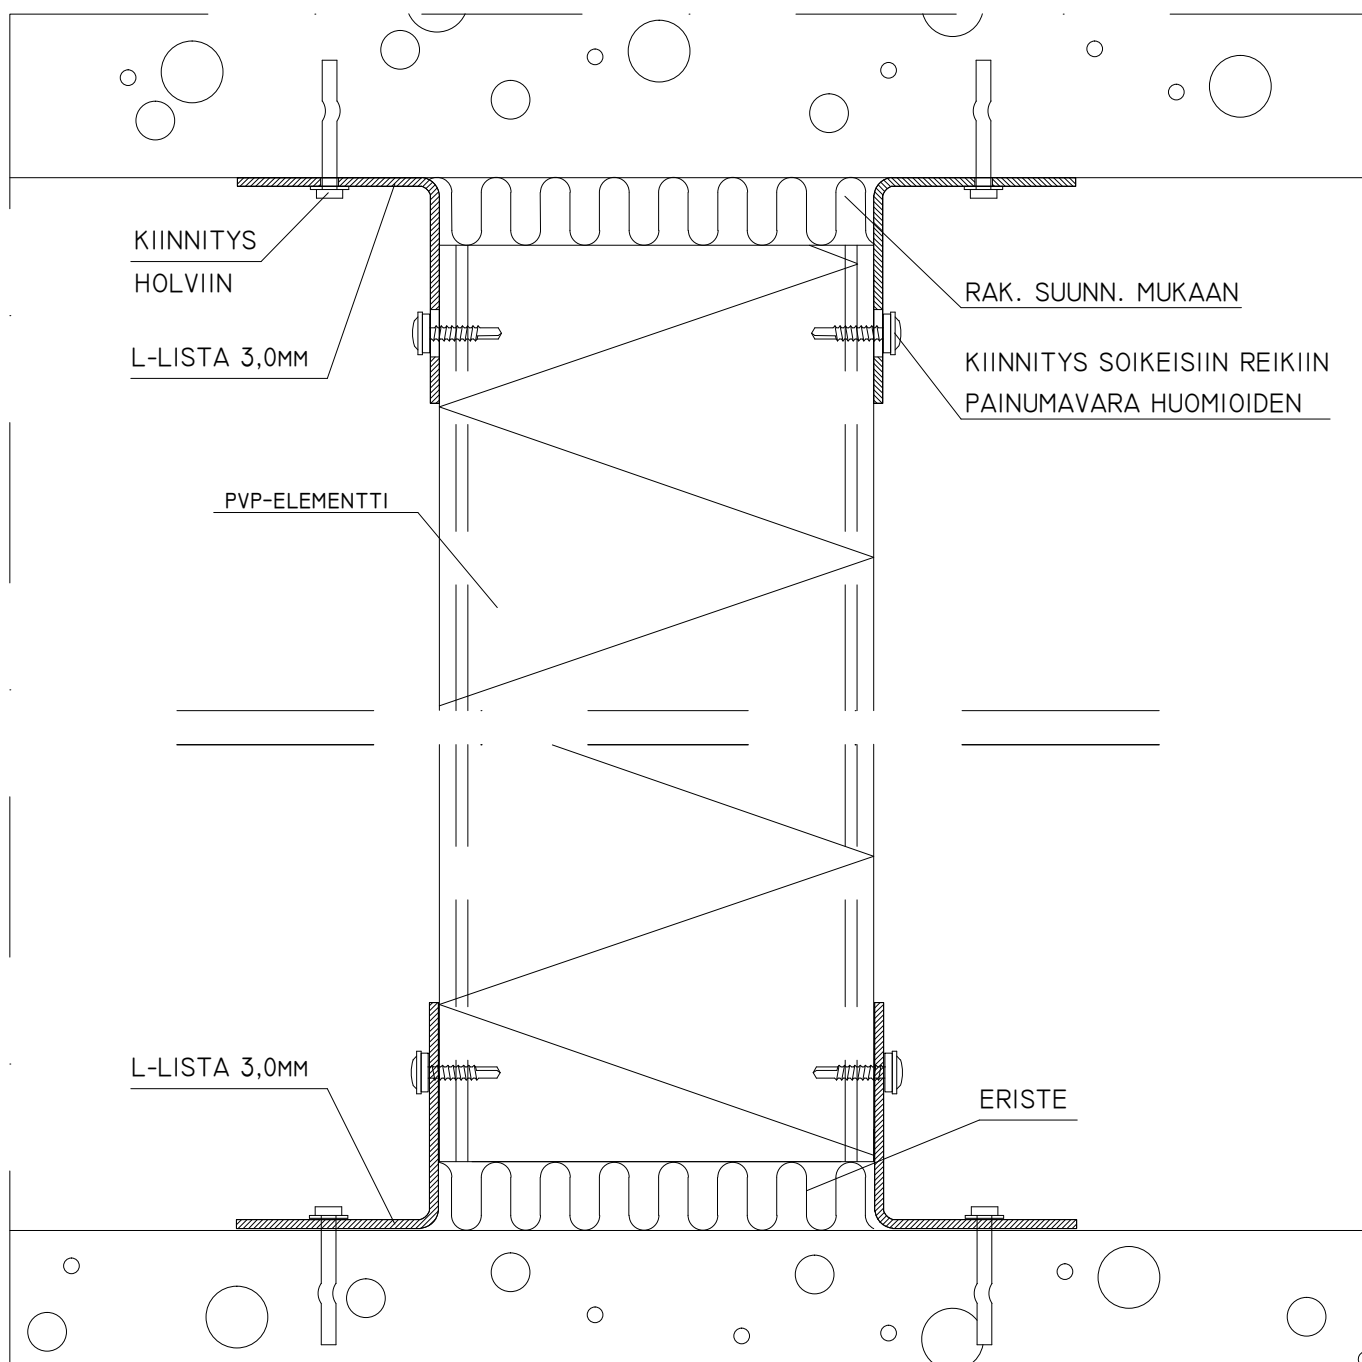

YLEISET OHJEET

PYSTYASENNUS, ELEMENTIN KIINNITYS KATTOON JA LATTIAAN.

DETALJI SALLITTU EI60 PALOLUOKKAAN ASTI. ELEMENTIN PAKSUUDEN OLLESSA >150MM SALLITTU EI120 LUOKKAAN.


PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

VÄLISEINÄ, YLÄ JA ALAPÄÄ
PYSTYASENNUS
PYSTYLEIKKAUS
D-54

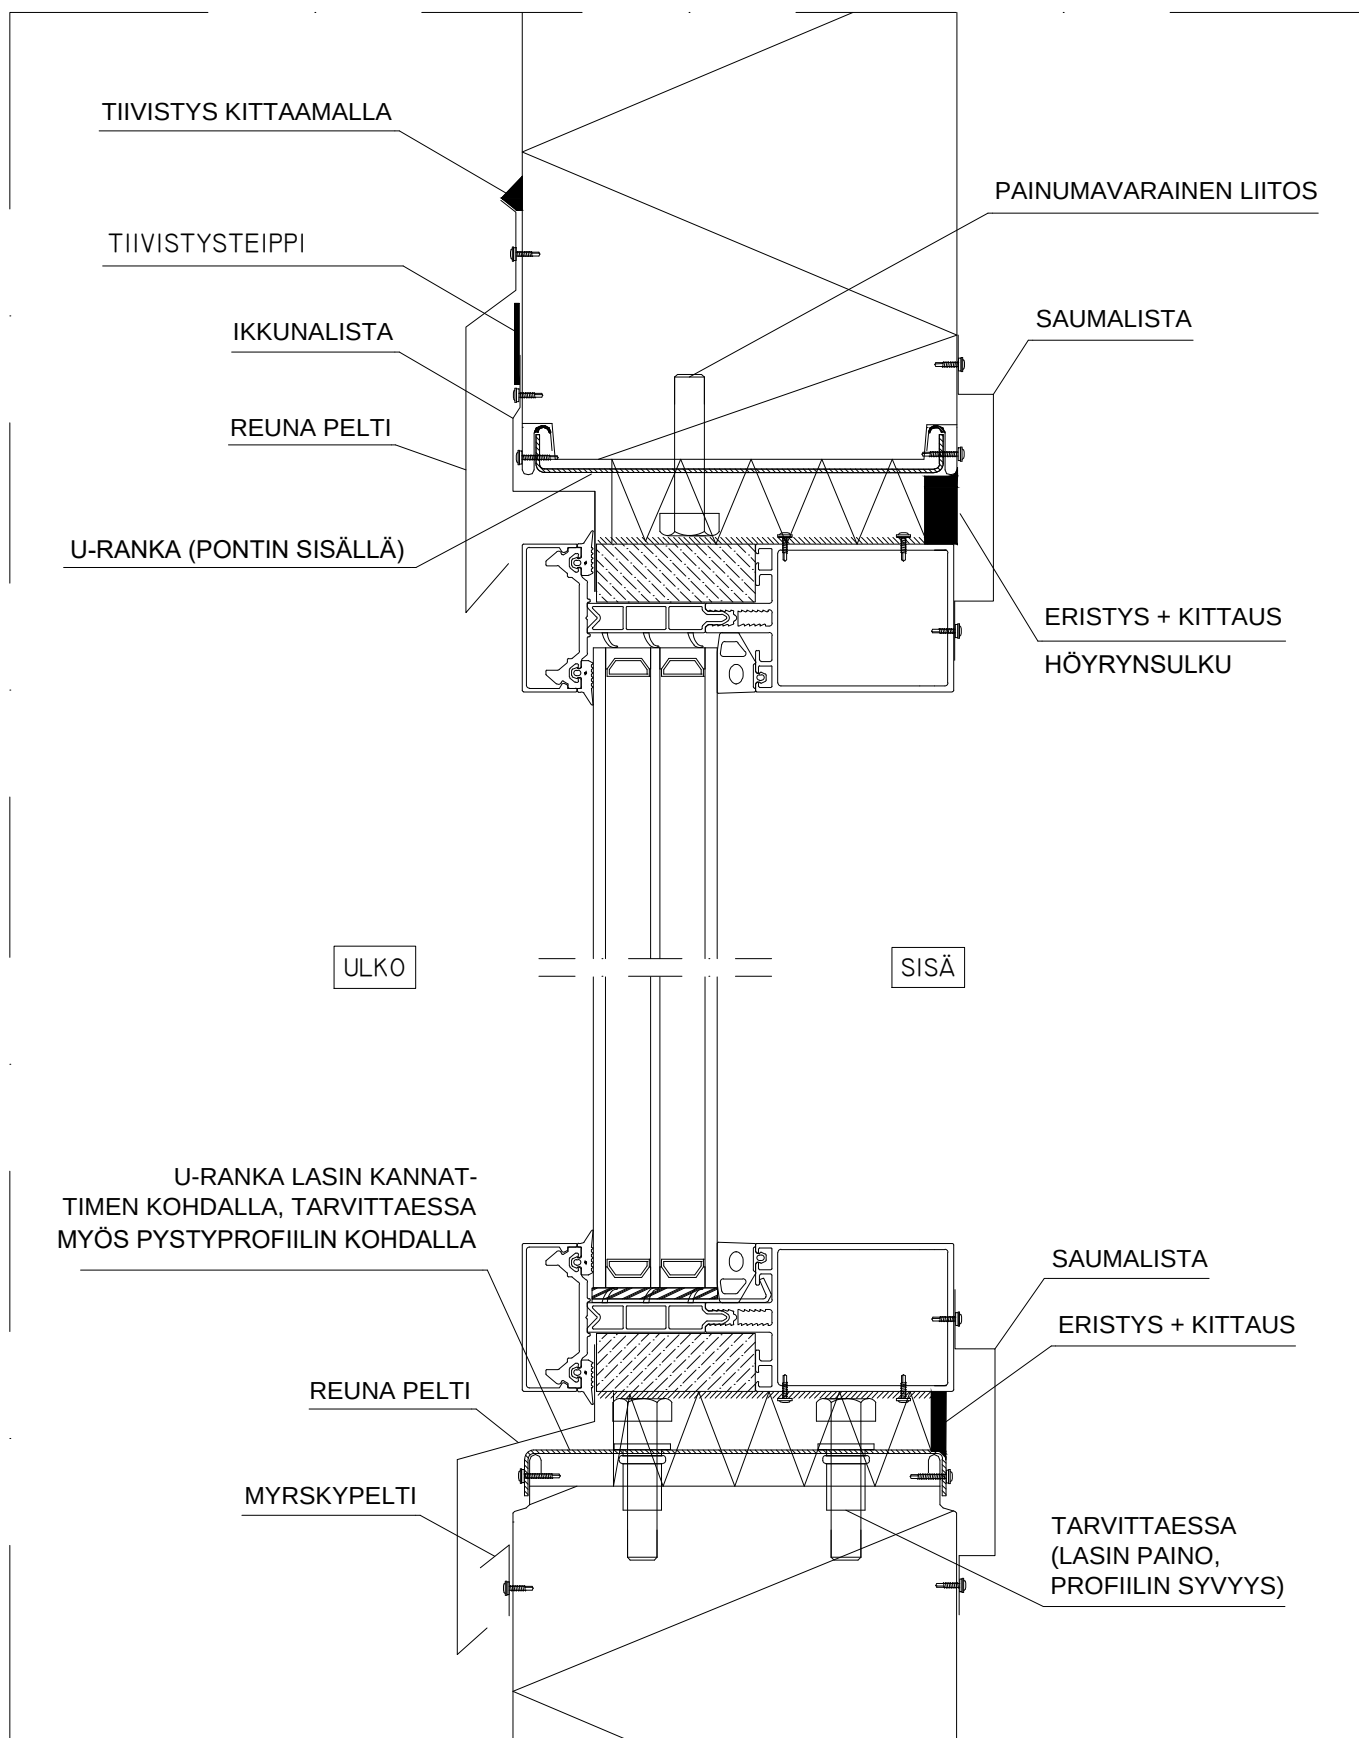

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

LASIJULKISIVU
PYSTYLEIKKAUS

D-60

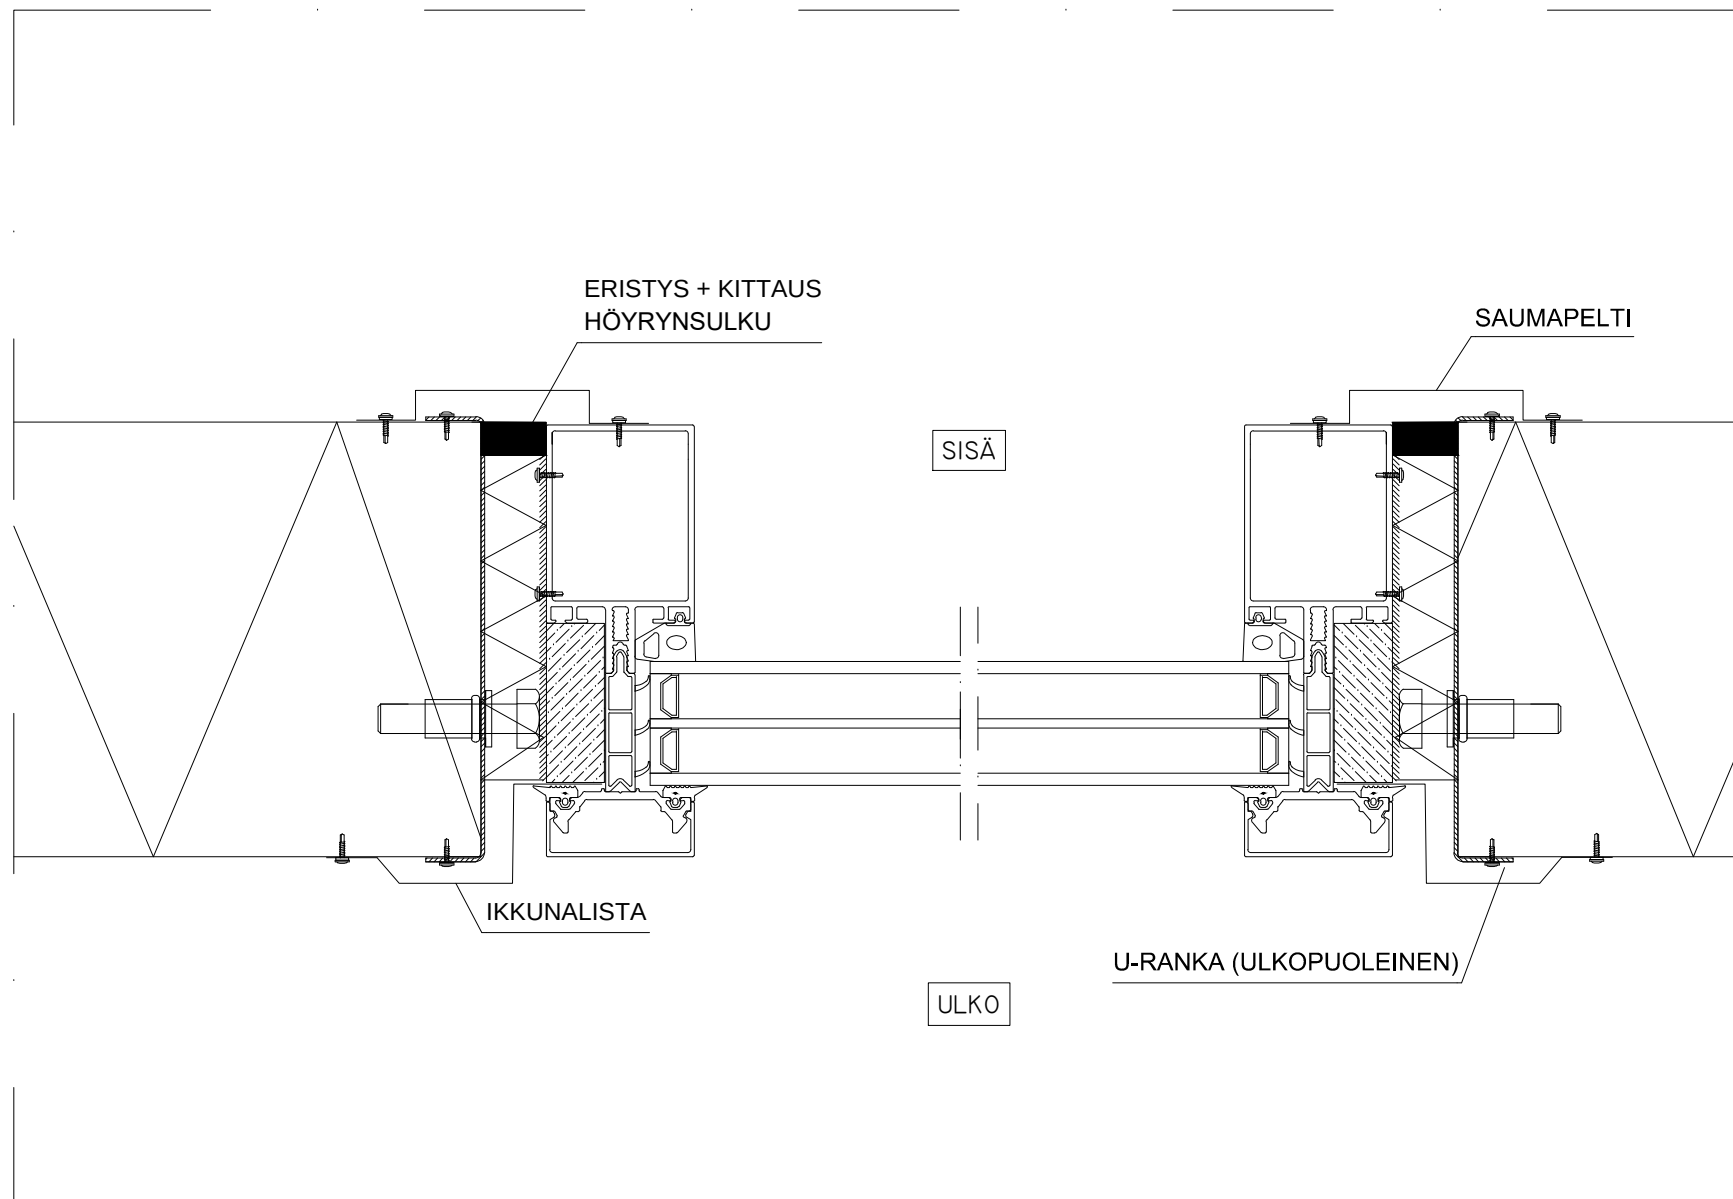

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

LASIJULKISIVU JA IKKUNA
VAAKALEIKKAUS

D-6I

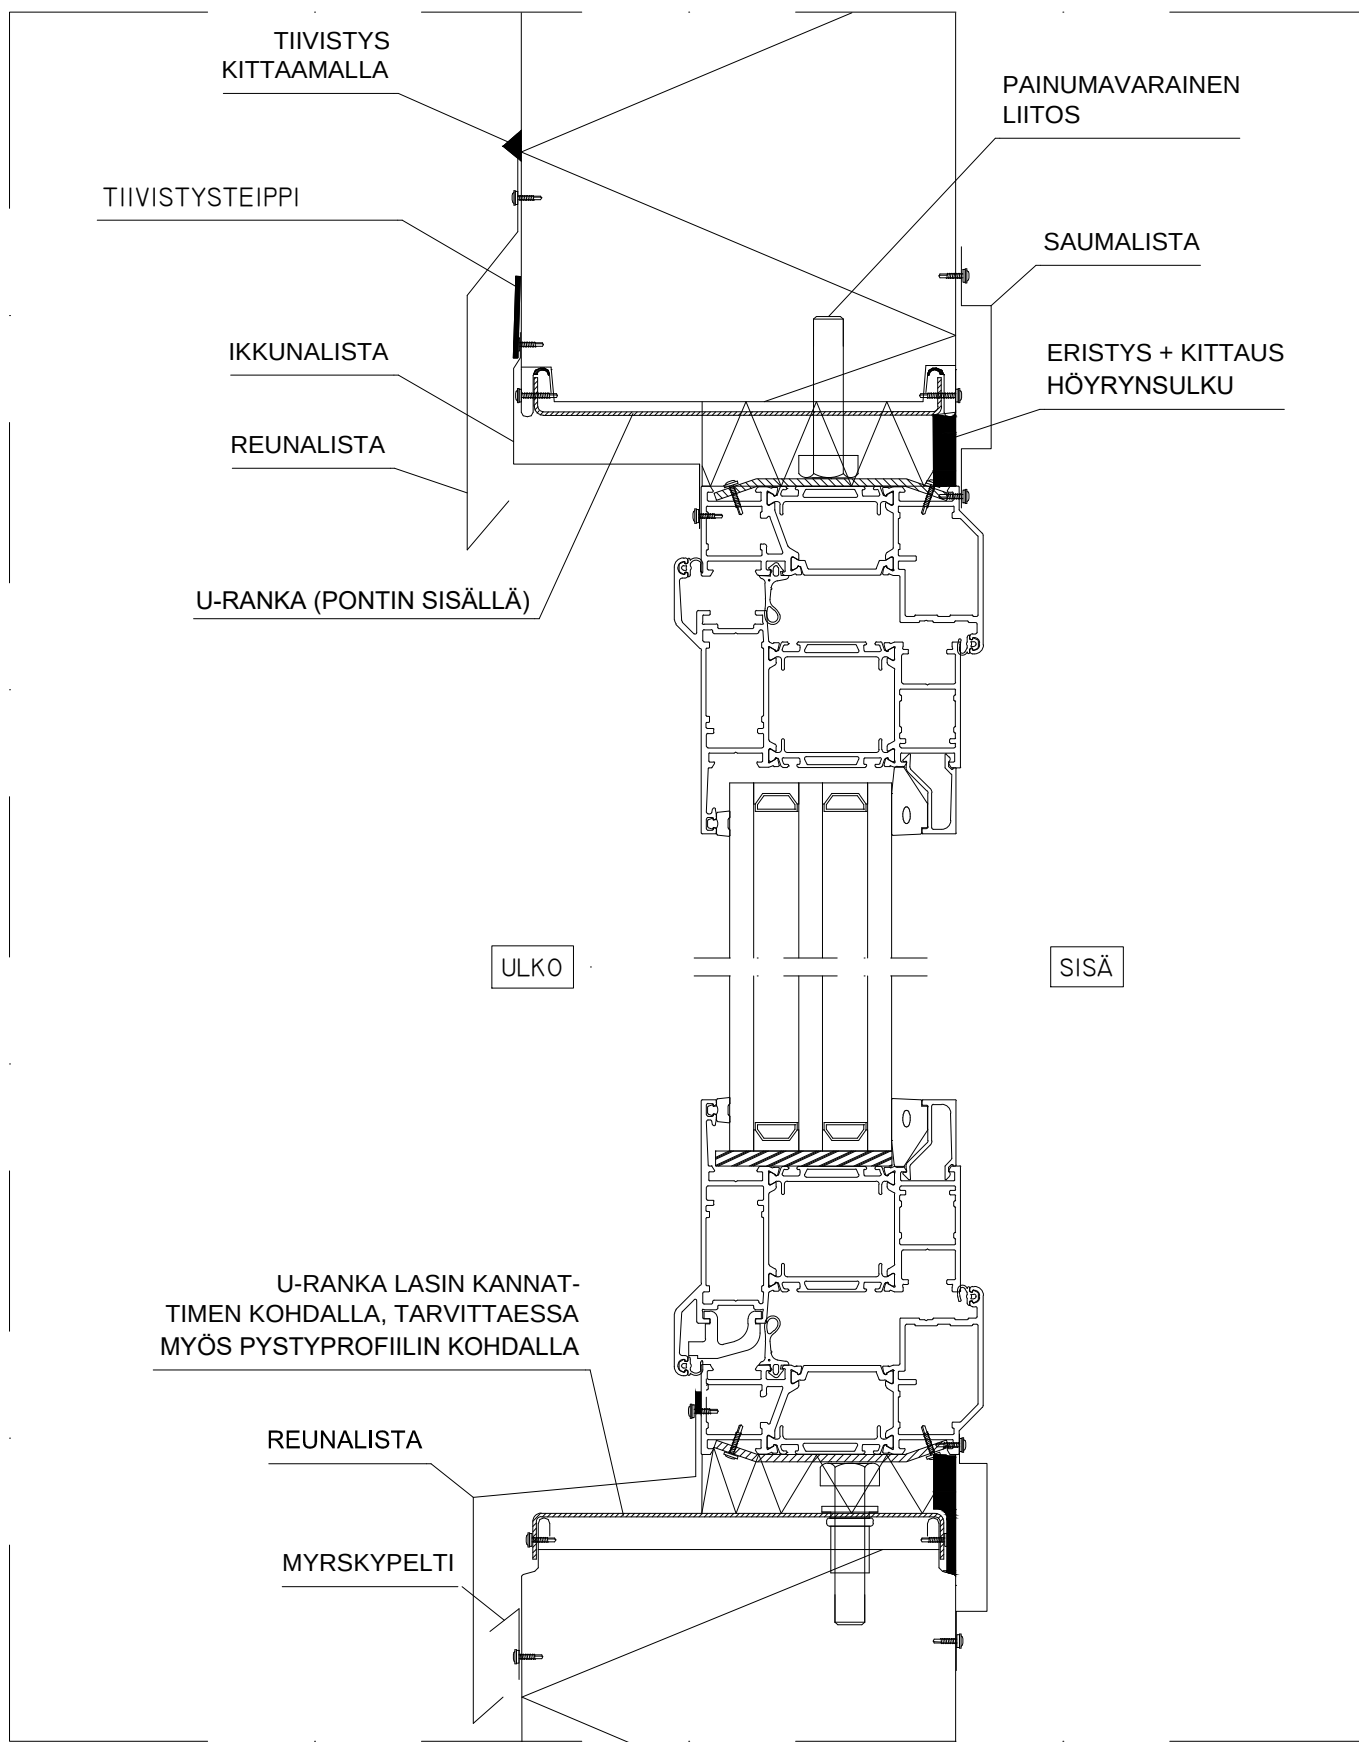

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULOSAUKEAVA IKKUNA
PYSTYLEIKKAUS

D-62

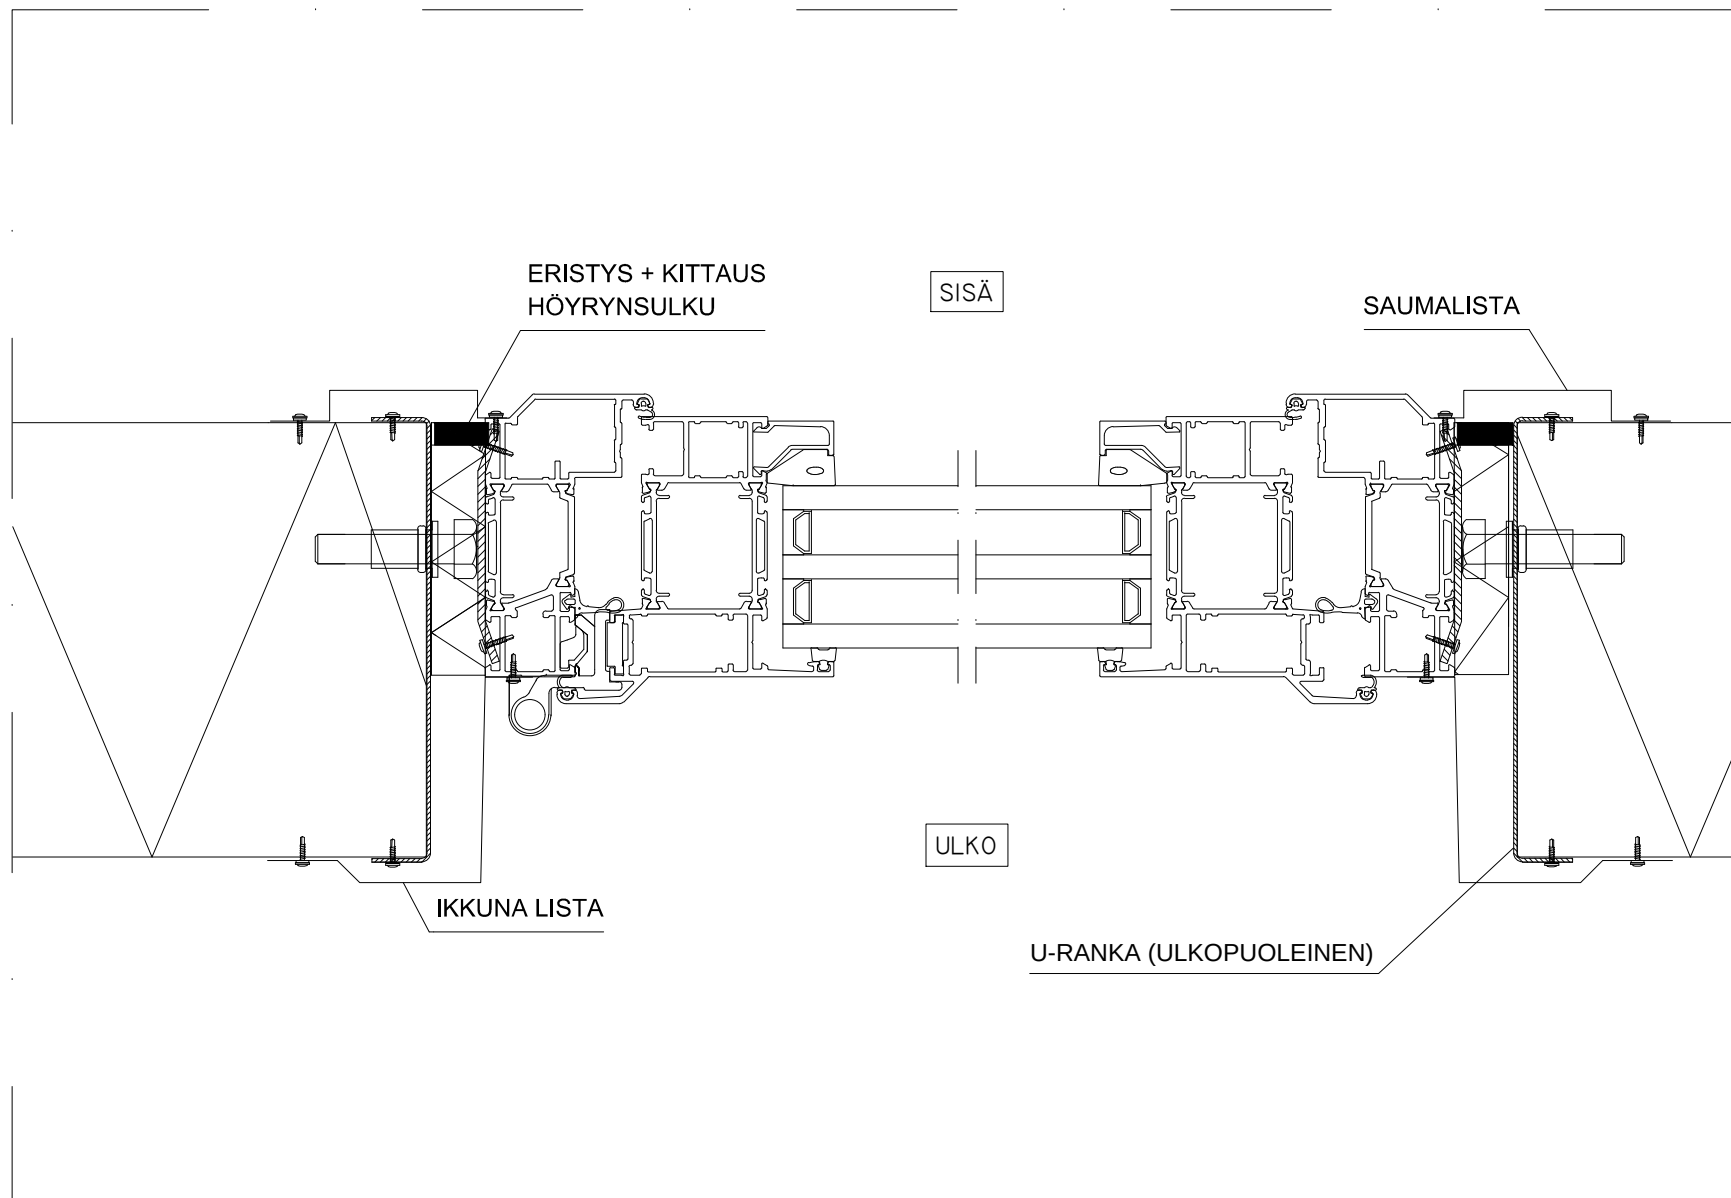

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULOSAUKEAVA IKKUNA
VAAKALEIKKAUS

D-63

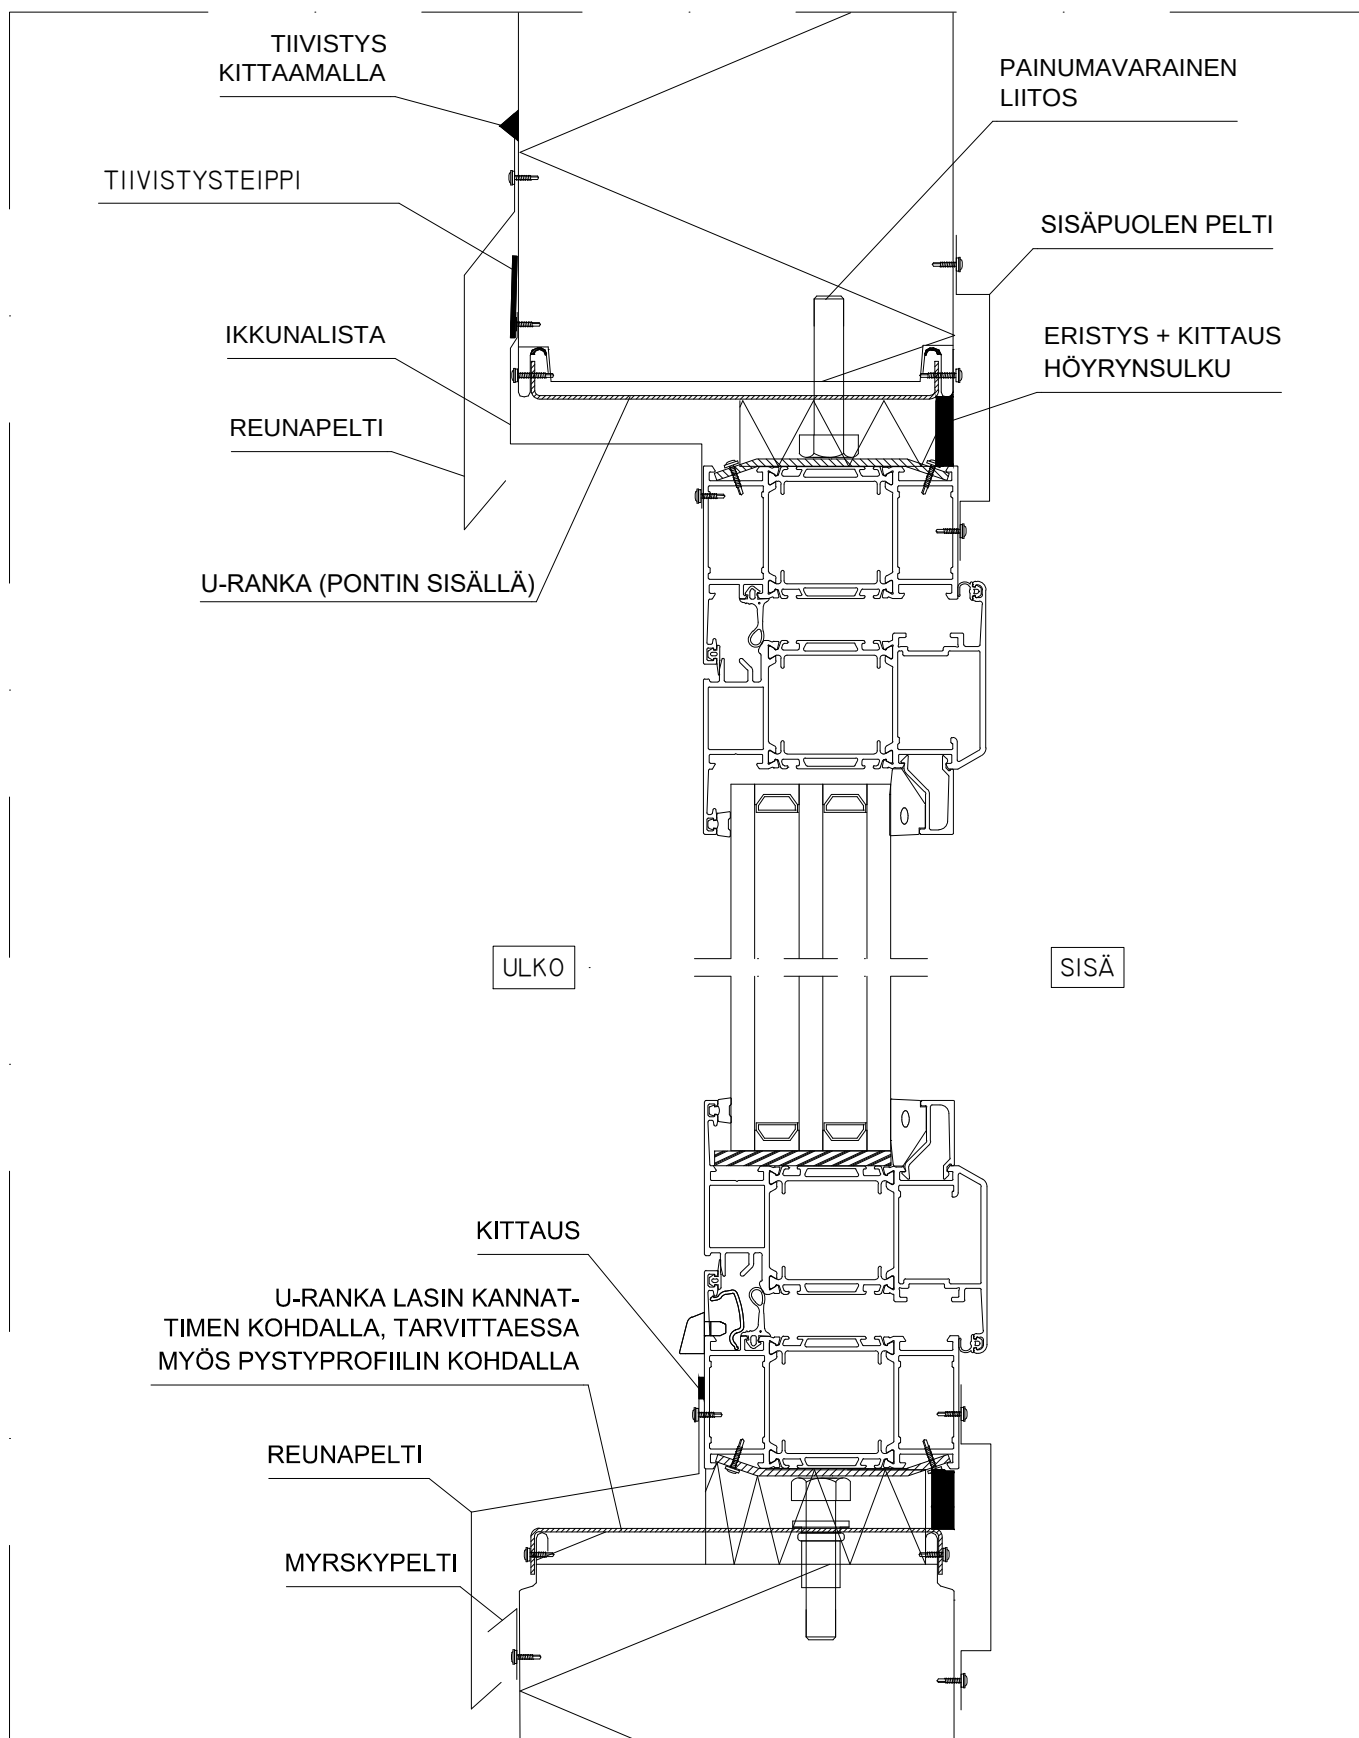

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SISÄÄNAUKEAVA IKKUNA
PYSTYLEIKKAUS

D-64

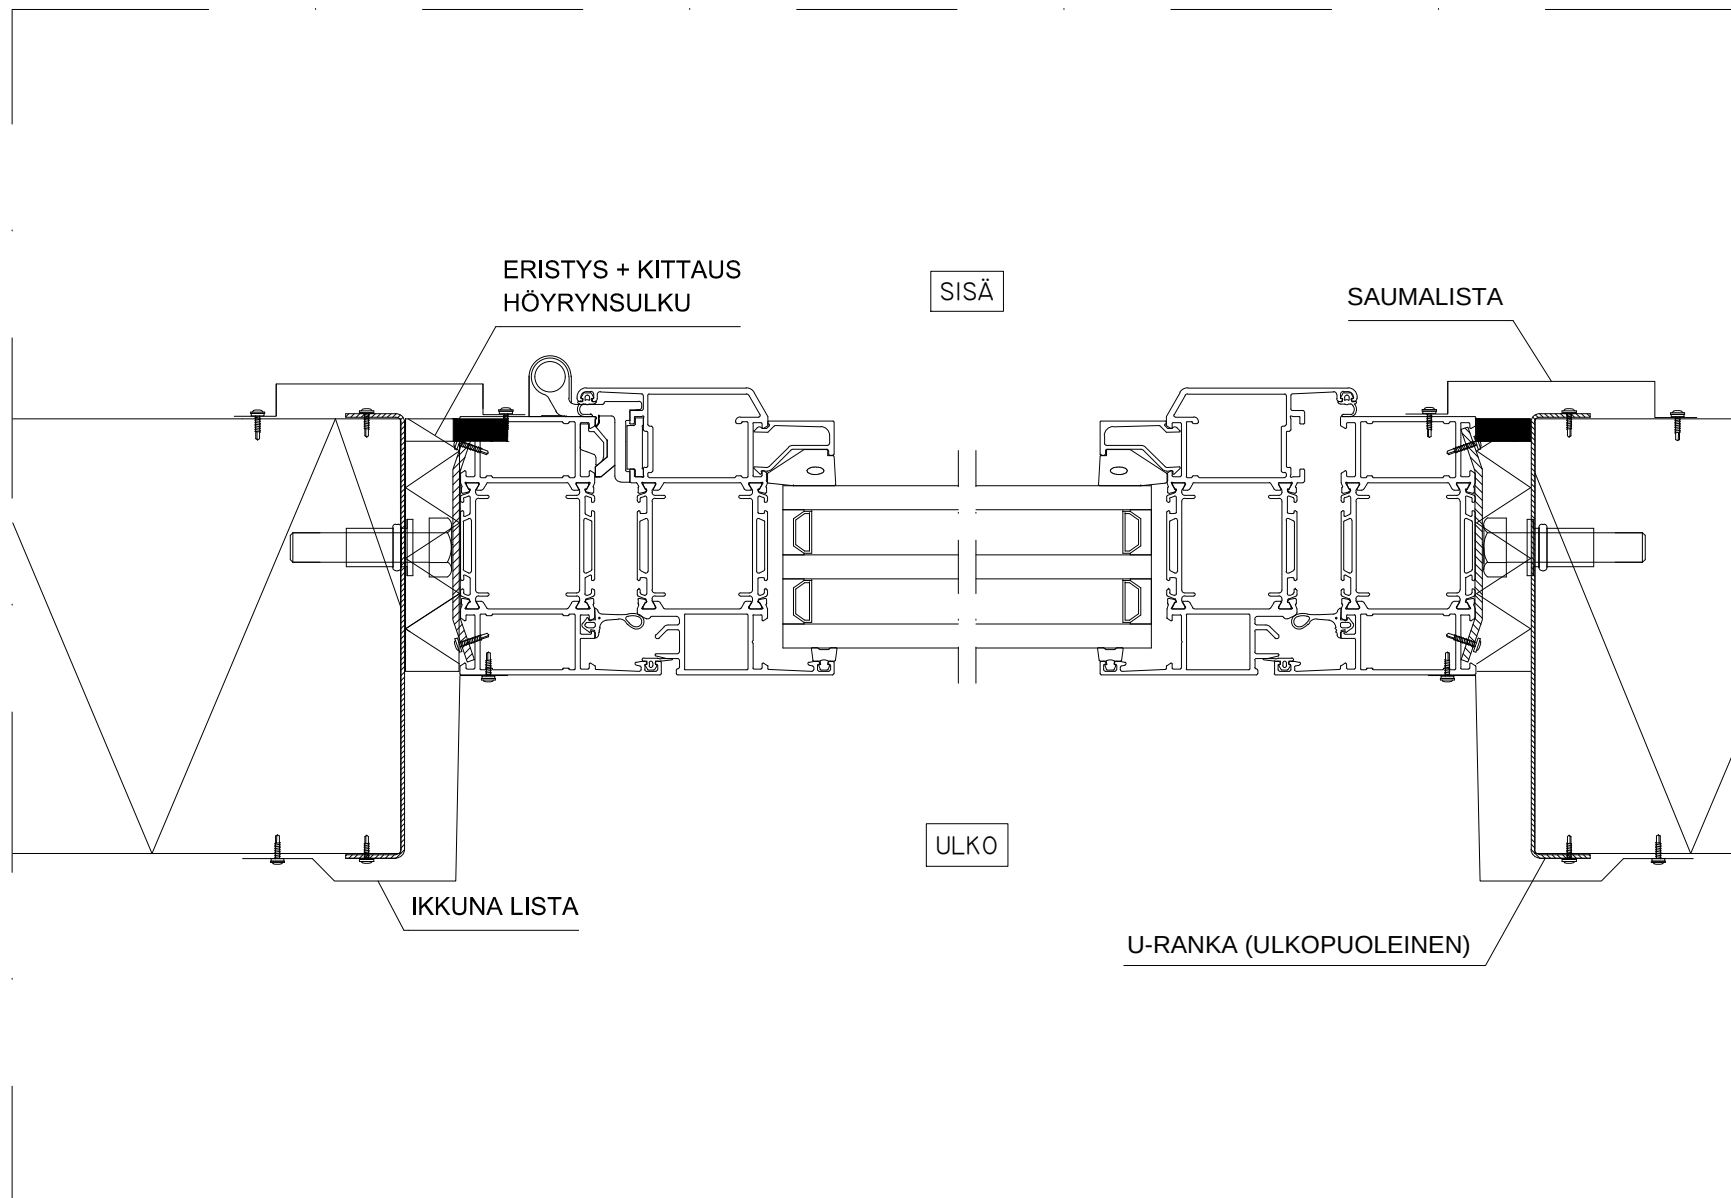

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

SISÄÄNAUKEAVA IKKUNA
VAAKALEIKKAUS

D-65

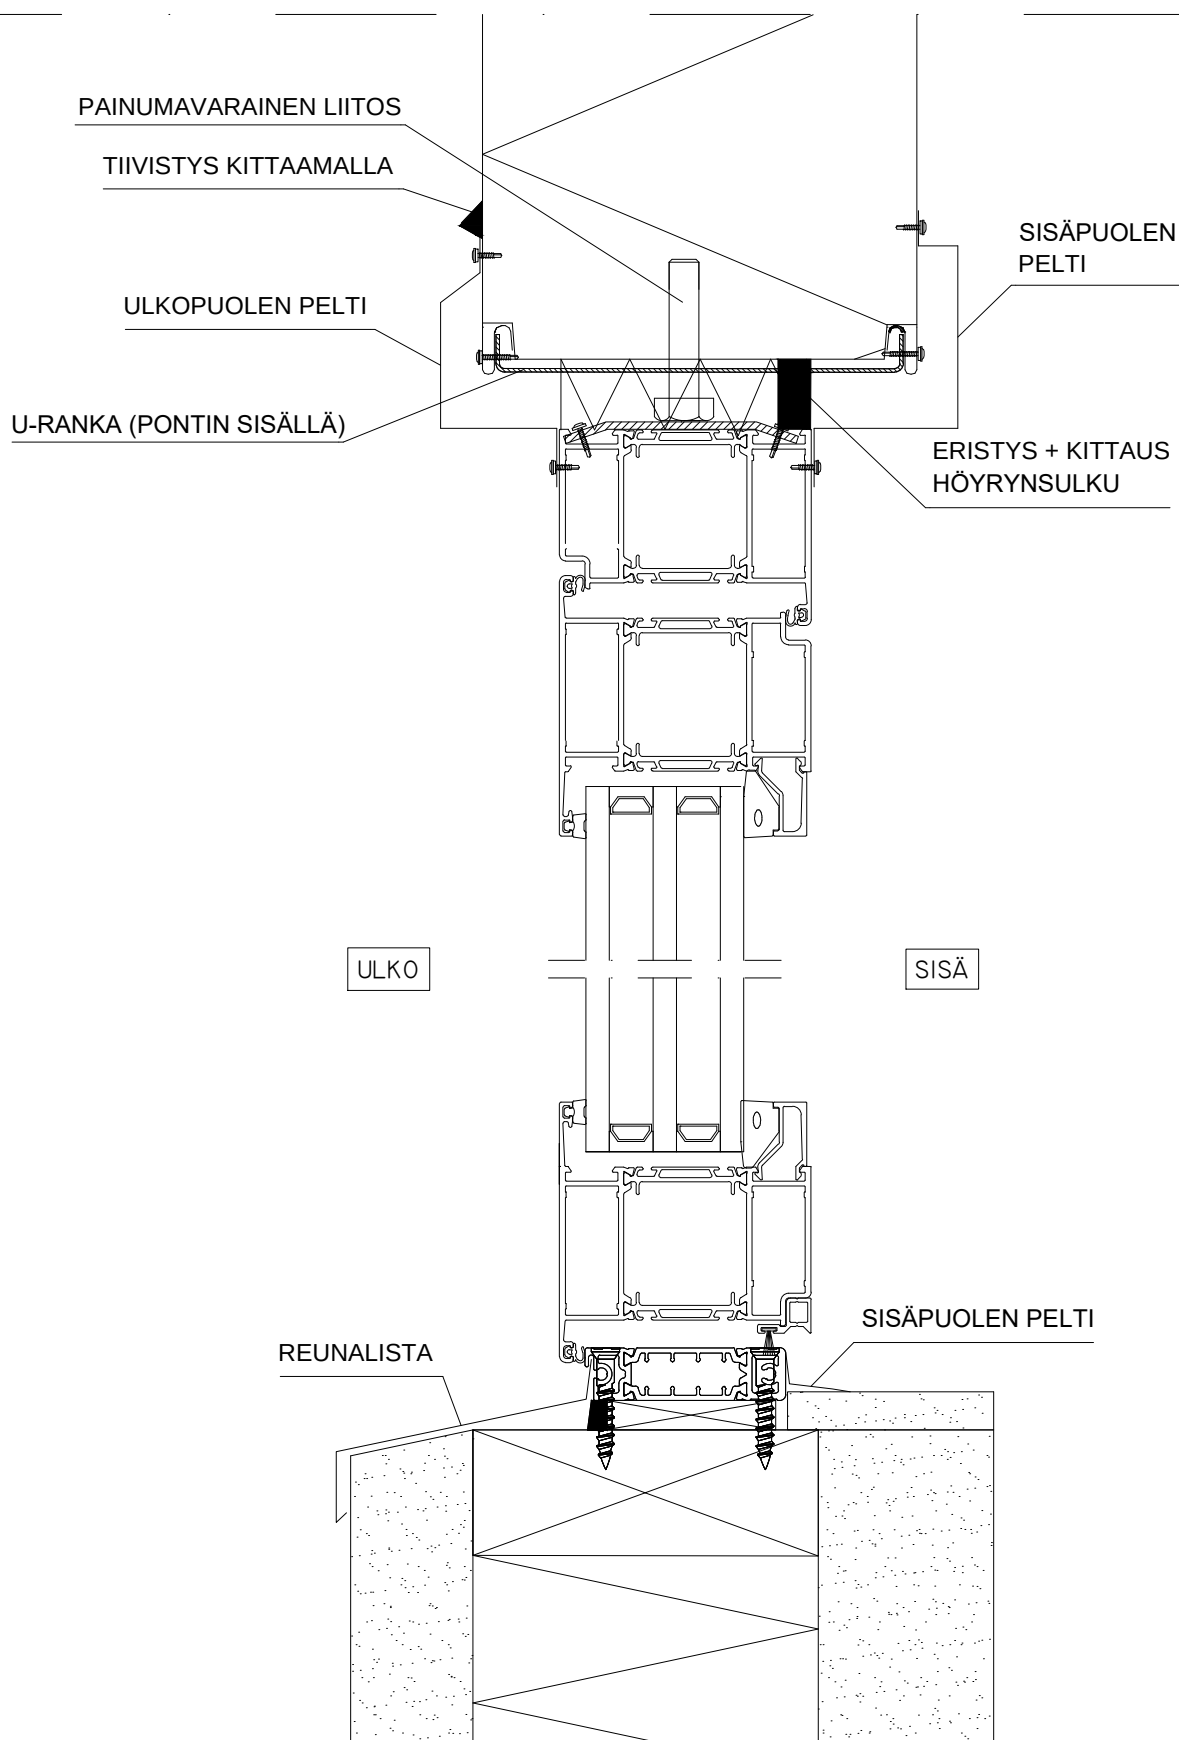

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

ULOSAUKEAVA ULKO-OVI
PYSTYLEIKKAUS

D-70

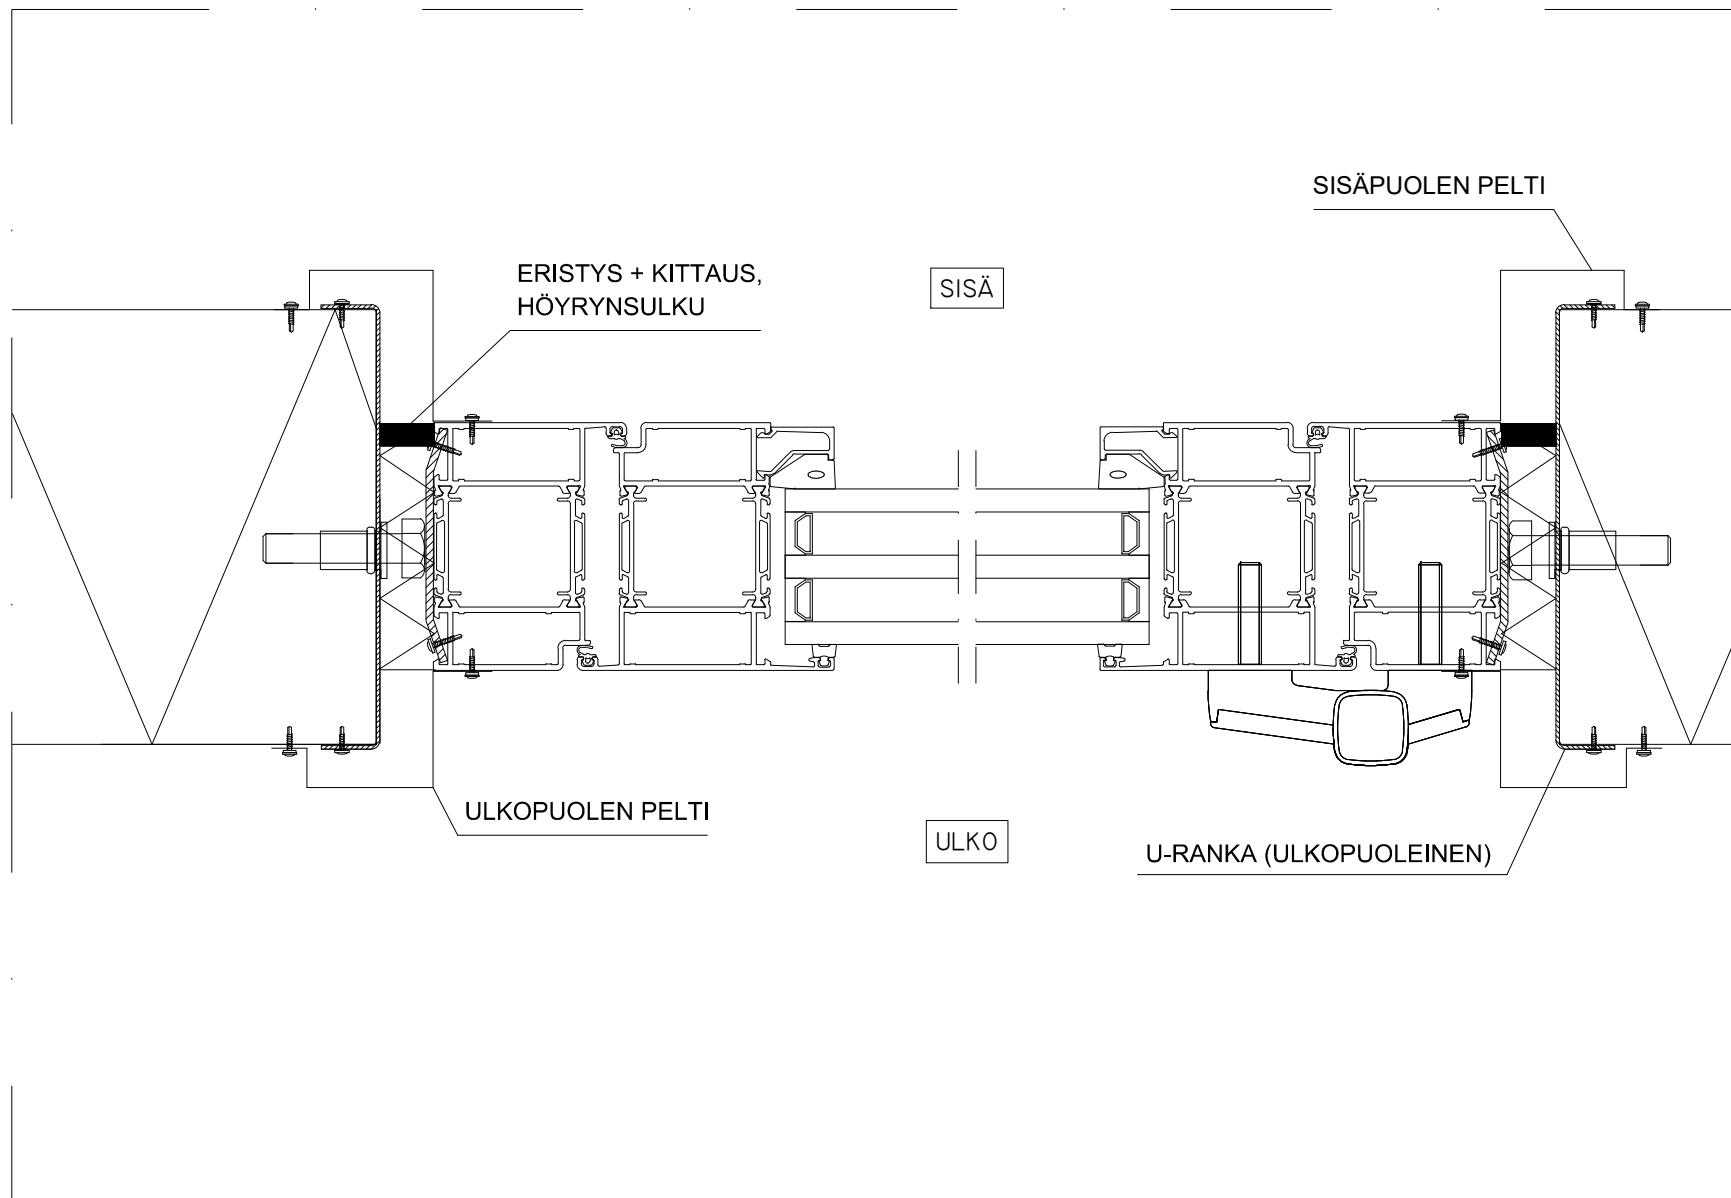

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ


PVM.
04.2020

ULOSAUKEAVA ULKO-OVI
VAAKALEIKKAUS

D-7I

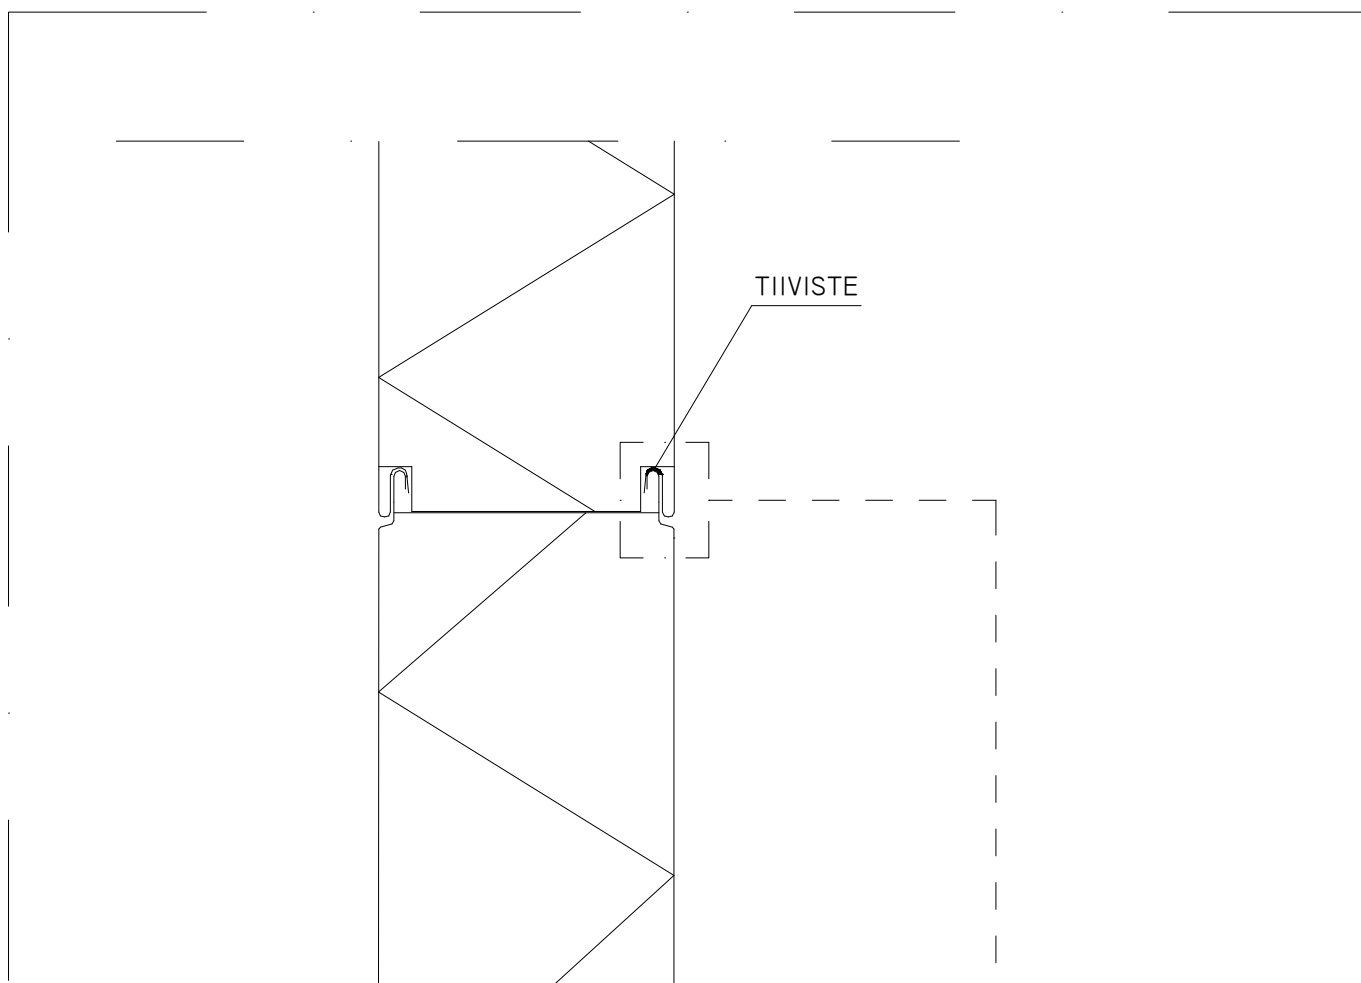

PONTTITIIVISTE OLETUKSENA
PANEELIN SISÄPUOLELLA.
TARPEEN MUKAAN MOLEMMISSA
PONTEISSA.

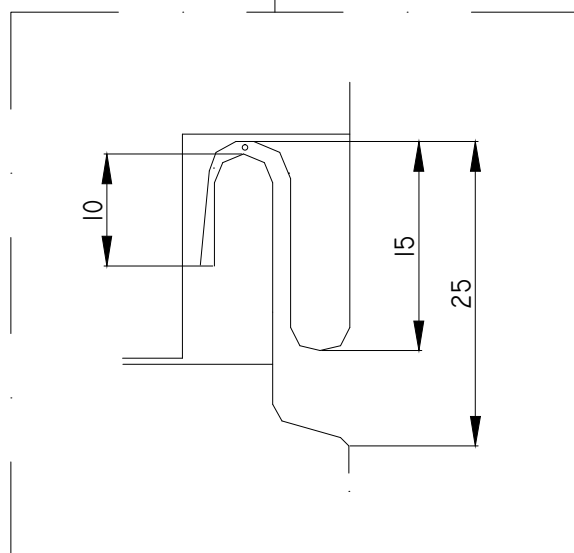

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
 TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
 KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
 VARESPPELLONTIE 10
 21500 PIIKKIÖ

PVM.
 04.2020

ELEMENTTILIITOS
 PYSTYLEIKKAUS

D-100

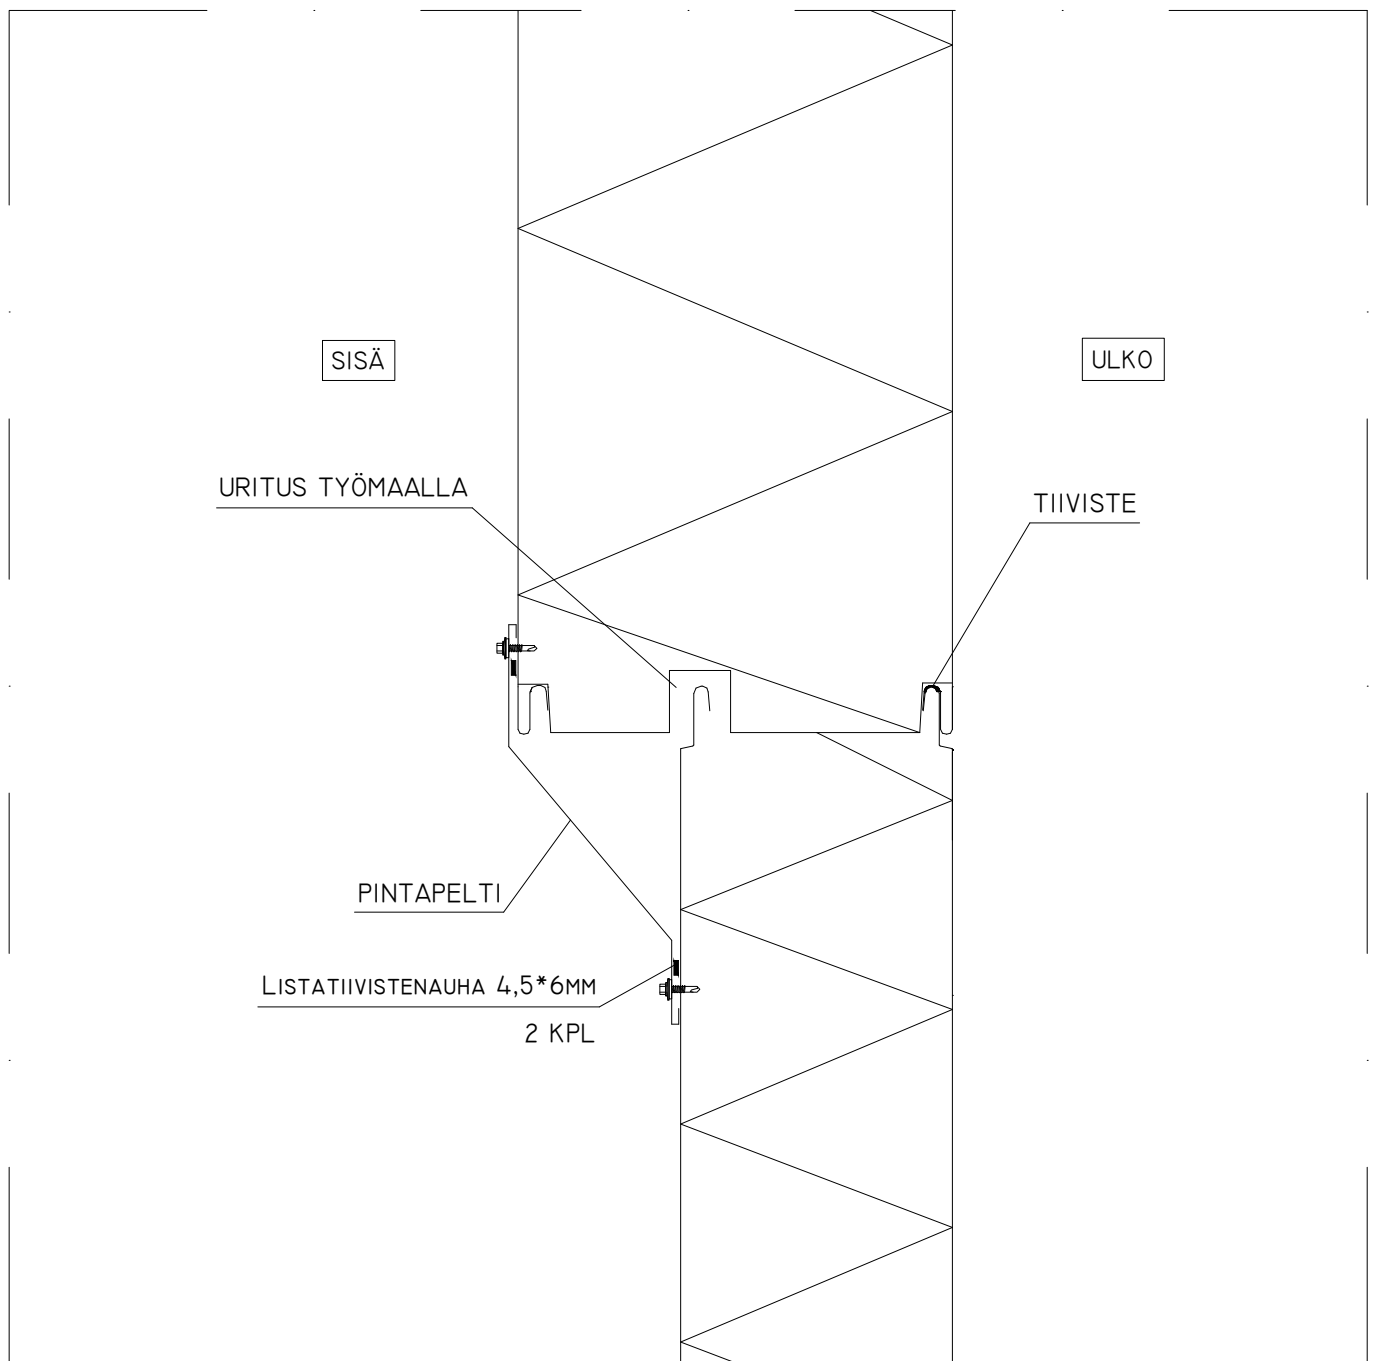

YLEISET OHJEET

SISÄPUOLEN PELLITYS TIIVISTETÄÄN HÖYRYTIIVIIKSI, PELTILISTOJEN JATKOSSAUMA KITATAAN. YLEMMÄN ELEMENTIN VILLAURA JYRSITÄÄN TYÖMAALLA.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY


TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ


PVM.
04.2020

ERIPAKSUISTEN ELEMENTTIEN LIITOS
PYSTYLEIKKAUS

D-101

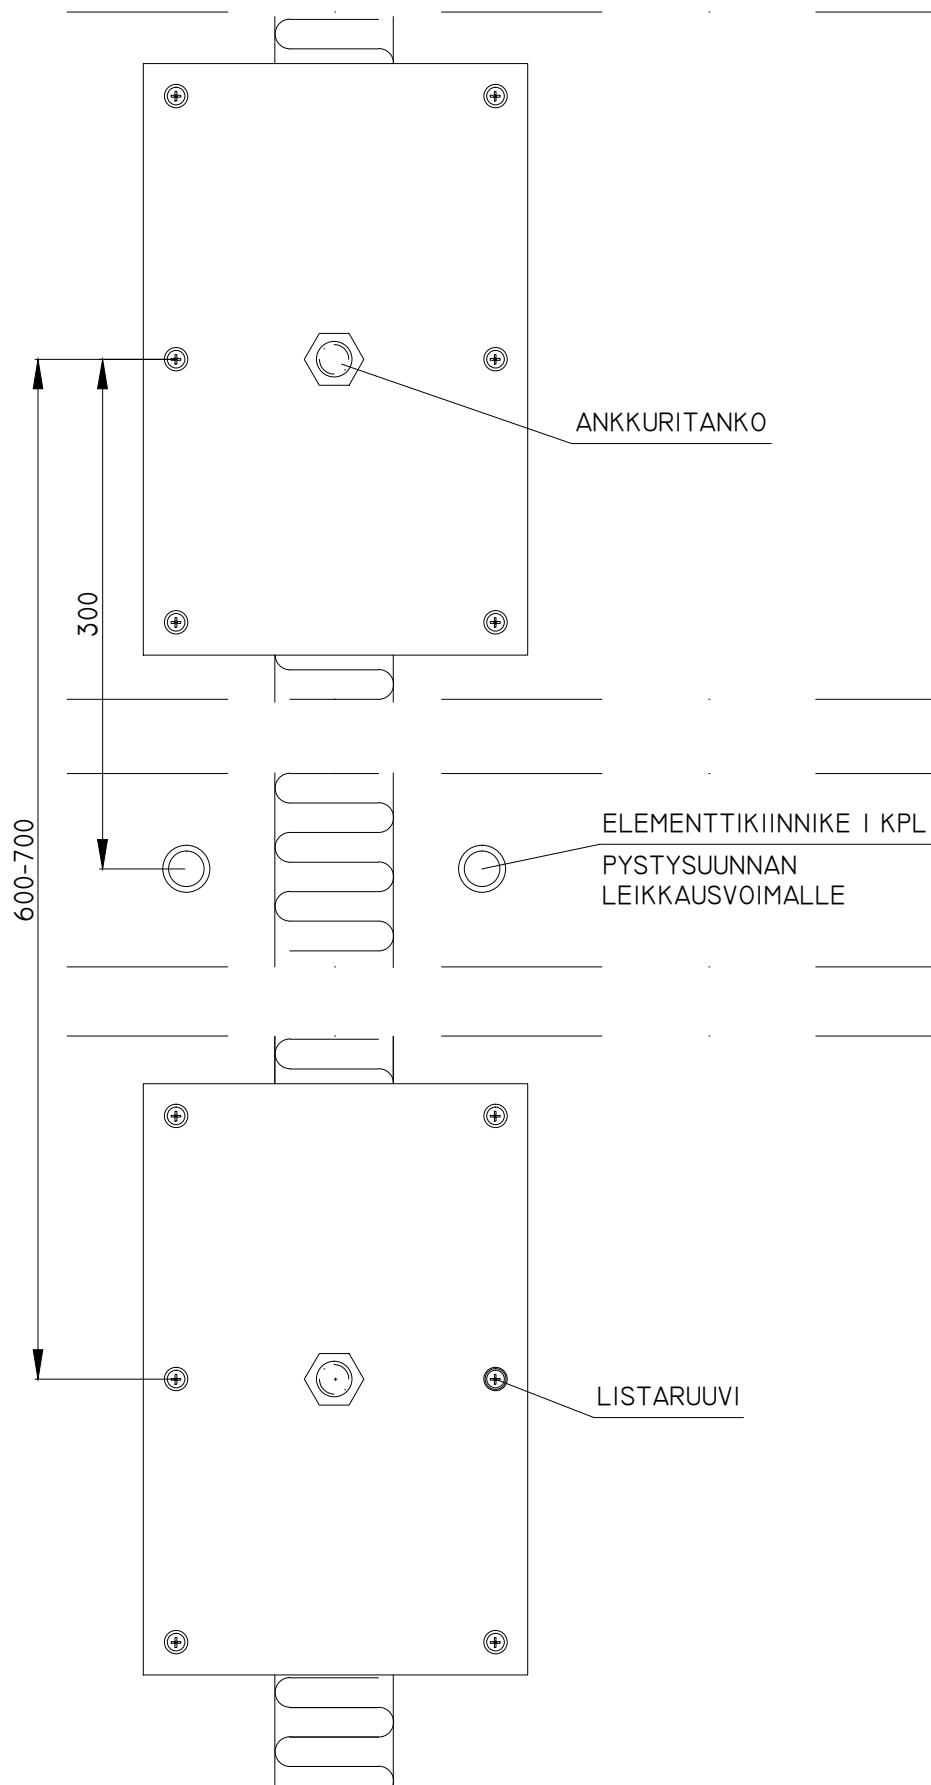

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

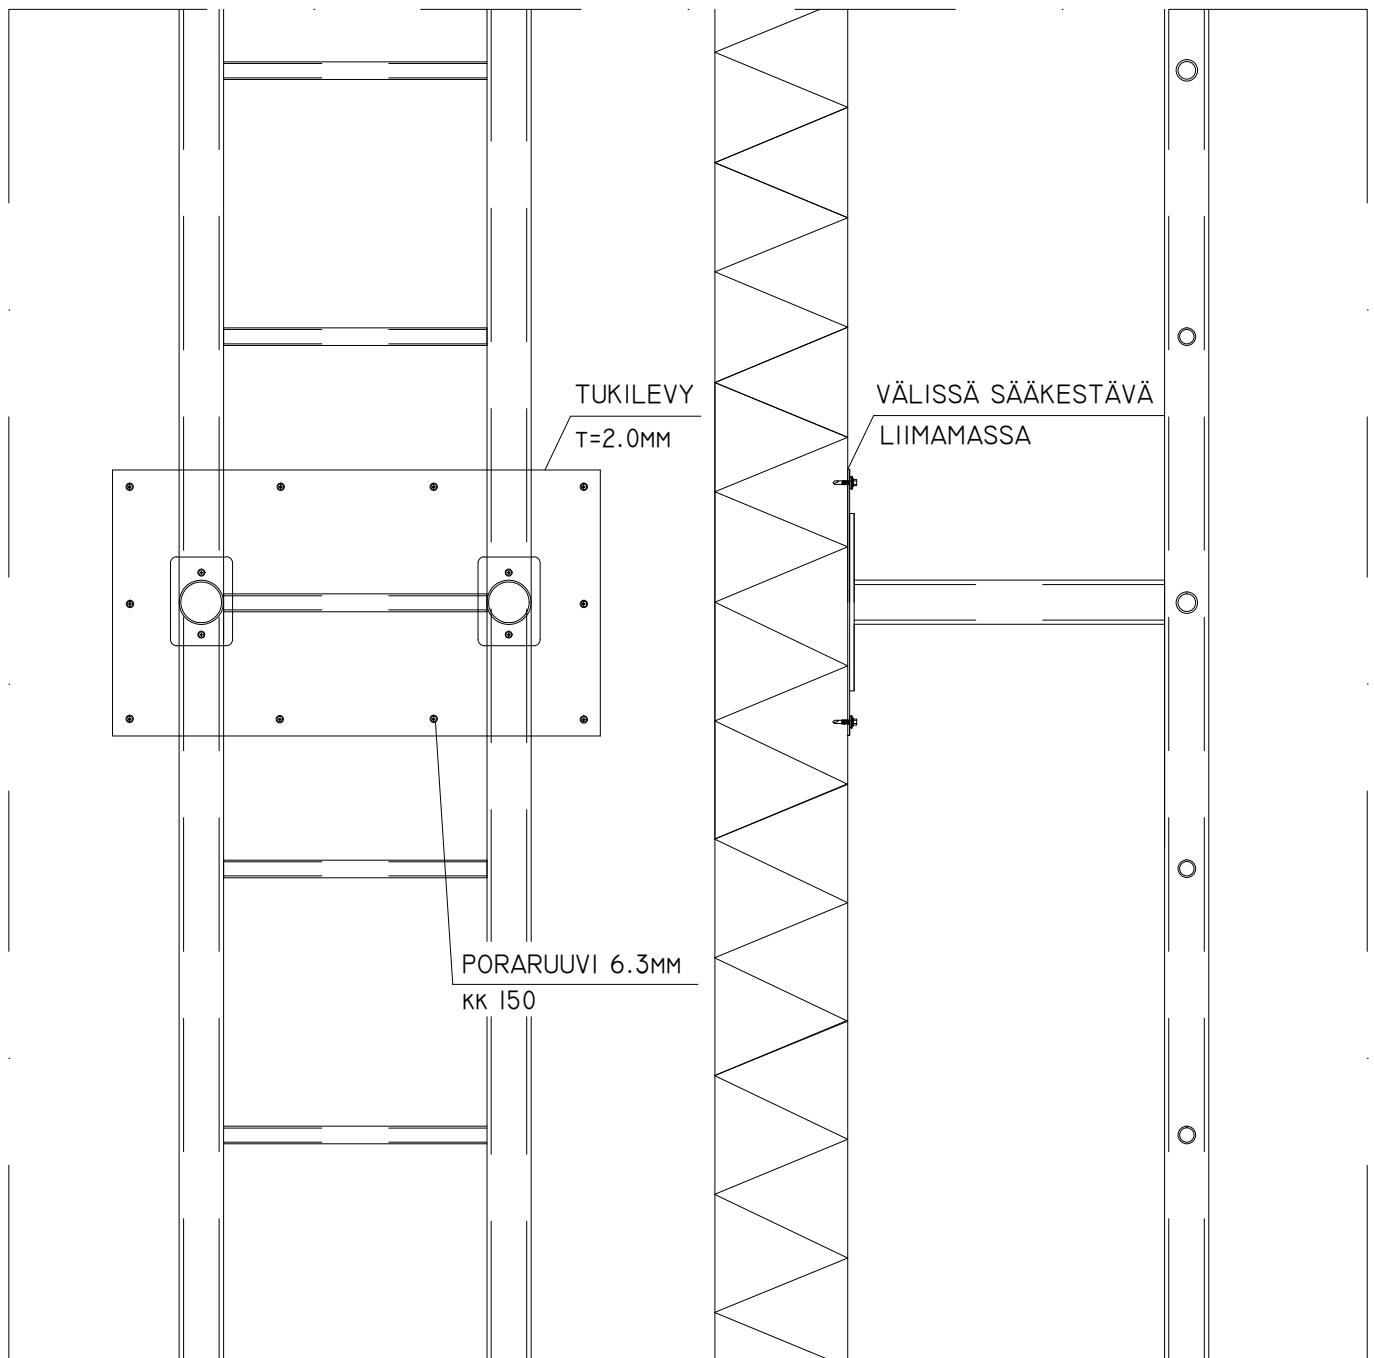

YLEISET OHJEET

PINTAKIINNITYS SATUNNAISEEN KÄYTTÖÖN KÄYTETTYIHIN TIKKAISIIN. TOISTUVAAN KÄYTTÖÖN KINNITYS LÄPI ELEMENTIN, VAHVIKEPULTTI MOLEMMIN PUOLIN.

PERIAATEKUVA KUVASTA EI SAA MITOITTAA
TURUN PELTI JA ERISTYS OY, KOPIOINTI
KIELLETTY

TPE

TURUN PELTI JA ERISTYS OY
VARESPELLONTIE 10
21500 PIIKKIÖ

PVM.
04.2020

TALOTIKKAAN KINNITYS

D-I03