

# STRUKTURELLA DETALJER

## TYP

D-I0

SOCKEL

D-II

SOCKEL, STANDARD BESLAG

D-I2

SOCKEL, EFTERMONTERADE BESLAG

D-I3

SOCKEL, SKURET ELEMENT

D-20

INFÄSTNING TILL RÖRPELARE

D-21

INFÄSTNING TILL BETONGPELARE

D-22

INFÄSTNING TILL TRÄPELARE

D-23

INFÄSTNING TILL H-PELARE, VEMO

D-24

INFÄSTNING TILL RÖRPELARE, BEKLÄDD VÄGG

D-25

INFÄSTNING TILL BETONGPELARE, VEMO

D-30

YTTERHÖRN, RÖRPELARE

D-31

YTTERHÖRN, RÖRPELARE, TYP 2

D-32

YTTERHÖRN, BETONGPELARE

D-33

YTTERHÖRN, BETONGPELARE, TYP 2

D-34

YTTERHÖRN, H-PELARE

D-35

YTTERHÖRN, H-PELARE, TYP 2

D-36

YTTERHÖRN, TJOCK STÅLPELARE, VEMO-INFÄSTNING

D-37

YTTERHÖRN, TJOCK STÅLPELARE, VEMO-INFÄSTNING TYP 2

D-38

YTTERHÖRN, BETONGPELARE, VEMO-INFÄSTNING

D-39

INNERHÖRN, RÖRPELARE


TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING FÖRBUDDET

# STRUKTURELLA DETALJER

## TYP

D-40	INNERHÖRN, RÖRPELARE, TYP 2
D-41	TAKFOTSEKTION, FÖRHÖJD TAKFOT
D-42	ANSLUTNING MELLAN VÄGG OCH TAK
D-50	VENTILERAD TAKFOT
D-51	MELLANVÄGG, ÖVRE KANTEN OCH FOT
D-52	MELLANVÄGG, ÖVRE OCH NEDRE KANTER, VERTIKAL MONTERING, VERTIKAL SNITT, EI60
D-53	MELLANVÄGG, ÖVRE KANTEN OCH FOT, VERTIKAL MONTERING
D-54	MELLANVÄGG, ÖVRE OCH NEDRE KANTER, VERTIKAL MONTERING, VERTIKAL SNITT, EI60
D-60	GLASFASAD OCH FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-61	GLASFASAD OCH FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-62	UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-63	UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-64	INÅTÖPPNANDE FÖNSTER, VERTIKAL SNITT
D-65	INÅTÖPPNANDE FÖNSTER, HORISONTELL SNITT
D-70	UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR, VERTIKAL SNITT
D-71	UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR, HORISONTELL SNITT
D-100	ELEMENTSKARV, VERTIKAL SNITT
D-101	SKARV MELLAN OLika ELEMENTTJOCKLEKAR, VERTIKALSNITT
D-102	VEMO-INFÄSTNING
D-103	INFÄSTNING AV VÄGGSTEGE


TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING FÖRBUDDET

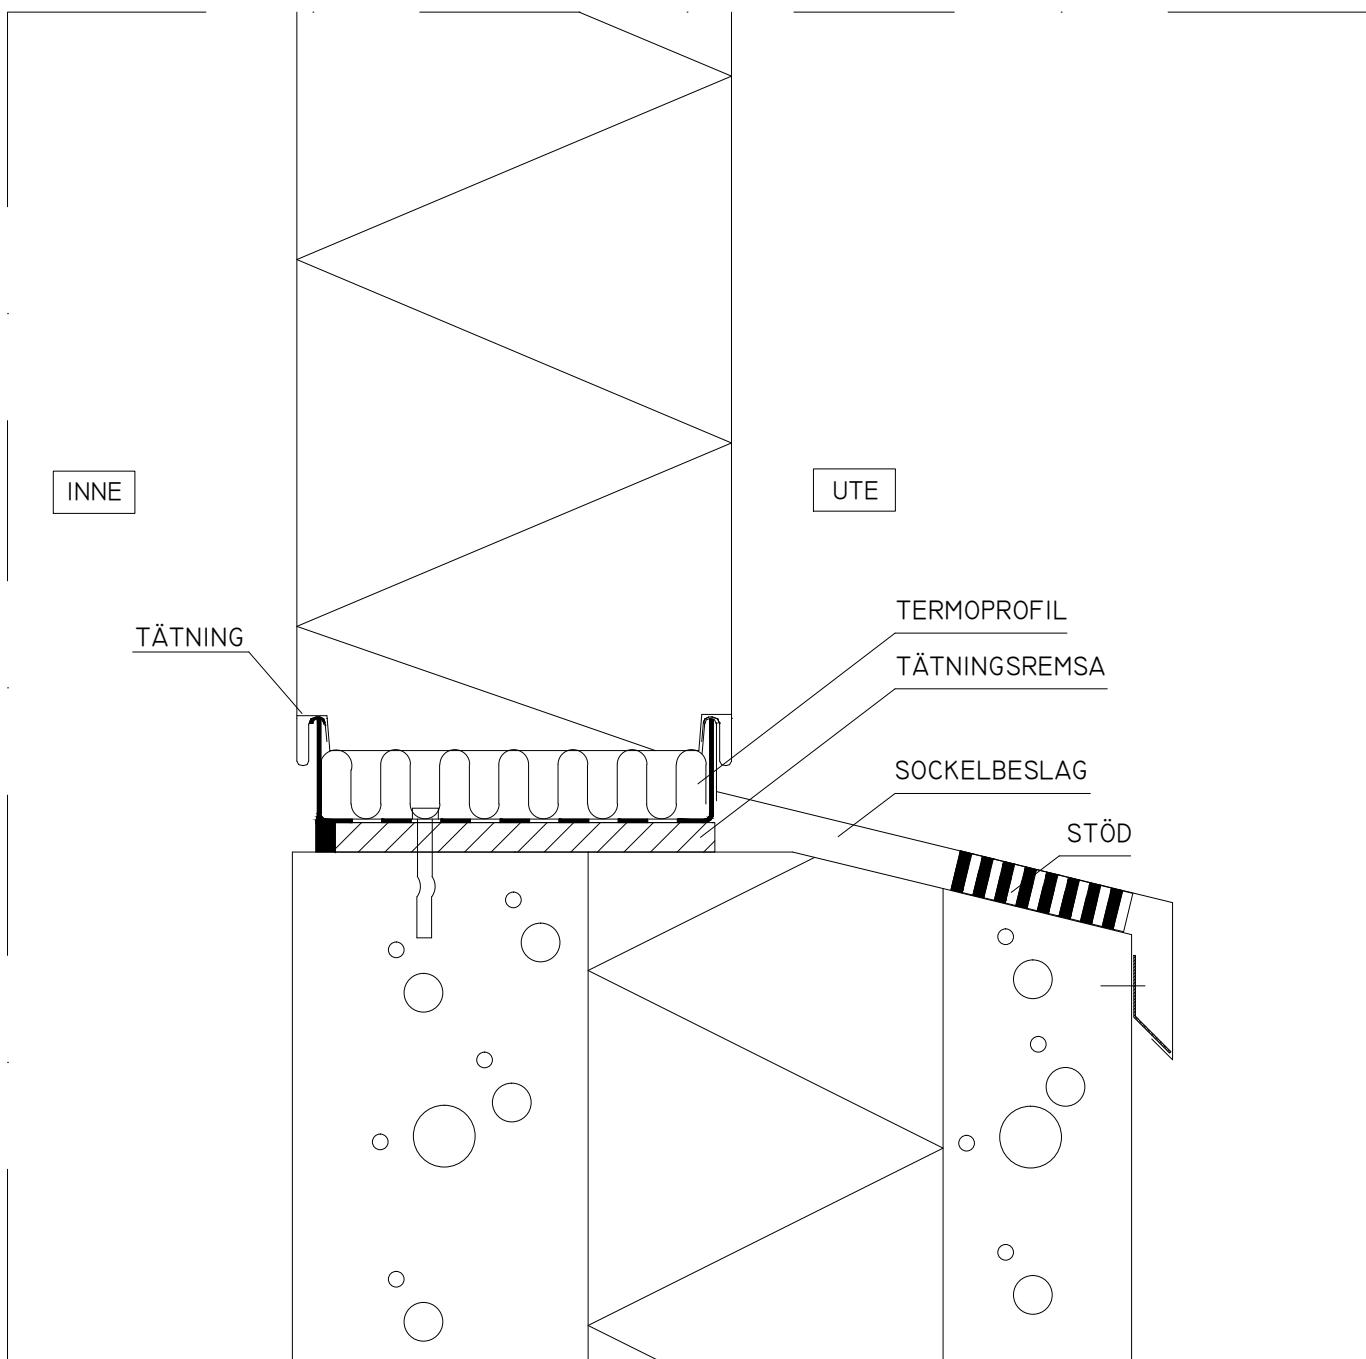

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

TERMOPROFILENS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL.  
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER  
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

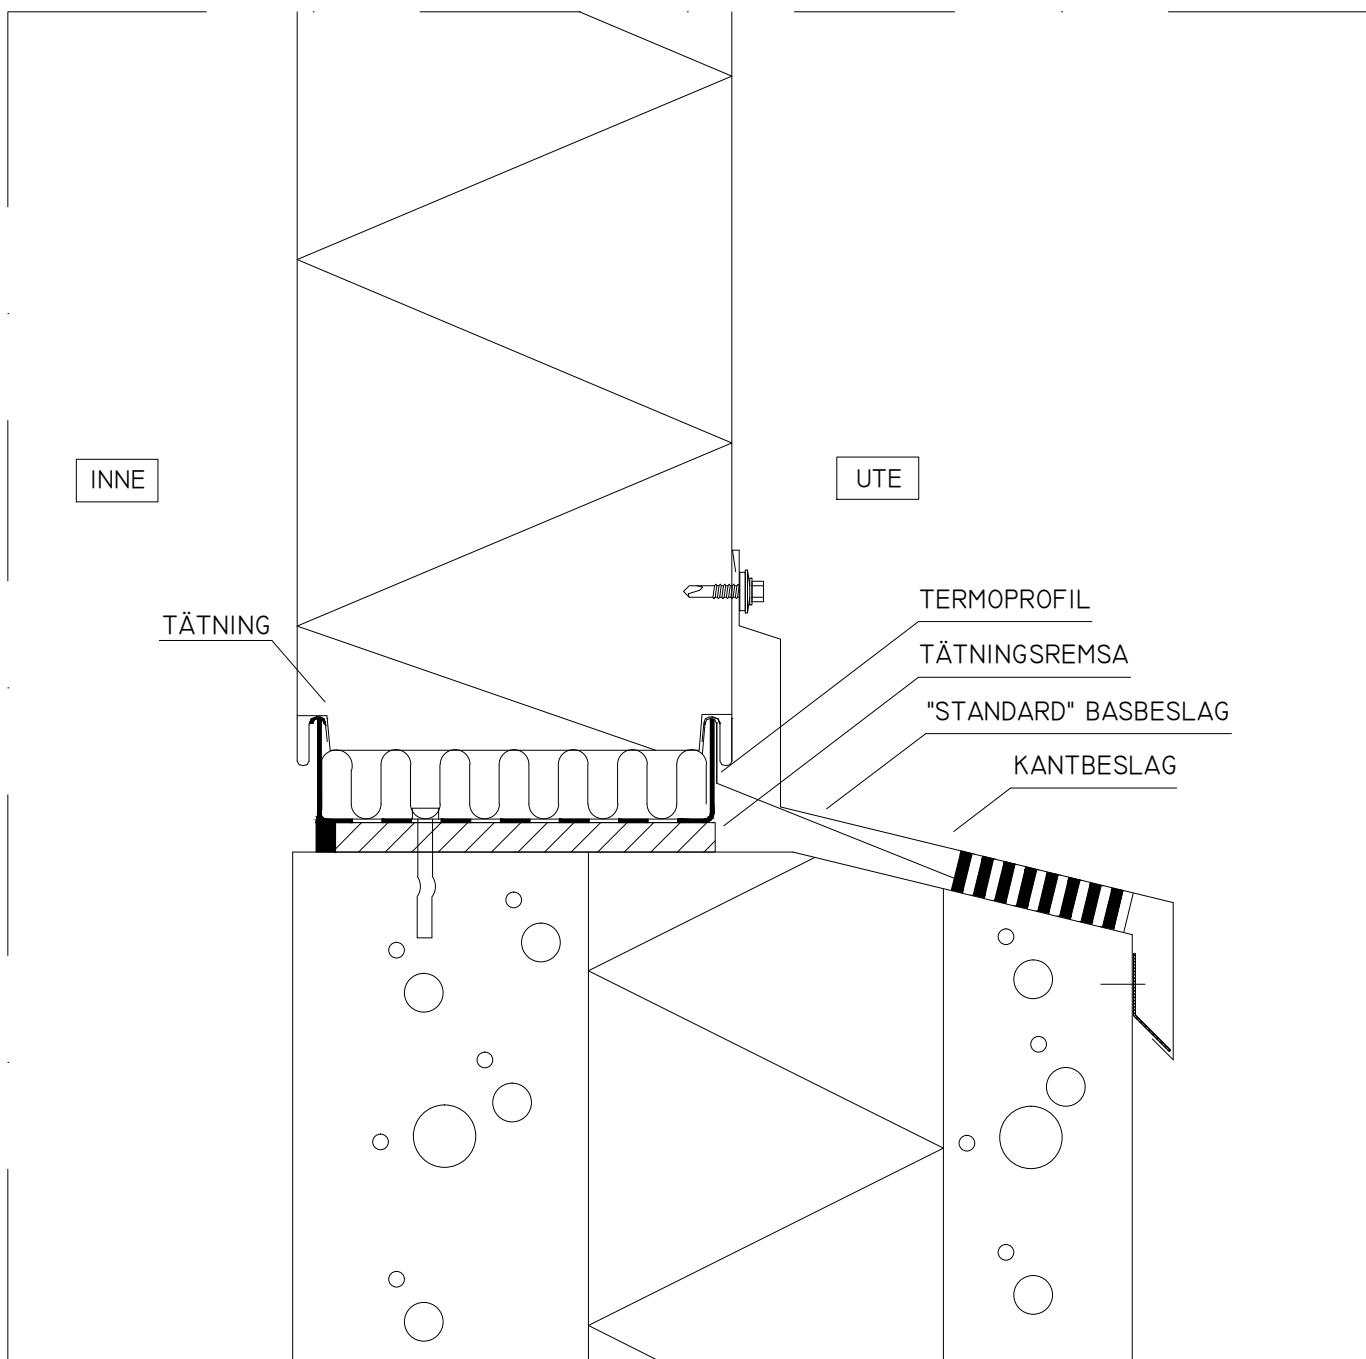

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

TERMOPROFILENS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL.  
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER  
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

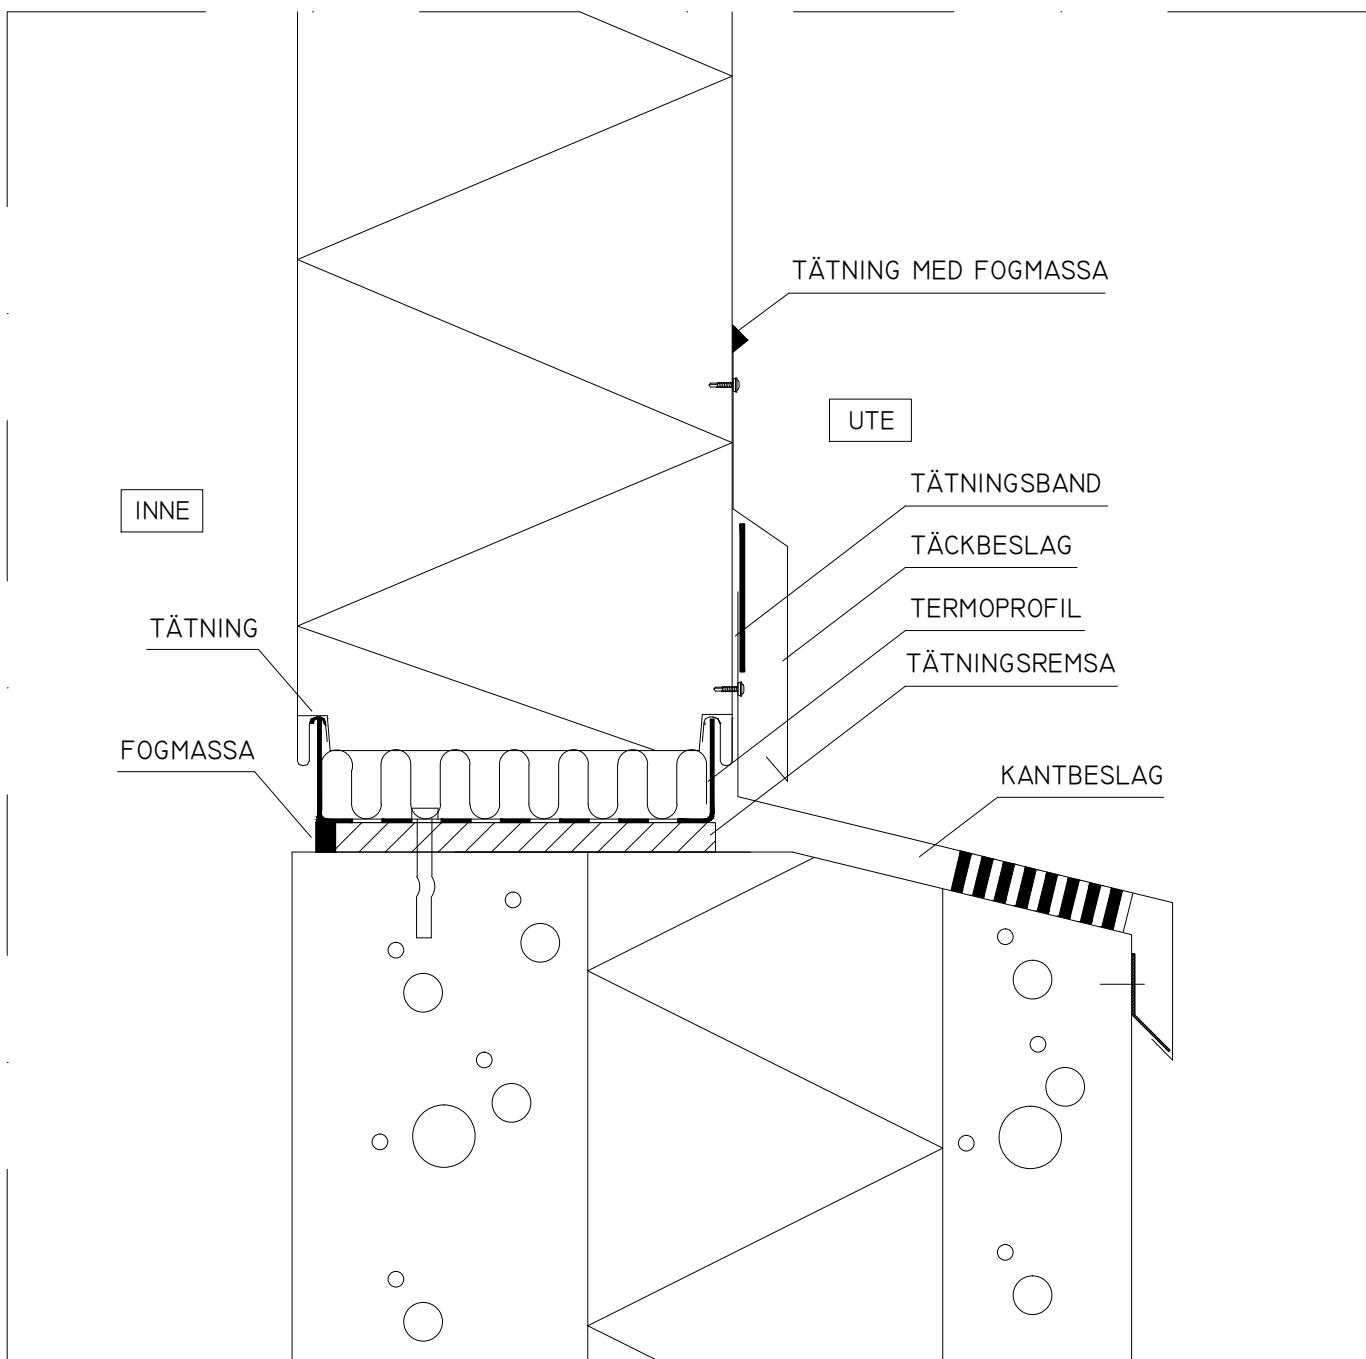

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

TERMOPROFILENS/SOCKELSKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL.  
PANELENS AVSTÅND FRÅN SOCKELBETONGEN ~15 MM. ENSKILDA DETALJER  
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

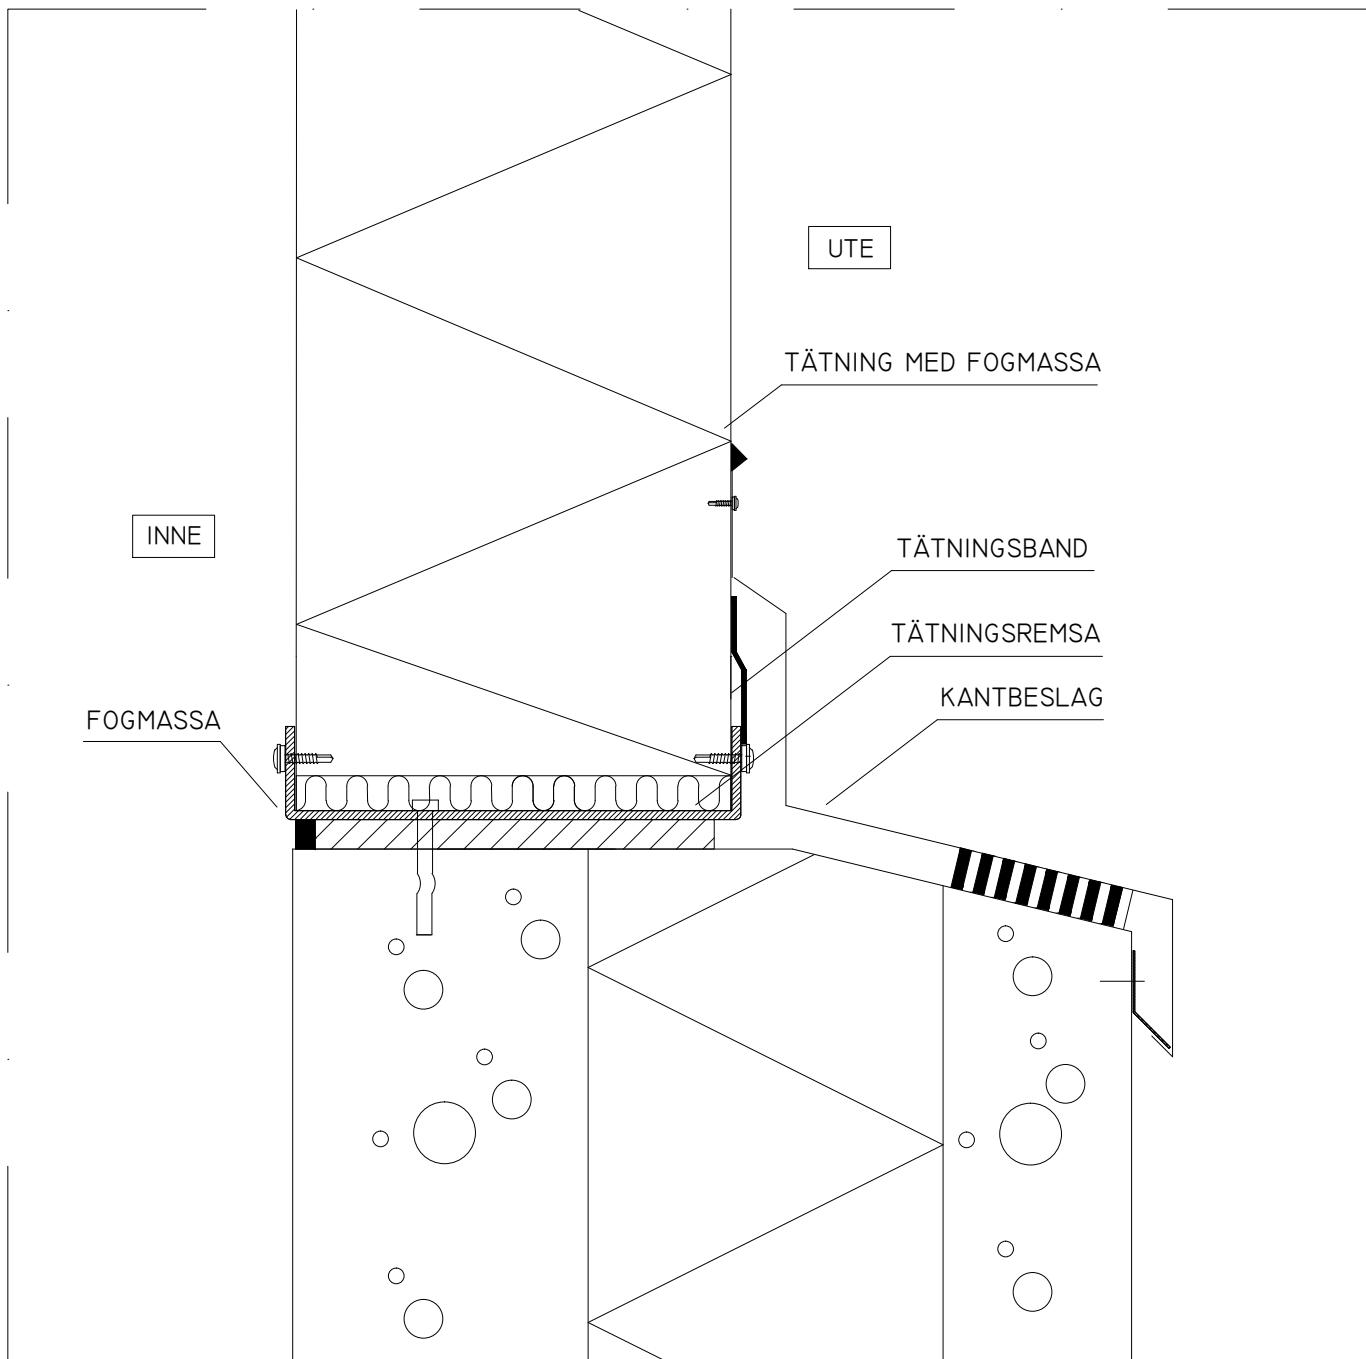

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

U-SKENANS OCH PANELENS MELLANRUM TÄTS MED ULL. ENSKILDA DETALJER  
GÄLLANDE STRUKTURER OCH LUTNINGAR ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

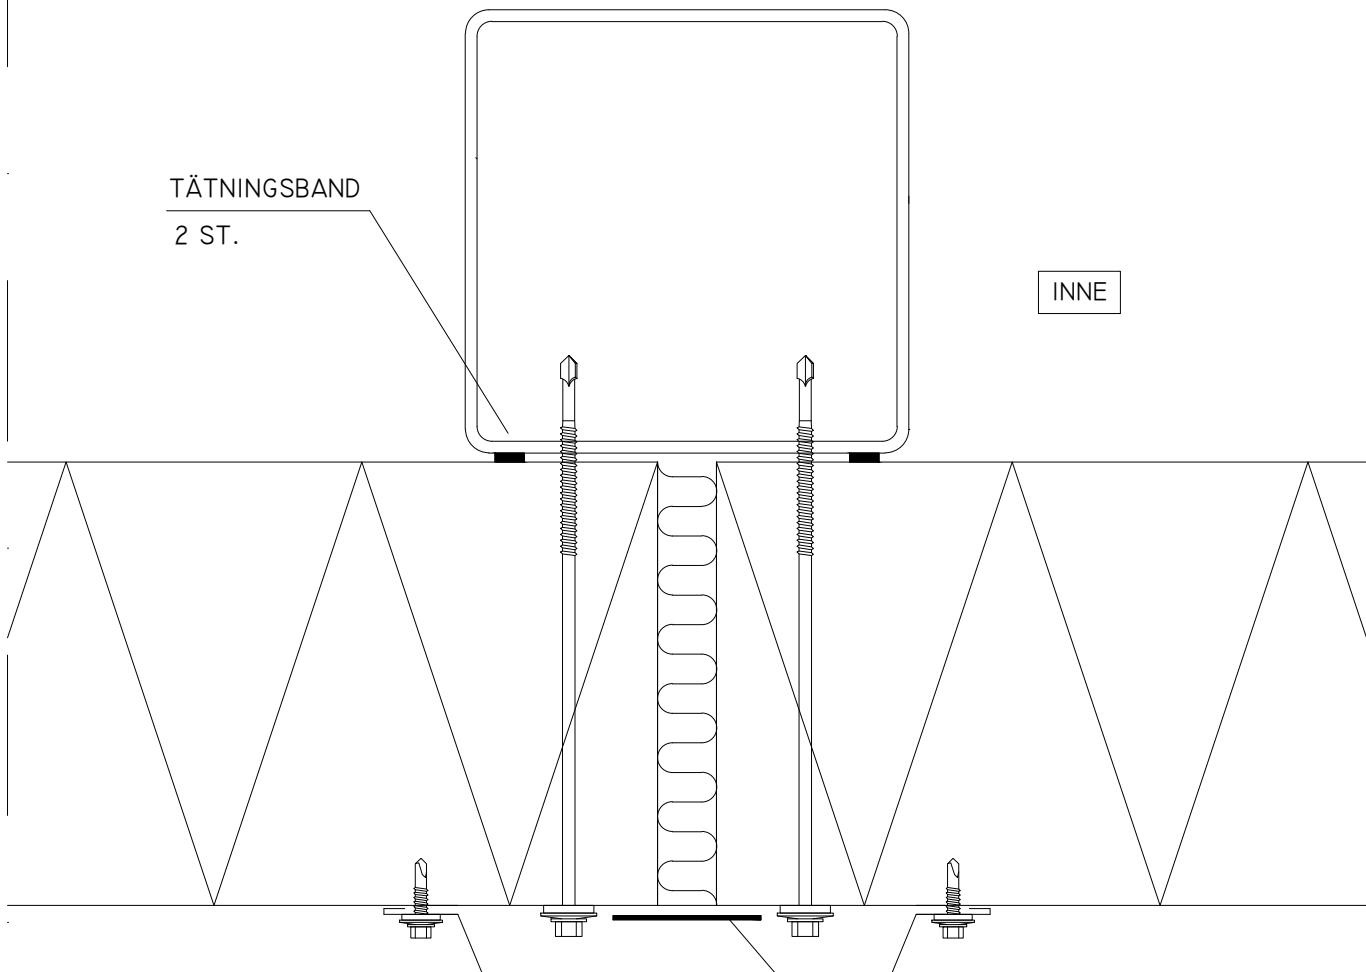

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >60 MM.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDJET

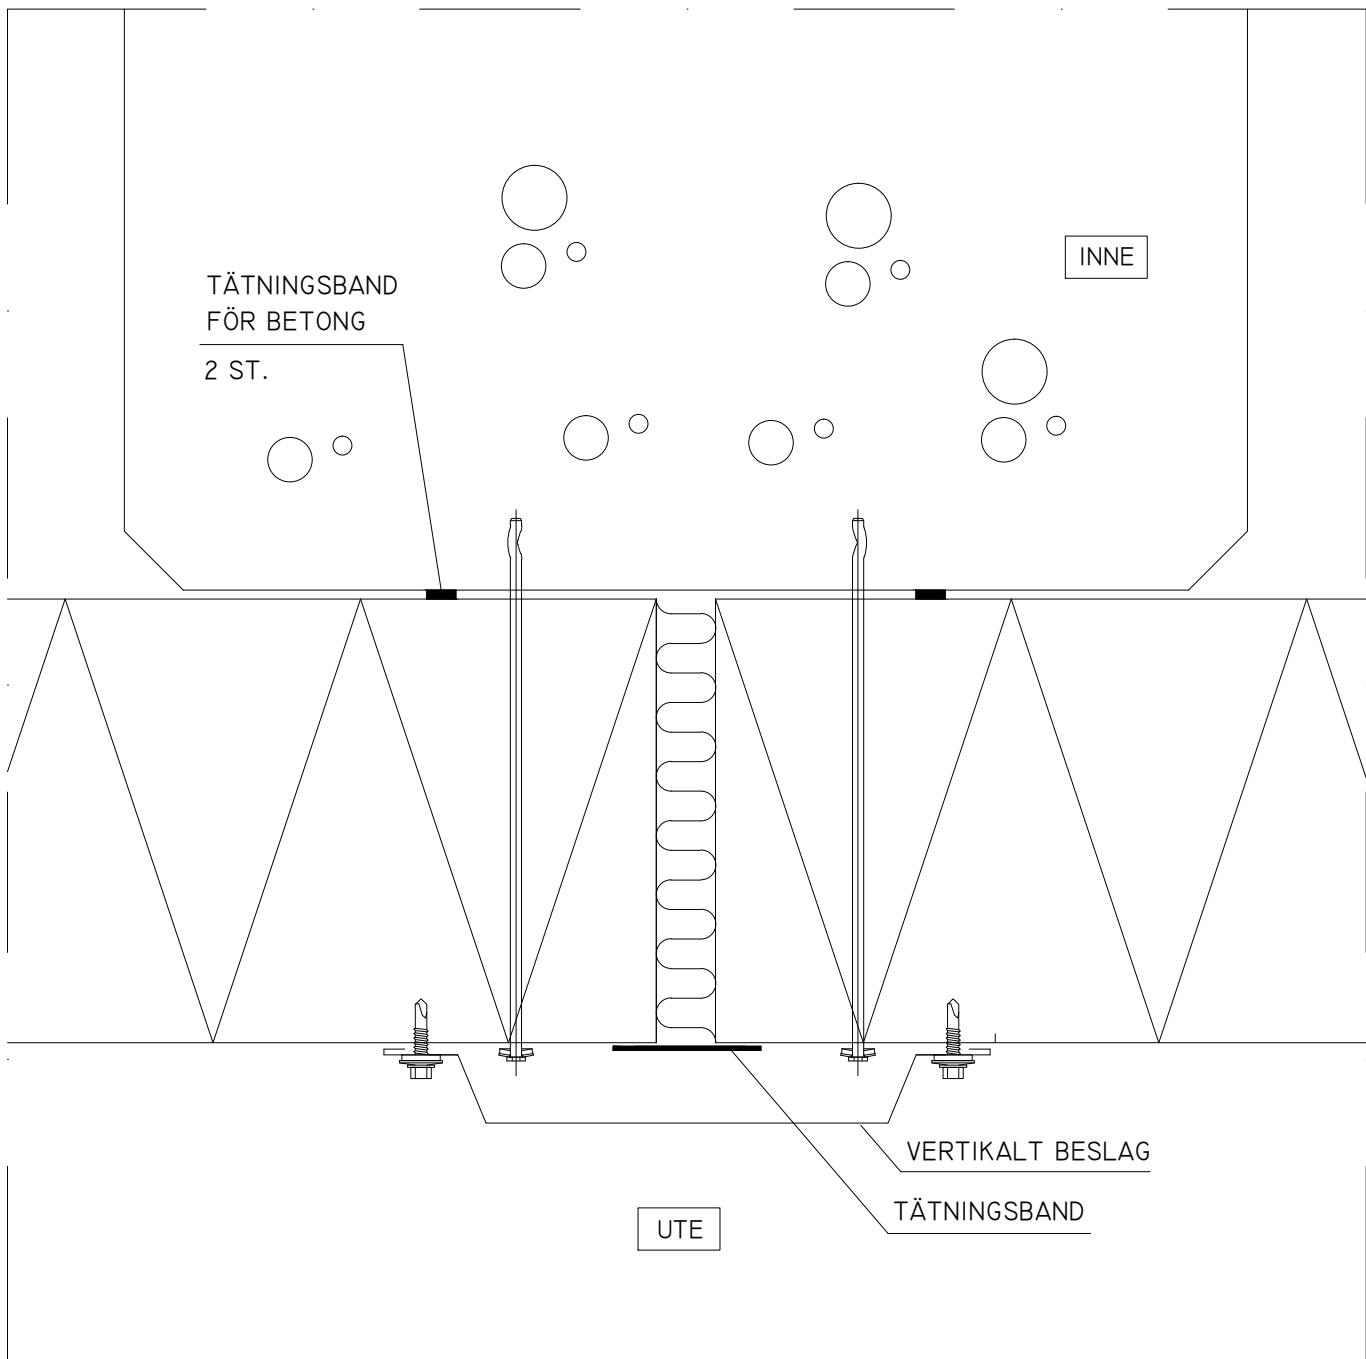


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED TÄTNINGSBAND >60 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELETTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

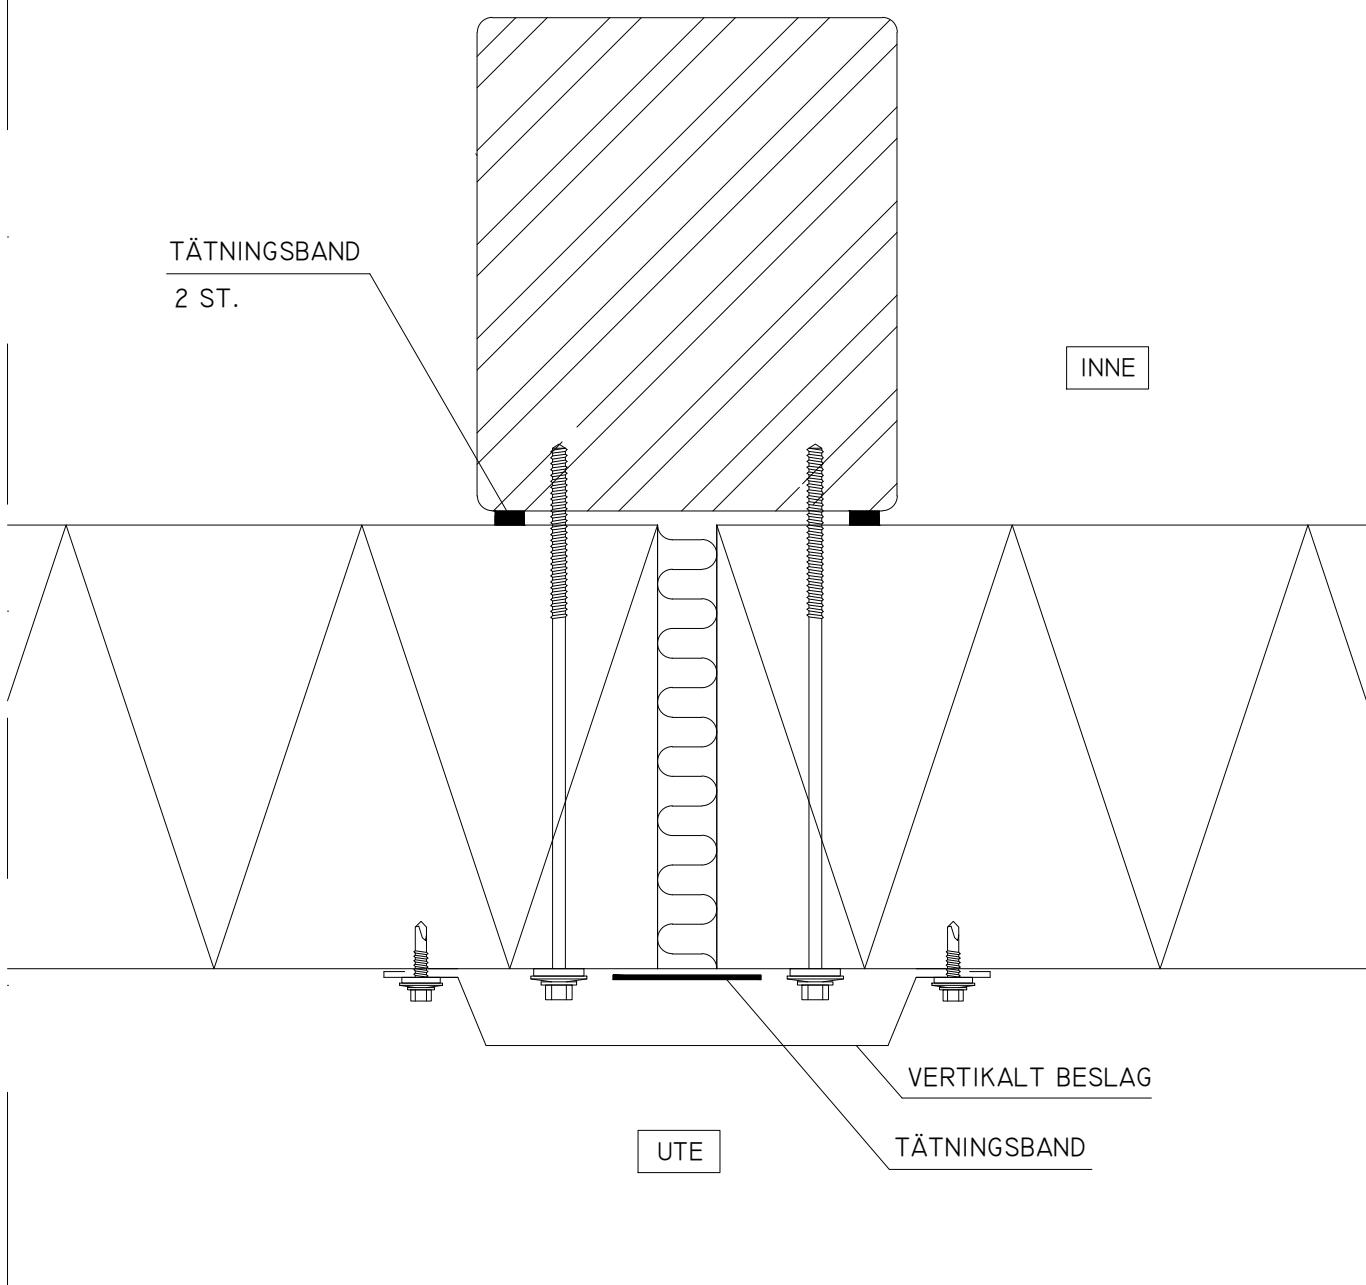

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >60 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

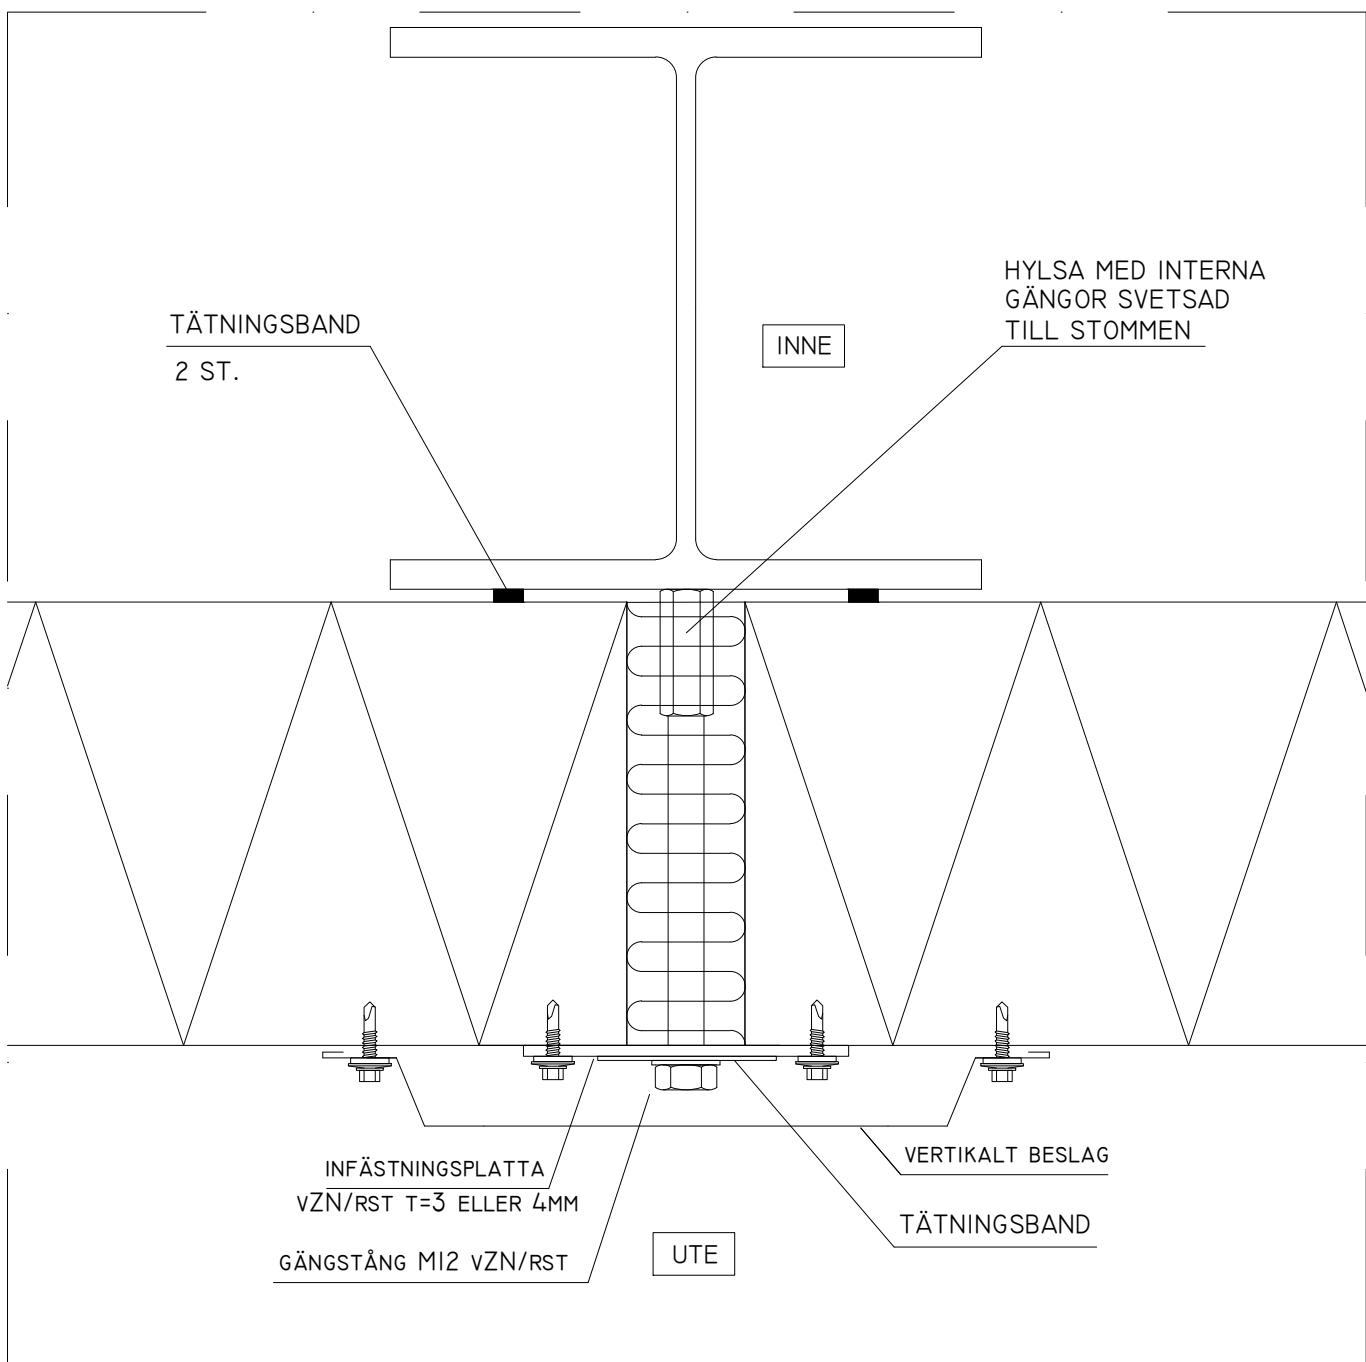

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN MIN. 40MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN S KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >80 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

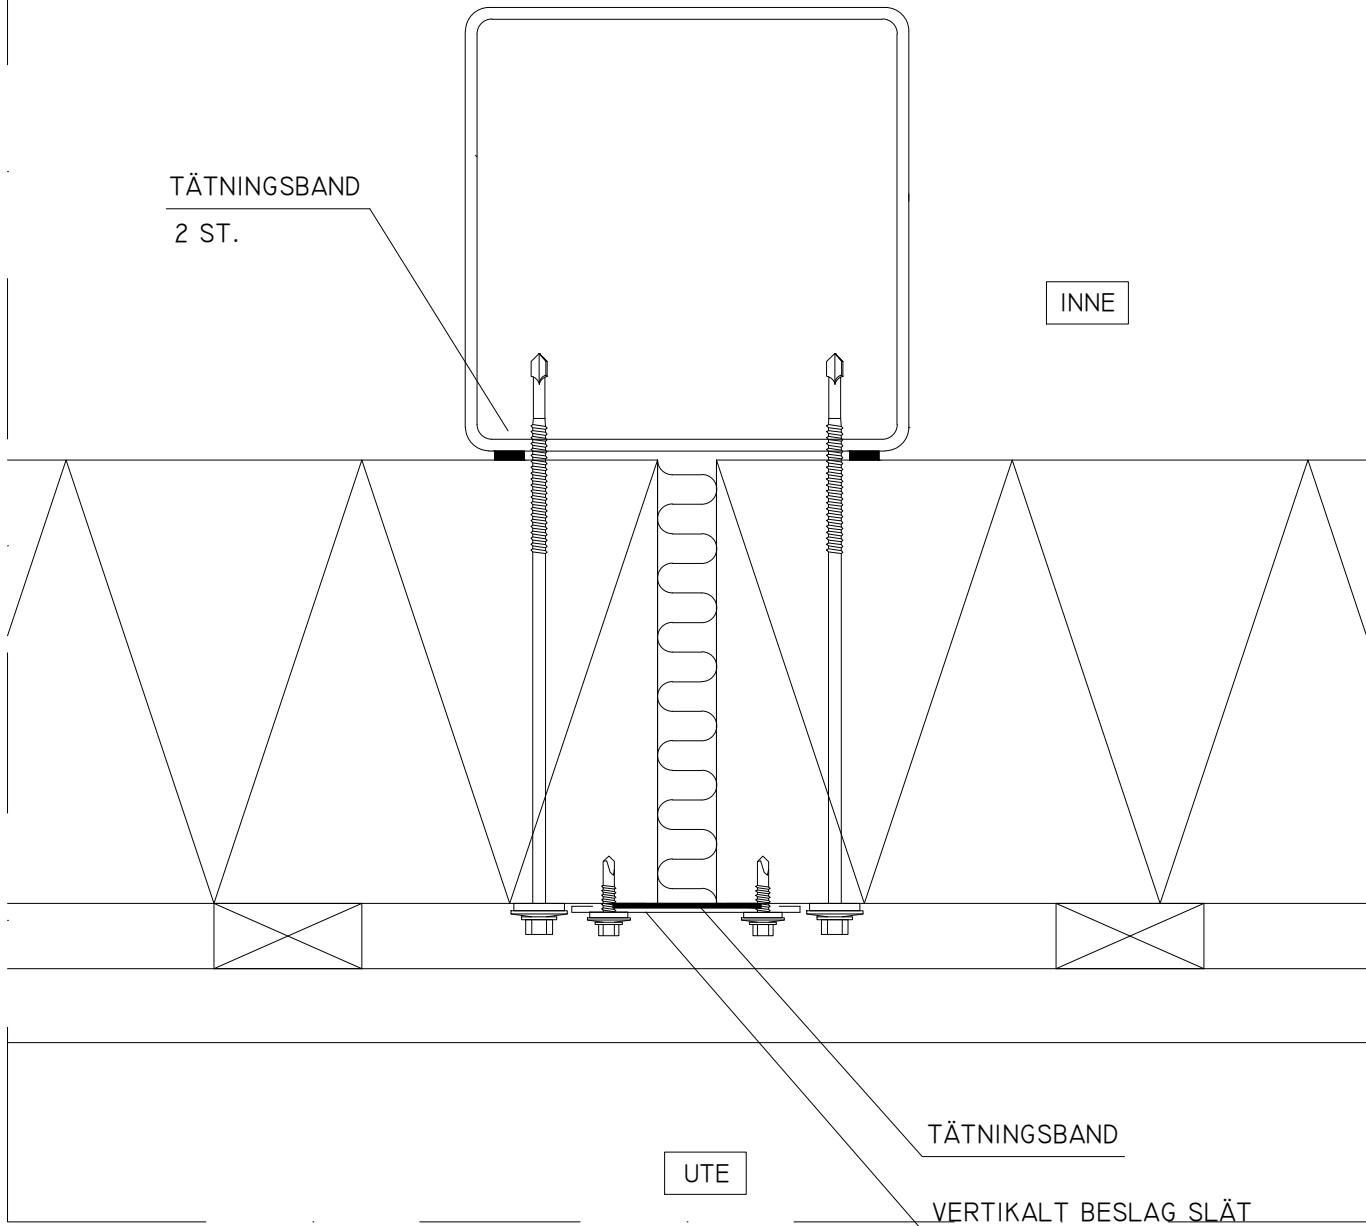

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >60 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

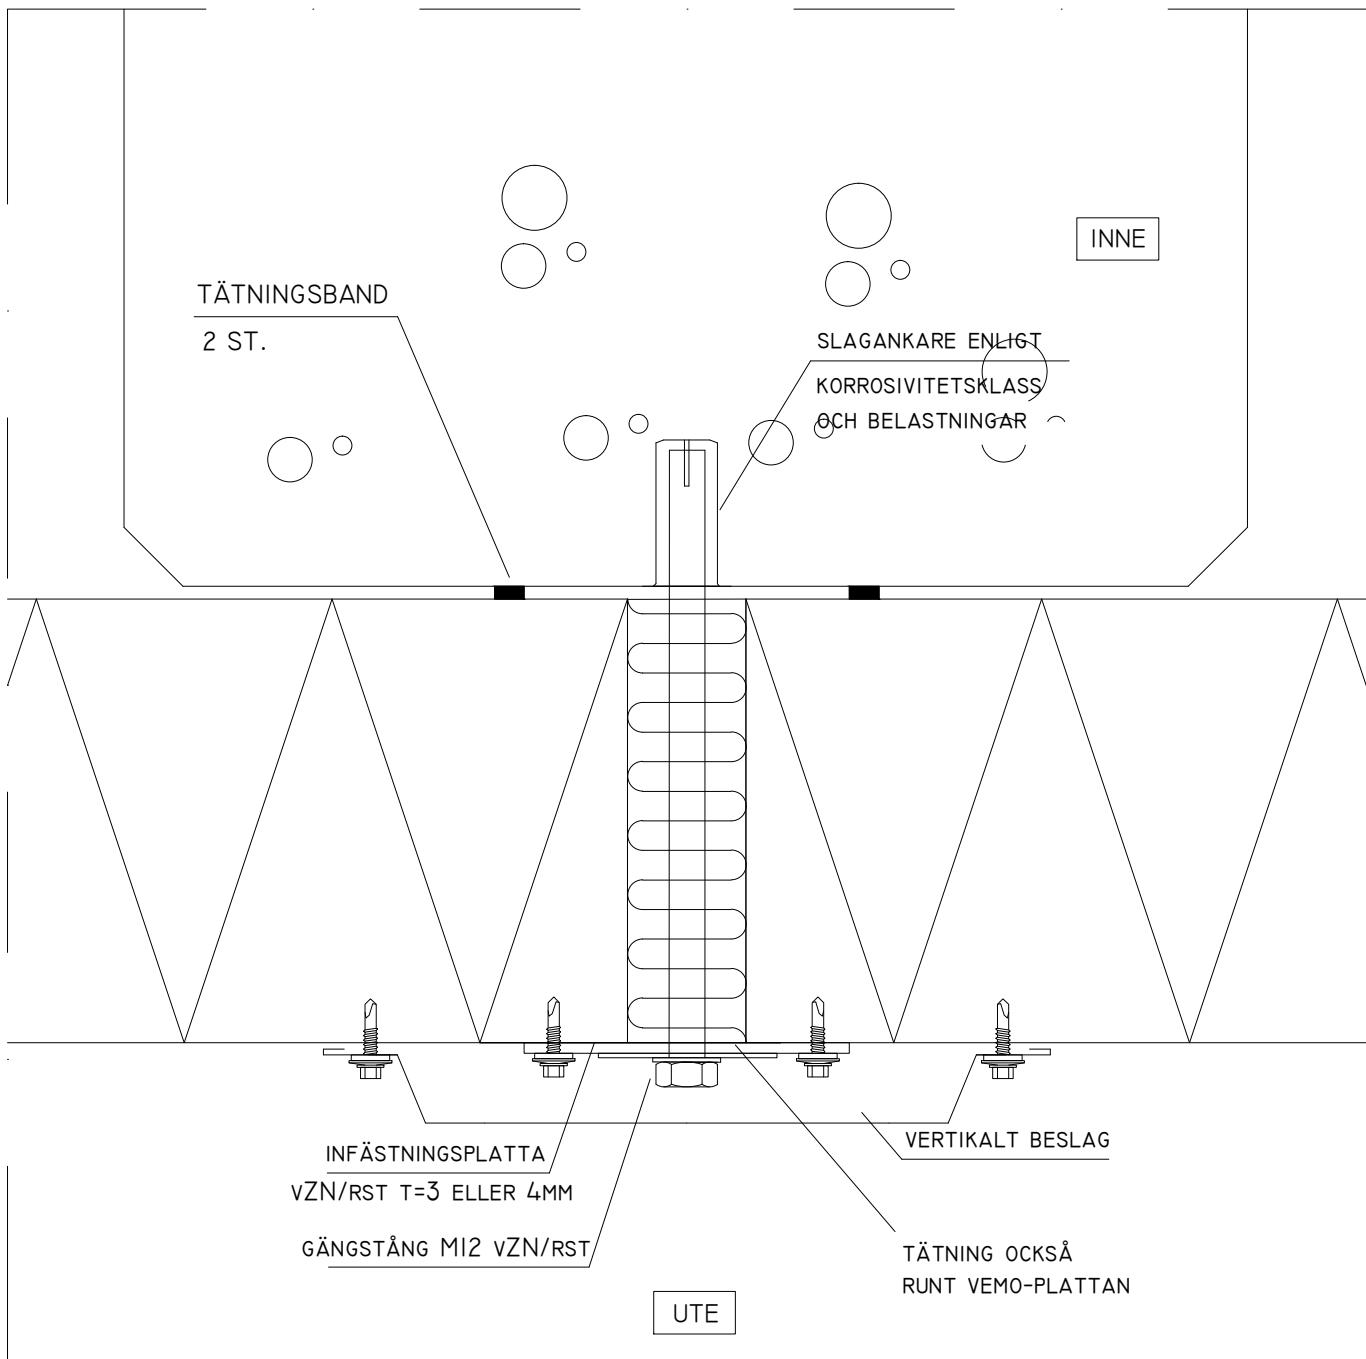

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN MIN. 40MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >80 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

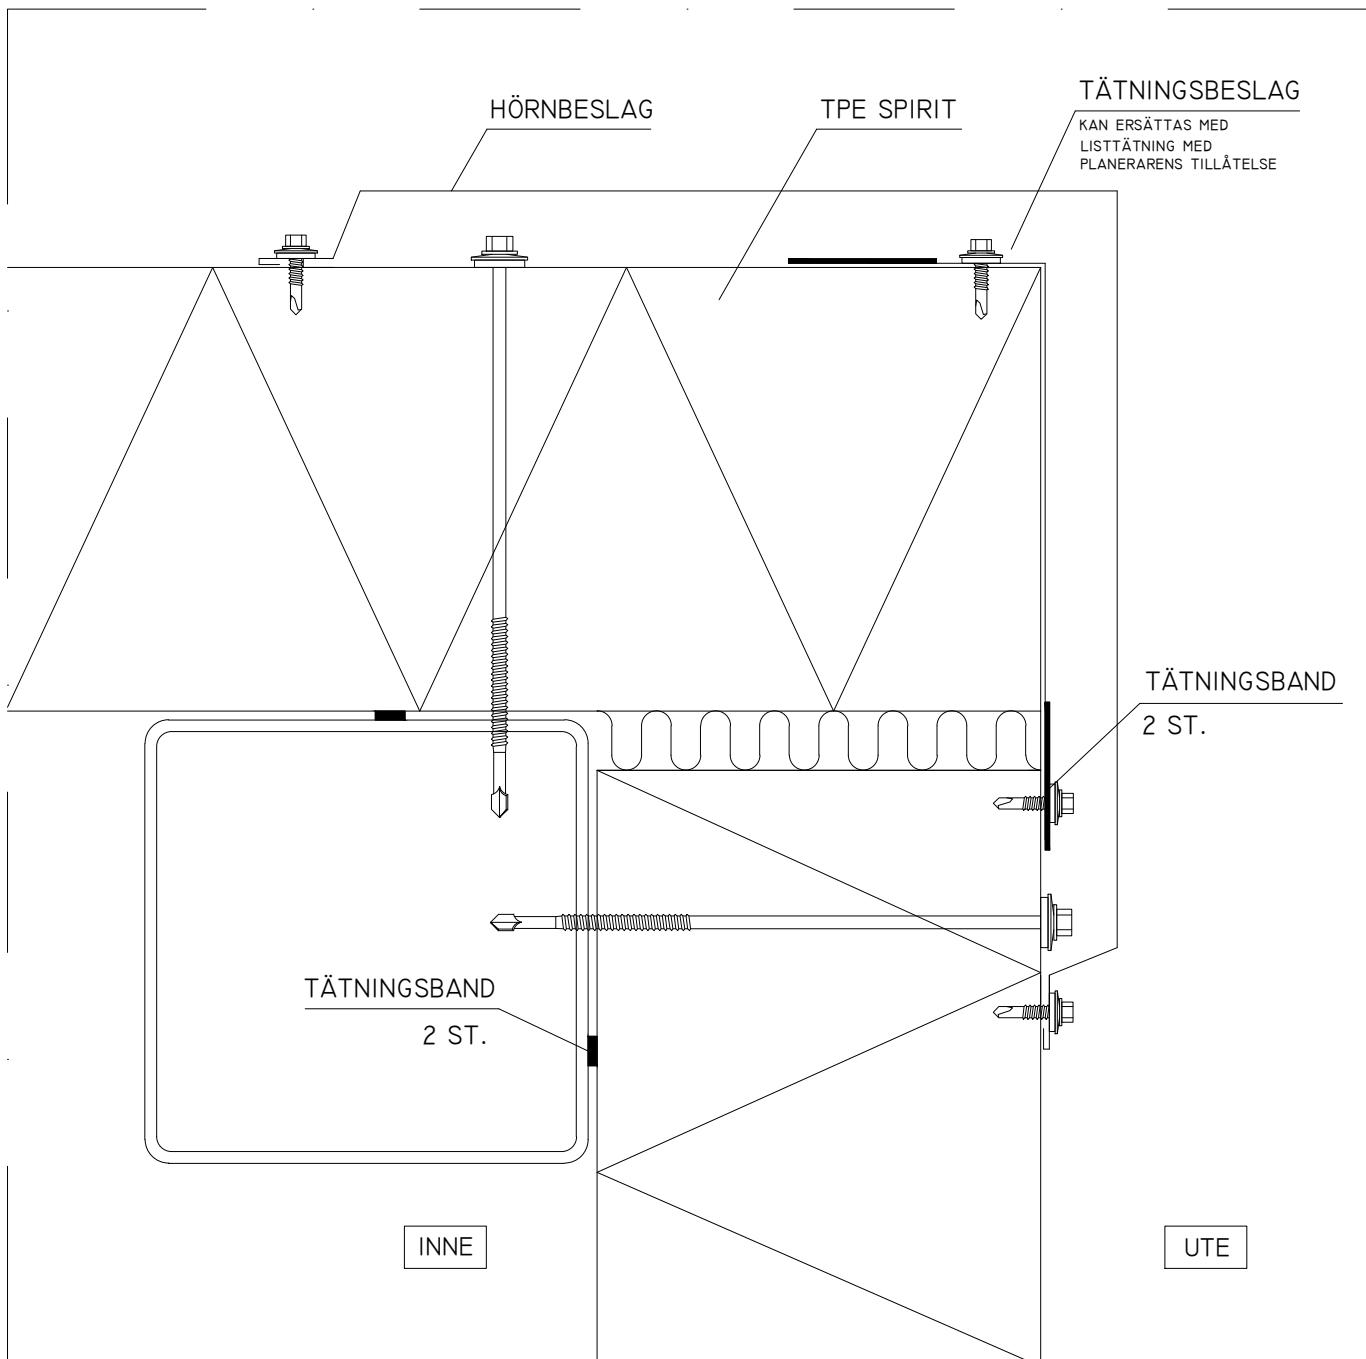

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBESLAG.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

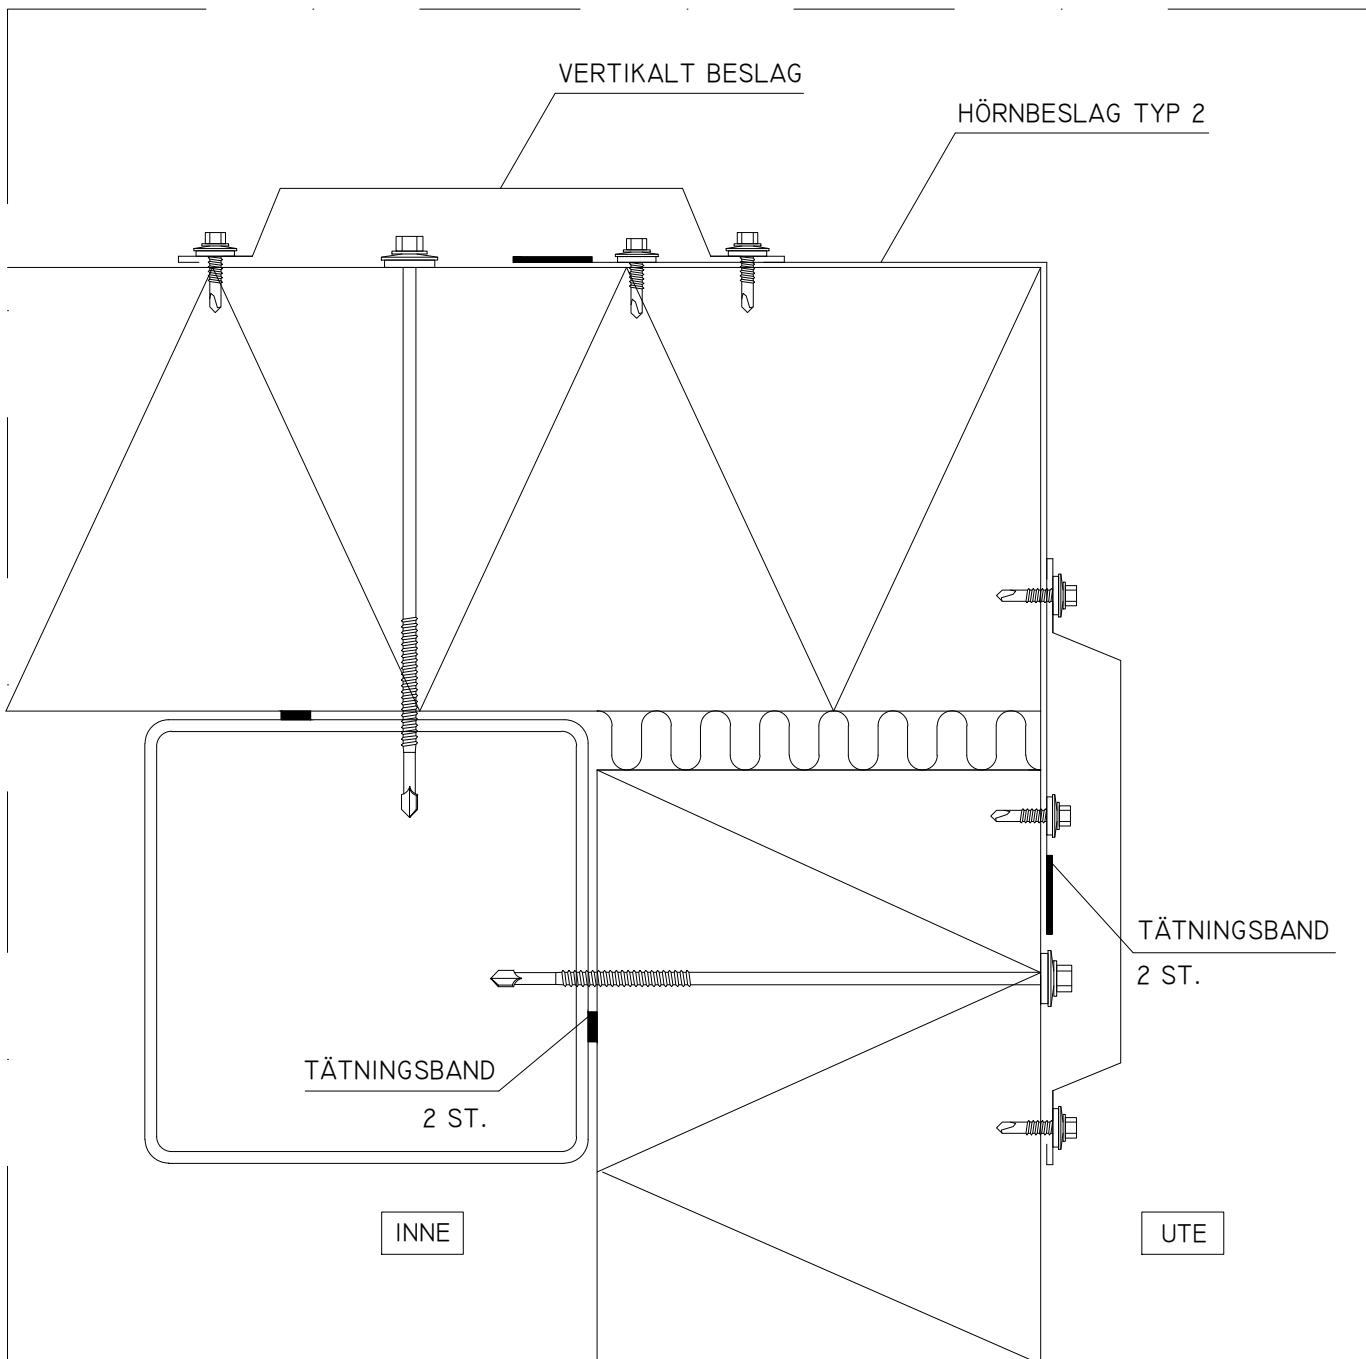


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN S KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED HÖRNBESLAG.

REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT (TSP175-TSP300)

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

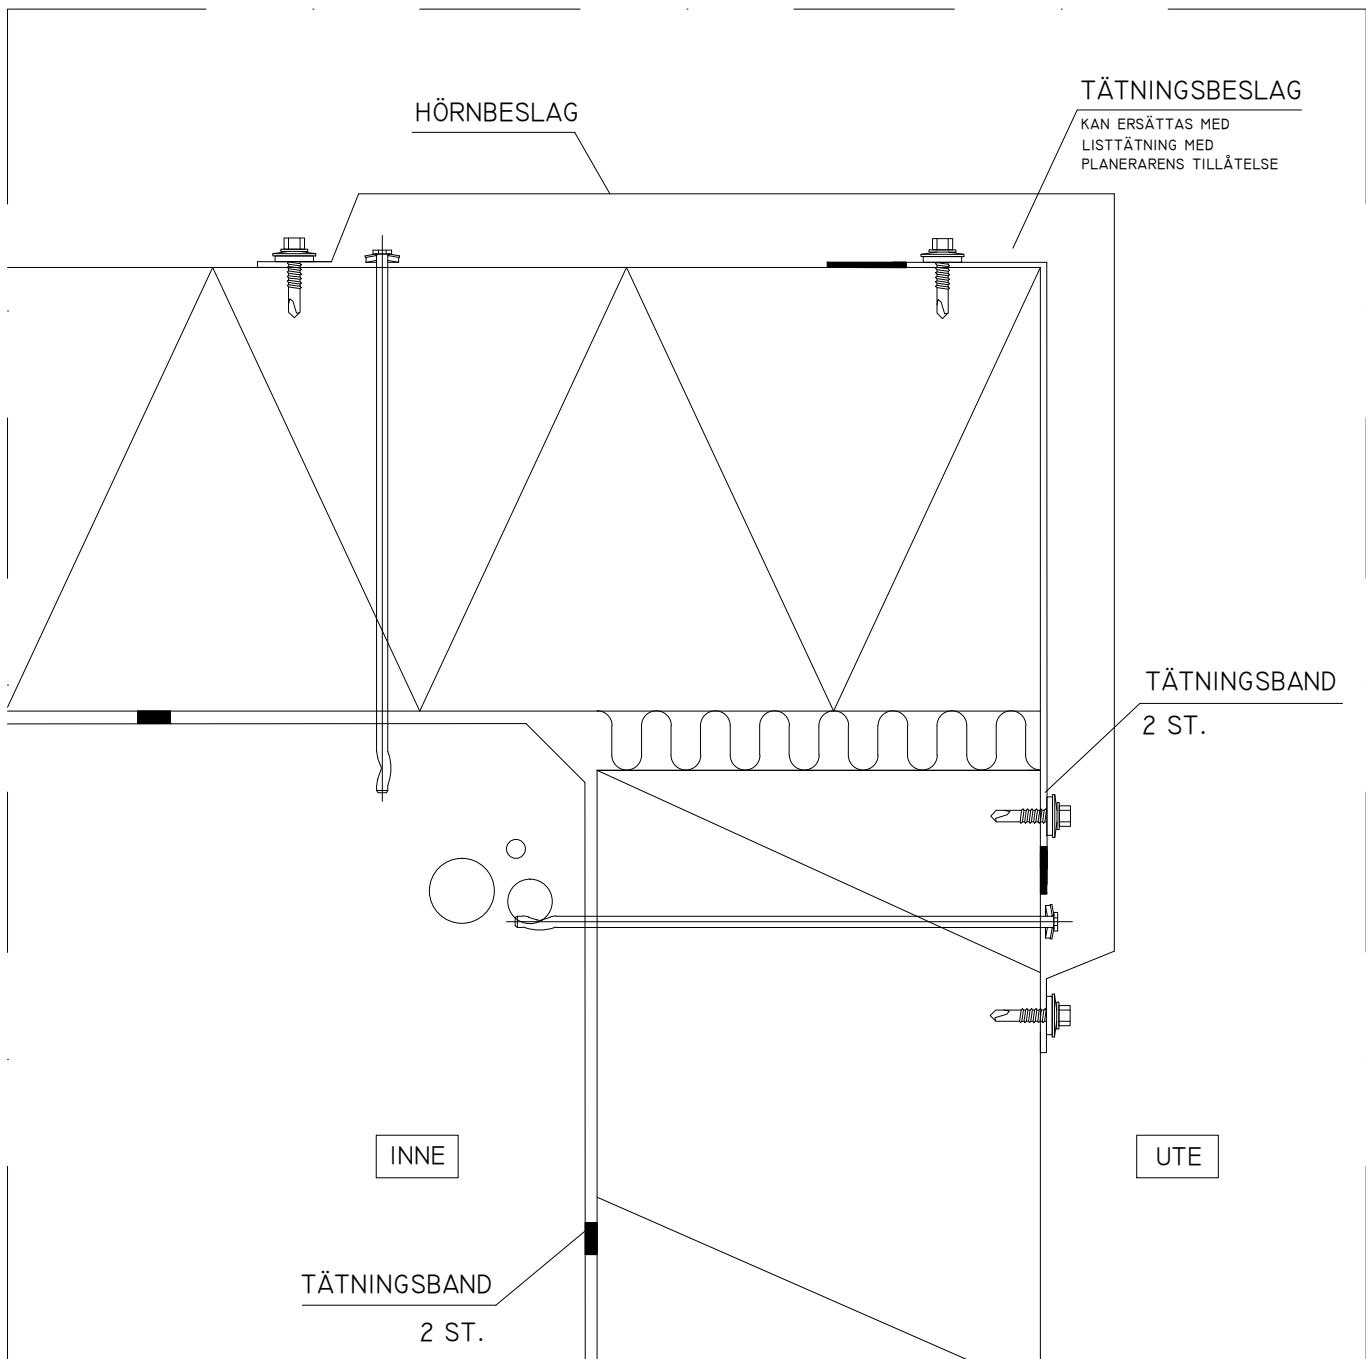


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN S KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED TÄTNINGSBESLAG.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDJET

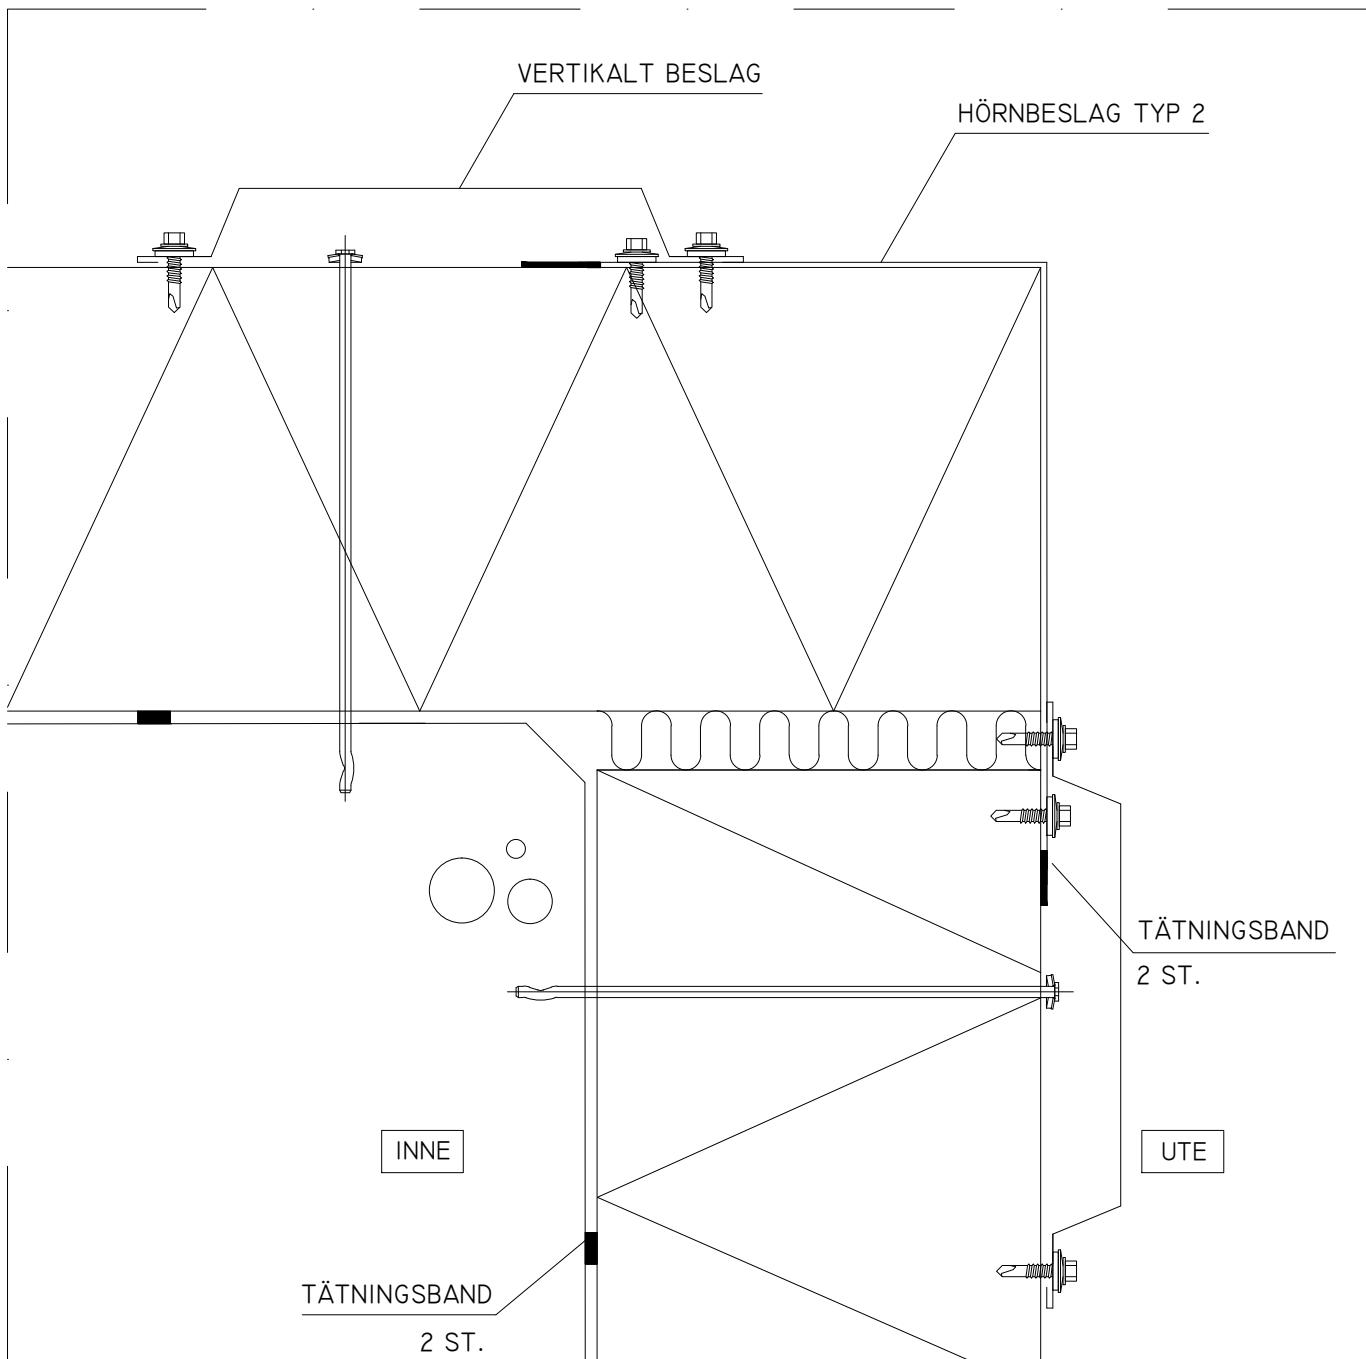


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED HÖRNBESLAG.

REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT 175-300MM

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

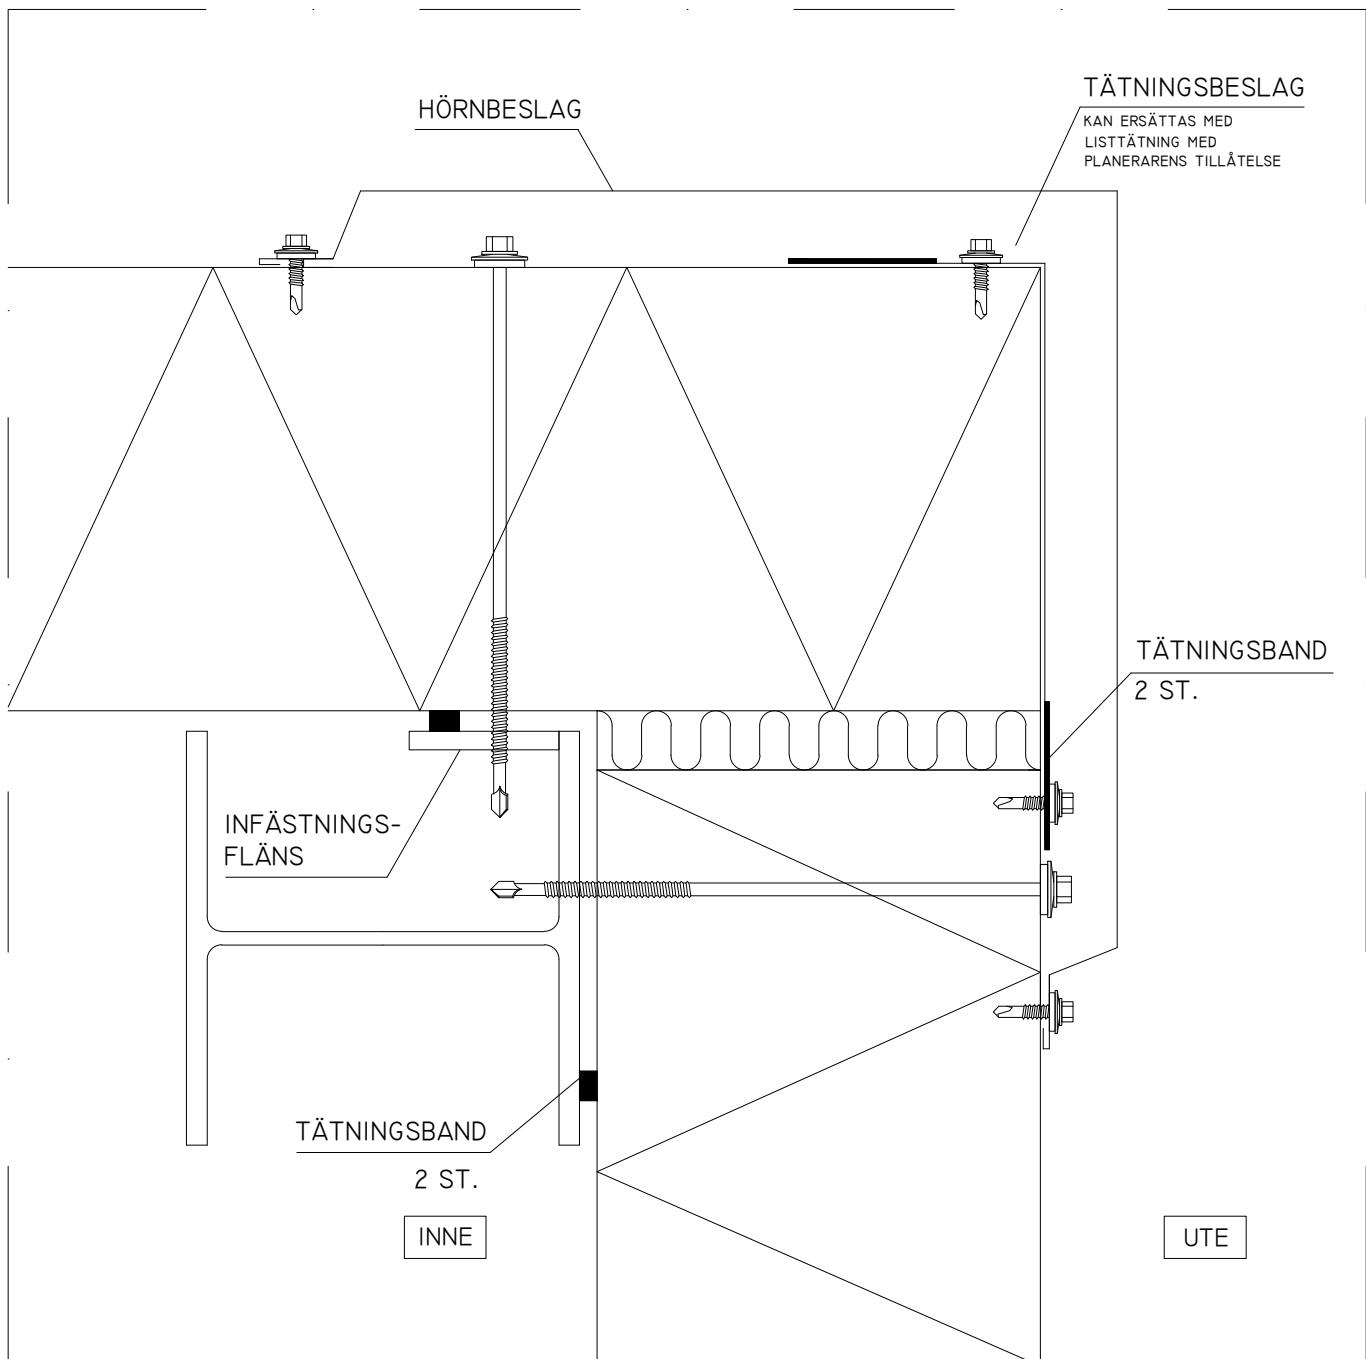


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED TÄTNINGSBESLAG.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

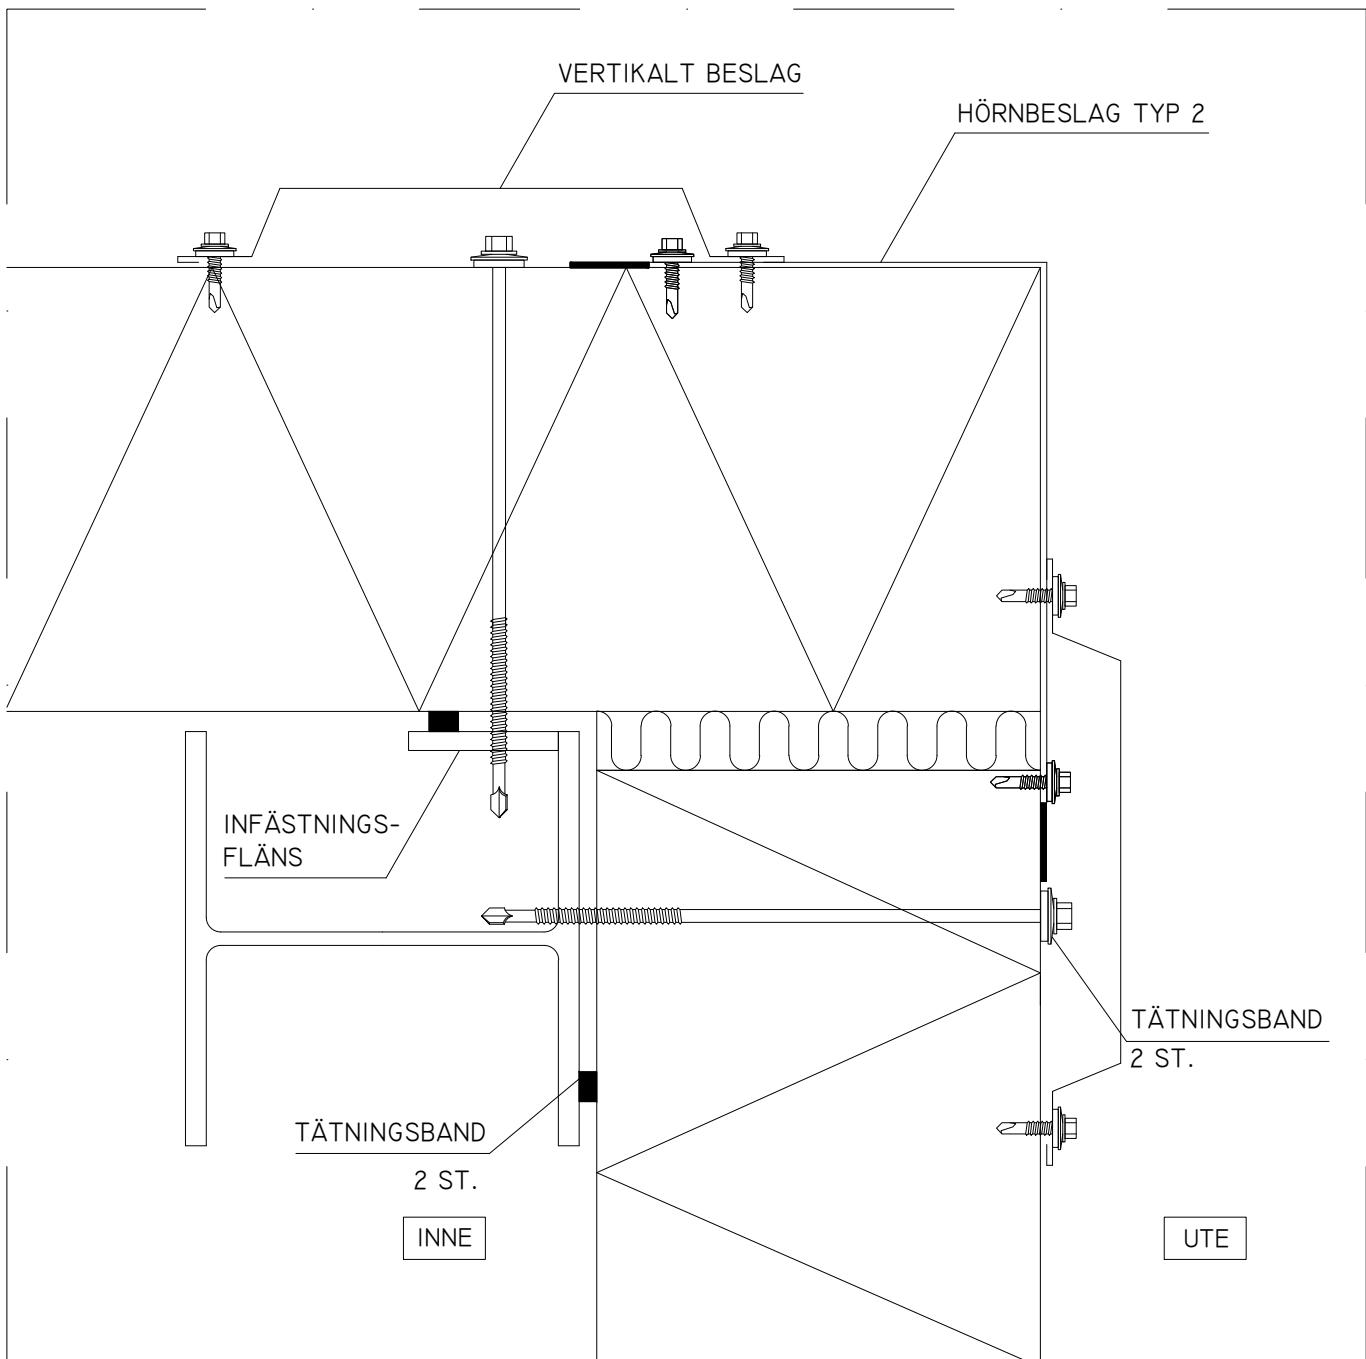


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED HÖRNBESLAG.

REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT 175-300MM

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

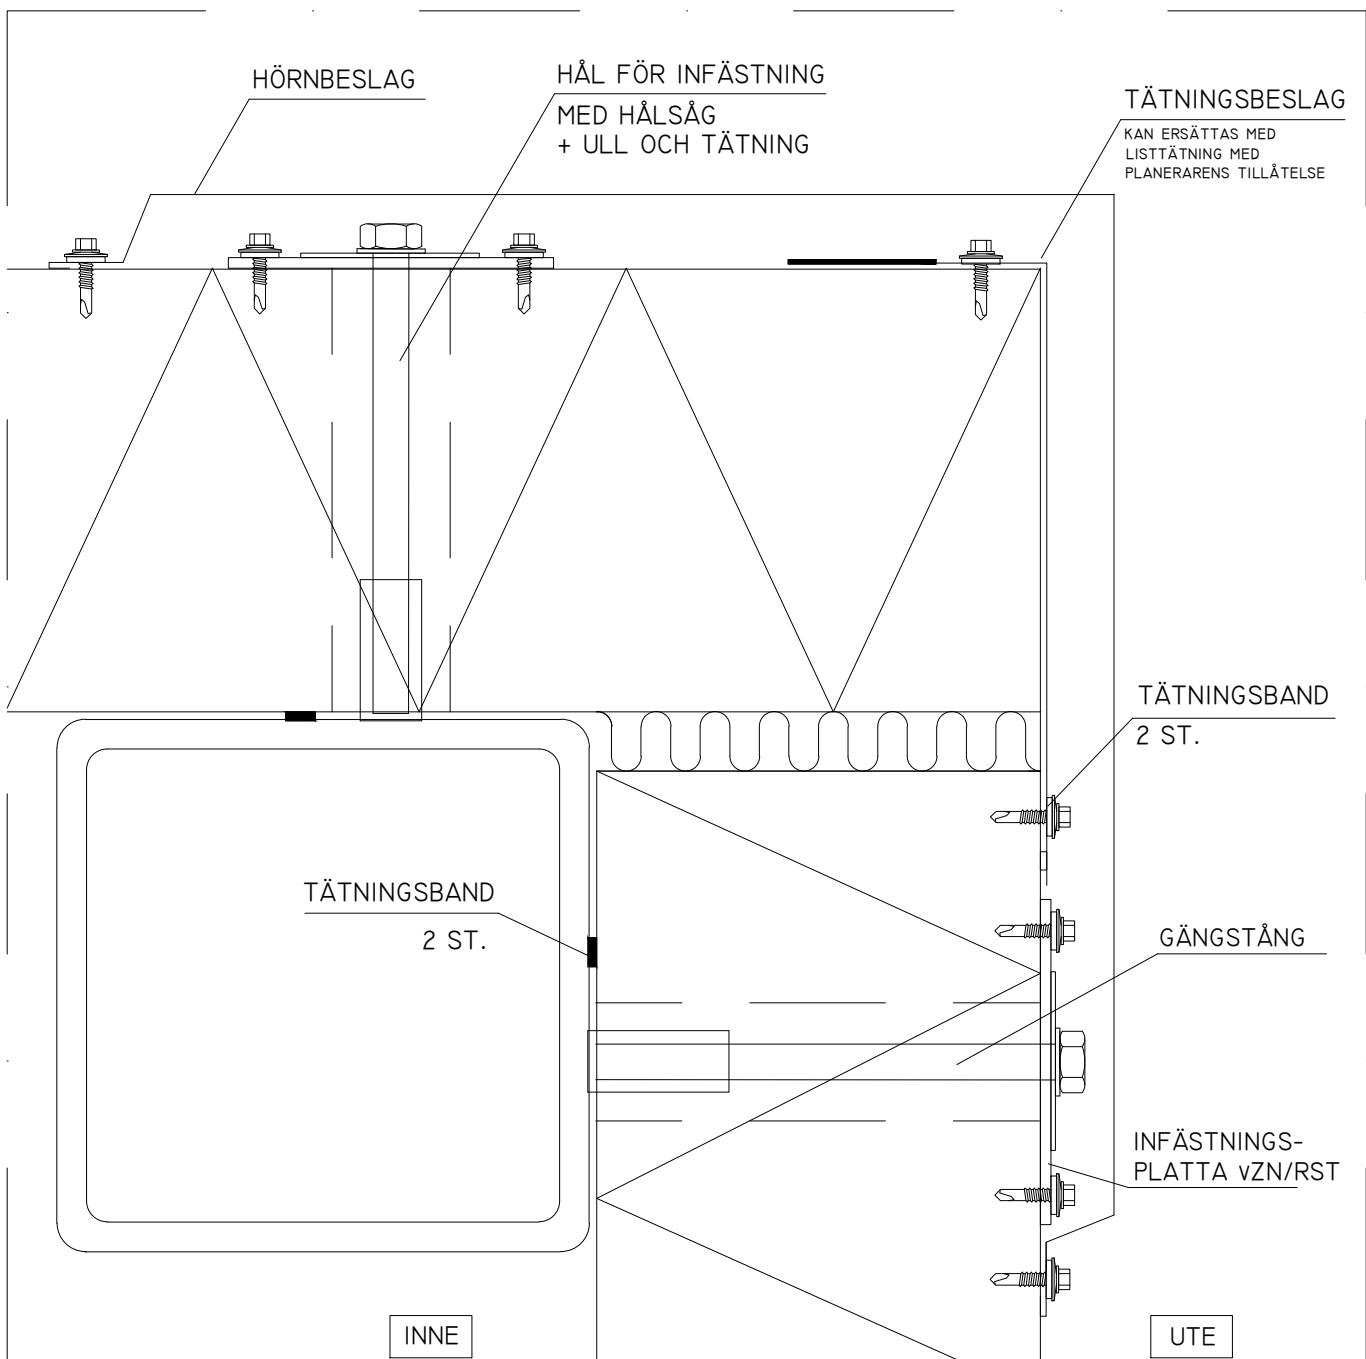


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN S KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.

- HYLSA MED INTERNA GÄNGOR 35-50 MM, SVETSAD TILL STOMMEN
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

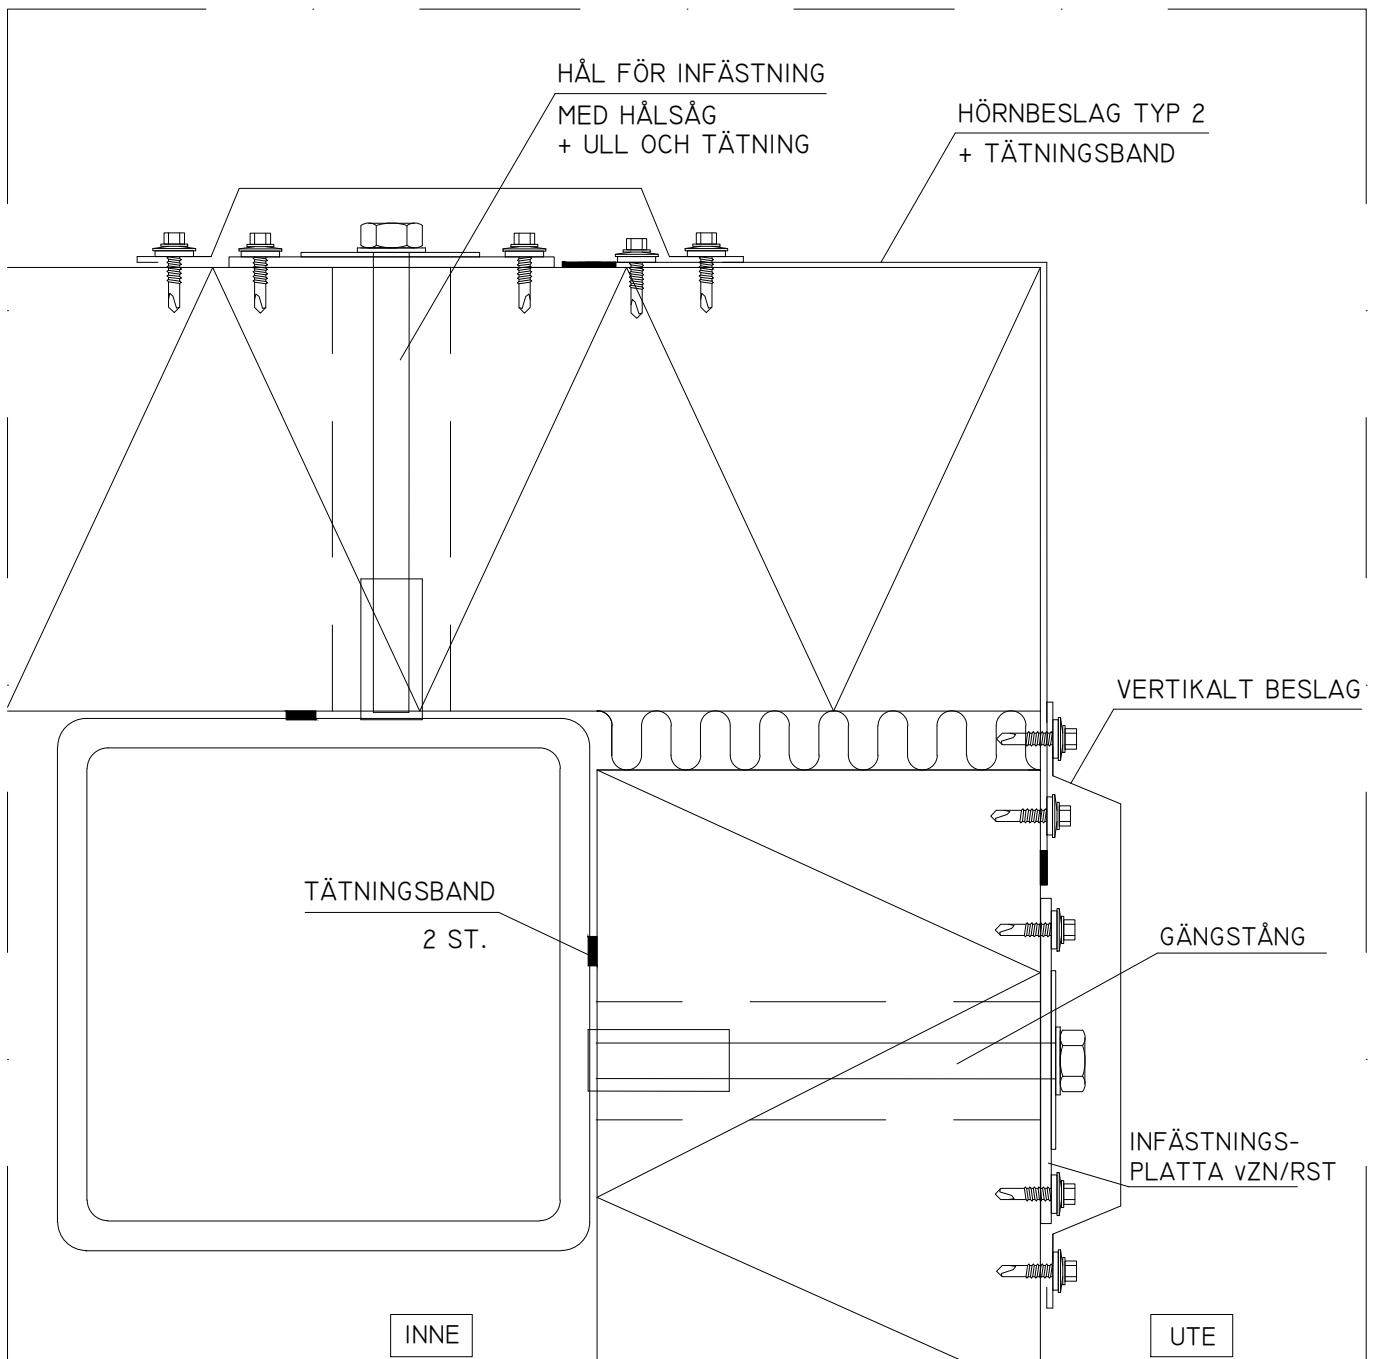

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.

INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.


REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT 175-300MM

-HYLSA MED INTERNA GÄNGOR 35-50 MM, SVETSAD TILL STOMMEN

-GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

-INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

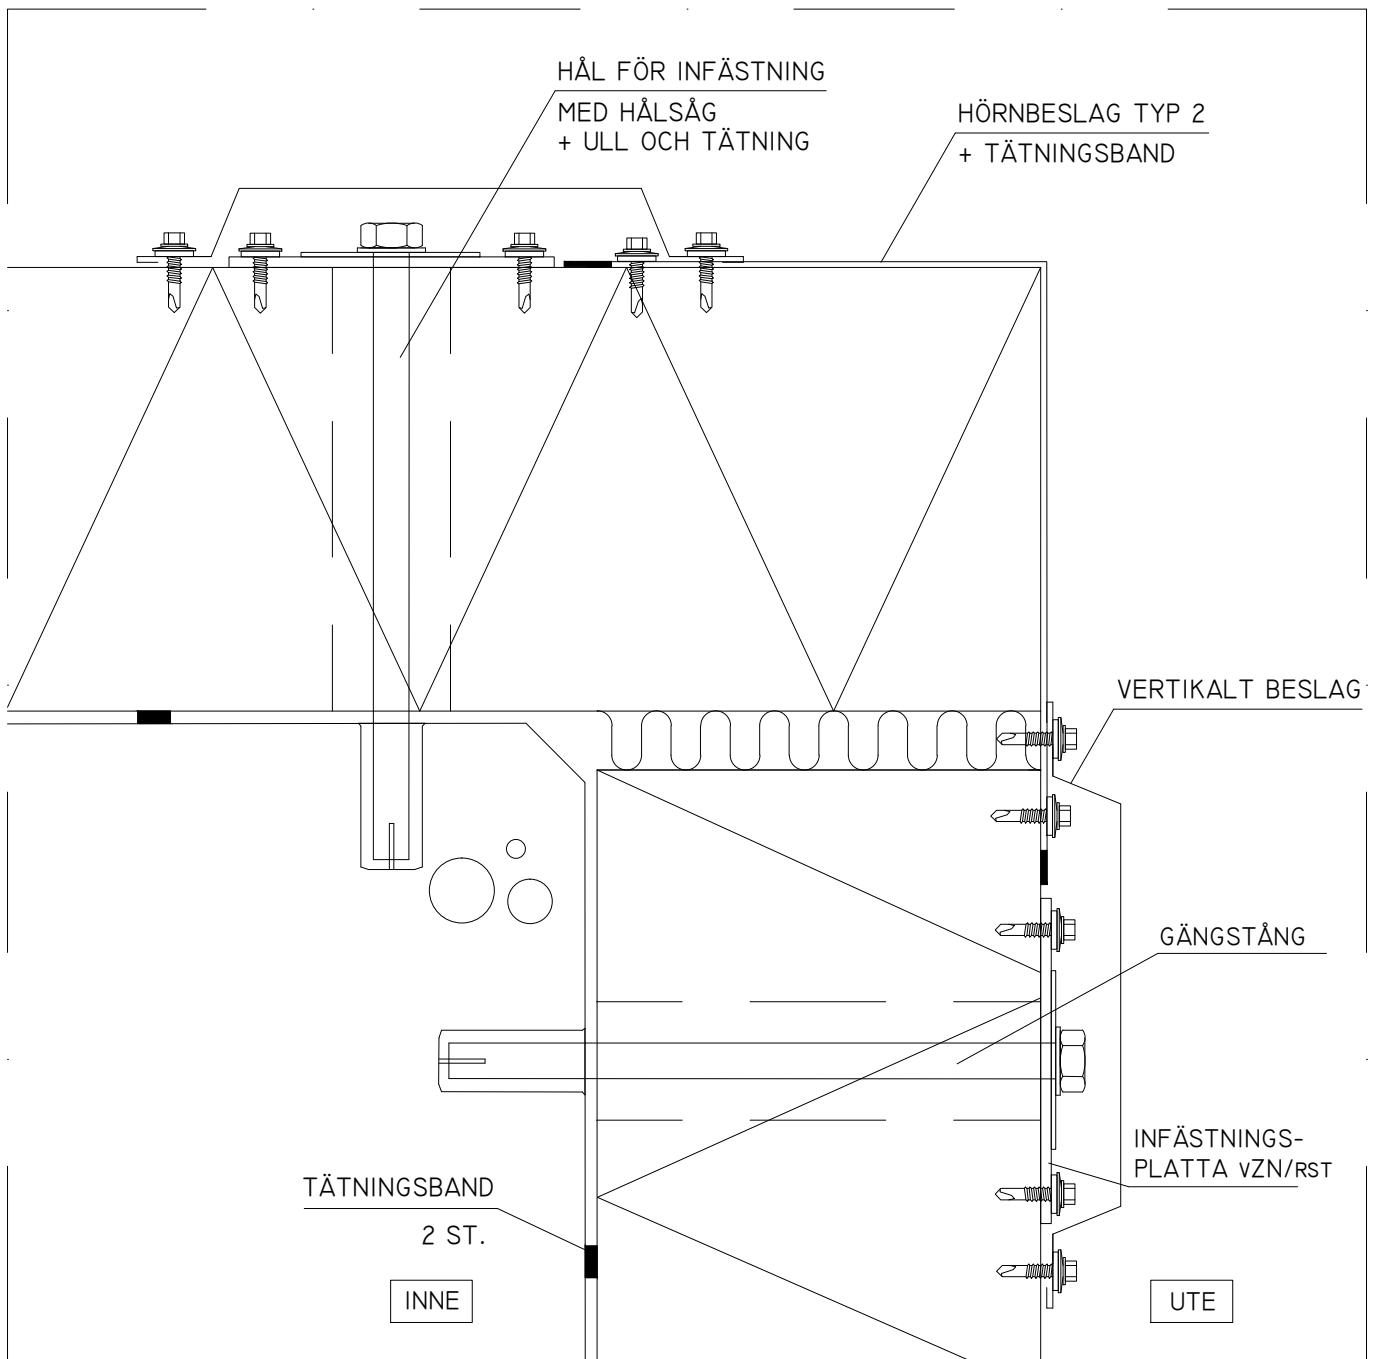


#### ALLMÄNNAN INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELEN KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS.  
 REKOMMENDERADE BESLAG FÖR TJOCKA ELEMENT 175-300MM

- SLAGANKARE ENLIGT KORROSIVITETSKLASS OCH BELASTNING.
- GÄNGSTÅNG M12-M16, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.
- INFÄSTNINGSPLATTA 3 ELLER 4 MM, MATERIAL ENLIGT KORROSIVITETSKLASS.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

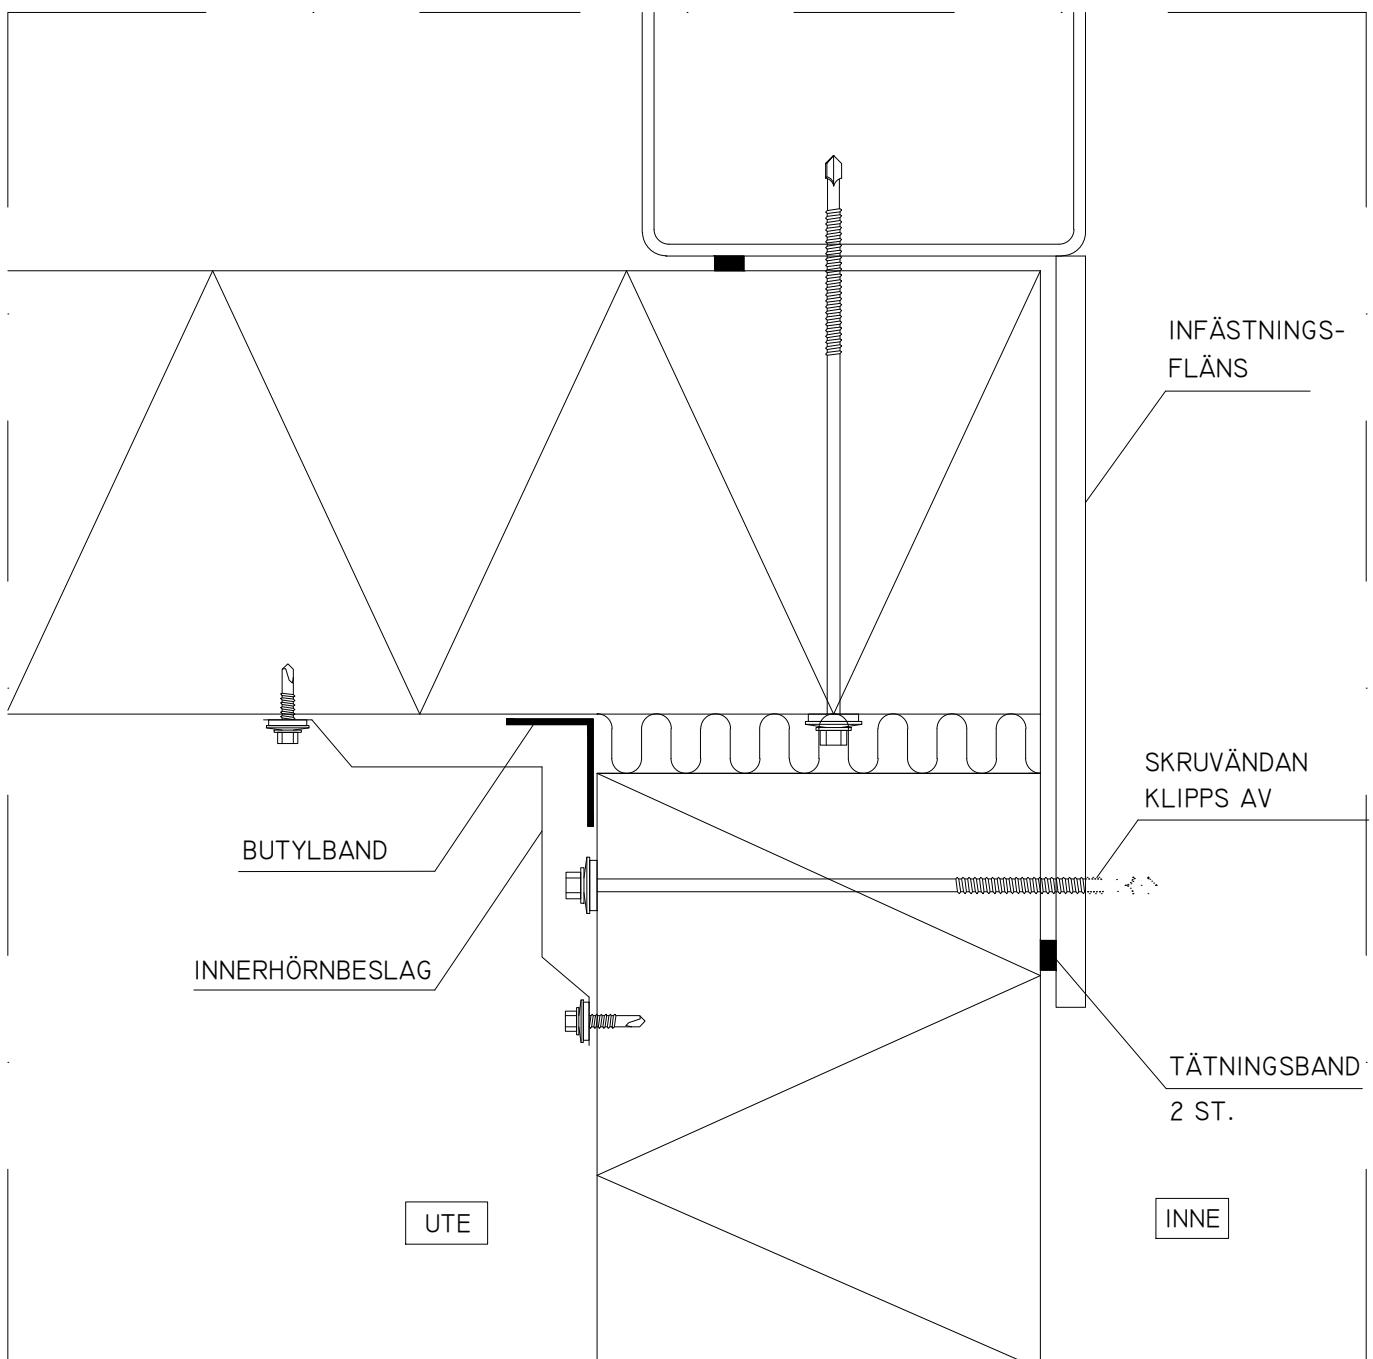

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >60 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

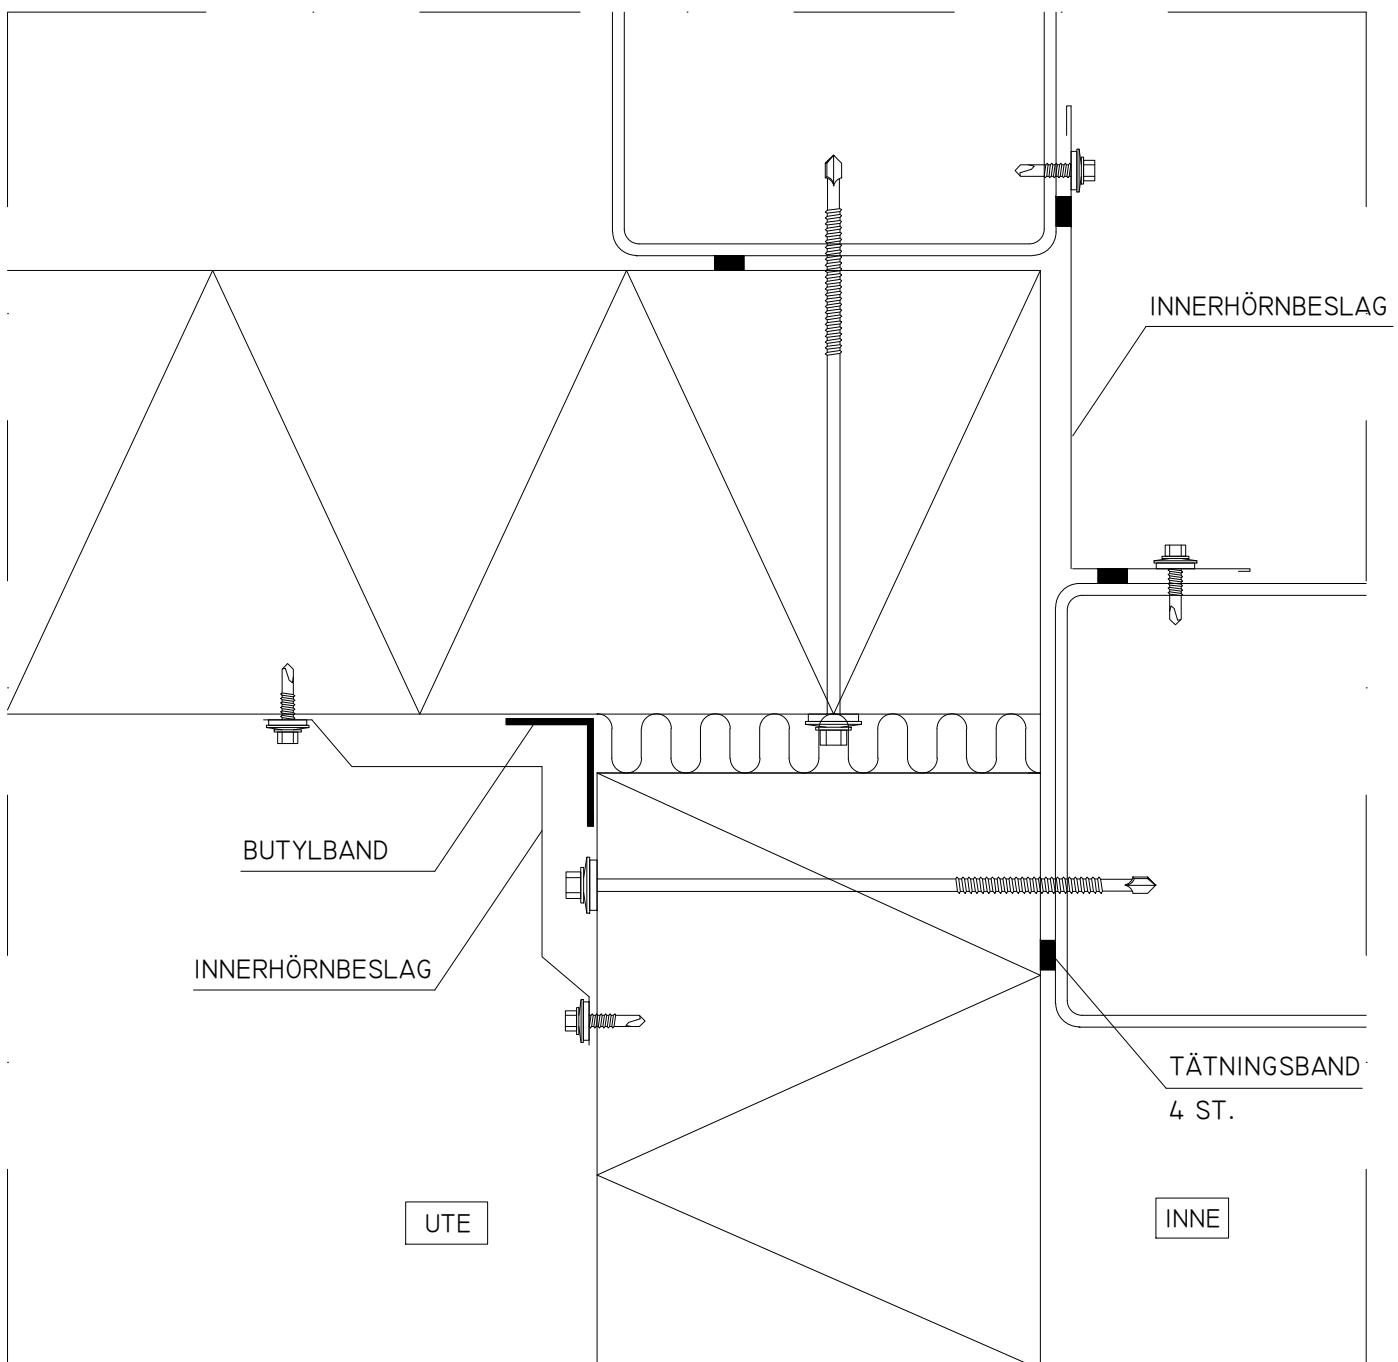

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

MELLANRUM MELLAN ELEMENTEN ~20MM, STÄNGS MED EN ULLREMSA.  
 INFÄSTNINGENS MINIMI AVSTÅND FRÅN PANELENS KANT 30 MM. MINIMI STÖDBREDD  
 FÖR PANELEN 50 MM. STÖDYTAN TÄTAS. ULLSKARVEN TÄCKS PÅ UTSIDAN MED  
 TÄTNINGSBAND >60 MM.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
 TURUN PEITI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
 FÖRBUDDET

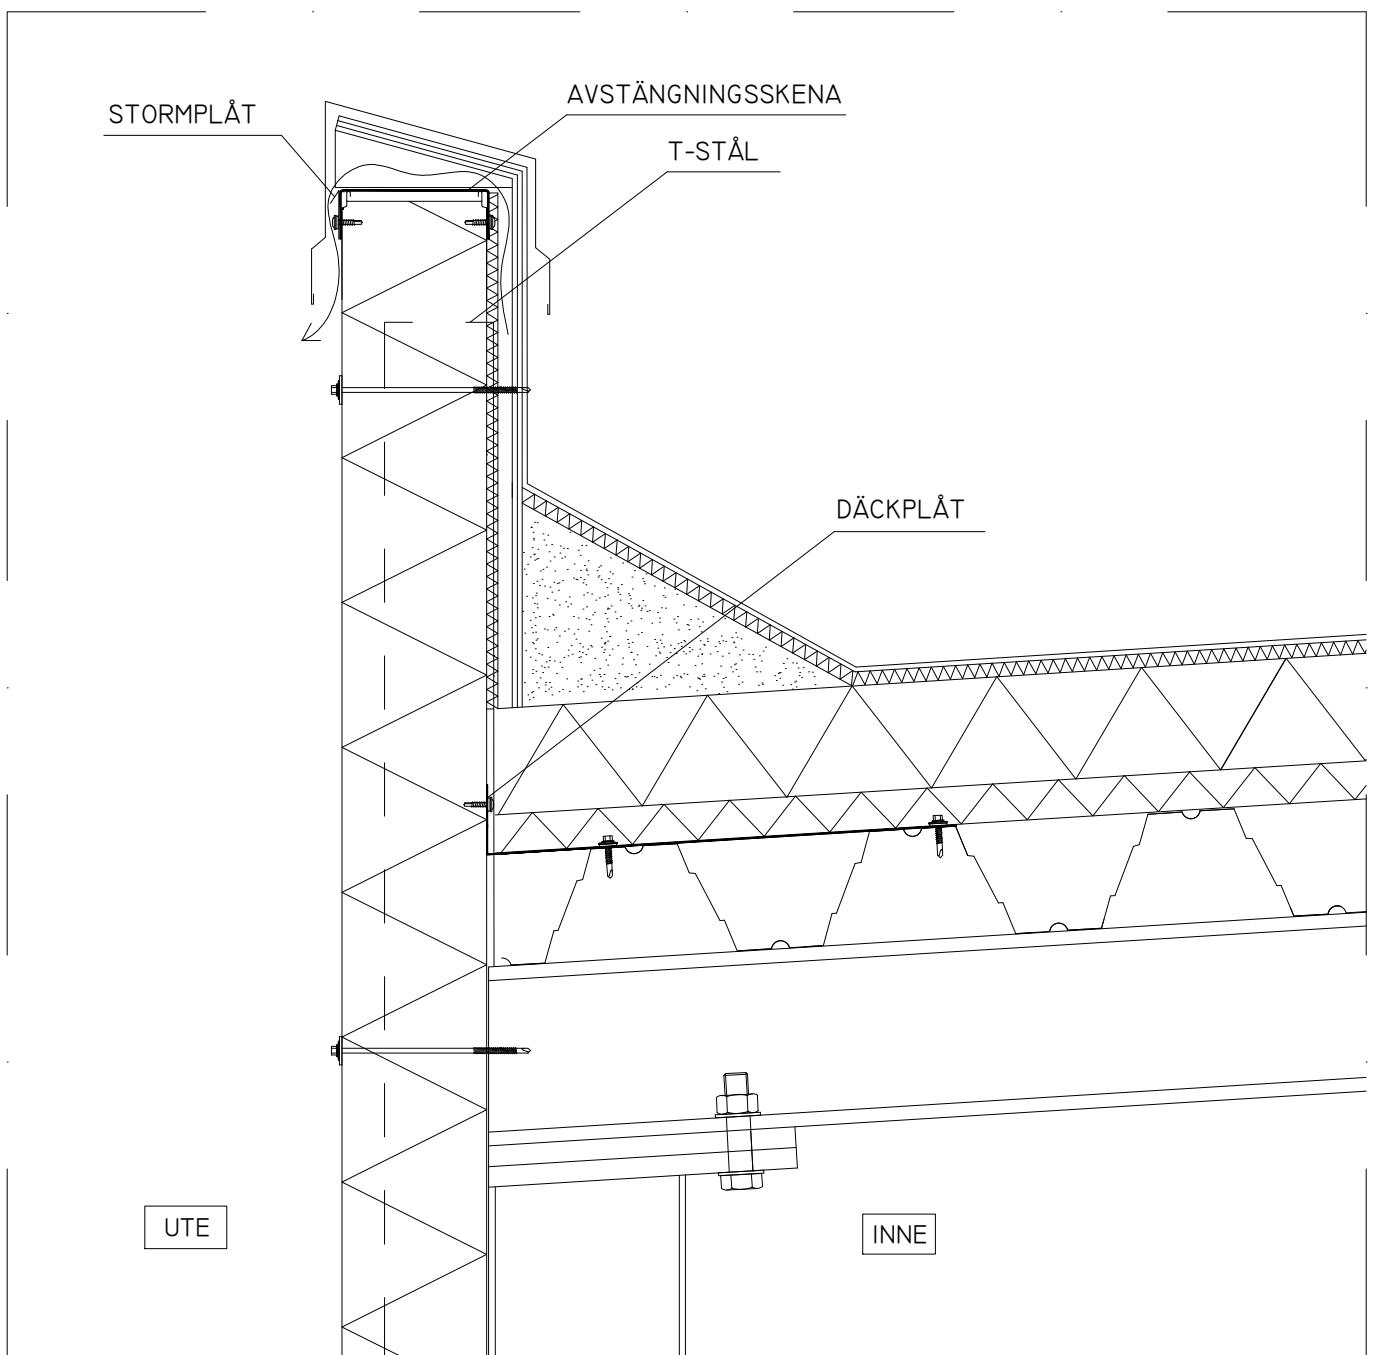

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

STRUUTURELLA DETALJER OCH ISOLERING ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

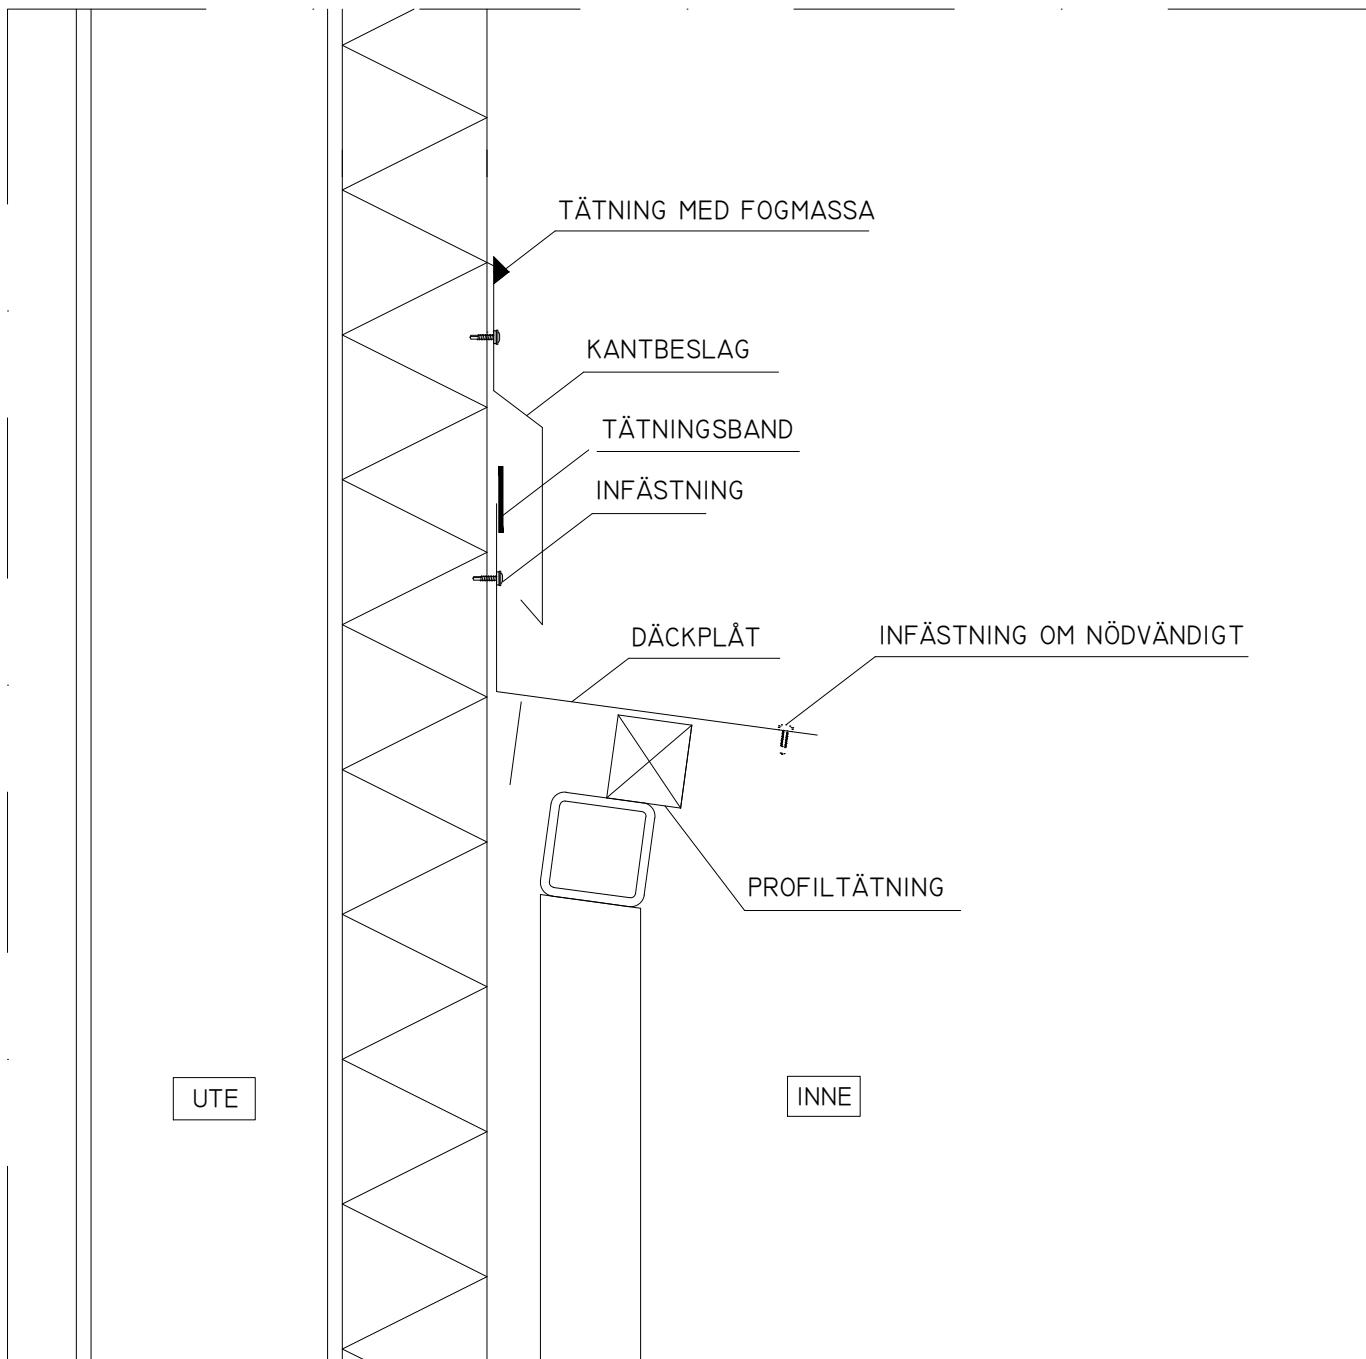

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

DÄCKPLÄTENS KLIPPBREDD 625 MM. DÄCKPLÄTEN INFÄSTS ENDAST PÅ YTTRÉ KANTEN OM RÖRELSE MELLAN BALDAKINEN OCH VÄGGEN MÅSTE MÖJLIGGÖRAS. STRUKTURELLA DETALJER, LUTNINGAR OCH INSULATION ENLIGT KONSTRUKTÖR.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

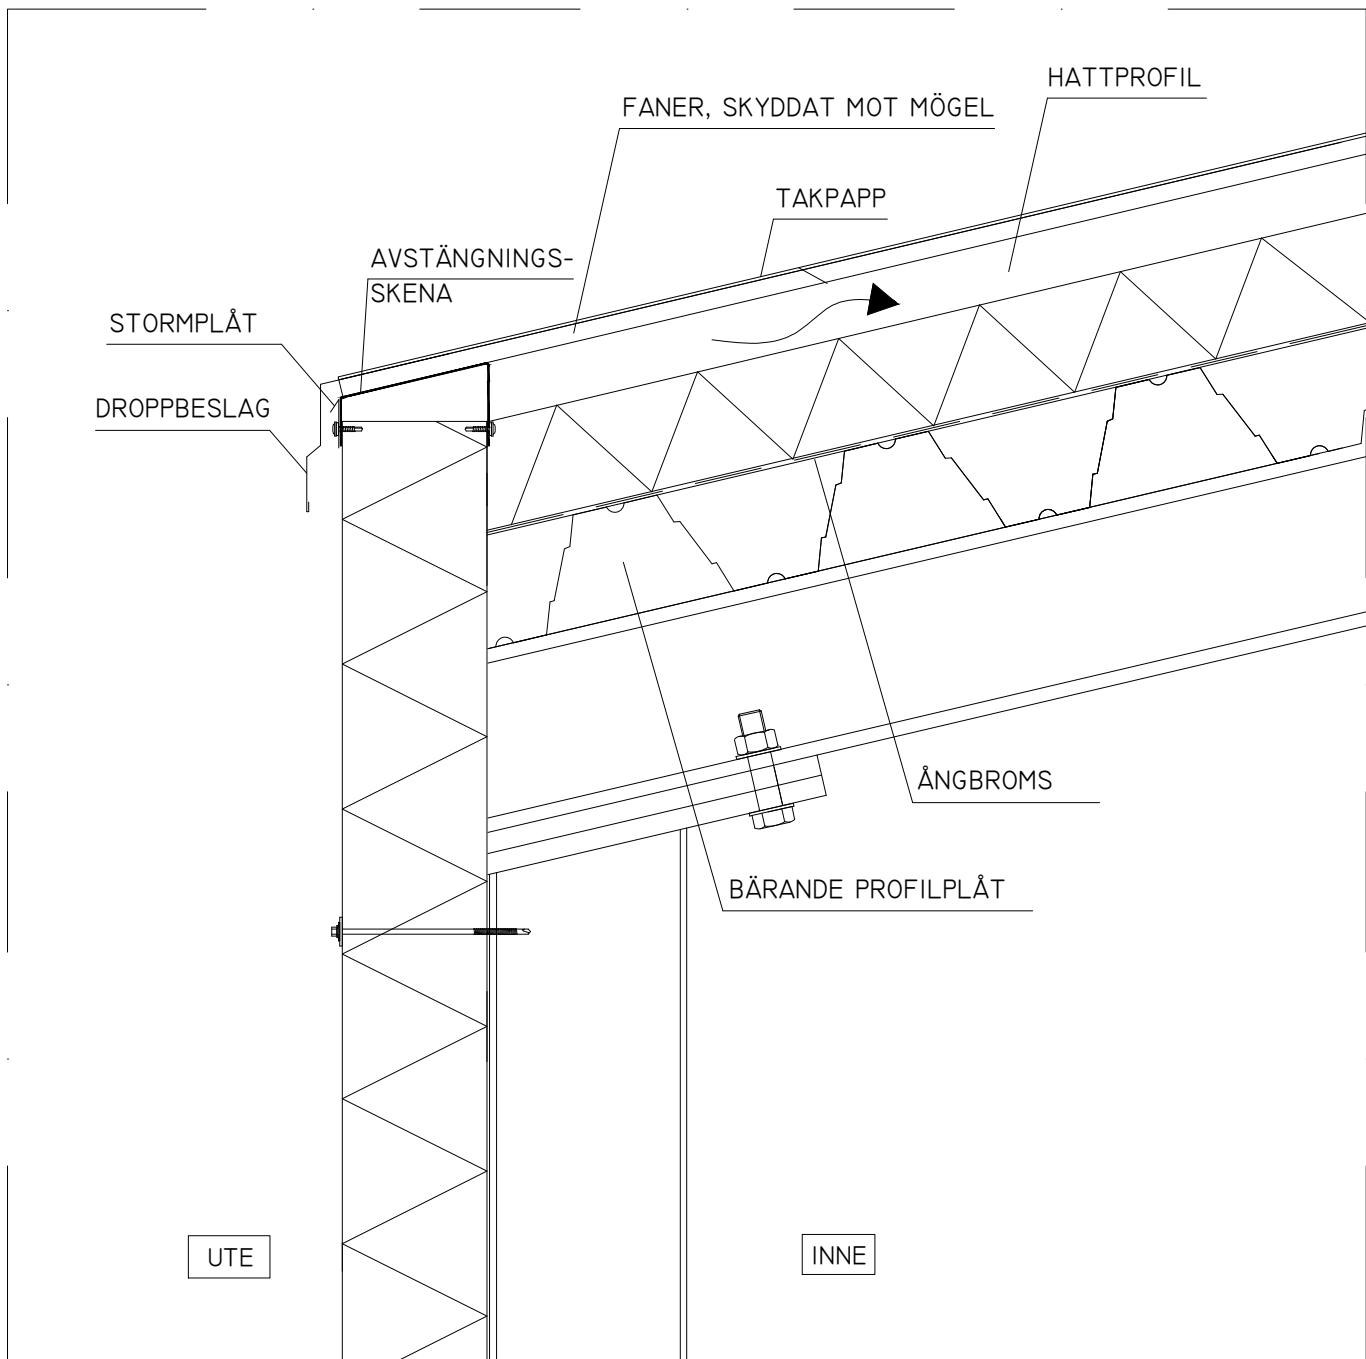


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

AVSTÄNGNINGSSKENA PERFORERAD FÖR VENTILATION. STRUKTUREN MÅSTE FÖRSES MED STORMPLÄT.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

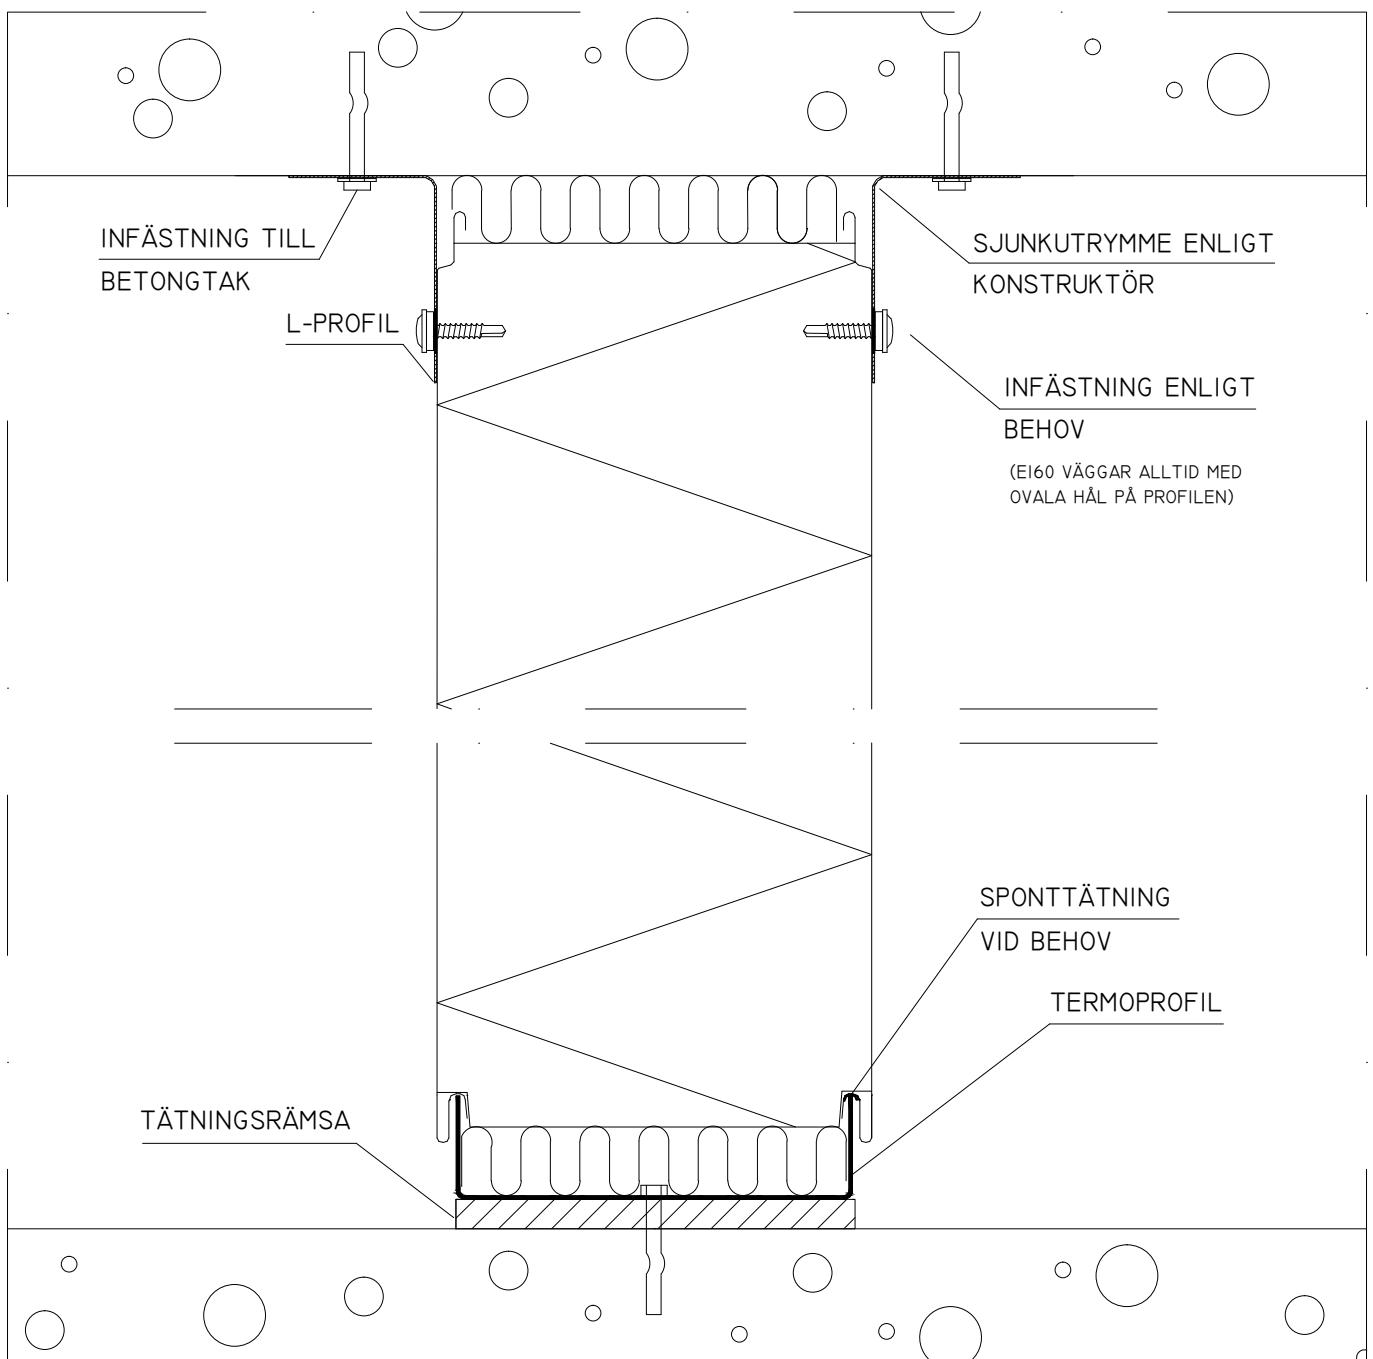

PRINCIPIBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELEI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

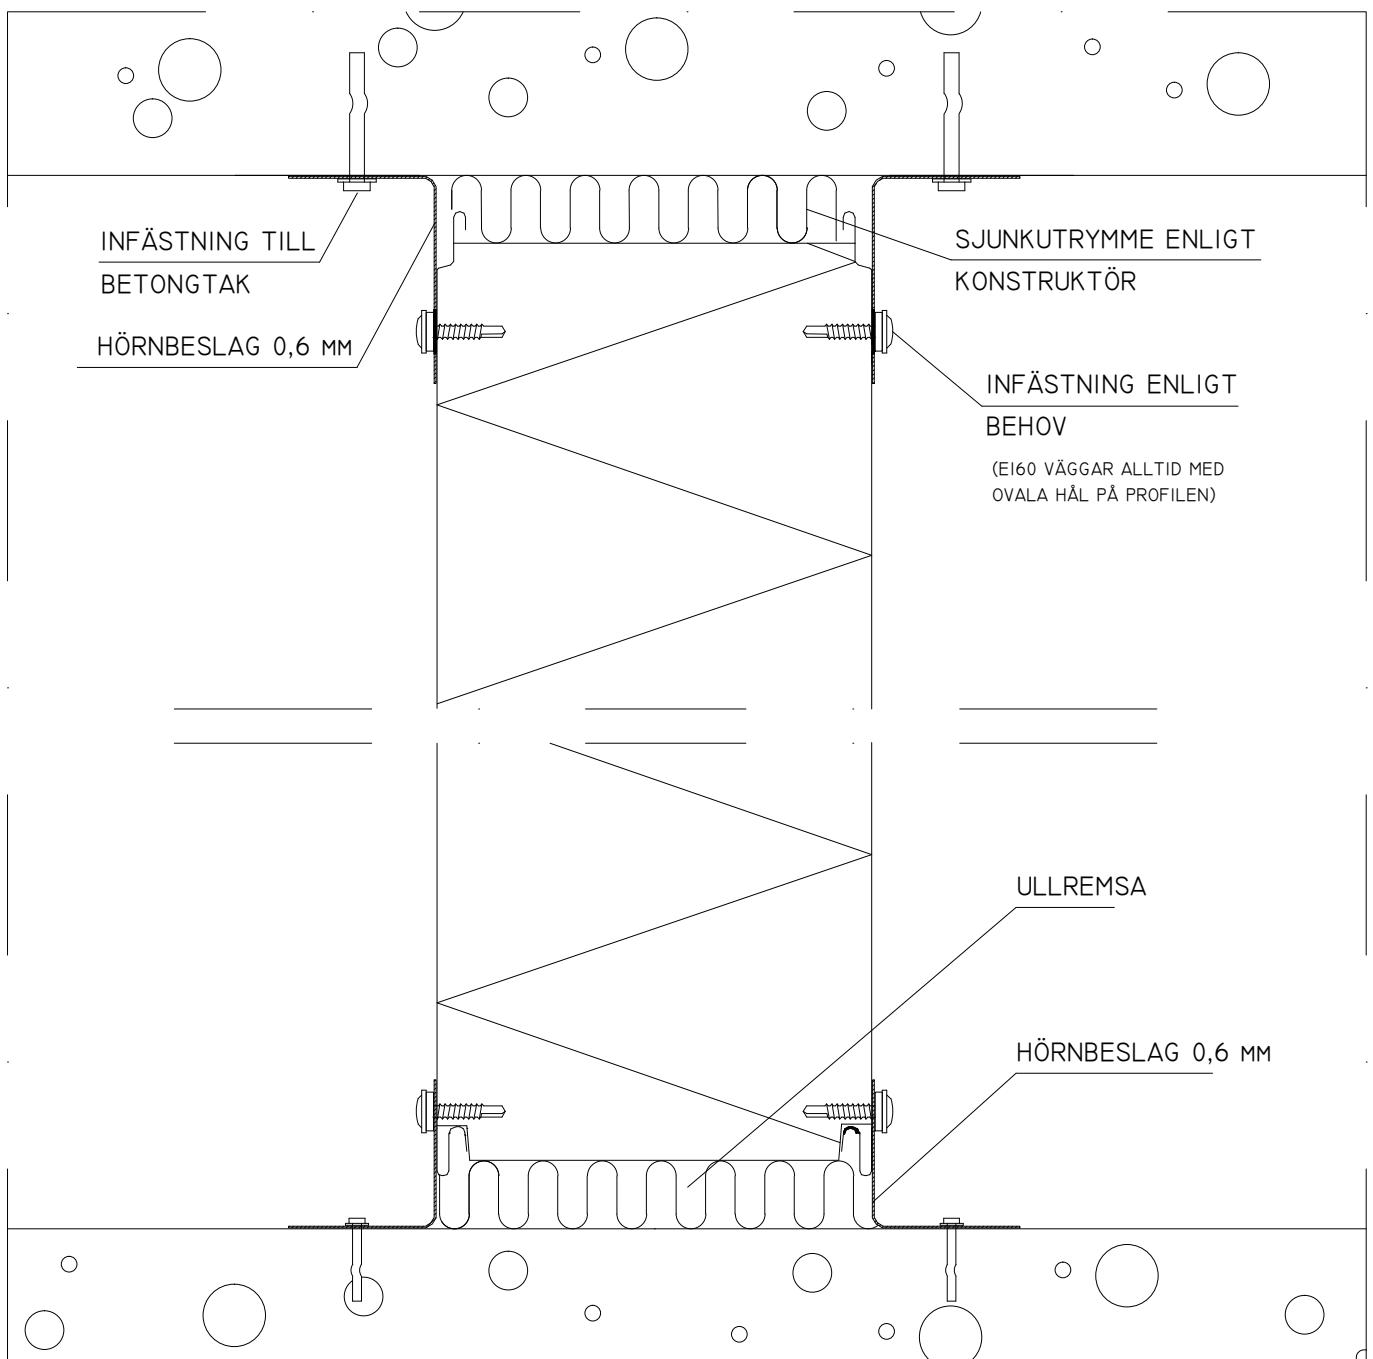


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

HORIZONTAL MONTERING, ELEMENT SKA FÄSTAS FRÅN BÅDA ENDAR TILL BÄRANDE VÄGG ELLER PELARE.

DETALJI TILLÅTTET SKYDDKLASS EI60 OCH UNDER.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELEI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

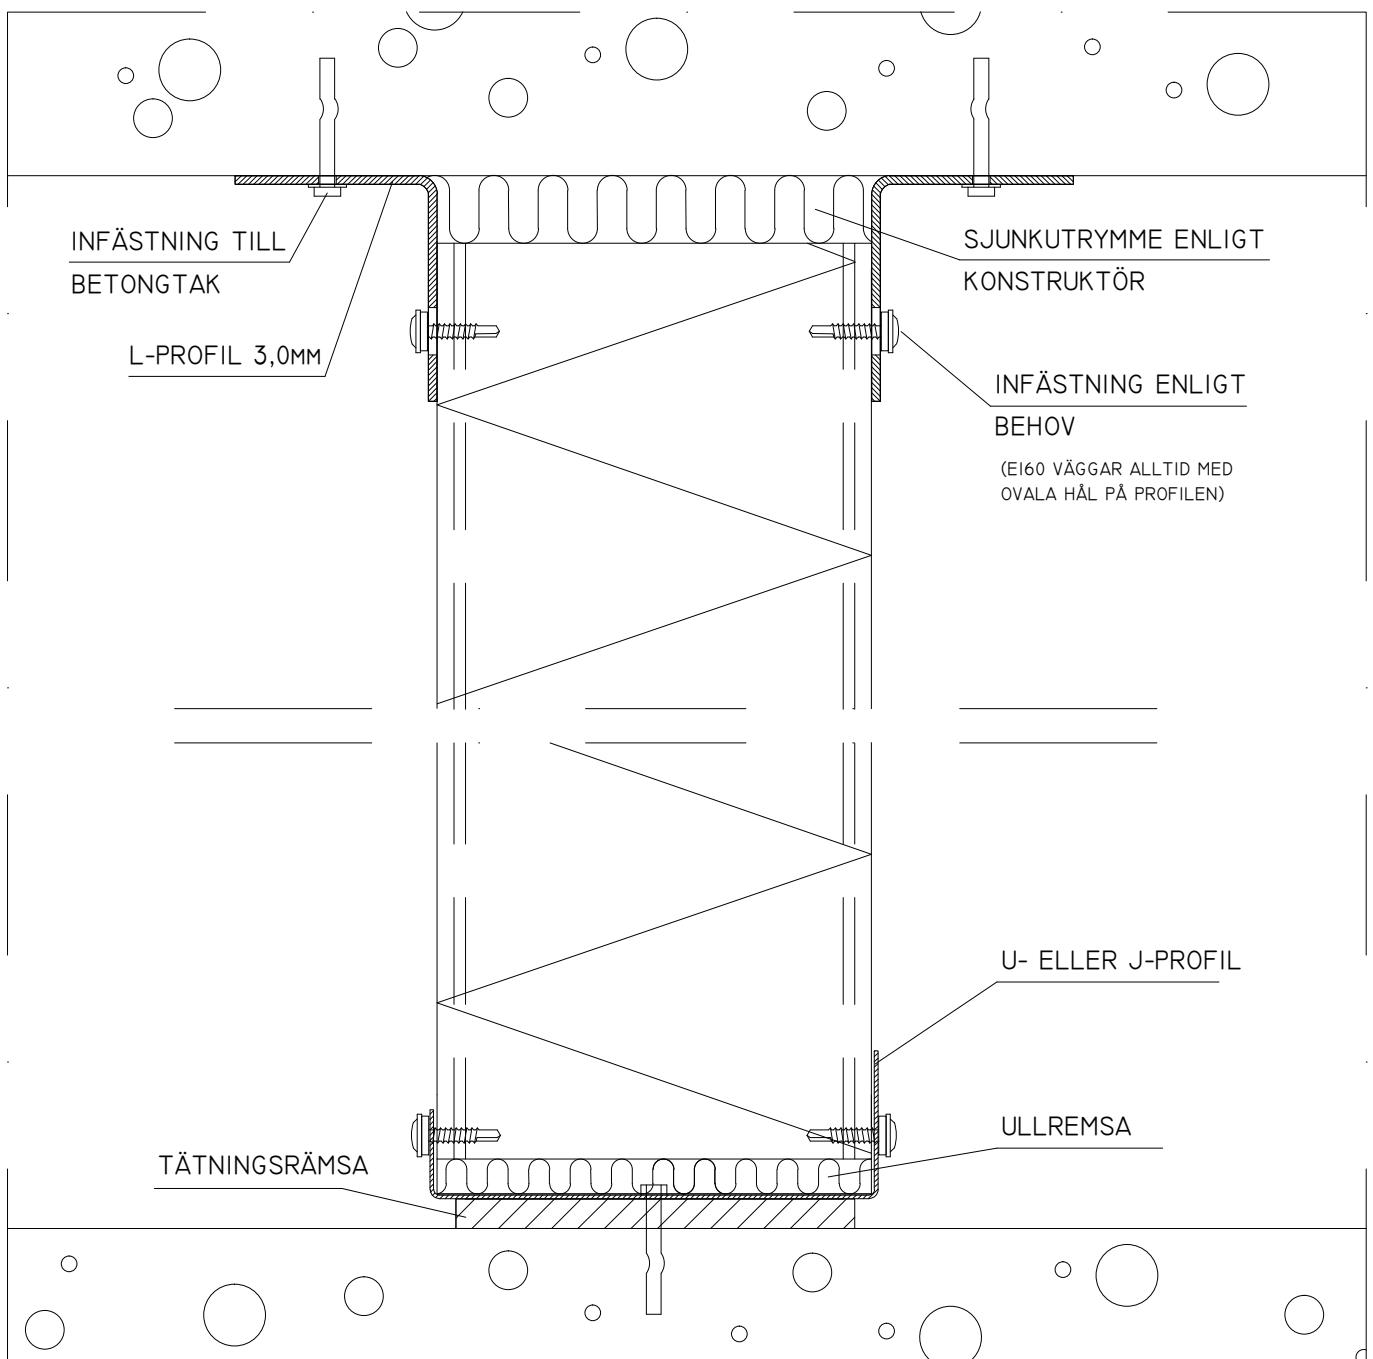

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

VERTIKAL MONTERING, ELEMENT SKA FÄSTAS TILL GOLV OCH TILL TAK.  
DETALJI TILLÅTET SKYDDKLASS EI60 OCH UNDER.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

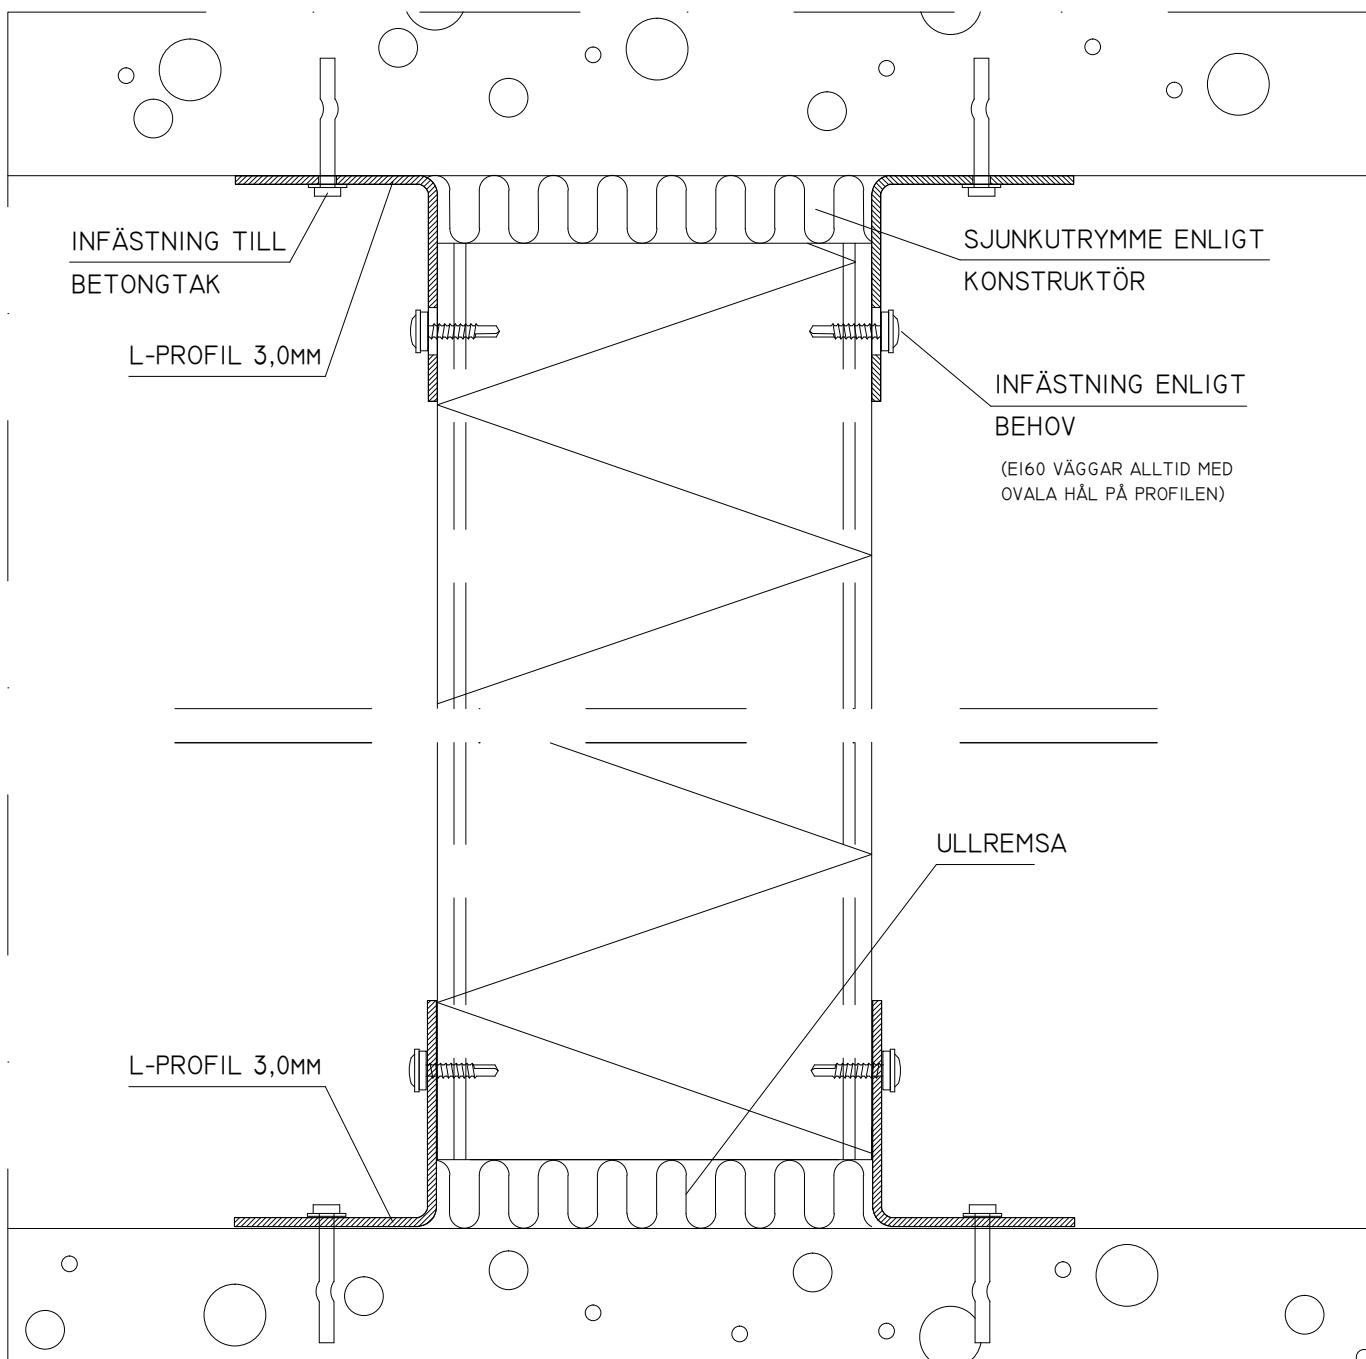


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER


VERTIKAL MONTERING, ELEMENT SKA FÄSTAS TILL GOLV OCH TILL TAK.

DETALJI TILLÅTET SKYDDKLASS EI60 OCH UNDER. MED EN TJOCKLEK STÖRRE ÄN 150 MM TILLÅTEN EI120.


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

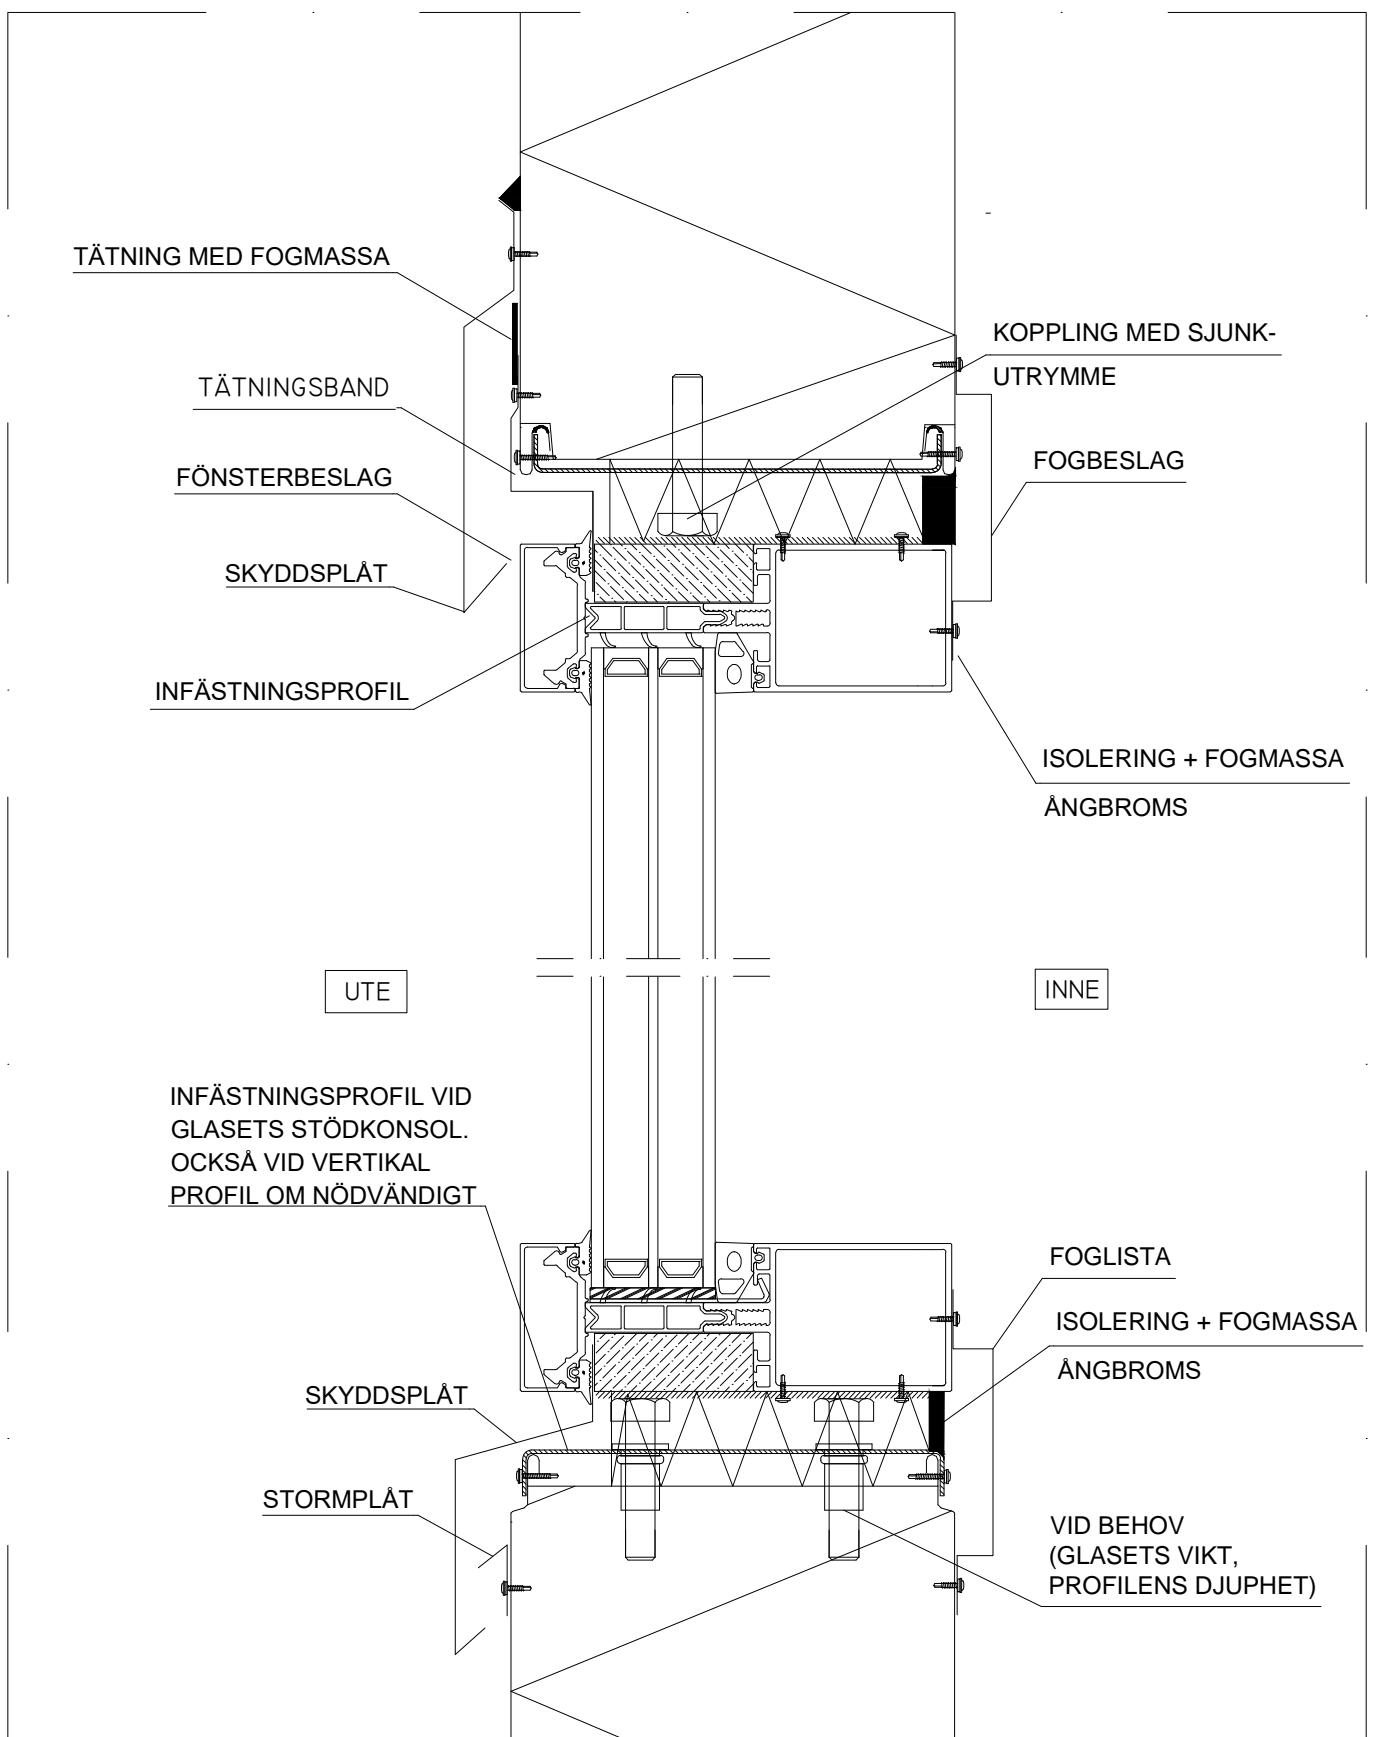


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

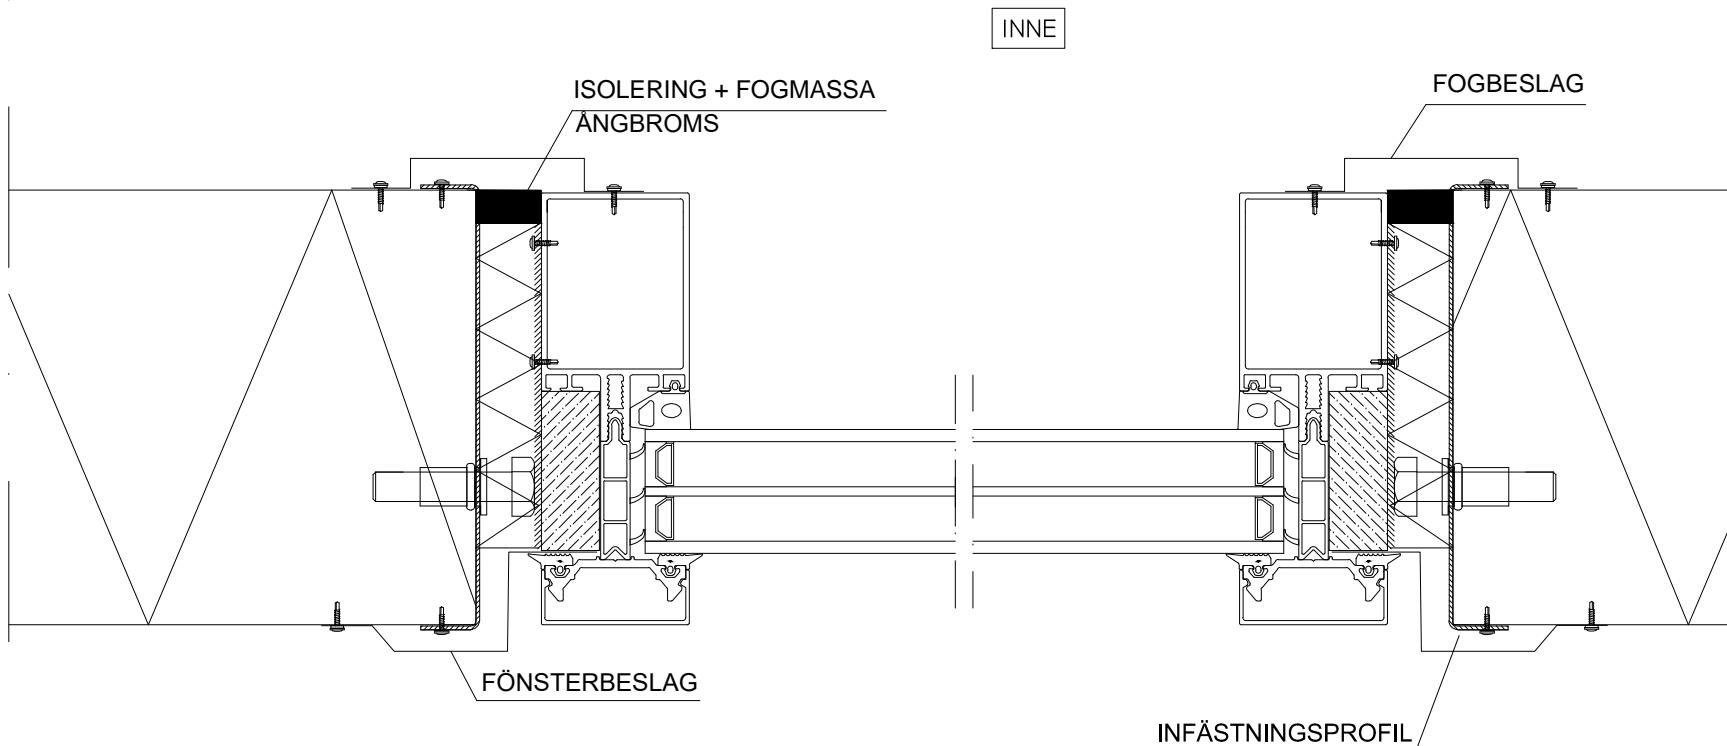

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

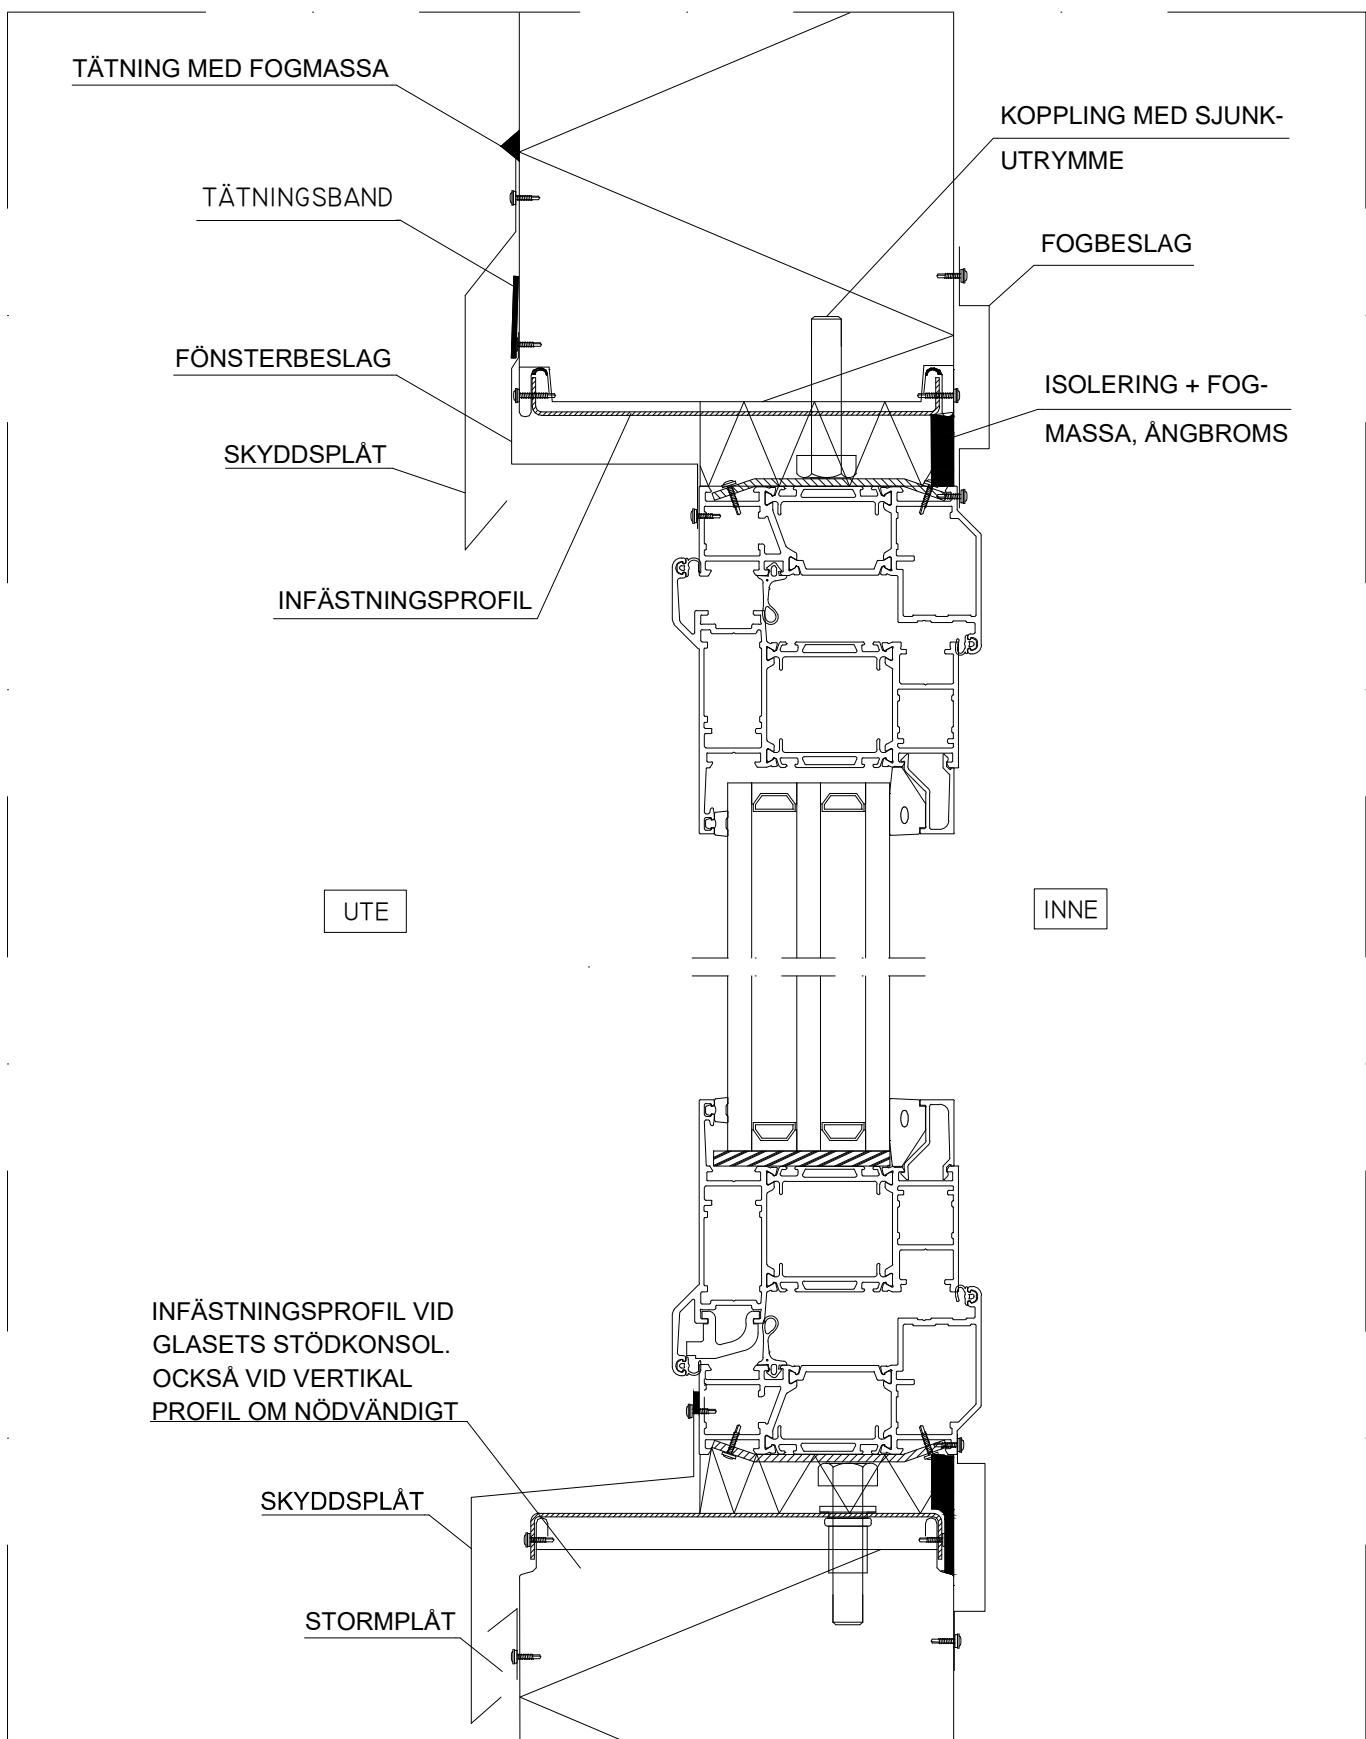

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

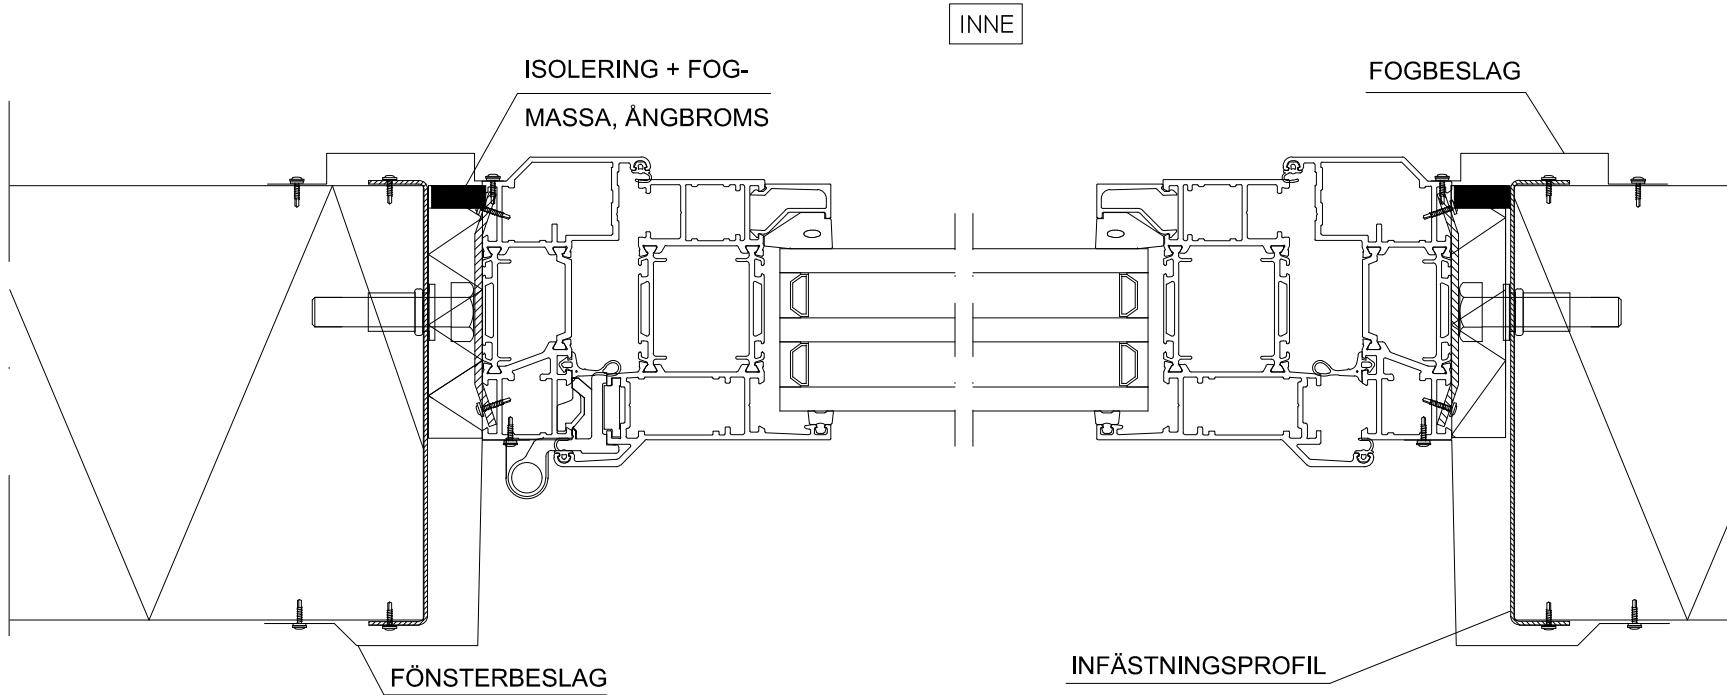

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTS Y, KOPIERING  
FÖRBUDDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTS Y  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


DATUM  
04.2020

UTÅTÖPPNANDE FÖNSTER  
HORISONTELL SNITT

D-63-SE

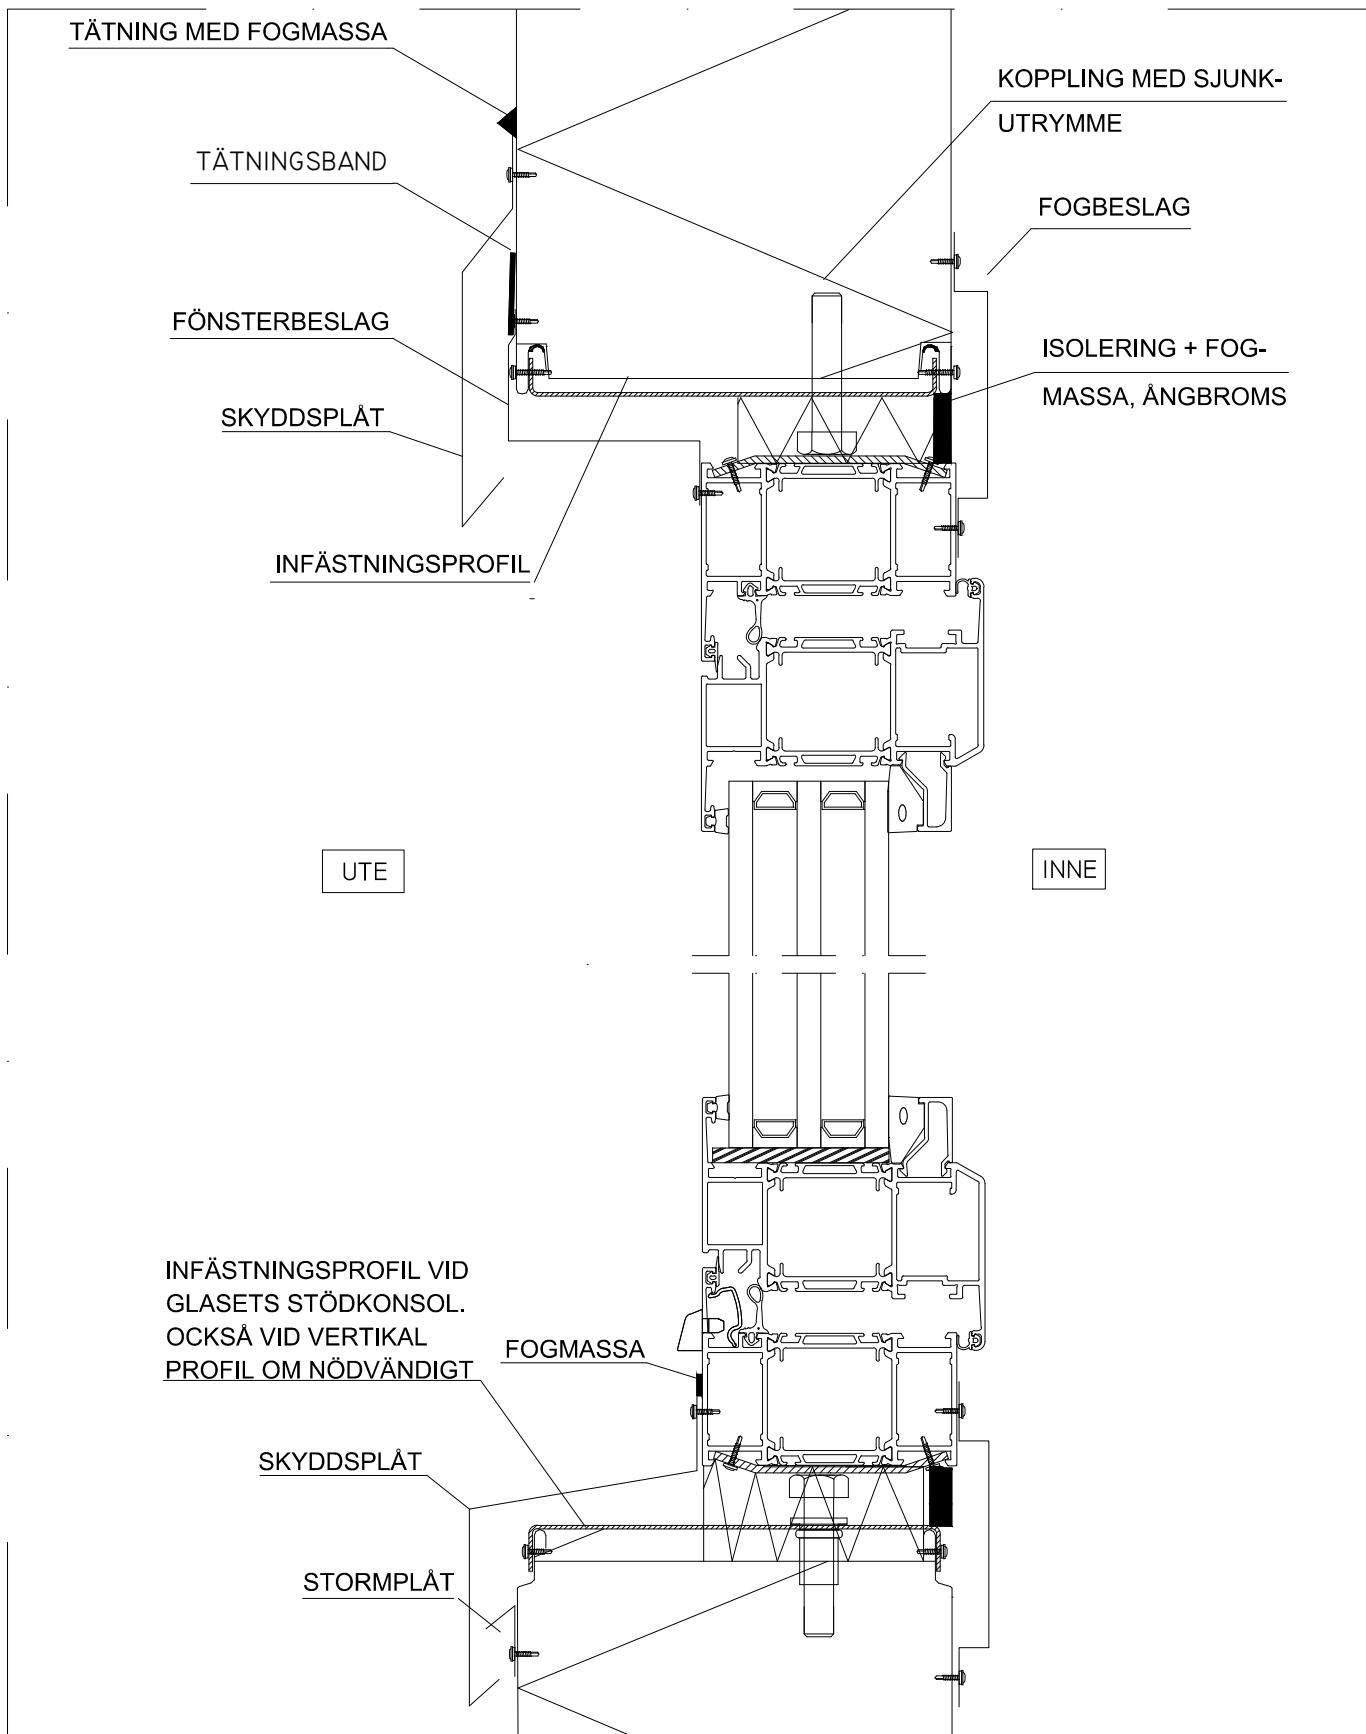

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

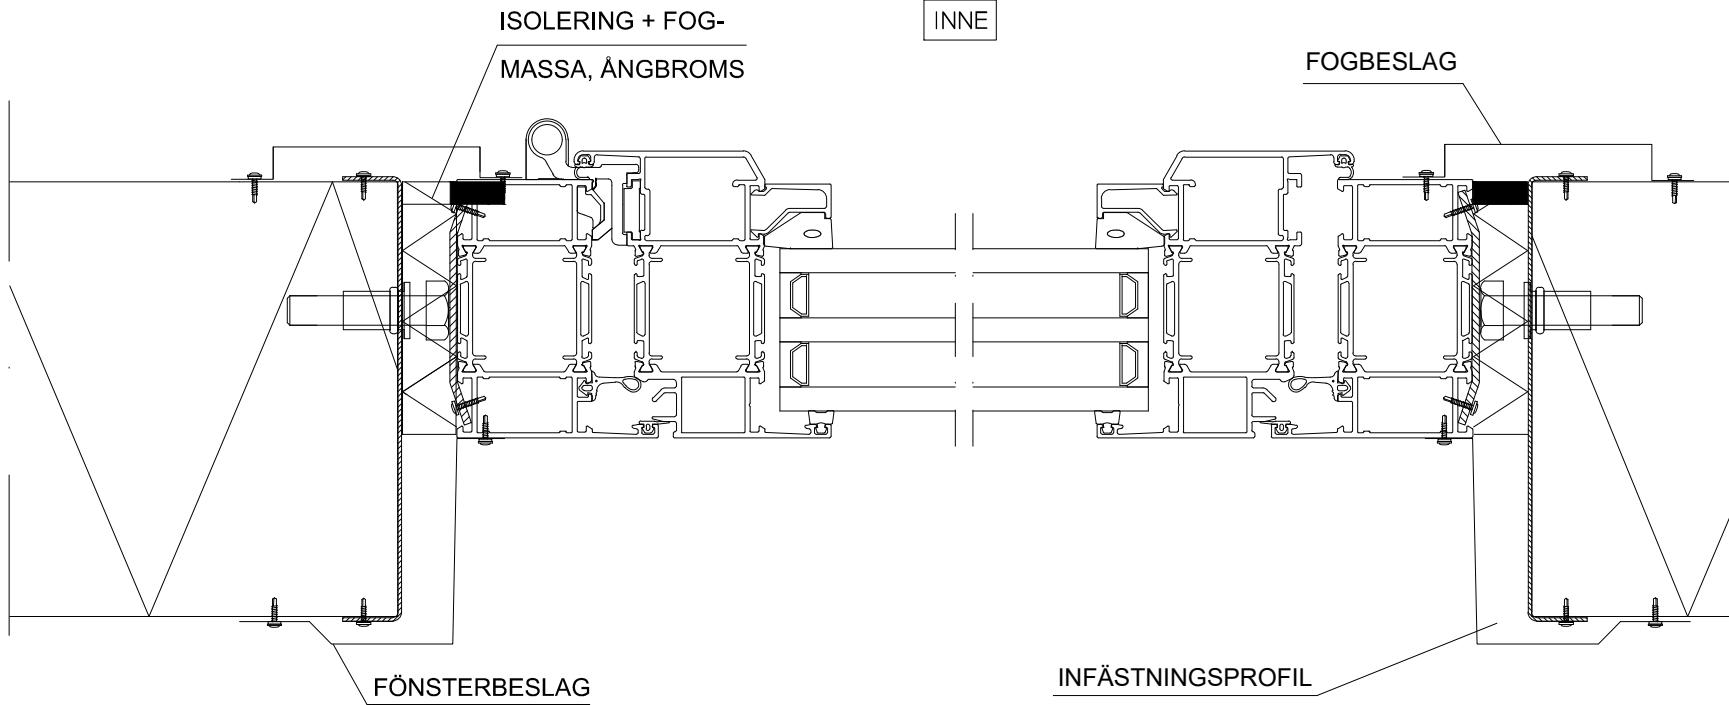

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET


**TPE**


TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ

DATUM  
04.2020

INÅTÖPPNANDE FÖNSTER  
HORISONTELL SNITT

D-65-SE

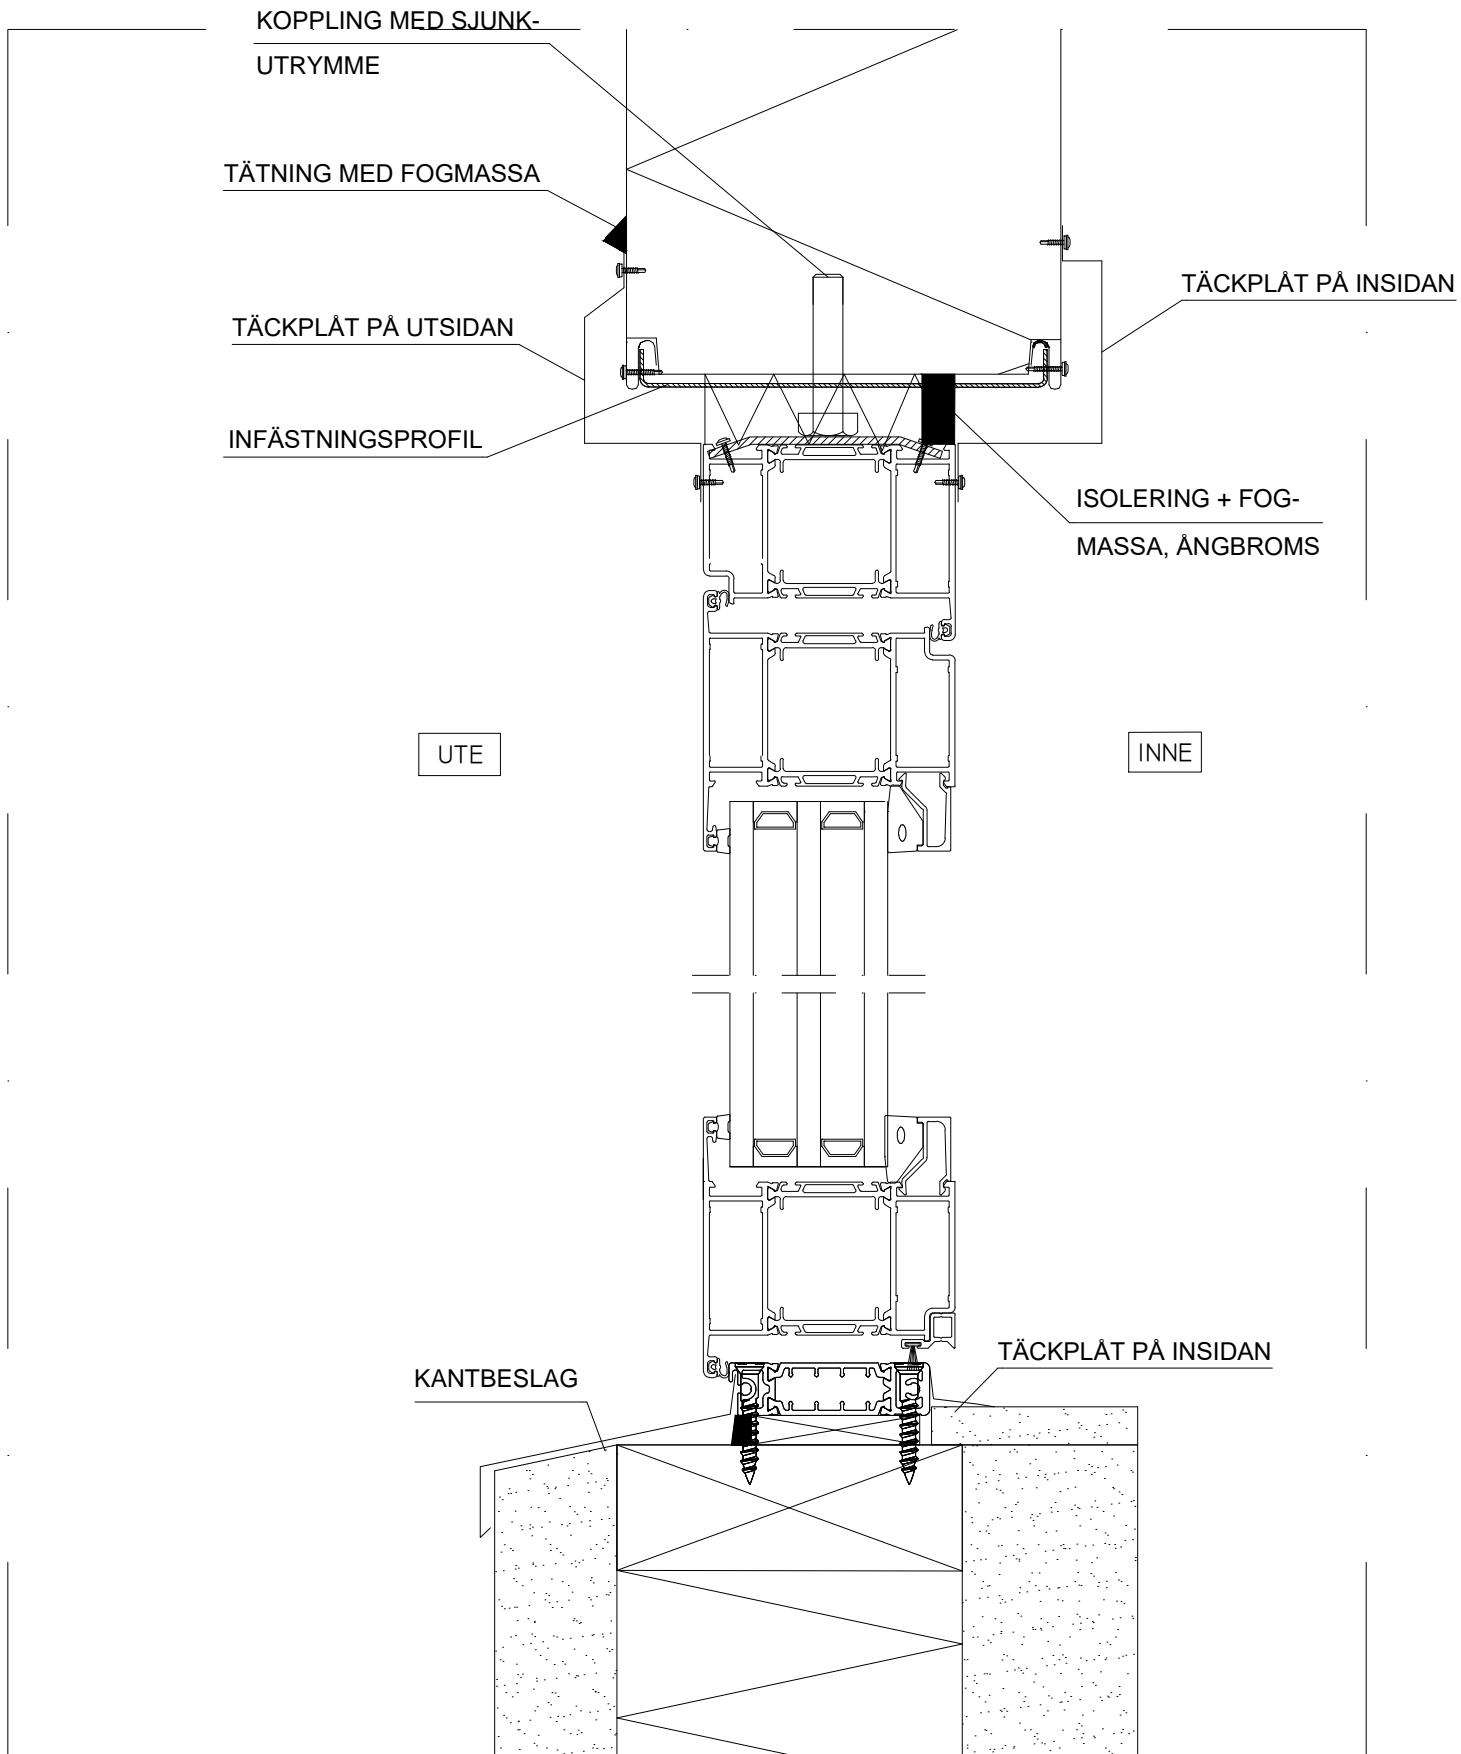

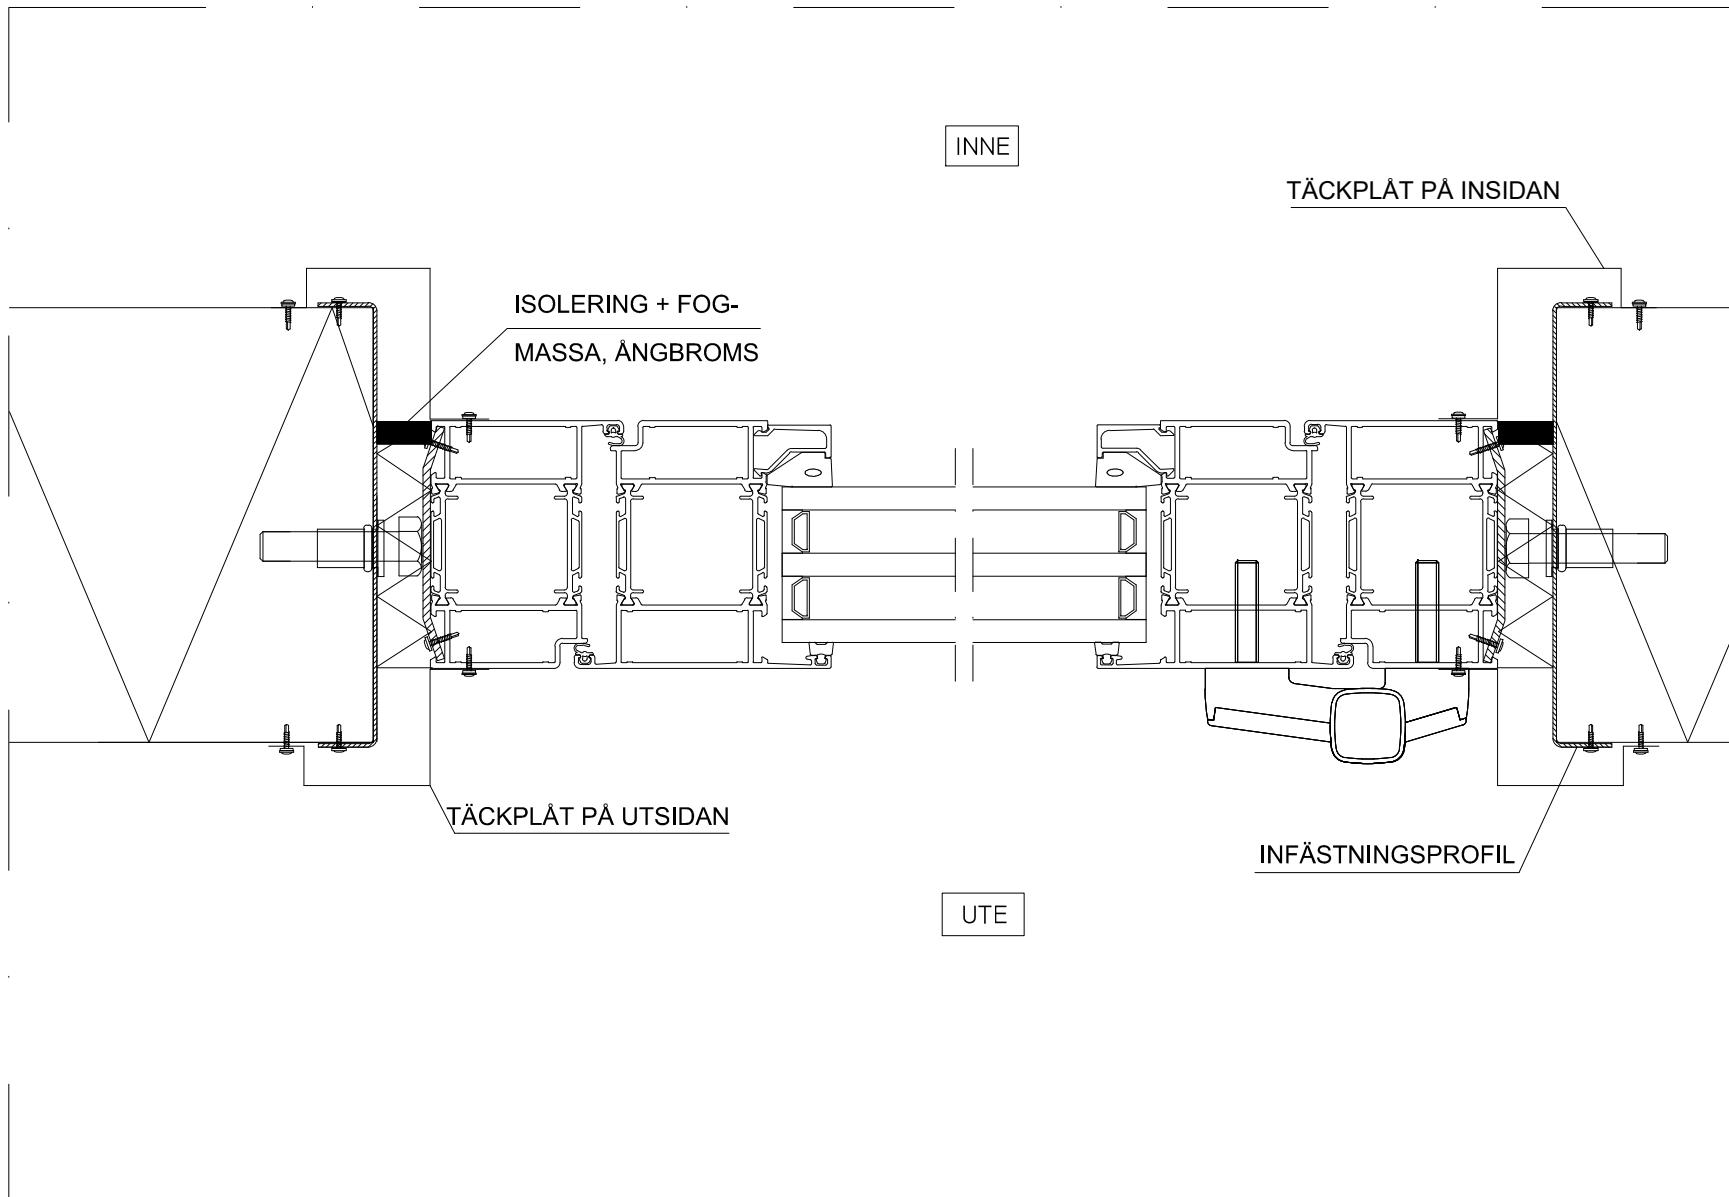

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET


**TPE**

TURUN PELTI JA ERISTYS OY  
VARESPELLONTIE 10  
21500 PIIKKIÖ


DATUM  
04.2020

UTÅTÖPPNANDE YTTERDÖRR  
HORISONTELL SNITT

D-71-SE

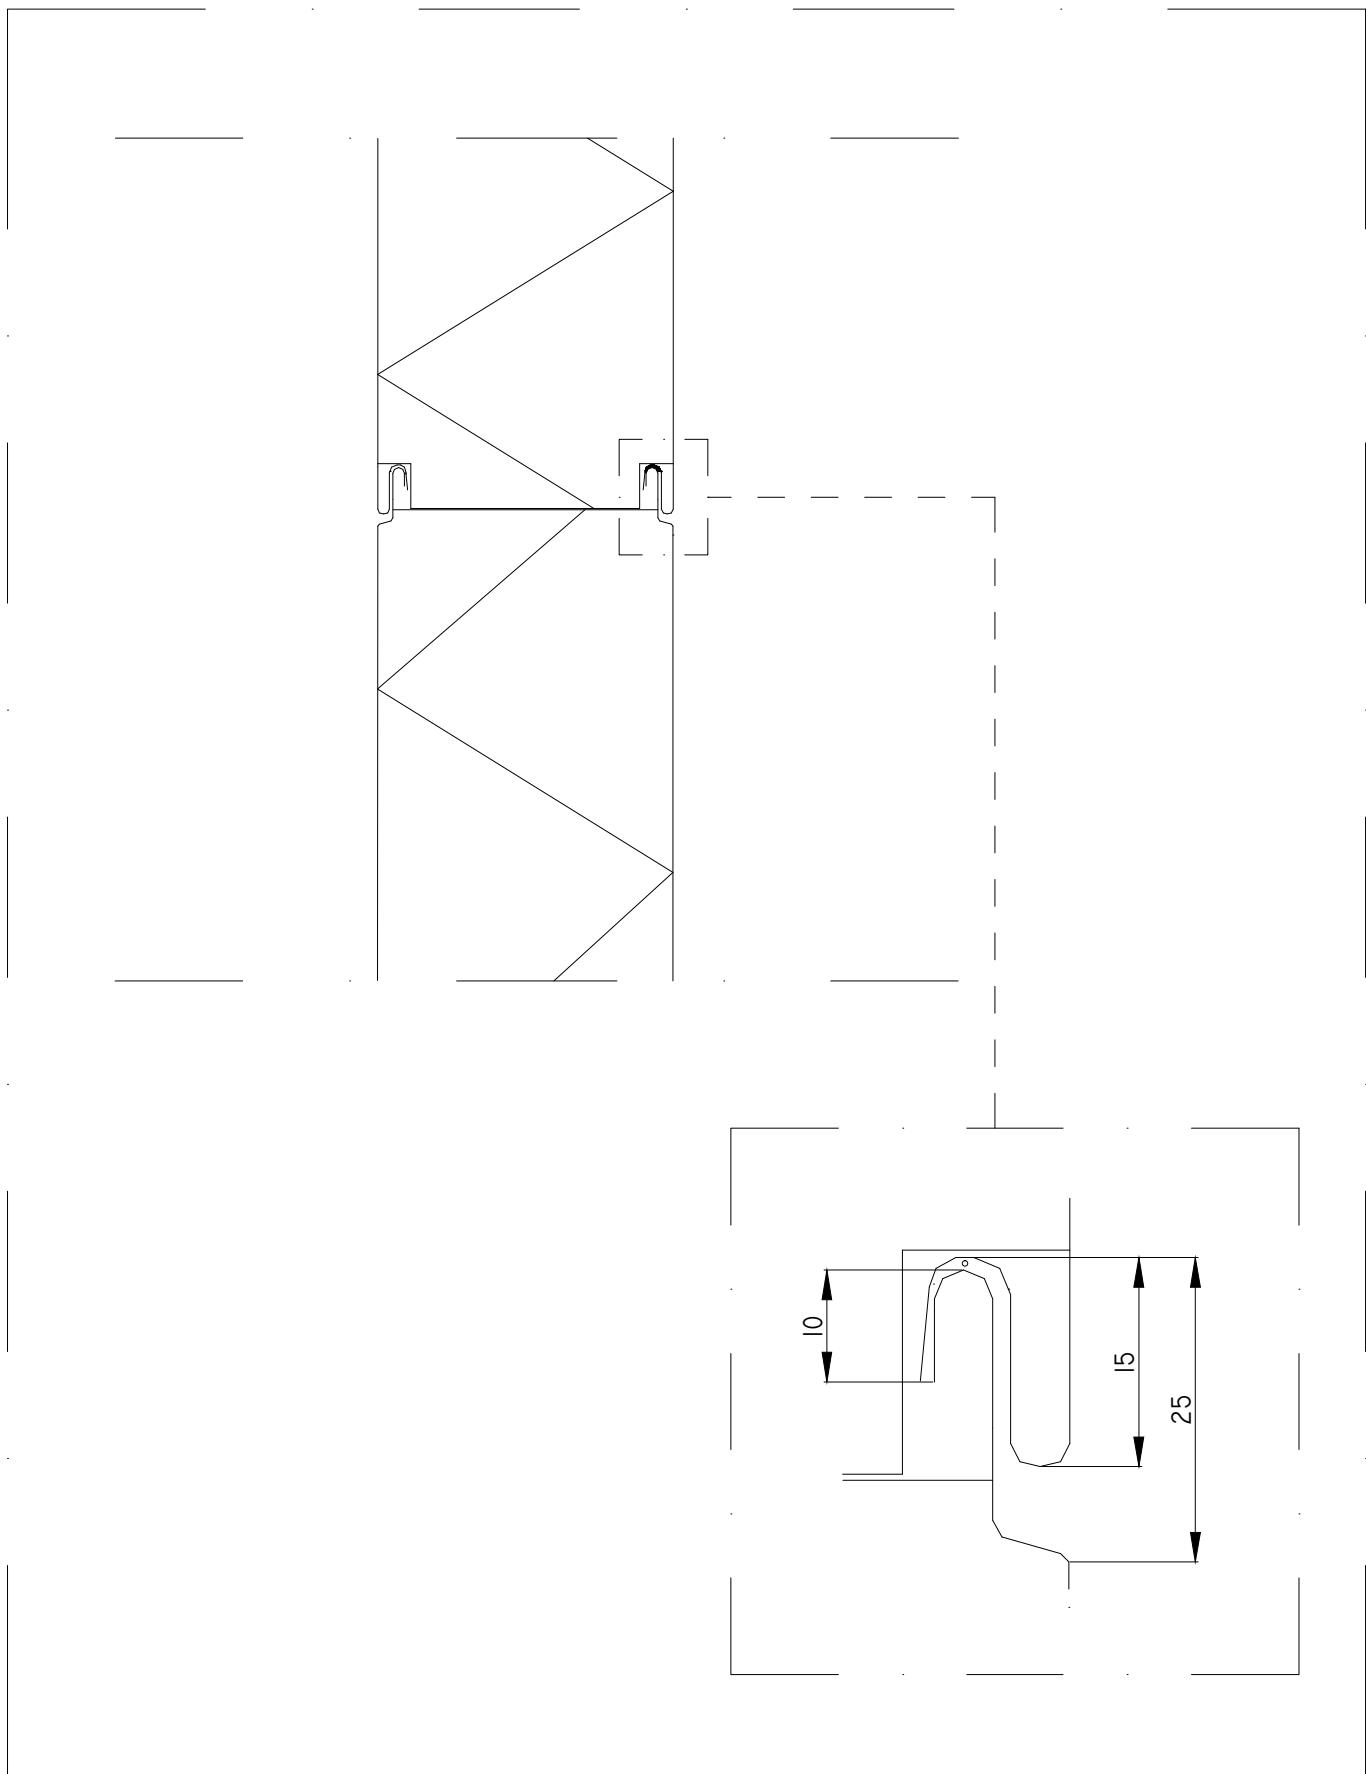


PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

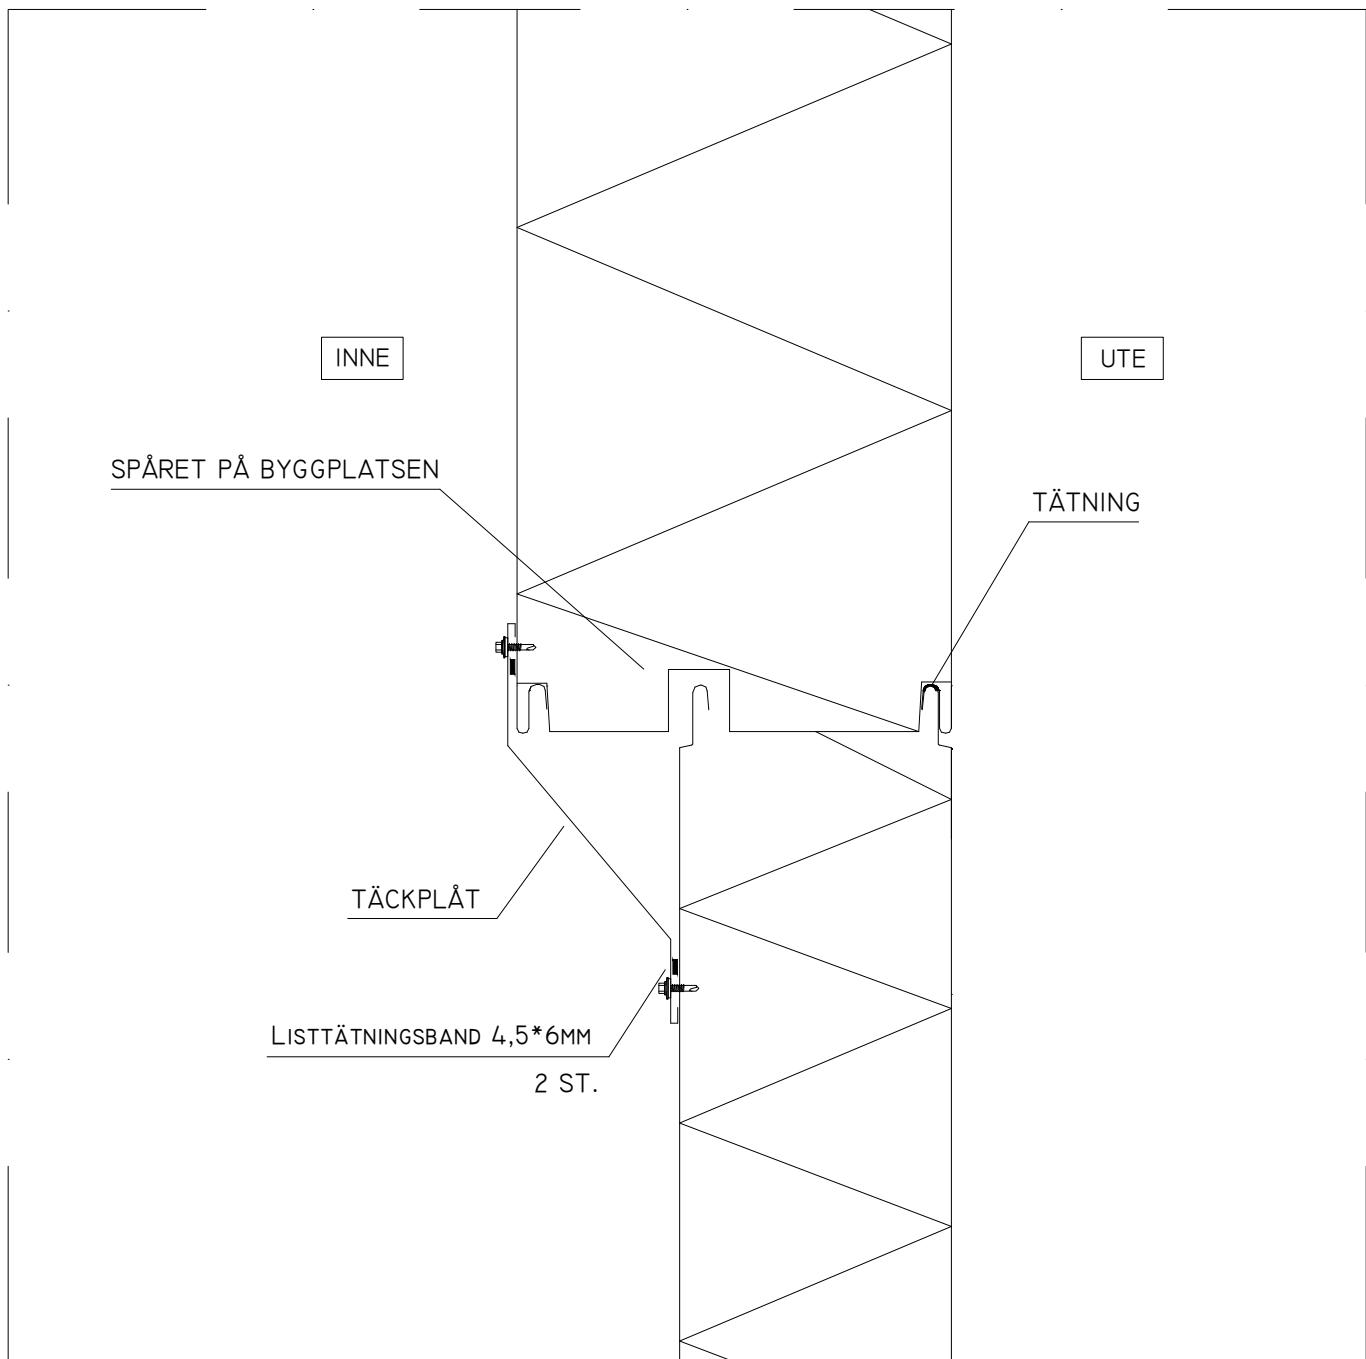


#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

PLÅTBESLAGEN PÅ INSIDAN TÄTAS ÅNGTÄTA, SKARVARNA KITTAS.  
SPÅRET TILL ÖVRE ELEMENTENS ULL SKÄRS PÅ BYGGPLATSEN.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELEI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

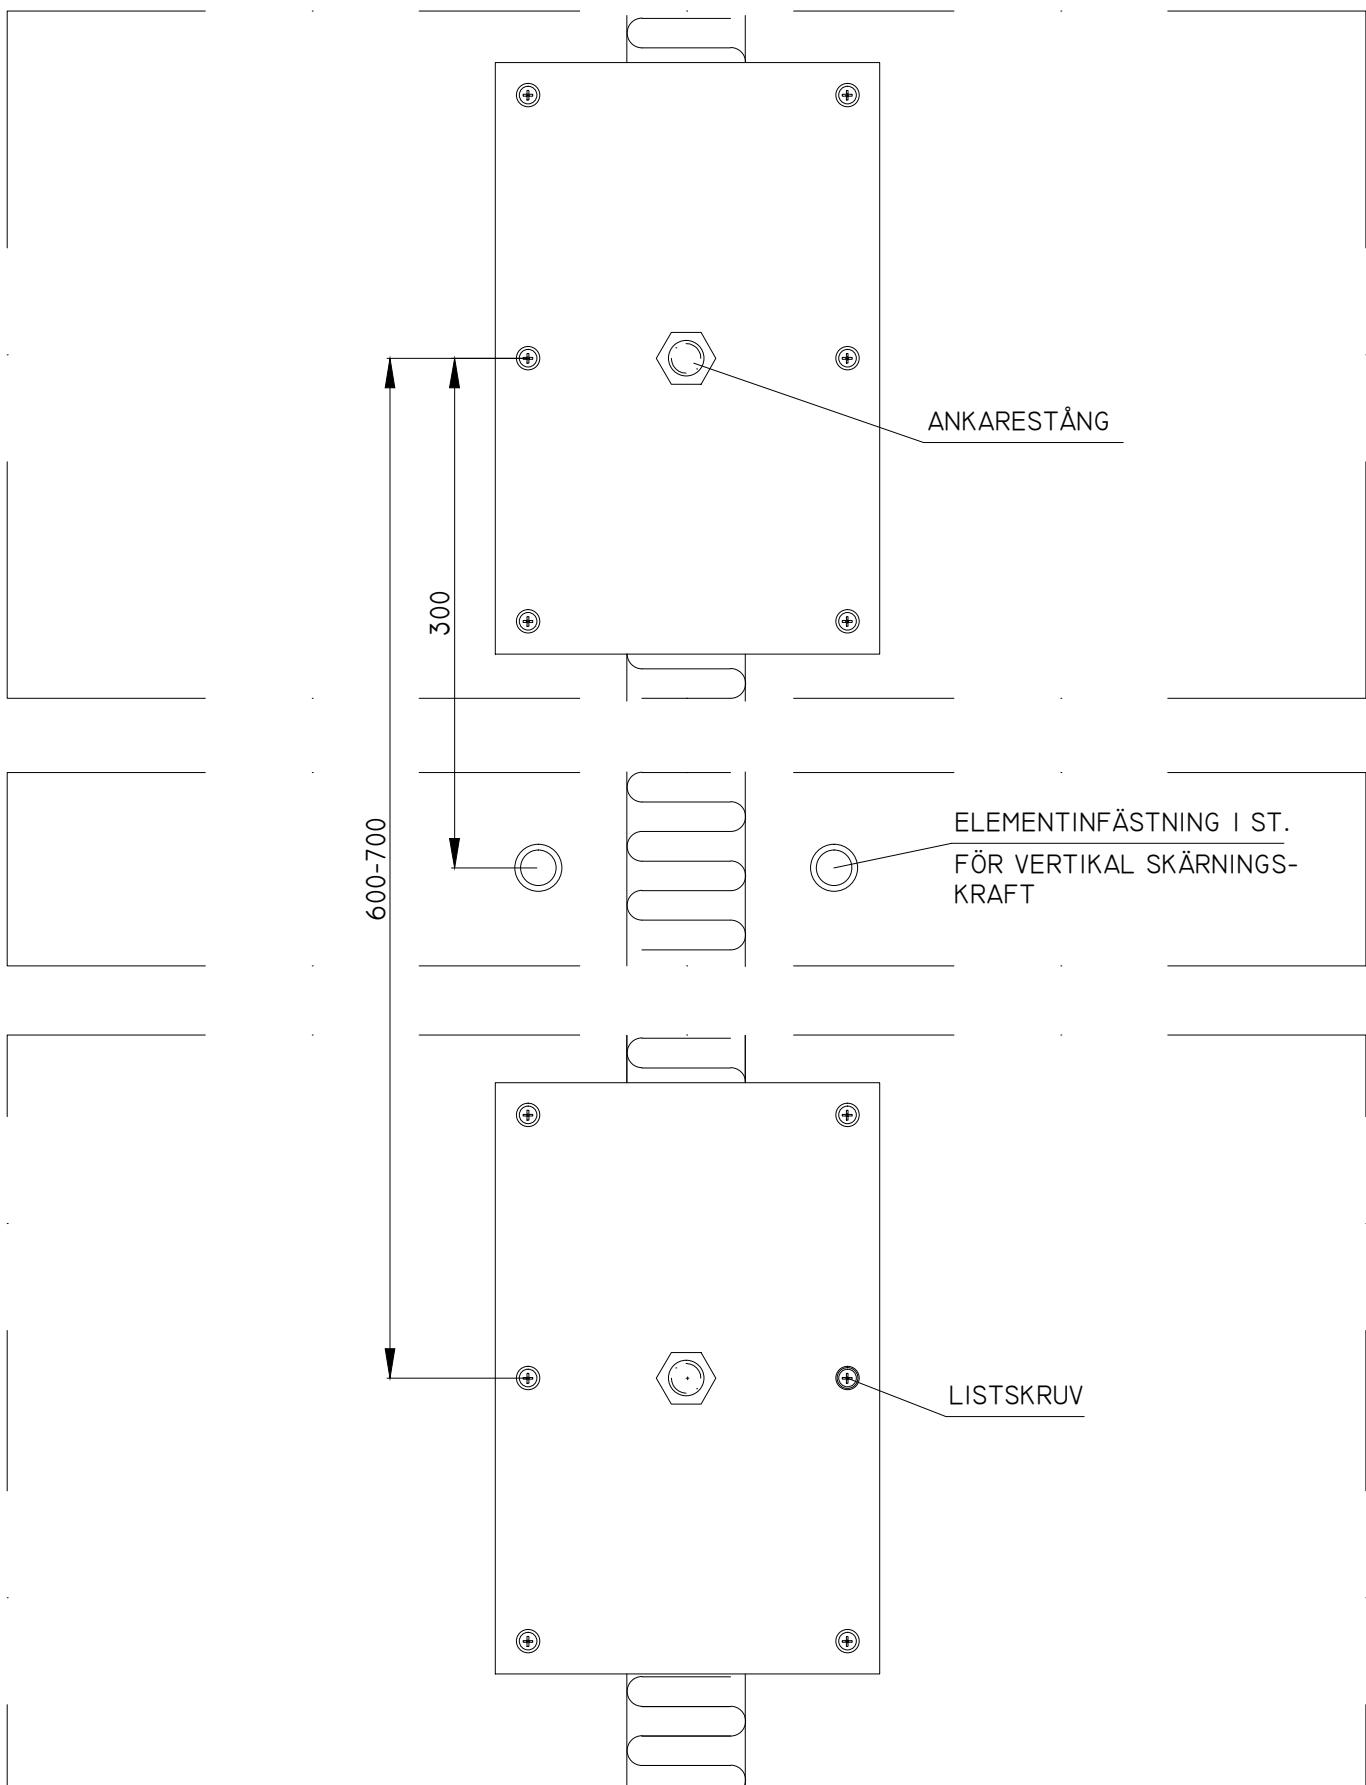

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET

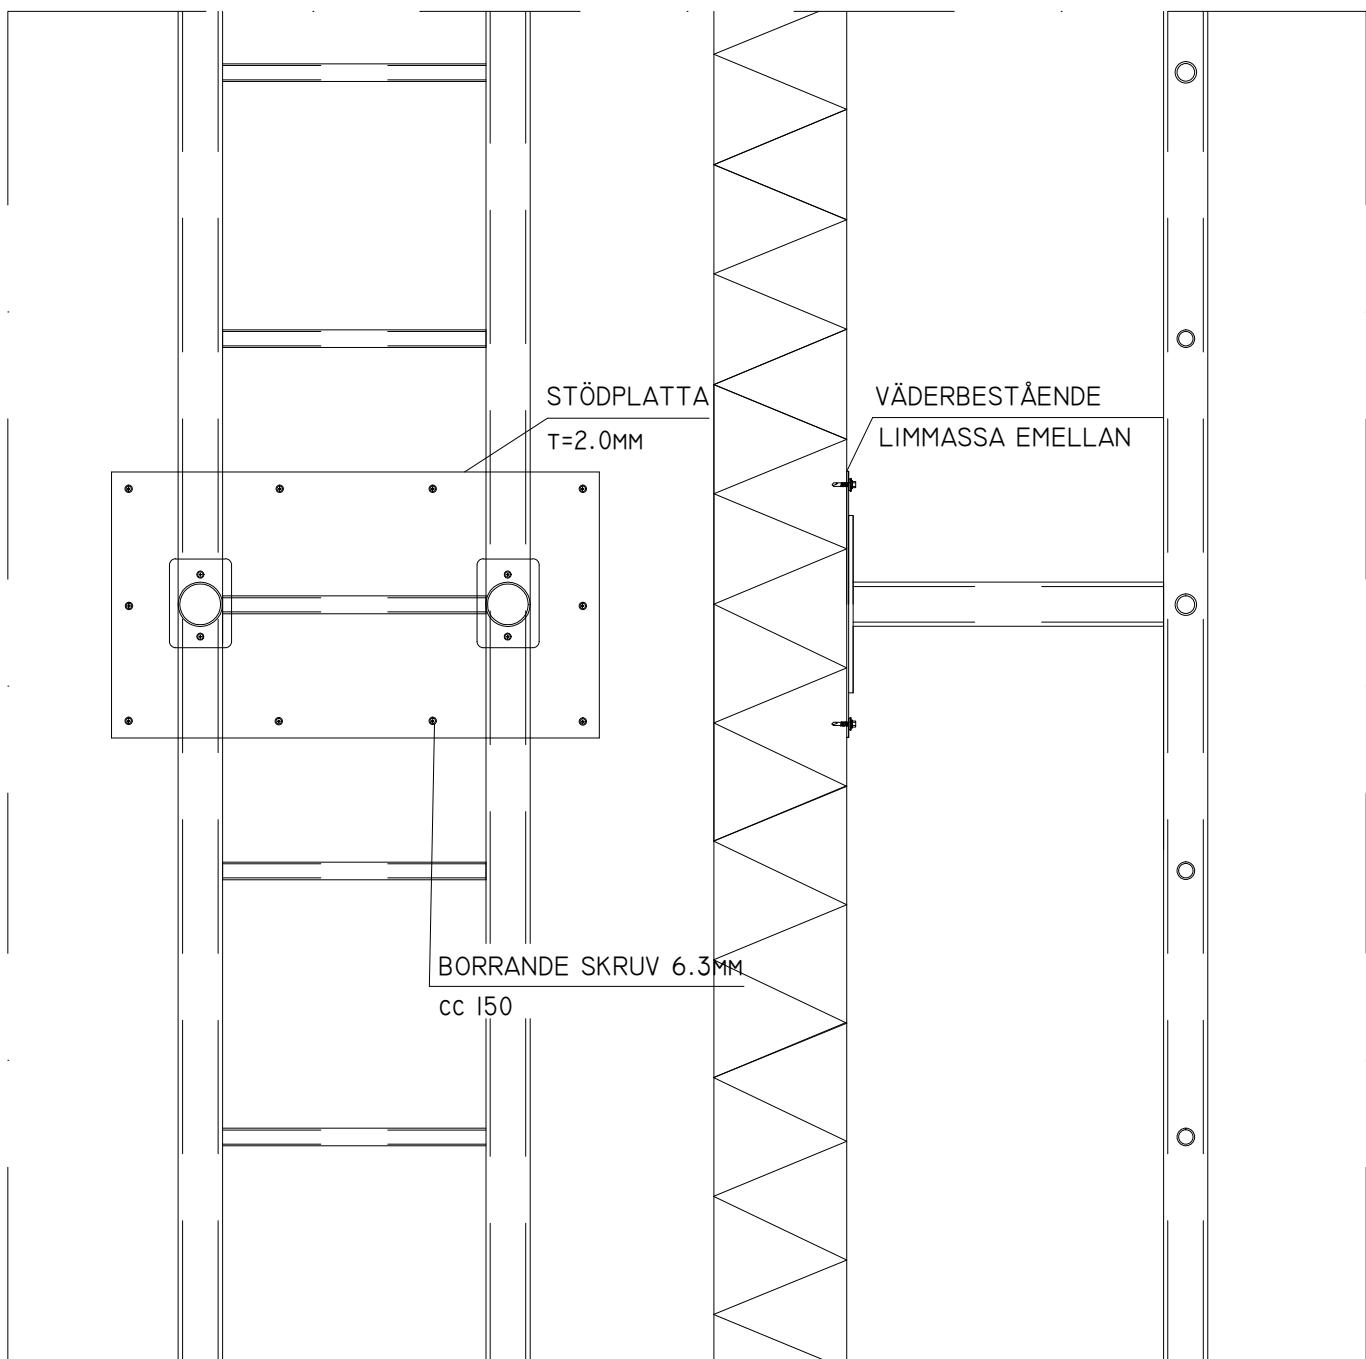

#### ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

INFÄSTNING BARA PÅ YTAN ÄR TILLÅTET ÄNDAST FÖR TILLFÄLLIGT ANVÄNDA STEGAR. FÖR ÅTERKOMMANDE BRUK KRÄVS INFÄSTNING GENOM ELEMENTET, STÖDPLÅTAR PÅ BÅDA SIDOR.

PRINCIPBILD INTE FÖR DIMENSIONERING  
TURUN PEELTI JA ERISTYS AB, KOPIERING  
FÖRBUDDET